


FLÄCHENHEIZUNG

TECHNISCHE SPEZIFIKATION 2-2017

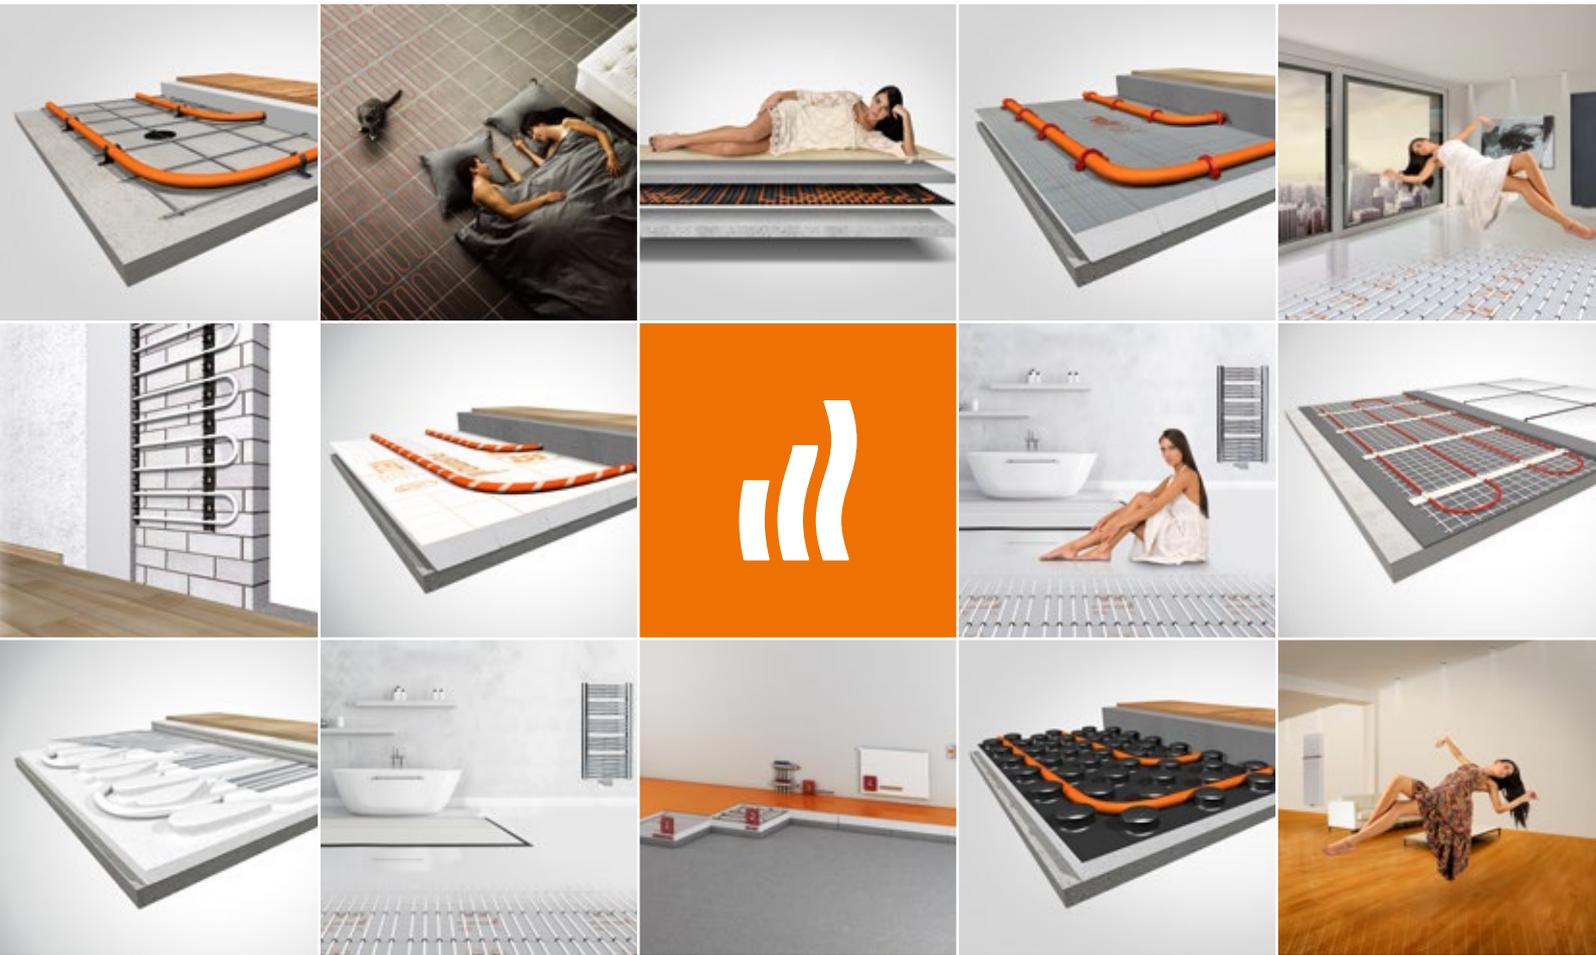

MIT EINER FLÄCHENHEIZUNG ERREICHT DIE **BEHAGLICHKEIT** EIN NEUES NIVEAU

DER ULTIMATIVE WÄRMEKOMFORT


Flächenheizungen sind aus unserem heutigem Leben nicht mehr wegzudenken. Bereits über 50 % der neu erstellten Heizfläche in Einfamilienhäusern wird mit Flächenheizungen ausgestattet. Purmo Flächenheiz- und -kühlsysteme sorgen sommers wie winters für angenehme Temperaturen in allen

Räumlichkeiten. Die Vorteile der Purmo Flächenheizung gehen weit über die Wahrnehmung einer gleichmäßigen, zuverlässigen und behaglichen Wärme hinaus. Die Purmo Flächenheizungen erfordern nach der Inbetriebnahme so gut wie keine Wartung und verrichten ihre Arbeit unsichtbar und ein Häuserleben lang. Als Europas führender Partner für Wärmelösungen



wollen wir es unseren Partnern und Kunden so leicht wie möglich machen. Mit unserem kompletten Sortiment an Flächenheizungen sowie auch Heizkörpern mit allen bis in das Detail aufeinander abgestimmten Komponenten bieten wir Ihnen Qualität und Sicherheit aus einer Hand. Darüber hinaus unterstützen wir unsere Partner mit umfangreichen

Serviceleistungen und verschiedenen Beratungswerkzeugen. Unsere über 35-jährige Erfahrung und das Können und Fachwissen des Fachhandwerks ist alles was Sie brauchen, um eine Wärmelösung für ein perfektes Raumklima zu erhalten. Sollten Sie trotzdem einmal Hilfe benötigen: Wir sind nur einen Telefonanruf weit von Ihnen entfernt.

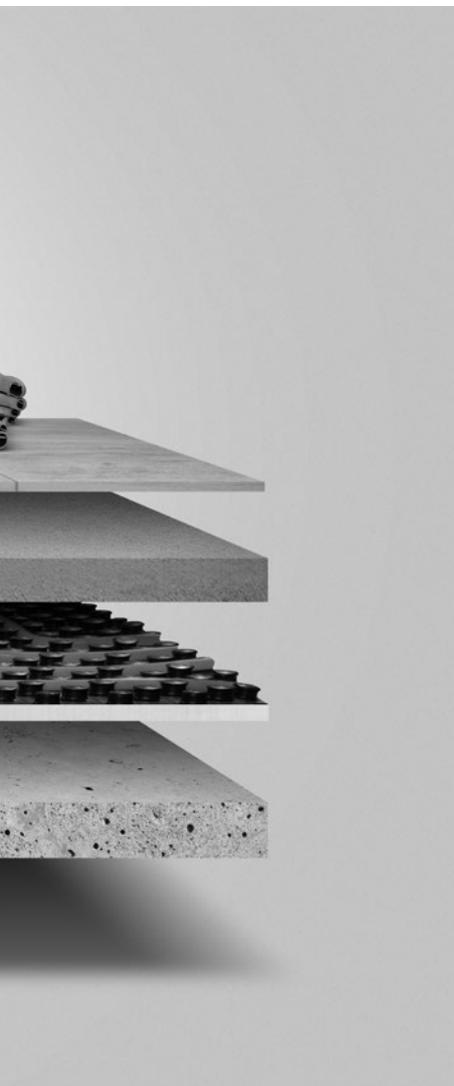

EINFÜHRUNG

BEHAGLICHKEIT	4
SICHERHEIT	5

HEIZROHR

PEXPENTA PE-XC	7
DIFUSTOP PE-XA	8
SKR METALLVERBUNDROHR	9
OBJEKT LINE PE-RT	10

DÄMMSYSTEM

TACKERSYSTEME	11
ROLLJET	13
ROLLJET S	14
OBJEKT LINE	14
KLETTJET / KLETTJET R	15
NOPPJET	17
TS14 S	19
TS14 R	21
CLICKJET	23
CLICKJET S	24
WANDHEIZUNG	25
FLÄCHENKÜHLUNG	28
INDUSTRIEFLÄCHENHEIZUNG	30
FREIFLÄCHENHEIZUNG	32
ELJET	34
ZUSATZDÄMMUNG	37

VERTEILER / VERTEILERSCHRÄNKE

VERTEILER	38
VERTEILERSCHRÄNKE	40

REGELUNG

WITTERUNGSGEFÜHRTE REGELUNG	41
TEMPCO FIX FESTWERTREGELSET	41
TEMPCO VT ANSCHLUSSBLOCK	43
TEMPCO EINZELRAUMREGELUNG	
24 V UND 230 V	44
TEMPCO FUNK-EINZELRAUMREGELUNG	46

PLANUNG

ANFORDERUNGEN	49
DÄMMUNG	49
ESTRICH	52
BODENBELÄGE	56
AUFBAUHÖHEN	58
OBERFLÄCHENTEMPERATUREN	59
GRENZLEISTUNG	59
WÄRMELEISTUNGEN	60
HEIZLAST	62
VERLEGEFORMEN	63

INSTALLATION

VORAUSSETZUNGEN	69
FUNKTIONSHEIZEN	71
VERLEGEANLEITUNGEN	72
VERTEILERANSCHLUSS	77
WÄRMELEISTUNGEN	78
FORMULARE	96
VERLEGERICHTLINIEN	100

AUSSCHREIBUNGSTEXTE	101
----------------------------	-----

BEHAGLICHKEIT

Wärme ist nicht gleich Wärme. Es kommt auf die Temperaturen und die Verteilung an. Bei einer Flächenheizung wird gegenüber anderen Heizungssystemen die Oberflächentemperatur des Bodens oder der Wand erhöht. Da die Wärmeverteilung der Heizfläche im Gegensatz zu herkömmlichen Heizungssystemen großflächig ist, wird mit niedrigen Temperaturen ein behagliches Raumklima geschaffen.

Je niedriger die Oberflächentemperatur, desto höher ist der Strahlungsanteil und damit die thermische Behaglichkeit. Die Lufttemperatur des Raumes kann ggf. um 1-2 K gesenkt werden, weil die Norminnentemperatur des Raumes eine empfundene Temperatur ist, die sich zu ca. 50 % aus der Lufttemperatur und zu weiteren 50 % aus den mittleren Temperaturen der Raumumfassungsflächen zusammensetzt.

Dieses gleichmäßige Temperaturprofil verhindert nicht nur eine unangenehme Luftzirkulation, sondern senkt auch noch die Verbrauchskosten. Deshalb wird das Bedürfnis nach mehr Behaglichkeit auch in Zukunft die Entwicklung der Fußbodenheizung prägen.

ENERGIEEINSPARUNG

Eine Flächenheizung arbeitet mit wesentlich niedrigeren Systemtemperaturen als andere Heizungssysteme. Dadurch ergibt sich eine systembedingte Energieeinsparung aufgrund der Reduzierung der Rohrleitungs- und Stillstandsverluste des Heizungssystems.

Oft stehen neben Wärmeerzeugern mit Gas und Öl als Energiequelle auch regenerative Systeme wie zum Beispiel Wärmepumpen zur Verfügung. Um die größtmögliche Energieeffizienz zu erreichen ist es erforderlich, die Systemtemperaturen so weit wie möglich zu senken. Herkömmliche Heizungssysteme können hier häufig wegen dieser niedrigen Temperaturen nicht mehr genutzt werden. Gerade hier bieten sich große Möglichkeiten für eine Flächenheizung.

ANWENDUNGSBEREICHE

Bereits mehr als die Hälfte aller privaten 1- und 2-Familien-Häuser wird heutzutage mit Flächenheizung ausgerüstet. Darüber hinaus verfügen eine Vielzahl von Eigentumswohnungen inzwischen über moderne Flächenheizungssysteme. Neben der klassischen Fußbodenheizung kommen hier auch Wandheizungen oder kombinierte Flächenheiz- und Kühlsysteme zum Einsatz.

Auch in vielen anderen Objekten haben sich Flächenheizungen bestens bewährt. In Kirchen, Sport- und Industriehallen sorgen sie für angenehme Wärme. In Objekten mit großen Raumhöhen steigt bei herkömmlichen Systemen die erwärmte Luft nach oben und verursacht dort unnötige Verluste. Eine Flächenheizung stellt ihre Wärme genau dort zur Verfügung, wo sie benötigt wird.

Selbst Freiflächen wie Höfe, Rampen, Auffahrten und Sportstadion, werden mit Fußbodenheizungen im Winter eisfrei gehalten.

SICHERHEIT

Fußbodenheizung mit Kunststoffrohren gibt es bereits seit mehr als 40 Jahren. Insbesondere haben sich Heizrohre aus vernetztem Polyethylen (PE-X) hervorragend bewährt. Der Marktanteil der PE-X Rohre in der Fußbodenheizung beträgt mehr als 50 %. Diese Sicherheit hat auch zur Verwendung im Sanitärbereich für Kalt- und Warmwasserleitungen geführt. Die Zeitstandfestigkeit liegt selbst bei hohen Systemtemperaturen bei weit über 50 Jahren.

Alle Systemkomponenten der Purmo Fußbodenheizung werden ständig von unabhängigen Prüfinstituten güteüberwacht und zertifiziert. Darüber hinaus steht ein erfahrenes Team von Technikern und Ingenieuren zur Verfügung, das unsere Kunden umfassend berät.



DIN-WÄRMELEISTUNG

Für die Fußbodenheizungen in Wohn- und Bürogebäuden gilt die DIN EN 1264. In dieser sind das Verfahren und die Bedingungen festgelegt, nach denen die Wärmeleistungen der einzelnen Systeme ermittelt werden.

Die Wärmeleistungen für die Purmo Fußbodenheizungssysteme wurden von der WTP in Berlin ermittelt und sind beim DIN CERTCO zertifiziert.

Des Weiteren werden alle Purmo-Heizrohre zusammen mit ihren Verbindern halbjährlich von einem unabhängigen Prüfinstitut gemäß der aktuellen Normen geprüft und ebenfalls vom DIN CERTCO zertifiziert.



HANDWERKERMARKE

Purmo ist als Handwerkermarken Partner des Handwerks. Bei Einbau der Purmo Fußbodenheizung durch SHK-Innungsbetriebe gilt eine Gewährleistungsvereinbarung, die weit über die normalen Garantieansprüche reicht. Ein Beispiel ist die Nachkauf- und Ersatzteilgarantie, die auch 10 Jahre nach Auslaufen der Serie gilt. Die Handwerkermarken bürgt also für die besondere Qualität und Sicherheit der Purmo Fußbodenheizung!



VERBÄNDE

Purmo ist Mitglied im BDH (Bundesindustrieverband Deutschland Haus-, Energie- und Umwelttechnik e.V.). Der Verband ist ein Zusammenschluss namhafter System- und Komponentenanbieter für Flächenheizungen und Flächenkühlungen.

Zu den Aufgaben dieses Verbandes gehört unter anderem die herstellerebene und sachliche Informationsarbeit im Bereich Flächenheizung und -kühlung, die Unterstützung und Förderung der Normenarbeit, das Entwickeln von Güteanforderungen sowie die Vergabe von Forschungsaufträgen.



QUALITÄT

Wenn Rohre zu unterschiedlichen Preisen angeboten werden, dann ist dies auch auf qualitative Unterschiede zurückzuführen. Da die Fußbodenheizungsrohre fest mit dem Bauwerk verbunden sind und eine Sanierung solcher Anlagen, z.B. wegen mangelnder Rohrqualität, nur mit einem hohen Kostenaufwand durchzuführen ist, muss schon bei der Planung auf ein hochwertiges Heizrohr bestanden werden. Neben der Zeitstandfestigkeit bestimmt auch die mechanische Belastbarkeit die Lebenserwartung eines Heizrohres. Ob im rauen Baustellenalltag oder im Betrieb, die Purmo Heizrohre sind auch hier auf Langlebigkeit ausgelegt.

Purmo Heizrohre werden zusammen mit den Purmo Verbindern regelmäßig durch unabhängige Prüfinstitute geprüft. Sie entsprechen den einschlägigen Normen und Verordnungen und bieten ein Höchstmaß an Sicherheit und Lebensdauer, wie es für eine Fußbodenheizung unerlässlich ist. Diese hohe Qualität ermöglicht es uns, für die Purmo Heizrohre eine erweiterte 10-jährige Gewährleistung zu übernehmen.

SAUERSTOFFDIFFUSION

Purmo Heizrohre entsprechen den Anforderungen der DIN 4726 „Rohrleitungen aus Kunststoffen für Warmwasser-Fußbodenheizungen und Heizkörperanbindungen“. Diese Norm ist gültig für Kunststoffrohre aus PP (Typ 2), PB und PE-X. Die maximal zulässige Sauerstoffdurchlässigkeit gemäß DIN 4726 von $0,32 \text{ mg/m}^2\text{d}$ wird von den Purmo Heizrohren um ein Vielfaches unterschritten. Dies wird auch halbjährlich durch unabhängige Prüfinstituten überprüft und zertifiziert. Die Übereinstimmung mit den Anforderungen dieser Norm wird z.B. auch mit dem DIN-Prüf- und Überwachungszeichen der DIN CERTCO zum Ausdruck gebracht.

Bei Verwendung von sauerstoffdichten Heizrohren sieht die DIN 4726 keinen zusätzlichen Korrosionsschutz vor. Somit kann bei Verwendung der Purmo Heizrohre auf den Einsatz vom Wärmetauschern oder Inhibitoren (Korrosionsschutzmitteln) verzichtet werden.

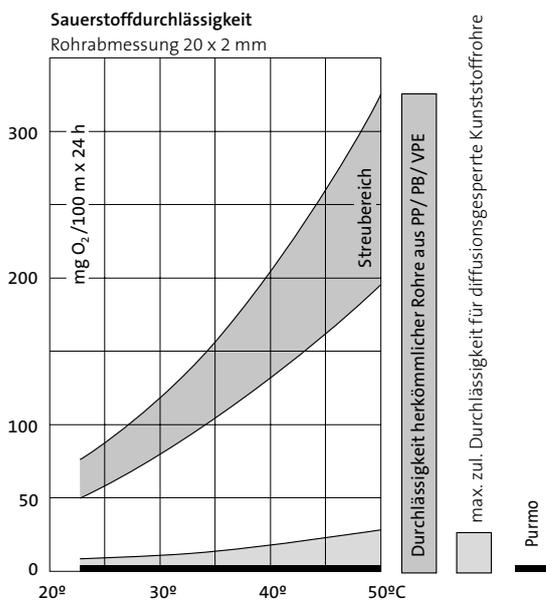


Abb. 1 Sauerstoffdurchlässigkeit Purmo-Heizrohr

PURMO PEXPENTA PE-XC HEIZROHR

Das Purmo PexPenta PE-Xc Heizrohr ist ein 5-Schicht-Heizrohr aus elektrostrahlenvernetztem Polyethylen. Die EVOH Sauerstoffsperrschicht befindet sich mittig zwischen den beiden PE-X-Schichten. Dadurch ist die Sauerstoffsperrschicht auch im rauen Baustellenalltag wirksam vor mechanischen Beschädigungen geschützt, was für hohe Sicherheit in der Installation und im Betrieb sorgt. Zwei Haftvermittlerschichten sorgen für eine unlösbare Verbindung zwischen der Sauerstoffsperrschicht und den beiden PE-X-Schichten. Die PexPenta PE-Xc Heizrohre entstehen in einem speziellen Coextrusionsverfahren, bei dem das Basisrohr mit allen zusätzlichen Schichten in einem Arbeitsgang ummantelt wird. Durch die Elektrostrahlenvernetzung erreicht das Purmo PexPenta Heizrohr eine sehr viel höhere thermische und mechanische Beständigkeit als unvernetzte Rohre. Ferner erfolgt der Vernetzungsvorgang rein physikalisch, das heißt ohne Zusatz schädlicher Chemikalien.

PEXPENTA⁵

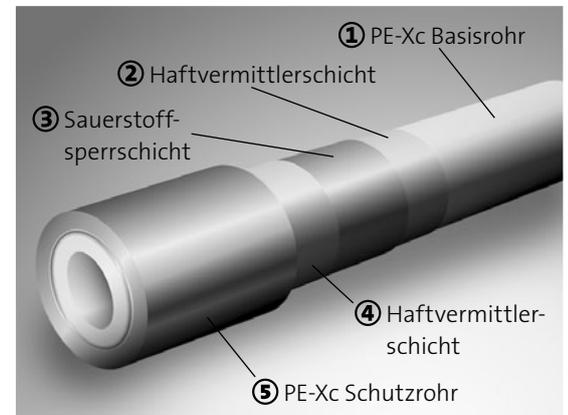


Abb. 2 Aufbau Purmo PexPenta PE-Xc Heizrohr

Rohr-Eigenschaften PexPenta PE-Xc Heizrohr	
Werkstoff	PE-Xc gemäß DIN 16892/93, DIN EN ISO 21003
Vernetzungsart	Elektrostrahlenvernetzung
max. Betriebsdruck bei 70 °C	10 bar (20x2 und 25x2,3 mm 8 bar)
max. Betriebsdruck bei 90 °C	8 bar (20x2 und 25x2,3 mm 6 bar)
max. Betriebstemperatur	90 °C (kurzfristig 100 °C)
Sauerstoffdiffusion	Sauerstoffdiffusionsdicht gemäß DIN 4726
Rohrdimensionen	10x1, 14x2, 17x2, 20x2, 25x2,3 mm
Bundgrößen	120, 240, 500, 600 m
Rohrfarbe	Purmo Orange
Zertifizierung	DIN CERTCO 3V365
Gewährleistung	30 Jahre

Abb. 3 Rohr-Eigenschaften PexPenta PE-Xc Heizrohr

Physikalische Eigenschaften PexPenta PE-Xc Heizrohr			
Eigenschaft	Wert	Einheit	Norm
Dichte	≈ 0,94	g/cm ³	DIN 16892/DIN 53479
kleinster Biegeradius	5xD	mm	DIN 4726
Sauerstoffdichtigkeit	< 0,32	mg/m ² d	DIN 4726
Reißfestigkeit	24-30	N/mm ²	DIN EN ISO 6259-1
Reißdehnung	400-600 %	%	DIN EN ISO 6259-1
Rohrrauhigkeit	0,006	mm	DIN 16892
Elastizitätsmodul	600-800	N/mm ²	DIN 16892/DIN EN ISO 527-1
Vernetzungsgrad	>60%	%	DIN 16892
Wärmeleitfähigkeit	0,41	W/mK	DIN 16892/DIN 52612-1
Ausdehnungskoeffizient	1,5 x 10 ⁻⁴	K ⁻¹	DIN 16892/DIN 53752

Abb. 4 Physikalische Eigenschaften PexPenta PE-Xc Heizrohr

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Außendurchmesser mm	Wandstärke mm	Lieferlänge m	Bundmaße d _s /d _i /H mm	Wasserinhalt l/m
FBAXC5C101012000	PexPenta PE-Xc 10x1 mm	10	1,0	120	770/500/90	0,0050
FBAXC5C101024000				240	770/440/120	
FBAXC5C142012000	PexPenta PE-Xc 14x2 mm	14	2,0	120	770/500/90	0,0785
FBAXC5C142024000				240	770/440/160	
FBAXC5C142060000				600	770/440/420	
FBAXC5C172012000	PexPenta PE-Xc 17x2 mm	17	2,0	120	760/400/120	0,1327
FBAXC5C172024000				240	770/440/240	
FBAXC5C172060000				600	770/440/560	
FBAXC5C202012000	PexPenta PE-Xc 20x2 mm	20	2,0	120	750/400/160	0,2010
FBAXC5C202024000				240	770/440/340	
FBAXC5C202050000				500	830/440/560	
FBAXC5C252330000	PexPenta PE-Xc 25x2,3 mm	25	2,3	300	830/440/560	0,3269
FF3XC5K162012000	PexPenta Klett PE-Xc 16x2 mm	16	2,0	120	780/440/120	0,113
FF3XC5K162024000				240	780/440/240	
FF3XC5K162060000				600	780/440/560	

Abb. 5 Ausführungen PexPenta PE-Xc Heizrohr





Abb. 6 Aufbau Difustop-Heizrohr

DIFUSTOP PE-XA

Die Difustop-Heizrohre sind peroxidisch heißvernetzt. Das Pont-à-Mousson-Verfahren (PAM) nimmt die Vernetzung in einem aufgeheizten Salzbad vor. Das ermöglicht eine hervorragende Alterungsstabilisierung und einen über den gesamten Querschnitt gleichmäßigen konstanten Vernetzungsgrad von 80-85%.

Die Heißvernetzung bewirkt ein niedriges E-Modul (550 N/mm²), daher ist das Rohr außerordentlich flexibel und kalt verlegbar. Durch die peroxidische Heißvernetzung und die hohe Dichte des Basismaterials wird eine überdurchschnittliche Zeitstandfestigkeit weit über die Anforderungen der EN 921 hinaus erreicht. Ein Steilabfall der Zeitstandskurve ist selbst bei hohen Betriebstemperaturen bis 50 Jahre nicht zu erwarten. Diese Sicherheitsreserven zeichnen sich u. a. im rauen Baustellenbetrieb aus, wo oft die bereits verlegten Rohre begangen werden.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Außendurchmesser mm	Wandstärke mm	Lieferlänge m	Bundmaße d ₁ /d ₂ /H mm	Wasserinhalt l/m
FBAXA3C172012000	Difustop 17x2	17,0	2,0	120	790x570x190	0,1327
FBAXA3C172024000		17,0	2,0	240	790x440x295	
FBAXA3C172060000		17,0	2,0	600	790x440x590	

Abb. 7 Ausführungen Difustop PE-Xa-Heizrohr

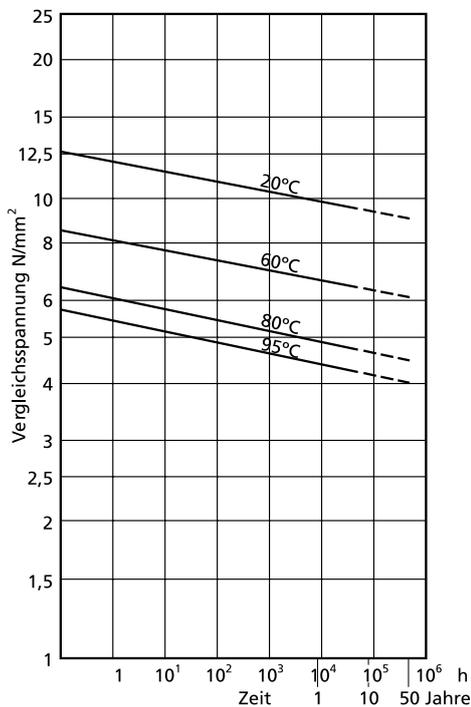


Abb. 8 Zeitstandskurve PE-Xa

Technische Daten Difustop PE-Xa-Heizrohr	
Kleinster zul. Biegeradius	5xD
Wärmeleitfähigkeit	0,35 W/mK
max. Betriebstemperatur	90 °C, kurzfristig 110 °C
max. Betriebsdruck	6 bar
Anwendungsklasse	5
Sauerstoffdurchlässigkeit	< 0,32 mg/m ² d gemäß DIN 4726
Vernetzungsgrad	80-85 %
Rohrrauigkeit	0,007 mm
Längenausdehnung	0,14 mm/mK
Werkstoff	PE-HDXa
Prüfnorm	DIN EN ISO 15875
Zertifizierung	DIN CERTCO, 3V309 PE-Xa
Gewährleistung	10 Jahre

Abb. 9 Technische Daten Difustop PE-Xa-Heizrohr



Abb. 10 Gütezeichen

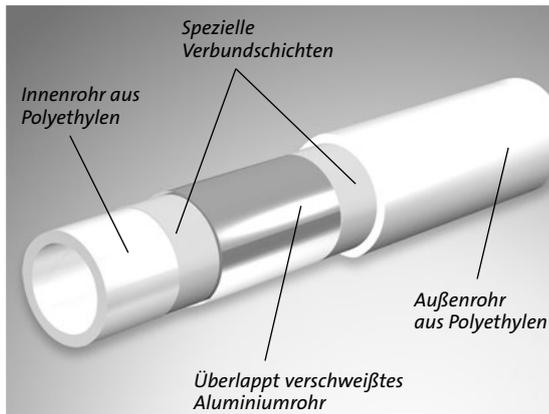


Abb. 11 Aufbau SKR-Heizrohr

AUFBAU SKR-HEIZROHR

Metallverbundrohre werden bereits seit mehr als 30 Jahren für Heizung und Sanitär mit wachsendem Marktanteil eingesetzt. Das SKR-Metallverbundrohr für Fußbodenheizung und Heizkörperanbindung besteht aus drei Schichten: Polyethylen, Aluminium, Polyethylen. Alle Schichten sind mit einer speziellen Verbundschicht fest miteinander verbunden.

Während das innere Kunststoffrohr absolute Korrosionsfreiheit und geringe Strömungswiderstände garantiert, bietet das äußere Kunststoffrohr Schutz vor dem rauen Baustellenbetrieb. Zwischen beiden Kunststoffrohren liegt fest eingebettet ein Aluminiumrohr, das wie Kupfer- oder andere Metallrohre absolute Sauerstoffdichtheit und einen niedrigen Ausdehnungskoeffizienten bewirkt.

Das SKR-Rohr lässt sich hervorragend leicht von Hand biegen, behält die Form bei und federt nur geringfügig zurück. Bei engen Biegeradien kann eine Innen-Biegefeder benutzt werden.

Technische Daten SKR-Heizrohr	
Kleinster zul. Biegeradius	5xD
Wärmeleitfähigkeit	0,42 W/mK
max. Betriebstemperatur	95 °C (14x2 und 16x2mm)
	60 °C (17x2mm)
max. Betriebsdruck	10 bar (14x2 und 16x2mm)
	6 bar (17x2mm)
Sauerstoffdurchlässigkeit	keine, metallisch dicht
Rohrrauigkeit	0,007 mm
Längenausdehnung	0,025 mm/mK
Werkstoff	PE-RT/AL/PE-RT
Zertifizierung	DIN CERTCO, 3V321 PE-RT
Gewährleistung	10 Jahre

Abb. 12 Technische Daten SKR-Heizrohr

EINSATZGEBIETE

Das SKR-Heizrohr der Dimensionen 14 x 2 und 16 x 2 mm kann sowohl als Fußbodenheizungs- als auch als Heizkörperanbinderohr eingesetzt werden. Es ist bis zu einer maximalen Betriebstemperatur von 95 °C und einem maximalen Betriebsdruck von 10 bar zugelassen. Die Rohrfarbe ist weiß.

Das SKR-Heizrohr 17 x 2 mm wird hauptsächlich als Fußbodenheizungsrohr eingesetzt. Die Betriebsparameter von maximal 60 °C und maximal 6 bar sind speziell auf Fußbodenheizungsanlagen abgestimmt. Im Gegensatz zum SKR-Heizrohr 14 und 16 mm ist die Rohrfarbe rot.

SAUERSTOFFDICHTHEIT

SKR-Heizrohre sind wie alle Metallrohre 100 % sauerstoffdiffusionsdicht. Somit kann wie beim Difustop-Heizrohr auf den Einsatz von Wärmetauschern oder Inhibitoren (Korrosionsschutzmitteln) verzichtet werden.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Außendurchmesser mm	Wandstärke mm	Lieferlänge m	Bundmaße d _a /d _i /H mm	Wasserinhalt l/m
FBDPTAC142012000	SKR-Rohr 14x2	14,0	2,0	120	780x550x120	0,0785
FBDPTAC142024000		14,0	2,0	240	780x440x190	
FBDPTAC142050000		14,0	2,0	500	790x440x310	
FBDPTAC162012000	SKR-Rohr 16x2	16,0	2,0	120	780x550x190	0,113
FBDPTAC162024000		16,0	2,0	240	780x440x250	
FBDPTAC162050000		16,0	2,0	500	790x440x500	
FBDPTAC172012000	SKR-Rohr 17x2	17,0	2,0	120	780x550x200	0,1327
FBDPTAC172024000		17,0	2,0	240	780x440x270	
FBDPTAC172050000		17,0	2,0	500	790x440x530	
FF3PTAK162012000	SKR Klett 16x2	16,0	2,0	120	780x500x120	0,113
FF3PTAK162024000		16,0	2,0	240	780x500x240	
FF3PTAK162050000		16,0	2,0	500	780x500x560	

Abb. 13 Ausführungen SKR-Heizrohr





Abb. 14 PE-RT Heizrohr

OBJEKT LINE PE-RT HEIZROHR

Die Objekt line PE-RT Heizrohre bestehen aus Polyethylen erhöhter Temperaturbeständigkeit (PE-RT) gemäß DIN 4721, sowie einer zusätzlichen Sauerstoffdiffusionssperre gemäß DIN 4726. Das Grundmaterial ist Ethylen-Okten-Copolymer, das durch seine lineare Molekülstruktur dem PE-RT Heizrohr eine hohe Zähigkeit und Ermüdungsfestigkeit gibt.

Technische Daten PE-RT-Heizrohr	
Kleinster zul. Biegeradius	5xD
Wärmeleitfähigkeit	0,41 W/mK
max. Betriebstemperatur	70°C (17x2mm)
max. Betriebsdruck	4 bar
Anwendungsklasse	5
Sauerstoffdurchlässigkeit	< 0,32 mg/m ² d gemäß DIN 4726
Rohrrauigkeit	0,007 mm
Längenausdehnung	0,17 mm/mK
Werkstoff	PE-RT
Prüfnorm	DIN EN ISO 22391
Zertifizierung	DIN CERTCO, 3V360 PE-RT
Gewährleistung	10 Jahre

Abb. 15 Technische Daten PE-RT Heizrohr

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Außendurchmesser mm	Wandstärke mm	Lieferlänge m	Bundmaße d ₁ /d ₂ /H mm	Wasserinhalt l/m
FBAPT3C1420120G0	Objekt line PE-RT 14x2	14,0	2,0	120	790x600x190	0,0785
FBAPT3C1420240G0		14,0	2,0	240	790x440x190	
FBAPT3C1420600G0		14,0	2,0	600	790x440x380	
FBAPT3C1720120G0	Objekt line PE-RT 17x2	17,0	2,0	120	790x570x190	0,1327
FBAPT3C1720240G0		17,0	2,0	240	790x440x295	
FBAPT3C1720600G0		17,0	2,0	600	790x440x590	

Abb. 16 Ausführungen PE-RT-Heizrohr



ROHRBEFESTIGUNG

Das rolljet System ist ein zertifiziertes Tackersystem. Mehr als 60 % der in Deutschland eingesetzten Fußbodenheizungssysteme sind Tackersysteme. rolljet ermöglicht eine optimale Anpassung an unterschiedliche Verlegeabstände und Verlegeformen bei minimaler Montagezeit und geringem Verschnitt.

ANKERGEWEBE

rolljet sind im oberen Bereich mit dem bewährten Ankergewebe ausgerüstet. Darin verankern sich die Widerhaken der Purmo 3D-Clips und können nur noch mit großem Kraftaufwand wieder entfernt werden. Somit ist ein sicherer Halt der Rohrleitungen schon während der Bauphase und bei der Estricheinbringung gewährleistet.

3D-CLIPS

Die Befestigung der Heizrohre erfolgt mit den patentierten Purmo 3D-Clips. Sie werden mit dem Purmo Tacker von oben her über das Heizrohr in die rolljet-Dämmung gedrückt und halten das Heizrohr fest mit der Dämmung verbunden. Die Purmo 3D-Clips haben Widerhaken in drei Richtungen. Hierdurch wird eine deutlich höhere Haltekraft als bei herkömmlichen Clips erzielt. Dieser Vorteil macht sich insbesondere in den Bogenbereichen der Heizrohre bemerkbar. Die Purmo 3D-Clips sind mit einer Abreißlasche ausgestattet, welche das Aufmagazinieren auf den Tacker und die Verarbeitung deutlich erleichtert.

Das Tackern stellt keine Verletzung der Estrichnorm DIN 18560, Teil 2 dar. Die fest mit dem Dämmstoff verbundene Abdeckung verhindert, dass das Anmachwasser des Estrichs in die rolljet-Dämmung fließt. Auch kann der Estrich nicht durchfließen und zu Schallbrücken führen. Erhältlich sind 3D-Clips 14 - 17 (für Rohre \varnothing 14 - 17 mm) und 20 (für Rohre \varnothing 20 mm).

3D-TACKER

Der Purmo 3D-Tacker bietet ein effizientes und komfortableres Handling. Die vormagazinierten 3D-Clips einfach und schnell auf die Magazinringe aufschieben. Durch die spezielle Abreißlasche des Clipriegels entfällt das langwierige Entfernen des Klebestreifens am Clipriegel, wie es bei herkömmlichen Clips erforderlich wäre. Sollte es dennoch einmal zu einer Funktionsstörung am Tacker kommen, ist diese durch die Wartungsklappe am Tacker im Nu beseitigt. Beide Cliparten für Heizrohre 14 - 17 mm und 20 mm lassen sich natürlich mit dem gleichen Tacker verarbeiten.

RANDDÄMMSTREIFEN

Vor der Verlegung der Dämmung ist der Purmo Randdämmstreifen aus PE-Weichschaum mit der angeschweißten Überlappungsfolie aufzustellen. Die Überlappungsfolie liegt auf dem rolljet auf und dichtet den Spalt zwischen Randdämmstreifen und Dämmbahn ab. Dadurch kann kein Estrich eindringen. Bei Verwendung von Flieseestrichen muss die Überlappungsfolie zusätzlich mit dem Purmo Klebeband auf der rolljet Dämmung abgeklebt werden.

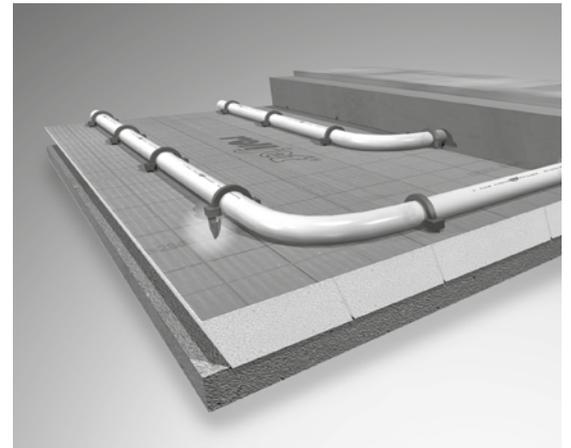


Abb. 17 rolljet



Abb. 18 3D-Tacker



Abb. 19 Randdämmstreifen

LIEFERPROGRAMM/SERVICE

Beim rolljet Fußbodenheizungssystem sind alle erforderlichen Komponenten aufeinander abgestimmt. Das gibt Ihnen als Verbraucher die Sicherheit, dass alles zueinander passt.

VERLEGERICHTZEITEN

Die Verlegezeiten sind stark von den räumlichen Verhältnissen abhängig. Ein 2-Personen-Team kann bei ungestörten Bedingungen in einem Raum 4,00 x 5,00 m den kompletten Unterbau inklusive Randdämmstreifen in ca. 15 Minuten verlegen. Für die Verlegung von 120 m Heizrohr benötigt das Team unter gleichen Bedingungen ca. 20 Minuten. Wir stellen diese Aussage gern unter Beweis. Für Durchschnittskalkulationen empfehlen wir ca. 5 min/m² für ein 2-Personen-Team anzusetzen.

VERSCHNITT

Alle Wärme-Trittschall-Dämmplatten des rolljet Systems haben eine ebene, glatte Oberfläche. Sie lassen sich deshalb stumpf gegeneinanderstoßend verlegen. Die gemeinsame Kante wird mit einem transparenten Klebeband mittels Handabroller abgeklebt. Selbst kleine Reststücke können aneinandergelegt und aufgearbeitet werden, so dass kaum Verschnitt übrigbleibt.

LANGZEITGARANTIE

Seit über 40 Jahren liefern wir Fußbodenheizung mit der bewährten Tackerverlegemethode. Mehrere Millionen Quadratmeter rolljet Fußbodenheizung wurden bisher eingebaut und haben sich bis heute bestens bewährt. Parallel dazu wurden in zahlreichen Versuchen die Komponenten erhöhten Belastungen ausgesetzt. All dies veranlasste uns, bereits von Anfang an eine Garantieerklärung über einen 10-Jahres-Zeitraum abzugeben. Treten trotz fachgerechter Verarbeitung und Betrieb während dieser Zeit Schäden an den Komponenten auf, die nachweislich auf einen Produktmangel zurückzuführen sind (ausgenommen elektrische und elektronische Komponenten), so übernehmen wir über den Ersatz der defekten Teile hinaus auch die Kosten für Verlegung und Einbau mangelfreier Erzeugnisse sowie Mangel- folgeschäden, insgesamt bis zu einer Höhe von max. 1.000.000 EUR. Zur Absicherung des genannten Schadensrisikos haben wir bei einem namhaften Versicherer eine erweiterte Produkthaftpflichtversicherung mit Nachhaftung abgeschlossen. Eine persönliche Garantieerklärung zugunsten des Bauherren und des verarbeitenden Heizungsbau-Fachbetriebes wird gern von uns ausgestellt (Siehe Seite 98/99).



rolljet

DÄMMSTOFF

Purmo Dämmrollen werden aus Polystyrol-Hartschäumen nach DIN EN 13163 hergestellt. Sie unterliegen einer laufenden Qualitätskontrolle durch unabhängige Überwachungsinststitute und sind güte zertifiziert. Neben der CE-Kennzeichnung werden die Purmo Dämmrollen mit dem Ü-Gütezeichen versehen. rolljet gibt es für die verschiedenen Anwendungsfälle in den Ausführungen DES sm, DES sg und DEO.

Die Wärmeleitfähigkeiten betragen je nach Dämmstoff 0,035-0,045 W/mK. Auf Wunsch können auch zusätzlich, zu den in der Tabelle aufgeführten Dämmstoffdicken und -güten auf Ihr Bauvorhaben abgestimmte Dämmstoffe geliefert werden. Sprechen Sie uns an!

AUFBAU

Die Deckschicht der Dämmrollen besteht aus einer Verbundfolie mit längsseitigem 30 mm breitem Folienüberstand und integriertem Ankergewebe, das den Widerhakenclips sicheren Halt gibt. Ein aufgedrucktes, maßgerechtes Verlegeraster erleichtert das Zuschneiden der Dämmung und die Rohrverlegung.

Da das System jeden beliebigen Rohrabstand zulässt, kann in ausgezeichneter Weise die Wärmeleistung des Systems den örtlichen Wärmeverlusten angepasst werden.

Um die Bahnen aufwickeln zu können, ist der Dämmstoff von unten her schräg eingeschnitten. Beim Aufrollen federn die Schnitte auseinander und schließen sich bei der Verlegung. So können keine Hohlräume entstehen.

VERLEGUNG

Zunächst werden nur durchgehende Bahnen verlegt. Verbleibende Streifen an Wänden, Nischen und in Türdurchgängen werden nachträglich mit Reststücken ausgefüllt. In kleinen Räumen wird die Verlegung von Teilstücken empfohlen.

Gemeinsame Stoßkanten von Bahnen und Reststücken werden mit dem Purmo Klebeband abgedichtet. Ein praktischer Abroller mit Abrisskante erleichtert die Arbeit. Das Abkleben sollte unmittelbar nach der Verlegung der Bahnen und Zuschnitte erfolgen. Nur so ist sichergestellt, dass die Dämmung einwandfrei verlegt ist und nicht mehr verrutscht.



Abb. 20 rolljet Dämmrolle

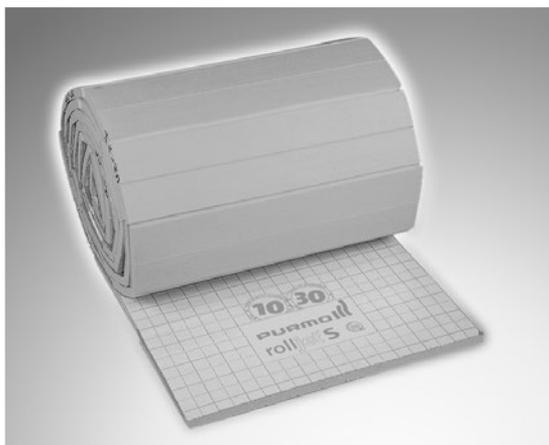


Abb. 21 rolljet S Dämmrolle mit einer Dämmdicke von nur 24 mm

rolljet S

Beim Bauen kostet jeder Millimeter Aufbauhöhe bares Geld. Durch das neuartige rolljet S 24-2 mm sparen Sie nicht nur Kosten, sondern auch 11 mm an Aufbauhöhe gegenüber herkömmlichen Trittschalldämmungen.

rolljet S besitzt eine Wärmeleitfähigkeit von 0,032 W/mK. Somit werden mit einer Dämmdicke von 24 mm die Anforderungen der DIN EN 1264 für Wohnungstrenndecken erfüllt. Selbstverständlich ohne Abstriche bei den hervorragenden Trittschall- und Wärmedämmeigenschaften!



Abb. 22 Objektline Wärme-Trittschall-Dämmrolle

Objekt line

Die Objekt line Wärme-Trittschall-Dämmrolle wird aus güteüberwachtem Polystyrol-Hartschaum EPS T nach DIN EN 13163 und DIN EN 4108-10 hergestellt. Sie kommt hauptsächlich für Wohnräume mit Flächenbelastungen von bis zu 4,0 kN/m² zum Einsatz. Durch den speziellen Dämmstoff vom Typ DES sm wird z.B. mit der Objekt line Dämmrolle 35-3 als einschichtige Dämmung gegen beheizte Räume ein Trittschallverbesserungsmaß von 29 dB erreicht.

TECHNISCHE DATEN ROLLJET, ROLLJET S UND OBJEKTLINE

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Typ		Dicke mm	WLG	Pack m ²	Größe mm	R _λ m ² K/W	Dyn Steif.	Trittschall verbess. dB	max. Belast. kPa
FBMC420100150000	rolljet 20-2	DES	sg	20-2	040	15	1000x15000	0,50	30	26	5
FBMC425100120000	rolljet 25-2	DES	sg	25-2	040	12	1000x12000	0,63	30	26	5
FBMC430100100000	rolljet 30-2	DES	sg	30-2	040	10	1000x10000	0,75	20	28	5
FBMC435100090000	rolljet 35-2	DES	sg	35-2	040	9	1000x9000	0,88	20	28	5
FBMC524100120000	rolljet S 24-2	DES	sg	24-2	032	12	1000x12000	0,75	20	28	5
FBMC530100100000	rolljet S 30-2	DES	sg	30-2	032	10	1000x10000	0,94	20	28	5
FBMC020100150000	rolljet EPS 100, 20 mm	DEO		20	040	15	1000x15000	0,50	-	-	20
FBMC025100120000	rolljet EPS 100, 25 mm	DEO		25	040	12	1000x12000	0,63	-	-	20
FBMC030100100000	rolljet EPS 100, 30 mm	DEO		30	040	10	1000x10000	0,75	-	-	20
FBMC120100150000	rolljet EPS 200, 20 mm	DEO		20	035	15	1000x15000	0,57	-	-	35
FBMC125100120000	rolljet EPS 200, 25 mm	DEO		25	035	12	1000x12000	0,71	-	-	35
FBMC130100100000	rolljet EPS 200, 30 mm	DEO		30	035	10	1000x10000	0,86	-	-	35
FBMC3251001200G0	Objekt line 25-2	DES	sm	25-2	045	12	1000x12000	0,55	20	28	4
FBMC3301001000G0	Objekt line 30-3	DES	sm	30-3	045	10	1000x10000	0,65	15	29	4
FBMC3351000900G0	Objekt line 35-3	DES	sm	35-3	045	9	1000x9000	0,80	15	29	4

Abb. 23 Technische Daten rolljet, rolljet S und Objektline

klettjet

AUFBAU

Das klettjet System ist ein DIN CERTCO-zertifiziertes Klettsystem. Es ermöglicht eine optimale Anpassung an unterschiedliche Verlegeabstände und Verlegeformen bei minimaler Montagezeit und geringem Verschnitt. Die klettjet Rolldämmung gewährleistet einen sicheren Halt der Rohrleitungen schon während der Bauphase und bei der Estricheinbringung. Die Befestigung der Heizrohre erfolgt beim klettjet System durch einfaches Aufdrücken der Heizrohre auf die klettjet Dämmung. Hierdurch verbinden sich die Widerhaken des Klettbandes am Heizrohr fest (aber wieder lösbar!) mit der speziellen Deckschicht der klettjet Dämmung.

DÄMMSTOFF

Die Purmo klettjet Wärme-Trittschall-Dämmrolle ist ein Polystyrol EPS T vom Typ DES sg in der Stärke 25-2 und 30-2, sowie DES sm in der Stärke von 30-3. Der Dämmstoff entspricht der DIN EN 13163 und besitzt eine Deckschicht mit Veloursfolie und Linienraster zur Befestigung der PexPenta Klettrohre oder SKR Klettrohre.

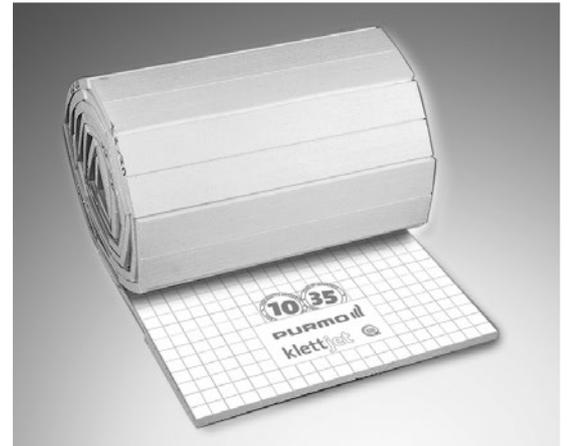


Abb. 24 klettjet Dämmrolle mit Flauschgewebe auf der Deckschicht

klettjet R

AUFBAU

Das klettjet R Renovierungssystem ergänzt das bewährte klettjet System um ein Verlegesystem mit Doppelnutzen. Es bietet sich ideal für den nachträglichen Einbau in bestehenden Gebäuden oder als Trägersystem auf bauseitigen Spezialdämmungen an.

Die klettjet R PE-Dämmbahn wird bei Verwendung als Renovierungssystem direkt auf den tragenden Untergrund (Beton- oder Holzbalkendecke, bestehender Estrich etc.) geklebt. Im Gegensatz zu anderen Renovierungssystemen ergibt sich durch den 6 mm starken PE-Schaum ein Trittschallverbesserungsmaß von 18 dB.

Bei Verwendung als Trägersystem wird die klettjet R Dämmbahn auf eine bauseitige Dämmung, z.B. aus XPS oder Mineralfaser, geklebt.

Hierauf werden wie beim herkömmlichen klettjet System die PexPenta oder SKR Klettrohre 16x2 mm verlegt. Auch die anderen Komponenten, wie Randdämmstreifen oder Fugenband aus dem klettjet System können für das klettjet R System verwendet werden.

Je nach Estrich und Estrichgüte ergeben sich bei Verwendung als Renovierungssystem Rohrüberdeckungen von 5-20 mm und bei Verwendung als Trägersystem auf Dämmschicht von 30-45 mm.

Neben den bekannten klettjet Vorteilen ergeben sich durch die geringe thermische Speichermasse sehr geringe Reaktionszeiten der Konstruktion sowohl im Heiz- als auch im Kühlfall.


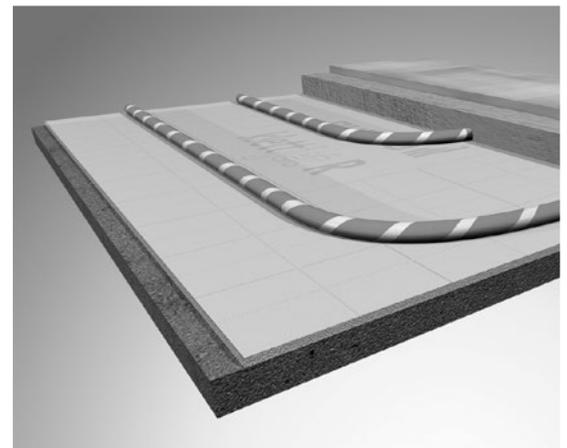


Abb. 25 Die Besonderheit von klettjet R ist die sehr geringe Aufbauhöhe

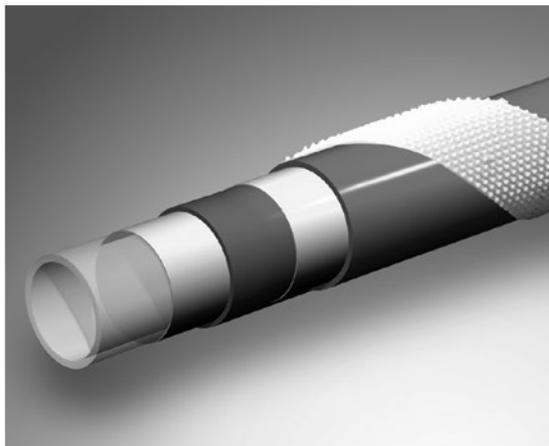

HEIZROHR

Das Purmo PexPenta Klett Heizrohr PE-Xc in 16x2 mm ist ein vernetztes und hochflexibles 5-Schicht-Polyethylen-Heizrohr nach DIN 4726 und DIN EN ISO 21003 mit einem Kletthakenband zur Verlegung auf der Purmo klettjet Dämmung. Es ist unter der Nummer 3V387 PE-Xc MVR (P) DIN CERTCO zertifiziert. Der Aufbau entspricht dem Standard PexPenta Heizrohr.

Das Purmo SKR Klett Heizrohr in 16x2 mm ist ein Metallverbundrohr mit Kletthakenband für Fußbodenheizung und Heizkörperanbindung zur Verlegung auf der Purmo klettjet Dämmung. Es ist unter der Nummer 3V390 PE-Xc MVR (M) DIN CERTCO zertifiziert. Der Aufbau entspricht dem Standard SKR Heizrohr.

Abb. 26 Das spezielle Klett-Heizrohr ist mit einem Hakenband umwickelt, dessen Widerhaken sich fest mit dem Flauschgewebe der Deckschicht verbinden



ZUBEHÖR

Neben dem Klett-Fugenband zum flüssigkeitsdichtem Abdichten der Stoßkanten ist auch weiteres Zubehör, wie z.B. die Abrollhilfe verfügbar. In Verbindung mit dem Heizrohrabroller wird die Abrollhilfe im Türdurchgang montiert und verhindert, dass das Klett-Heizrohr vorzeitig an der klettjet Dämmung anhaftet.

Abb. 27 Die Abrollhilfe wird in einem Türdurchgang verspannt



Abb. 28 Die Handschuhe sind bei der Verlegung von Klettrohr sehr hilfreich

TECHNISCHE DATEN KLETTJET

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Typ		Dicke mm	WLG	Pack m ²	Größe mm	R _λ m ² K/W	Dyn Steif.	Trittschall verbess.dB	max. Belast. kPa
FF1K425100120000	klettjet 25-2	DES	sg	25-2	040	12	1000x12000	0,65	30	26	5
FF1K430100120000	klettjet 30-2	DES	sg	30-2	040	10	1000x10000	0,75	20	28	5
FF1K433100120000	klettjet 30-3	DES	sm	30-3	045	10	1000x10000	0,65	15	29	4
FF1KP06100200000	klettjet R	-	-	6	040	20	1000x20000	0,15	-	18	20

Abb. 29 Technische Daten klettjet

noppjet uni

Das noppjet uni Fußbodenheizungssystem ergänzt die millionenfach bewährte rolljet Produktfamilie von Purmo um ein Verlegesystem, das sich ideal für die 1-Mann-Verlegung eignet.

Das zertifizierte noppjet uni ist ein Noppenplattensystem, das zweiteilig aufgebaut ist: Die untere Schicht besteht aus einer automatengeschäumten Polystyrolhartschaumplatte, die mit oberseitigen Noppen versehen ist. Auf dieser Dämmschicht ist bereits werkseitig eine tiefgezogene Polystyrolfolie mit gleicher Noppenanordnung aufgesteckt.

Dank der nach Verlegung dichten Oberfläche eignet sich Purmo noppjet uni hervorragend für den Einsatz von Fließestrichen.

DÄMMSTOFF

noppjet uni ist in zwei Varianten lieferbar:

noppjet 30-2

Das neue noppjet 30-2 mit seinem Zweischicht-Polystyrol-Kombischaum (EPS200/EPS T) ist durch seine hervorragenden Trittschalleigenschaften in erster Linie für die Verlegung auf Wohnungstrenndecken vorgesehen. Das erreichte Trittschallverbesserungsmaß beträgt 28 dB bei einer maximalen Belastbarkeit von 500 kg/m². Durch den oberseitigen EPS 200 Hartschaum ergibt sich eine hohe Trittsicherheit während der Montage.

noppjet 11

noppjet 11 besteht aus Polystyrol-Hartschaum EPS 200 und ist bis zu 6 t/m² belastbar. Es wird vorwiegend für Bereiche mit hoher Belastung und für den mehrschichtigem Aufbau eingesetzt, z. B. wenn Rohre oder Kabel auf der Rohdecke aufliegen.

noppjet uni 30-2 und 11 können selbstverständlich auch in Kombination mit einer Zusatzdämmung mehrschichtig gegen Erdreich, Außenluft, sowie unbeheizte Räume eingesetzt werden. Die besondere Anordnung der Noppen ermöglicht die Verlegung der Purmo Heizrohre 14-17 mm. Die spezielle Ausgestaltung der Noppen sorgt für einen sicheren Rohrhalt bei minimalen Kontaktflächen und damit für eine hohe Wärmeleistung.

Die Wärmeleistungen des noppjet Systems wurden gemäß DIN EN 1264 gemessen und sind beim DIN CERTCO registriert. Sie beziehen sich auf ein Purmo Heizrohr 14 x 2 mm. Bei Verwendung anderer Rohrdimensionen sind leicht unterschiedliche Wärmeleistungen zu berücksichtigen.

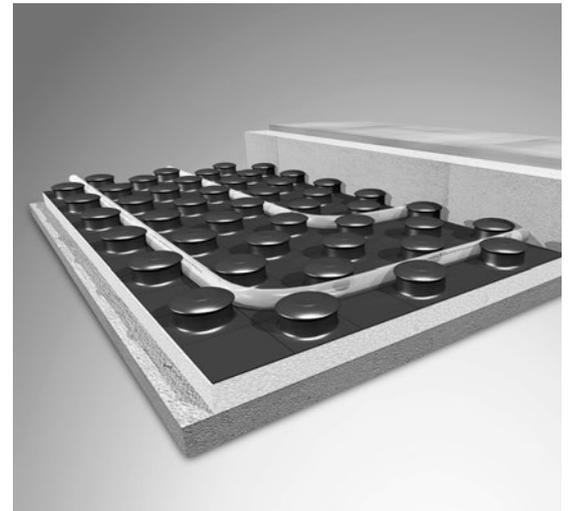


Abb. 30 noppjet uni Noppenplattensystem

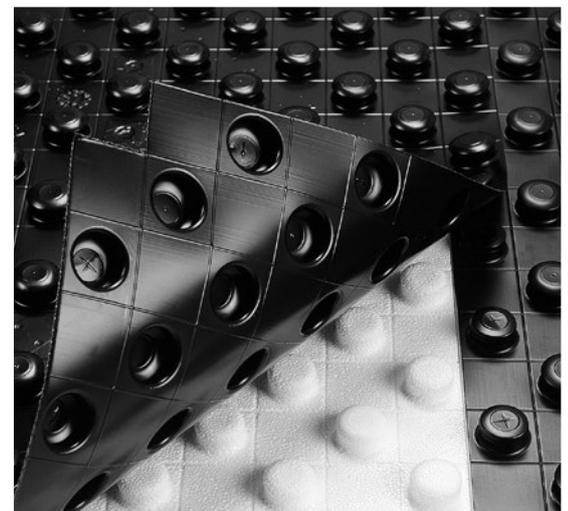


Abb. 31 Der zweiteilige Aufbau von noppjet uni

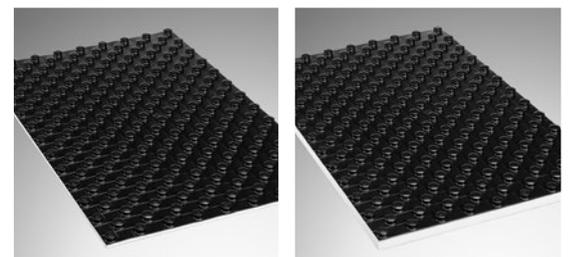


Abb. 32 noppjet uni 11

Abb. 33 noppjet uni 30-2

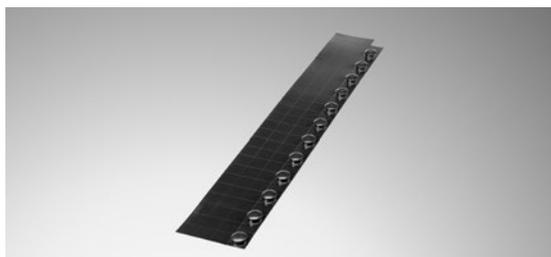


Abb. 34 noppjet uni Übergangselement

ÜBERGANGSELEMENT

Für Tür- und Fugenbereiche wird das Übergangselement eingesetzt. Durch seine besondere Form lassen sich diese Bereiche individuell anpassen. In Verbindung mit dem Fugenprofil werden fachgerechte Dehnungsfugen und Übergänge zwischen den Räumen hergestellt.



Abb. 35 noppjet uni Verbindungselement

VERBINDUNGSELEMENT

Für den geringen Verschnittanteil des noppjet Systems von ca. 1% sorgt das Verbindungselement. Mit dem Verbindungselement können auch stumpf aneinander stoßende noppjet Elemente dicht miteinander verbunden werden.



Abb. 36 noppjet uni Diagonalhalter

DIAGONALHALTER

Selbst Diagonalverlegung ist mit noppjet uni kein Problem. Bis zu einer Diagonallänge von 1-1,5 m kann das Heizrohr ohne Zusatzelemente verlegt werden. Bei größeren Längen finden die Diagonalhalter Verwendung. Mit den speziellen noppjet Diagonalhaltern, die vor der Heizrohrverlegung auf die Noppenplatten geclipst werden, lassen sich selbst schwierige Raumgeometrien verwirklichen.

Technische Daten noppjet uni		
	noppjet 30-2	noppjet 11
Dämmdicke	30-2 mm	11 mm
Gesamtdicke	49 mm	30 mm
Verlegeraster	50 mm	50 mm
Dämmstoff	DES sg	DEO
Wärmeleitgruppe	040	035
Wärmedurchlasswiderstand	0,75 m ² K/W	0,34 m ² K/W
Trittschallverbesserungsmaß	28 dB	-
Abmessungen Dämmung	1200 x 800 mm	
Abmessungen Deckschicht	1250 x 850 mm	
max. Belastbarkeit	5 kPa	60 kPa

Abb. 37 Technische Daten noppjet uni

ts14 S

TROCKENSYSTEM

Das ts14 S-System wurde für diejenigen Anwendungsfälle entwickelt, in denen herkömmliche Nasssysteme nicht zum Einsatz kommen können. Dies trifft u. U. für Fachwerk- und Holz-Fertighäuser zu, die nicht die Gewichtsbelastung eines Nasssystemes von ca. 130 kg/m² aufnehmen können, da sie dann statisch überlastet würden. Einen Raum von 20 m² würde ein solches System immerhin mit 2,6 t belasten. Hier kann im Wohnungsbau und bei Belastungen bis zu 2 kPa das ts14 S-System mit Trockenestrichplatten eingesetzt werden, weil es nur ca. 40 kg/m² wiegt.

Unter bestimmten Voraussetzungen ist nach Abstimmung mit Purmo sogar eine Verlegung zwischen Deckenbalken möglich. Des weiteren wird es dort eingesetzt, wo die mögliche Aufbauhöhe zu gering ist. Mit nur 43-50 mm Aufbauhöhe einschließlich der Trockenestrichplatten kann man, wenn der alte Estrich entfernt wird, auch im Altbau zurechtkommen.

Eine weitere Anwendung ergibt sich aus Zeitgründen im Fertighausbau. Wartezeiten für das Abbinden und Austrocknen des Estrichs werden ungern hingenommen. Auch hier bietet sich das Trockenestrichsystem ts14 S an. Nach Fertigstellung der Fußbodenheizung kann sofort mit der Verlegung der Bodenbeläge begonnen werden. Als Trockensystem ist die aufzuheizende Masse der Estrichplatten sehr gering. Dadurch ermöglicht das System eine rasche Anpassung an die thermischen Gegebenheiten.

AUFBAU

Das ts14 S-System besteht aus formgeschäumten Polystyrolplatten der Qualität EPS 200, 25 mm dick, mit eingeschäumten Rillen. Da hinein werden verzinkte Wärmeleitbleche eingelegt, die die SKR-Heizrohre 14 x 2 mm aufnehmen.


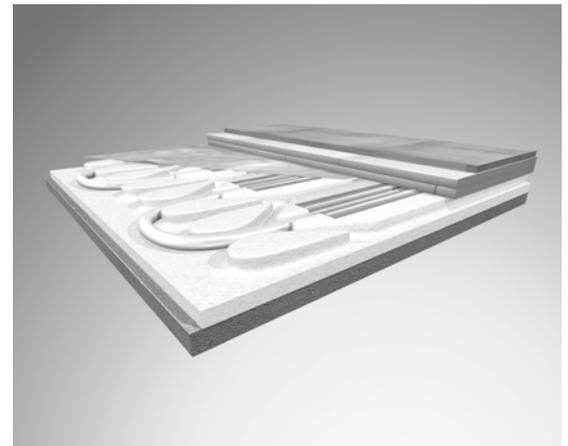


Abb. 38 ts14 S Trockensystem

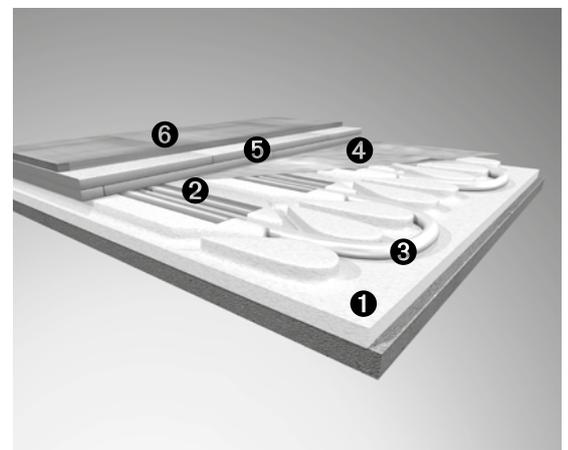

- ❶ ts14 S-Systemplatte
- ❷ ts14 S-Wärmeleitbleche
- ❸ Purmo-SKR Heizrohr 14 x 2 mm
- ❹ PE-Abdeckfolie 150 µ
- ❺ Trockenestrichplatten
- ❻ Bodenbelag

Abb. 39 Systemaufbau ts14 S

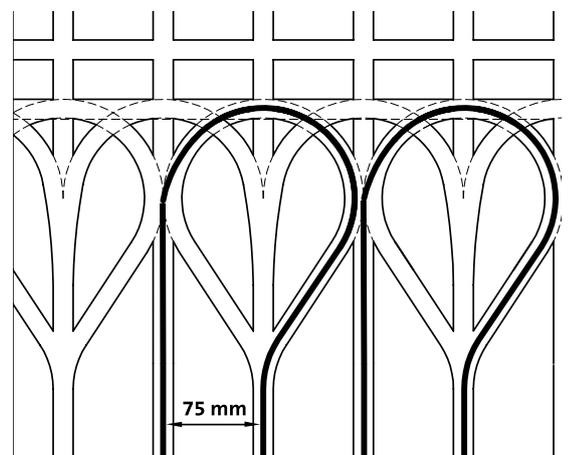


Abb. 40 Verlegeabstand VA 75mm

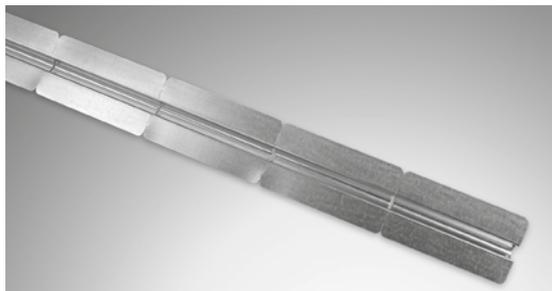


Abb. 41 Wärmeleitblech

WÄRMELEITBLECHE

Die Wärmeleitbleche aus verzinktem Stahlbleche dienen zum einen der Wärmeverteilung und zum anderem dem sicheren Halt der Heizrohre in der ts14 S Systemplatte. Durch die Omegakontur entsteht die größtmögliche Kontaktfläche zwischen Heizrohr und Wärmeleitblech und damit eine optimale Wärmeübertragung. Die Wärmeleitbleche werden je nach Verlegeabstand in die Systemplatten eingelegt. Der längsseitige Abstand der Wärmeleitbleche sollte 5-10 mm betragen um evtl. Ausdehnungsgeräuschen vorzubeugen. Die Wärmeleitbleche werden mit Sollbrechstellen (alle 125 mm) in der Länge 1000 mm geliefert.

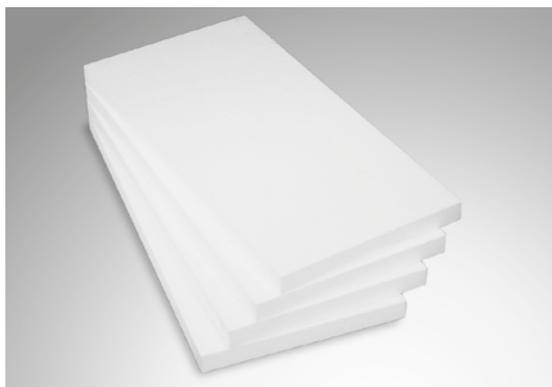


Abb. 42 EPS Zusatzdämmung

AUSGLEICHSDÄMMUNG

Die 25 mm starke ts14 S Ausgleichsdämmung aus EPS 200 wird im Verteilerbereich, bei Blindflächen oder in Bereichen mit großen Rohrkonzentrationen verwendet. Mit Hilfe des Rillenschneiders lassen sich die erforderlichen Rohrführungen je nach baulichen Gegebenheiten schneiden.



Abb. 43 Rillenschneider

RILLENSCHNEIDER

Der elektrische Rillenschneider ermöglicht mit seiner Schneidspitze in Omegaform, die Rohrführung an die verschiedenen baulichen Gegebenheiten schnell und einfach anzupassen.

Technische Daten ts14 S	
Dämmdicke	25 mm
Verlegeraster	75, 150, 225, 300 mm
Dämmstoff	EPS 200
Wärmeleitgruppe	035
Wärmedurchlasswiderstand	0,75 m ² K/W
Trittschallverbesserungsmaß	0 dB
Abmessung	1100 x 750 mm
max. Belastbarkeit	2,0*
Brandklasse	B2
Verpackungsinhalt	8,25 m ²

Abb. 44 Technische Daten ts14 S

* in Verbindung mit Trockenestrich

ts14 R

Wie das ts14 S wurde das ts14 R Trockensystem speziell für diejenigen Anwendungsfälle entwickelt, in denen herkömmliche Nasssysteme nicht zum Einsatz kommen können. Bei dem ts14 R Renovierungssystem kann jedoch bei besonderen Aufbauten auf eine zusätzliche Lastverteilschicht aus Trockenestrich verzichtet und der Bodenbelag direkt darauf verlegt werden. Mit nur 35-40 mm Aufbauhöhe inklusive Bodenbelag lässt sich ts14 R ohne großen Aufwand in nahezu jede Bodenkonstruktion integrieren.

Trotz der wenigen Systembestandteile des ts14 R Trockensystems bietet es maximale Flexibilität um nahezu alle Anforderungen an ein Renovierungssystem zu erfüllen. Als Basis dient die ts14 R Systemplatte aus EPS 200, auf die werkseitig ein Aluminium-Wärmeleitblech vollflächig verklebt ist. In Verbindung mit dem Verlegeabstand von VA 125 mm wird eine sehr hohe Wärmeleistung bei gleichzeitig geringen Systemtemperaturen erreicht. Werkseitige Schneidfugen ermöglichen ein Zuschneiden der Systemplatten mit handelsüblichen Messern. Ferner gibt es die Kombielemente. Sie bestehen aus Kopfelementen für den Bogenbereich und Ausgleichelementen für Bereiche ohne Heizrohre – alles in einem Element vereint.

Bei statisch sensiblen Deckenkonstruktionen kann das Lastverteilerelement eingesetzt werden. Es ist eine Faserplatte aus einem Aluminium-Vlies-Compound mit hoher Druckfestigkeit und guter Wärmeleitfähigkeit. Das Lastverteilerelement wird für Fliesenbeläge und für schwimmend verlegte Laminatböden als Lastverteilschicht eingesetzt. Die nur 5 mm dicken Elemente werden auf die ts14 R Heizelemente geklebt.

Die Purmo Therm PU-Schüttung zum Ausgleich unebener Untergründe rundet das ts14 R System ab. Therm PU ist ein harzgebundenes Blähglasgranulat, das als Ausgleichsschüttung genutzt wird, um eine ebene und belegbare Fläche zu schaffen. Im Gegensatz zu den üblichen losen Schüttungen ist es formstabil und durch die integrierte Wärmedämmung reduziert sie die Wärmeverluste nach unten.



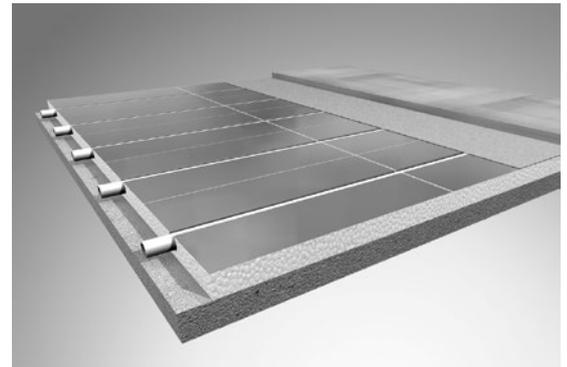


Abb. 45 ts14 R Trockensystem

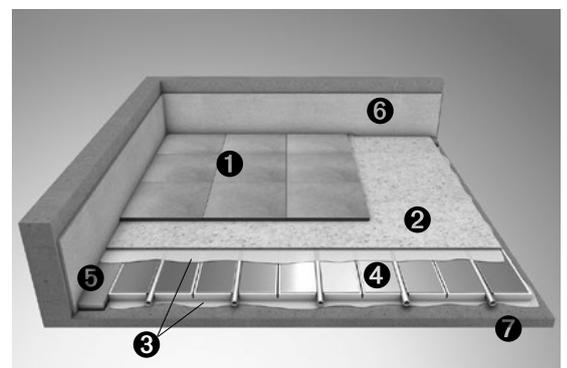

- ❶ Fliese oder Naturstein inklusive Fliesenkleber ($H \geq 12 \text{ mm}$)
- ❷ Lastverteilerelement ($H = 5 \text{ mm}$)
- ❸ Verbundkleber
- ❹ ts14 R Systemelement ($H = 17 \text{ mm}$)
- ❺ Randholz
- ❻ PE-Randdämmstreifen
- ❼ Ggf. Feuchtigkeitssperre (Verbund zum Untergrund)

Abb. 46 ts14 R Bodenaufbau mit Fliesen. Die Gesamtaufbauhöhe ist $\geq 34 \text{ mm}$!

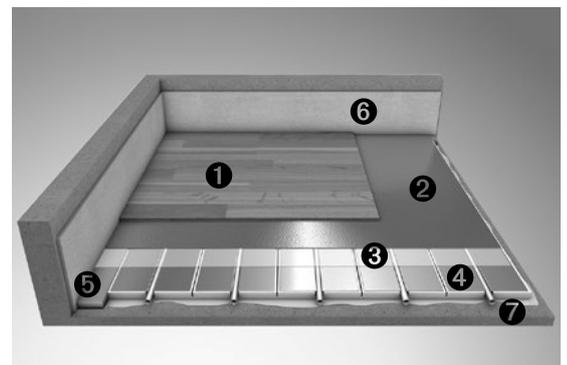

- ❶ Parkett ($H = 15\text{-}20 \text{ mm}$)
- ❷ Trittschalldämmbahn ($H = 2 \text{ mm}$)
- ❸ Ggf. Dampfsperre
- ❹ ts14 R Systemelement ($H = 17 \text{ mm}$)
- ❺ Randholz
- ❻ PE-Randdämmstreifen
- ❼ Verbundkleber

Abb. 47 ts14 R Bodenaufbau mit Parkett. Es ist eine Gesamtaufbauhöhe zwischen 34 und 39 mm möglich!

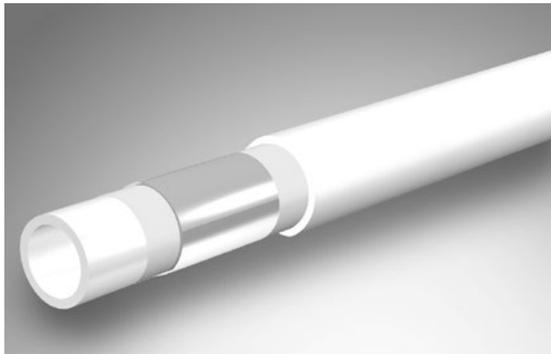


Abb. 48 Metallverbundrohr SKR 14 x 2 mm



Abb. 49 ts14 R Systemplatte



Abb. 50 ts14 R Kombi-Element



Abb. 51 ts14 R Lastverteil-
Element

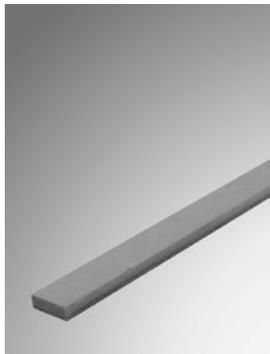


Abb. 52 Rahmenholz



Abb. 53 Verbundkleber

SYSTEMKOMPONENTEN

PURMO SKR 14X2 MM

Metallverbundrohr für Fußbodenheizung und Heizkörperanbindung. Aufbau: PE-RT/AL/PE-RT. Schichten fest mit speziellem Haftvermittler verbunden, max. Betriebstemperatur 95 °C, max. Betriebsdruck 10 bar, Heizrohrfarbe weiß. DIN CERTCO Registrierung 3V321 PE-RT.

TS14 R RENOVIERUNGS-TROCKENSYSTEMPLATTE

Formgeschäumte Systemplatte aus EPS 240, WLG 035 mit werkseitig verklebten Aluminium-Wärmeleitelementen für Purmo SKR Heizrohre 14x2 mm und einen Verlegeabstand von VA 125mm. Maße 1200x750x17mm. VPE 9 m²/Pack.

TS14 R KOMBI-ELEMENT

Formgeschäumte Systemplatte aus EPS 240, WLG 035 ohne Aluminium-Wärmeleitelemente als Kombielement mit 4 Kopfelementen (1200x200x17 mm) für den Bogenbereich und 2 Ausgleichelementen (1200x200x17 mm) für Bereiche ohne Heizrohre und in Verteilerbereich. Gesamtmaß Kombielement 1200x750x17 mm. VPE 4,5 m²/Pack.

LASTVERTEIL-ELEMENT

Faserplatte aus Aluminium-Vlies-Compound mit hoher Druckfestigkeit und guter Wärmeleitfähigkeit als Lastverteilerelement für Fliesenbeläge und für schwimmend verlegtes Laminat. Wärmeleitfähigkeit 0,2 W/mK, Trittschallverbesserungsmaß 14 dB (in Verbindung mit ts14 R), Maße 1150x600x5mm. VPE 9 m²/Pack.

RAHMENHOLZ

Lastabtragelement als Verbundelement aus 12 mm MDF und 5 mm Holzfaser. Maße 1000x45x17 mm, VPE 10 Stck./Pack.

VERBUNDKLEBER

Ultrabond Eco Fix ist eine leicht zu verarbeitende Dispersionsfixierung auf Acrylharzbasis für die Fixierung der Lastverteilerelemente oder der ts14 R Systemelemente bei Verwendung von Parkettböden.

Technische Daten ts14 R	
Dämmdicke	17 mm
Verlegeraster	125, 250 mm
Dämmstoff	EPS >200
Wärmeleitgruppe	035
Wärmedurchlasswiderstand	0,50 m ² K/W
Trittschallverbesserungsmaß	0 dB
Abmessung	1200 x 750 mm
max. Belastbarkeit	je nach Bodenkonstruktion
Verpackungsinhalt	4,5 m ²

Abb. 54 Technische Daten ts14 R

clickjet

GITTERMATTENSYSTEM

Das perfekt durchdachte und aufeinander abgestimmte Purmo clickjet Gittermattensystem für Purmo Heizrohre der Dimension 17 mm kommt überall dort zum Einsatz, wo eine größtmögliche Unabhängigkeit vom verwendeten Dämmungsunterbau erforderlich ist. Sei es auf Spezialdämmungen oder auf bereits bauseits erstellten Dämmungskonstruktionen.

ROHRTRÄGERMATTE

Bei der Purmo clickjet Rohrträgermatte handelt es sich um eine Gittermatte aus verzinktem, 3 mm starkem Stahldraht. Die Matten haben eine Größe von 2100x1200 mm und sind in den Rastermaßen 100x100 und 150x150 mm erhältlich. Somit sind Verlegeabstände von 100, 150, 200, 250, 300 mm möglich.

TACKER UND CLIPS

Bei der Entwicklung des neuen Purmo clickjet Tackers und der Clips kamen uns unsere jahrzehntelangen langen Erfahrungen im Bereich Tackerverlegung zugute. Die bewährte Funktionalität und Qualität waren Grundlage für die Entwicklung des neuen clickjet Systems.

Mit dem speziell für clickjet entwickelten Tacker lassen sich die Rohrhalter schnell und effizient auf den verzinkten Rohrträgermatten befestigen. Die clickjet Gittermattenclips gewährleisten einen sicheren Halt der Purmo Heizrohre in der Dimension 17x2 mm. Neben der leichten Kombination aus Aluminium und schlagzähem Kunststoff weist der neuentwickelte clickjet Tacker zusätzliche Merkmale wie z.B. den höhen- und seitenverstellbaren Handgriff und ein Vorratsmagazin für bis zu 120 Gittermattenclips auf.

MATTENVERBINDER

Für eine sichere Verbindung der Rohrträgermatten in der Bauphase stehen die Mattenverbinder zu Verfügung. Mit einem einfachen Click werden die Matten sicher fixiert, so dass sie ihre Position beim Begehen und bei der Rohrverlegung beibehalten.

PE-ABDECKFOLIE

Die Purmo Abdeckfolie dient zum Abdecken der Dämmschichten und verhindert das Eindringen von Estrichwasser. Die Abdeckfolie muss gemäß Estrichnorm DIN 18560 bei Zementestrichen an den Stößen mindestens 80 mm überlappen. Bei Fließestrichen müssen die Stöße sowie die Folienlasche des Randdämmstreifen abgeklebt werden.

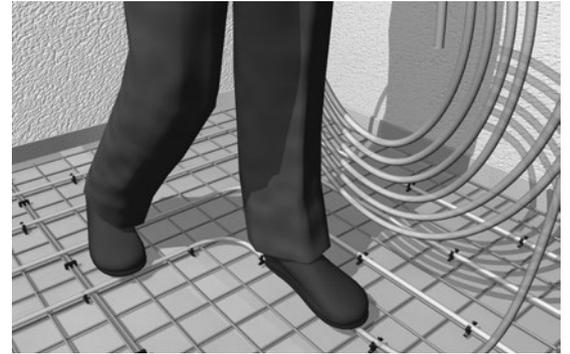


Abb. 55 clickjet Verlegung



Abb. 56 Gittermatte



Abb. 57 Tacker und Clips



Abb. 58 Mattenverbinder



Abb. 59 PE-Abdeckfolie

clickjet[®] S

RENOVIERUNGSSYSTEM


Was bei Neubauten mittlerweile Standard ist, hat in der Vergangenheit gerade bei der Renovierung und Modernisierung bestehender Gebäude aufgrund der benötigten Aufbauhöhen herkömmlicher Nass-Systeme große Probleme bereitet. Damit man auch hier nicht auf Behaglichkeit verzichten muss, bietet Purmo das clickjet S Renovierungssystem an. Mit nur 20-25 mm Aufbauhöhe lässt sich clickjet S ohne großen Aufwand in nahezu jede Bodenkonstruktion integrieren.

AUFBAU

Das clickjet S Renovierungssystem basiert auf dem normalen clickjet System, nur dass es nicht auf einer Dämmschicht sondern im direkten Verbund mit dem tragenden Untergrund verlegt wird. Basis für einen sicheren Rohrhalt bieten die verzinkten clickjet Gittermatten im Verlegeraster 100 und 150 mm, die mit Niederhaltepedals am Rohfußboden befestigt werden. Auf diesen werden mit der patentierten clickjet Tackermethode die Rohrclips für das PexPenta-Heizrohr PE-Xc 10x1 mm im gewünschten Verlegeabstand aufgetackert. Durch das hochflexible 10 mm PexPenta-Heizrohr können auch schwierige Raumgeometrien belegt werden.

Nach dem Einbringen handelsüblicher faserverstärkter Ausgleichsmassen (Abb. 63) mit einer Rohrüberdeckung von 5-10 mm kann bereits nach einer Wartezeit von nur 2 bis 24 Stunden (je nach Hersteller) die Fläche begangen werden. Durch die großen Zwischenräume in den clickjet Gittermatten ergibt sich eine maximale Kontaktfläche zwischen Ausgleichsmasse und Rohfußboden und dadurch ein fester Verbund.

Nach 3 bis 7 Tagen kann für mindestens 2 Tage mit dem Ausheizen begonnen werden. Danach ist der Boden belegreif. Die maximale Heizkreislänge des 10 mm Difustop-Heizrohres beträgt je nach Wärmeleistung zwischen 60 und 80 m. Das reicht bei einem 150 mm Verlegeabstand für 10-13 m² pro Heizkreis. Sind größere Heizkreislängen erforderlich, so kann auch das bewährte clickjet System mit seinem 17 mm Heizrohr eingesetzt werden. Hiermit lassen sich Heizkreislängen von 120 m und damit Heizkreisgrößen von 20 m² bei gleichem Verlegeabstand realisieren. Die Aufbauhöhe bei dieser Rohrdimension beträgt ca. 28-33 mm. Der Anschluss des clickjet S Systems an das Heizungsnetz erfolgt entweder wie bei herkömmlichen Fußbodenheizungen über einen Heizkreisverteiler oder bei kleineren Flächen über das Purmo Raumregelsset.

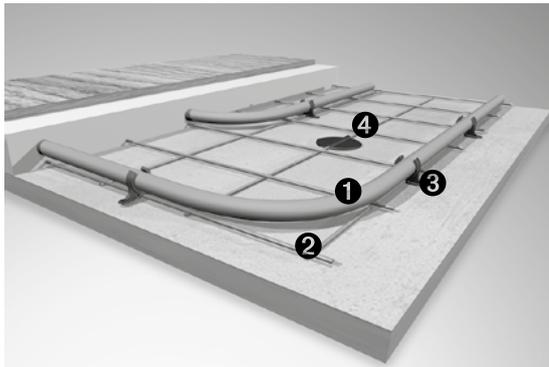

- ❶ PexPenta-Heizrohr 10x1 mm
- ❷ clickjet Gittermatte VA 100 oder VA 150
- ❸ clickjet S Gittermattenclip 10mm
- ❹ clickjet S Niederhaltepad

Abb. 60 Systemaufbau clickjet S



Abb. 61 Gittermattenclip



Abb. 62 Niederhaltepad

	Hersteller	Grundierung		Ausgleichsmasse		min. Rohrüberdeckung	min. Aufbauhöhe	
Bestehender Untergrund: Estrich	Knauf	FE Imprägnierung		Nivellierestrich FE 425		8 mm	24 mm	
		PCI	Gisogrund		Periplan Extra	5 mm	21 mm	
	Sopro		Sopro Grundierung		Periplan Plus	10 mm	26 mm	
			Estrolith*	-		Fließspachtel FS15 plus	5 mm	21 mm
	-			Fließspachtel FS30 maxi	5 mm	21 mm		
Bestehender Untergrund: Fliesen	Knauf	Haftemulsion K452		FaserFließspachtel	5 mm	21 mm		
		PCI	Gisogrund		Restoform S	12 mm	28 mm	
	Sopro		Sopro HaftPrimer S		Nivellierestrich FE 425	8 mm	26 mm	
			Estrolith*	-		Periplan Extra	5 mm	21 mm
	-			Periplan Plus	10 mm	26 mm		
	Bestehender Untergrund: Holz	Knauf	Spezialhaftgrund	Fließspachtel Faserflex 15	FE Imprägnierung	Nivellierestrich FE 425	10 mm	26 mm
Sopro		Sopro HaftPrimer S, Fliesendämmplatte		Fließspachtel FS15 plus	5 mm	26 mm		
		-		Fließspachtel FS30 maxi	5 mm	26 mm		
-		FaserFließspachtel	5 mm	26 mm				

Abb. 63 Ausgleichsmassen und Aufbauhöhen

* Estrichzusatzmittel

WANDHEIZUNGSSYSTEME

Die Purmo Wandheizung kann sowohl im Trocken- als auch im Nasssystem aufgebaut werden. Ferner kann das Nasssystem zusätzlich auch als Flächenkühlung verwendet werden. Aufgrund seiner Konstruktion sollte das TS14 Trockensystem nicht für die Flächenkühlung eingesetzt werden.

Während das Nasssystem vorwiegend im Neubau oder der Sanierung Anwendung findet, wird das Trockensystem hauptsächlich in der Renovierung und bei Fertighäusern in Trockenbauweise eingesetzt.

Bei beiden Systemen sollte aus Gründen der Behaglichkeit die maximale Oberflächentemperatur von 35 °C nicht überschritten werden. Ferner muss bei der Planung einer Wandheizung im Vorfeld berücksichtigt werden in welchen Bereichen Wandanbauten wie z.B. Regale oder Hängeschränke befestigt werden sollen. Diese Bereiche sind entweder von der Wandheizung auszusparen oder die möglichen Befestigungs- bzw. Bohrpunkte müssen in den Plänen gekennzeichnet werden.

Da Schränke oder Möbelstücke die Wärmeabgabe einer Wandheizung behindern können ist auch dies bei der Planung zu berücksichtigen.

Dämmende Wandbeläge wie Kork oder Schaumstoffbeläge, Stoffbespannungen oder Holzverschalungen sind in der Regel nicht für Wandheizungen geeignet. Auf jeden Fall sind die Wandbelege auf ihre Eignung in Verbindung mit einer Wandheizung zu überprüfen.

AUFBAU NASSSYSTEM

Die Purmo Wandheizung im Nassaufbau ist geeignet für gebräuchliche Putze. Sie wird mittels Klemmschienen direkt auf der Rohwand i.d.R. im Verlegeabstand VA 100-150 mm befestigt.

Da für diese Verlegeart ein fester Verbund von Rohwand zu Putz notwendig ist, eignet sie sich nicht für eine Verlegung auf Dämmschicht. Eine evtl. erforderliche Dämmschicht z.B. gemäß EnEV muss somit bei Außenwänden als Außendämmung aufgebracht werden.

Die max. Vorlauftemperatur sollte 50 °C nicht überschreiten. Bei gipshaltigen Putzen darf die Vorlauftemperatur 50 °C nicht überschreiten. Bei Gipsputzen erfolgt ein einlagiger Putzaufbau mit einer Rohrüberdeckung von ca. 10 mm.

Bei zementgebundenen Putzen und Lehmputzen wird zweilagig mit Standzeit und einer Rohrüberdeckung von ebenfalls ca. 10 mm verputzt. Um eventuelle Rissbildung zu vermeiden, sollte ein entsprechendes Armierungsgewebe eingearbeitet werden.

KLEMMSCHIENE

Die Purmo Klemmschienen bestehen aus schlagzähem und hochstabilem Kunststoff. Sie dienen zur Fixierung der wasserführenden SKR-Heizrohre 14x2 oder 16 x 2 mm an der Rohwand. Es sind Verlegeabstände von 5 cm und den darauf aufbauenden Teilungen möglich.

Die Anbindeleitungen werden entweder einzeln zum Purmo-Heizkreisverteiler geführt oder über eine Ringleitung angeschlossen.

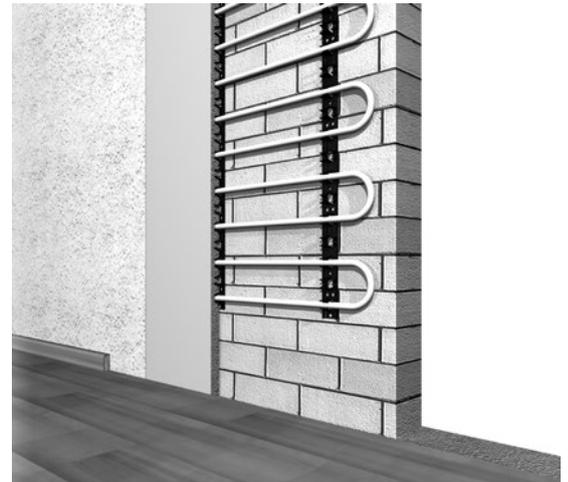


Abb. 64 Purmo Wandheizung



Abb. 65 Purmo Klemmschiene

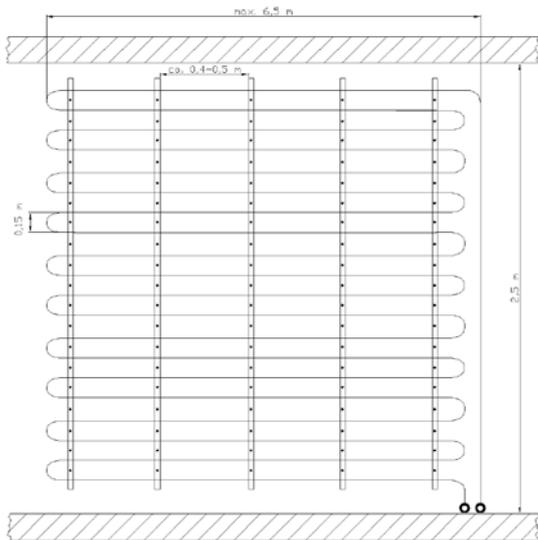


Abb. 66 Schema Wandaufbau Nasssystem

ROHRVERLEGUNG

Die Purmo Klemmschienen werden in einem Abstand von ca. 40-50 cm z.B. mit Schlagdübeln an der Massivwand befestigt. Hierin werden dann die SKR-Heizrohre 14x2 oder 16x2 mm je nach Systemtemperatur und Leistungsanforderung im Verlegeabstand von VA 100-150 mm verlegt.

Die Heizrohrverlegung erfolgt mäanderförmig (vorzugsweise waagrecht). Ggf. kann es notwendig sein, das Heizrohr im Bogenbereich zusätzlich an der Wand zu fixieren. Die maximale Rohrlänge pro Heizkreis sollte 100 m, bzw. der Druckverlust 200 mbar, nicht überschreiten.

WANDPUTZE

Für eine schadensfrei funktionierende Wandheizung ist die fachgerechte Ausführung Voraussetzung. Somit sind die Angaben der Putzhersteller hinsichtlich des Einsatzes und der Verarbeitung ihrer Produkte sorgfältig zu beachten, insbesondere auch im Hinblick auf die nachfolgenden Arbeiten.

PUTZARTEN

Putze für Wandheizsysteme müssen eine gute Wärmeleitfähigkeit aufweisen. Somit sind Wärmedämmputze usw. nicht geeignet. Für Wandheizsysteme sind Putzmörtel mit den Bindemitteln

- ▶ Gips / Kalk
- ▶ Kalk
- ▶ Kalk / Zement
- ▶ Zement

zu verwenden. Es können aber auch andere von Putz-Herstellern für Wandheizungen zugelassene Sonderputze, wie z.B. Lehmputz verwendet werden.

ANFORDERUNGEN AN DEN UNTERGRUND

Besonders wichtig für eine schadensfrei funktionierende Wandheizung ist der einwandfreie Verbund zwischen Untergrund und Wandputz. Daher muss der Putzgrund

- ▶ tragfähig und fest
- ▶ formstabil
- ▶ homogen
- ▶ ohne Fehlstellen
- ▶ gleichmäßig saugend
- ▶ rau, trocken und staubfrei
- ▶ frei von Verunreinigungen
- ▶ frostfrei

sein. Ferner sind die erforderlichen Toleranzen entsprechend der DIN 18202 einzuhalten. Ggf. kann der Einsatz eines Haftvermittlers bzw. Putzgrundes sinnvoll sein.

AUFBAU TROCKENSYSTEM TS14 S

Für die Purmo Wandheizung im Trockenaufbau eignen sich gebräuchliche Trockenbauplatten wie z.B. von Knauf oder Xella (Fermacell). Die Purmo Wandheizung ts14 besteht aus Polystyrol-Systemplatten EPS 200 und den omega-förmigen Wärmeleitblechen.

Zunächst wird die Lattung im gewünschten Rastermaß der Trockenbauplatten (z.B. Raster 62,5 cm) senkrecht an der Wand verschraubt. Die ts14 S Systemplatten werden entsprechend zugeschnitten und mit Kleber oder Tellerdübeln an der Wand fixiert. Danach werden die Wärmeleitbleche entsprechend des Verlegeabstandes von 150 mm in die Dämmplatten eingedrückt und ggf. mit doppelseitigem Klebeband oder etwas Montagekleber fixiert. Dieses Fixieren dient nur zu Montageerleichterung bis zur Rohrverlegung, weil sich die Wärmeleitbleche durch die Omegaform nach der Rohrverlegung mit der Systemdämmung verspannen. Wegen des geringen Ausdehnungskoeffizienten und der Biegestabilität empfehlen wir für die Wandheizung ts14 S das SKR-Heizrohr 14x2 mm. Nach Montage der Wärmeleitbleche kann das Heizrohr mäanderförmig verlegt werden. Für die Weiterführung der Rohre von Feld zu Feld sind in der Lattung entsprechende Aussparungen herzustellen. Die maximale Heizkreislänge sollte 100 m pro Kreis bzw. der maximale Druckverlust 200 mbar nicht überschreiten.

TROCKENBAUWANDPLATTEN


Für eine schadenfrei funktionierende Wandheizung ist die fachgerechte Ausführung bei der Beplankung Voraussetzung. Somit sind die Angaben der Wandplattenhersteller hinsichtlich des Einsatzes und der Verarbeitung ihrer Produkte sorgfältig zu beachten, insbesondere auch im Hinblick auf die nachfolgenden Arbeiten. Es empfehlen sich Wandplatten aus Gipskarton oder Gipsfaser. Da es sich um eine beheizte Konstruktion handelt, muss an den Nahtstellen der einzelnen Trockenbauplatten ein Armierungsgewebe vor dem Verspachteln eingelegt werden. Für eine bestimmungsgemäße Wärmeabgabe ist es erforderlich, dass die Wandplatten direkt auf den Wärmeleitblechen des ts14 S Wandheizungssystems aufliegen. Die Konstruktionsdicke der Dämmplatten inklusive der Wärmeleitbleche beträgt 25 mm. Um nicht lotrechte Rohwände auszugleichen, kann es ggf. notwendig sein, hinter der Lattung Abstandshölzer o.ä. zu befestigen. An den Boden- und Deckenabschlüssen sind dauerelastische Fugen von ca. 10 mm vorzusehen. Solche Fugen sollten auch in den Übergangsbereichen zwischen beheizten und unbeheizten Flächen vorgesehen werden.

FUNKTIONSHEIZEN

Gemäß VOB muss vor Beginn der Wandbelagsarbeiten ein Funktionsheizen durchgeführt werden. Dieses erfolgt beim Nasssystem frühestens nach 7 Tagen bzw. nach den Vorgaben des Putzherstellers und beim Trockensystem frühestens einen Tag nach dem Abspachteln der Stoßfugen.

In Anlehnung an die DIN EN 1264 Teil 4 sollte das erste Aufheizen mit einer Vorlauftemperatur von 25 °C erfolgen, die mindestens zwei Tage zu halten ist. Danach wird die maximale Auslegungsvorlauftemperatur eingestellt und weitere zwei Tage gehalten. Das Funktionsheizen sollte auf jeden Fall mit den beteiligten Gewerken und nach Herstellervorgaben abgestimmt werden.

Über das Funktionsheizen und über die Druckprüfung der Wandheizung ist ein Protokoll zu führen. Vordrucke finden Sie in der Technischen Spezifikation Flächenheizung oder im Internet unter www.purmo.de

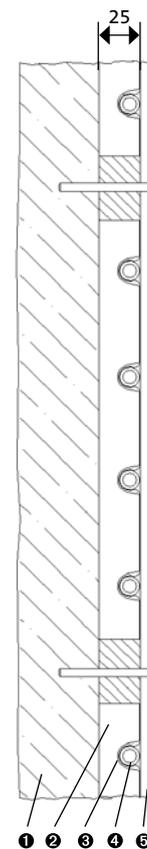

- ❶ Rohwand
- ❷ TS14 S Systemdämmplatten
- ❸ Wärmeleitblech
- ❹ SKR 14 x 2 mm Heizrohr
- ❺ Trockenbauplatten

Abb. 67 Schema Trockensystem: Schnitt Wandaufbau

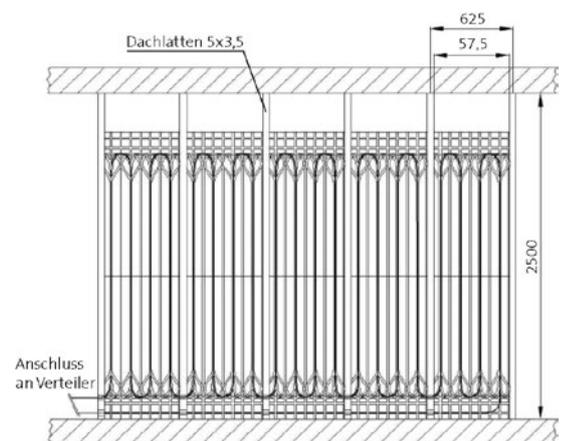


Abb. 68 Schema Trockensystem: Aufsicht

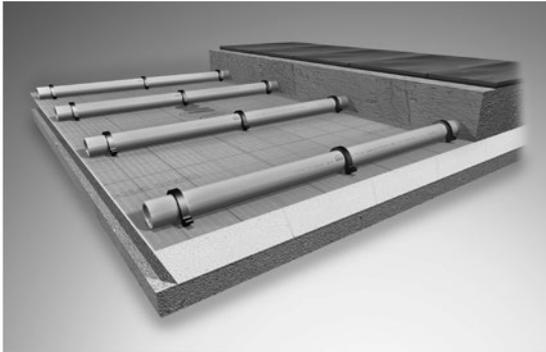


Abb. 69 Systemaufbau Flächenkühlung

KOMFORTGEWINN DURCH FLÄCHENKÜHLUNG

In den Sommermonaten kann die Raumtemperatur durch Sonneneinstrahlung, Personen und elektrische Geräte über die Behaglichkeitsgrenze ansteigen. Um die bewährte Purmo Flächenheizung in eine Purmo Flächenheizung und -kühlung zu verwandeln, bedarf es nur einiger weniger Zusatzkomponenten. Somit kann ohne großen zusätzlichen Aufwand an Material und Kosten der ohnehin schon hohe Behaglichkeits- und Wohnwert einer Purmo Flächenheizung nochmals gesteigert werden. Als Systeme kommen die rolljet, noppjet, clickjet und clickjet S Fußbodenheizung und die railjet Wandheizung in Frage. Trockensysteme sind wegen einer möglichen Kondensatbildung nur bedingt als Flächenkühlung geeignet.

Grundsätzlich unterscheidet man bei der Flächenkühlung in Abhängigkeit der Kaltwassererzeugung zwischen aktiver und passiver Kühlung.

PASSIVE KÜHLUNG

Hierfür werden hauptsächlich Wasser/Wasser-, Sole/Wasser- und in seltenen Fällen Luft/Wasser Wärmepumpenanlagen eingesetzt. Bei der passiven Kühlung wird in der Regel das Erdreich oder das Grundwasser als regenerative Kühlquelle genutzt. Außenluft eignet sich weniger als Kühlquelle, da im Kühlfall meist gleiche bzw. höhere Temperaturen herrschen als im kühlendem Raum.

Als Basis wird der Temperaturunterschied zwischen dem zu kühlenden Raum und der natürlichen Kühlquelle genutzt. Das entsprechende Temperaturniveau wird im Kühlfall direkt mit einem Wärmeaustauscher an das Anlagenwasser übertragen. In dieser Betriebsart sind lediglich die Umwälzpumpen in Betrieb. Die Wärmepumpe an sich wird durch eine Bypassschaltung umgangen. Durch fortlaufenden Wärmeeintrag kann die Kühlleistung in den Kollektoren abnehmen.

Die erreichbare Kühlleistung (siehe Seite 92-95) richtet sich nach der Kaltwassertemperatur und der effektiven Übertragerfläche der Kühlfläche im Raum. Sie wird hauptsächlich von der Taupunkttemperatur begrenzt. Selbst wenn die errechnete Kühllast und die geplante Raumtemperatur nicht erreicht werden, lassen sich die Raumtemperaturen um einige Grad senken, welches einen deutlichen Komfortvorsprung im Vergleich zu nicht gekühlten Gebäuden ergibt.

AKTIVE KÜHLUNG

Für die aktive Kühlung wird Energie benötigt, um eine Kältemaschine oder eine reversible Wärmepumpe anzutreiben. Ein in der Kältemaschine umlaufendes Kältemittel, entzieht dem zu kühlenden Anlagenwasser über einen Verdampfer überschüssige Wärme. Diese Wärmeenergie wird über den Verflüssiger an die Umgebung wieder abgegeben. Zur Funktion des Kältekreislaufs ist ein Kompressor notwendig, der den Kreislauf aufrecht erhält und für den Transport des Kältemittels sorgt. Das Prinzip entspricht dem eines Kühlschranks, nur eben in größeren Dimensionen.

In bestimmten Gebäuden wird auch mit einer Kombination von aktiver und passiver Kühlung gearbeitet. Liegen Kühllasten über das gesamte Jahr an, werden Kältemaschinen verwendet, mit denen eine aktive und passive Betriebsweise möglich ist. Diese Maschinen arbeiten bis zu einer bestimmten Außentemperatur in passiver Betriebsweise. Nach Erreichung einer maximalen Außentemperatur, d.h., die Temperaturdifferenz zwischen zu kühlendem Gebäude und der Umgebung reicht nicht mehr aus, schaltet die Kältemaschine selbsttätig auf aktiven Kühlbetrieb um. Diese Kombination aus aktiver und passiver Kühlung ermöglicht eine sehr kostensparende Betriebsweise.

EINZELRAUMTEMPERATURREGELUNG HEIZEN UND KÜHLEN

Die raumweise Regelung der Temperatur erfolgt über die TempCo Raumthermostate und elektrothermische Stellantriebe. Da diese sowohl für den Heiz- als auch für den Kühlfall eingesetzt werden, müssen die Raumtemperaturregler die Möglichkeit einer Wirkrichtungsumkehr besitzen.

Mit dem Raumtemperaturreglerprogramm TempCo können alle Anforderungen in einer einfachen, modularen und energiesparenden Weise erfüllt werden. Vom einfachen TempCo Comfort, über den intelligenten TempCo Digital mit optionaler Bodentemperaturüberwachung bis hin zum TempCo Touch als zeitgesteuertem Zentralregler mit Taupunktüberwachung kann je nach Anforderung eine individuell auf den Nutzer abgestimmte Regelung erstellt werden. Die TempCo Funktionalität „Heizen und Kühlen“ ist sowohl in der verdrahteten 230- oder 24V-Variante, als auch in der Funk-Variante erhältlich.



Abb. 70 TempCo Raumthermostate

TAUPUNKTKONVERTER

Bei einfachen Anlagen sowie weit verzweigten Systemen kann auch der Purmo Taupunktkonverter eingesetzt werden. Der Taupunktkonverter misst mittels des mitgelieferten Feuchtefühlers die relative Feuchte am Heizkreisverteiler. Bei einer relativen Feuchte über 85 % werden die elektrothermischen Stellantriebe der Einzelraumregelung geschlossen und somit verhindert, dass sich Feuchtigkeit in der Kühlfläche bzw. an der Bodenoberfläche bildet.




Abb. 71 Taupunktkonverter



Abb. 72 Industrieflächenheizung



Abb. 73 Das PexPenta-Heizrohr wird mit Kabelbindern auf der unteren Bewehrung fixiert

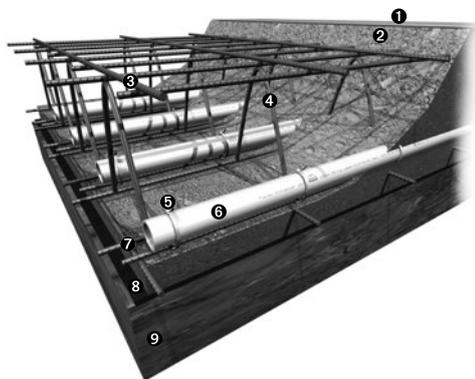

- ❶ Oberflächenversiegelung
- ❷ Beton
- ❸ obere Bewehrung
- ❹ Abstandshalter
- ❺ Kabelbinder
- ❻ PexPenta 20 x 2 oder 25 x 2,3 mm
- ❼ untere Bewehrung
- ❽ Feuchtigkeitssperre
- ❾ Erdreich

Abb. 74 Systemaufbau Industrieflächenheizung

SICHERE WÄRME AUCH BEI HÖCHSTER BELASTUNG

Dank der guten Wärmeabgabe im Bodenbereich steht bei Verwendung von Flächenheizungen die Wärme genau dort zur Verfügung, wo sie gebraucht wird. Gleichzeitig ergibt die Anwendung der Niedertemperaturtechnik geringste Wärmeverluste. Für Anwendungsfälle, in denen eine normale Fußbodenheizung durch erhöhte Belastungsanforderungen nicht mehr geeignet ist, steht die Purmo Industrieflächenheizung zur Verfügung. Durch den variablen Aufbau lassen sich optimal auf den Anwendungsfall angepasste Lösungen realisieren. Die freie Raumgestaltung steht bei der Industrieflächenheizung im Vordergrund. Die Integration von zusätzlichen Einbauten in die Bodenkonstruktion bereitet keine Probleme.

AUFBAU

Das PexPenta-Heizrohr der Dimensionen 20 x 2 oder 25 x 2,3 mm wird mit Kabelbindern an der unteren Bewehrung der Bodenkonstruktion befestigt. Die Art der Bewehrung, die Dicke der Bodenplatte und eine evtl. Dämmung müssen wegen der hohen dynamischen Belastungen vom Statiker berechnet und angegeben werden. Eine Dämmung wird in der Regel als Perimeterdämmung unter der Bodenplatte eingebracht. Die zuständigen Bauämter können jedoch auf Antrag eine Befreiung von dieser Dämmpflicht gewähren. Ein Amortisationszeitvergleich kann speziell auf Ihr Bauvorhaben abgestimmt von unserem Technikteam für Sie erstellt werden.

Anders als bei konventionellen Bodenaufbauten werden die Fugen erst nach ca. 2 Tagen erstellt. Hierzu wird mit einer Diamantfräse der Bodenaufbau im oberen Drittel angeschnitten. Durch das Schwinden des Betons entsteht so eine Schwindfuge über den gesamten Querschnitt. Diese Fugen werden normalerweise nach dem Trocknungs- bzw. Abbindeprozesses der Bodenplatte wieder kraftschlüssig verbunden. Anders als bei Bewegungsfugen braucht hier kein Schutzrohr über den Heizrohren vorgesehen werden. Bei Bewegungsfugen muss, um eine Scherwirkung auf die Heizrohre zu verhindern, in diesen Bereichen ein Schutzrohr angeordnet werden. Der Fugenplan muss vom Bauwerksplaner erstellt werden und bei der Heizkreisaufteilung berücksichtigt werden. Bewegungsfugen dürfen nur von Anbindeleitungen gekreuzt werden.

Abschließend wird in der Regel eine Verschleißschicht auf die Bodenplatte aufgebracht, um diese entsprechend zu schützen. Hierzu werden entweder spezielle Estriche oder Kunststoffbeschichtungen verwendet. Bei feuchtigkeitsdurchlässigen Belägen muss nach bzw. bei feuchtigkeitsundurchlässigen Belägen vor den Bodenbelagsarbeiten ein Aufheizen der Betonkonstruktion durchgeführt werden.

Im Gegensatz zum Aus- bzw. Funktionsheizen normaler Bodenkonstruktionen, muss bei einer Industrieflächenheizung durch die größere Konstruktionsmasse mit längeren Aufheizzeiten gerechnet werden. Dieses Aufheizen dient in erster Linie der Funktionsprüfung gemäß VOB und in zweiter Linie zum Trocknen des Betons. Der Beginn des Funktionsheizens, die Dauer und die jeweiligen Systemtemperaturen sind mit dem Bauwerksplaner und dem Statiker abzustimmen und nach Beendigung in einem entsprechendem Protokoll festzuhalten.

WÄRMEÜBERTRAGUNG

Die Fußbodenheizung kommt hinsichtlich ihrer Wärmeeigenschaften der „idealen Heizung“ am nächsten. Sie bildet ein optimales Temperaturprofil im Aufenthaltsbereich mit abnehmender Temperatur zur Hallendecke, wodurch sich die Transmissionswärmeverluste gerade im Deckenbereich reduzieren lassen. Durch die sanfte Strahlungswärme bei gleichzeitig geringer Luftzirkulation ergibt sich ein hohes Maß an thermischer Behaglichkeit.

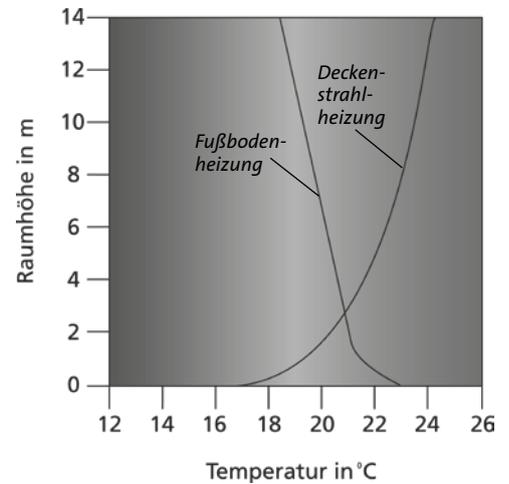


Abb. 75 Temperaturprofil



Abb. 76 Freiflächenheizung



Abb. 77 Systemaufbau Freiflächenheizung

AUF „NUMMER SICHER“ IM AUSSENBEREICH

Auch für den Außenbereich bietet Purmo die richtige Lösung. Ganz gleich ob Parkdecks, Auffahrampen, Waschplätze oder Fußgängerzonen im Winter eis- und schneefrei gehalten werden sollen, für die Purmo Freiflächenheizung ist dies kein Problem. Der volkswirtschaftliche Schaden glatteisbedingter Stürze und Unfälle geht jeden Winter in die Milliarden. Mit der Purmo Freiflächenheizung gehen Sie immer auf „Nummer Sicher“.

AUFBAU

Die PexPenta-Heizrohre der Dimension 20x2 mm oder 25x2,3 mm werden in der Regel direkt in den Beton bzw. auf einer Bewehrungsträgermatte in einem Sandbett verlegt. Die Überdeckung mit Beton oder Pflastersteinen sollte je nach Belastungsanforderungen 15-20 cm betragen. Da das Erdreich in unseren Breiten ab ca. 80 cm Tiefe frostfrei bleibt, kann eine Dämmung entfallen, um die Erdwärme zu nutzen. Lediglich bei Impulsanlagen, bei denen eine schnelle Aufheizung des Bodens notwendig ist oder bei frei angeordneten Rampen, ist eine Dämmung sinnvoll. Da wegen der geringen Temperaturdifferenzen mit einer möglichst kleinen Welligkeit der Oberflächentemperatur gearbeitet werden muss, sollte der Verlegeabstand 200 mm nicht überschreiten.

WÄRMELEISTUNG

Für Freiflächenheizungen gelten andere Voraussetzungen als für Flächenheizungen nach DIN EN 1264 oder DIN 4725 Teil 200. Bei der Berechnung der Wärmeleistung ist folgendes zu berücksichtigen:

- Betriebswärme (durchgehend oder mit Unterbrechungen)
- Außentemperatur
- Windverhältnisse
- Schmelzwärmemenge von Eis und Schnee.

Da eine genaue Ermittlung des Wärmebedarfs durch die vielen Parameter und die stark wechselnden klimatischen Bedingungen nur mit einem hohen mathematischen Aufwand durchzuführen ist, wird in der Praxis auf bewährte Werte zurückgegriffen. Somit ergeben sich bei permanentem Betrieb ab +5 °C Außentemperatur ca. 150-250 W/m² für die reine Eis- und Schneefreihaltung und bis zu 600 W/m² zur Schneeschmelze, je nach Schneefallintensität und Schmelzeit.

AUSLEGUNG

Für die Auslegung kann von einer Schneefallmenge von rund 1 cm/h bei einer minimalen Außentemperatur von -5 °C ausgegangen werden. Glatteis bildet sich bei Luft- und Bodentemperaturen zwischen 0 und -6 °C. Somit brauchen tiefere Außentemperaturen nicht berücksichtigt zu werden, sofern, wie z.B. bei Waschplätzen, keine zusätzliche Feuchtigkeit anfällt. Als Heizrohr kommen die Difustop-Heizrohre 20 x 2 mm und 25 x 2,3 mm zum Einsatz. Für die Ermittlung des Druckverlustes ist zu berücksichtigen, dass sich, je nach Beigabe von Frostschutzmitteln, der Druckverlust um bis zu Faktor 2 erhöhen kann.

REGELUNG

Bei einer Freiflächenheizung unterscheidet man zwei Regelungsarten. Zum einen die Permanentregelung, die ab einer bestimmten Außentemperatur in Betrieb genommen wird und dann permanent durchläuft. Zum anderen die Impulsregelung, die erst bei Eis- oder Schneeanfall anläuft. Letztere hat den Vorteil, dass die Wärme erst zur Verfügung gestellt werden muss, wenn Glatteisgefahr besteht, jedoch auch den Nachteil, dass die Wärmeleistung des Systems sehr viel größer sein muss. Ideal ist eine Kombination beider Regelungsarten. Mit dem Purmo Eis- und Schneemelder besteht die Möglichkeit, das System ab einer bestimmten Außentemperatur in eine Grundlast zu schalten. Erst bei Auftreten von Eis oder Schnee wird zusätzliche Leistung bereitgestellt.

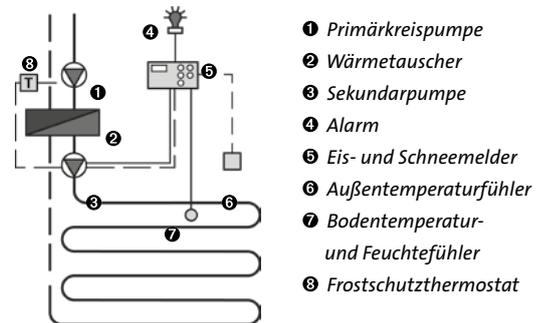


Abb. 78 Schaltschema



Abb. 79 Eis- und Schneemelder mit Eisfühler

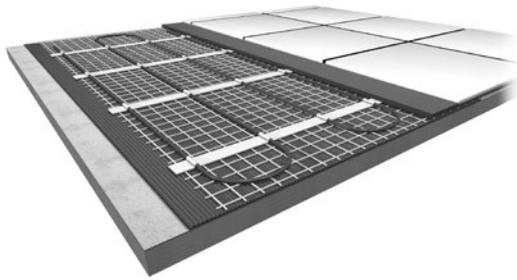


Abb. 80 Bodenbauaufbau mit eljet


Technische Daten eljet	
Heizmattengröße	1, 2, 3, 4, 6, 8 oder 10 m ²
Mattenbreite	0,5 m
Drahtstärke	ca. 3 mm
Betriebsspannung	230 V, 50/60 Hz
Leistung	150 W/m ²
Länge Anschlussleitung	3,5 m

Abb. 81 Technische Daten eljet

eljet

Die eljet Elektro-Flächentemperierung ergänzt die wassergeführten Purmo-Flächenheizungen um eine elektrische Lösung. Klassische Flächenheizungen geben wie Heizkörper nur dann Wärme ab, wenn der Heizkessel in Betrieb ist und warmes Wasser anliefert. Und obwohl es in unseren Breiten auch in der warmen Jahreszeit recht kühl werden kann, macht es natürlich Sinn, die Heizanlagen im Sommer abzustellen. Die elektrische Flächentemperierung eljet sorgt hier als sinnvolle Ergänzung für bedarfsgerechte wohlige Wärme – bei vernünftigem Energieeinsatz. Vor allem im Badezimmer, wo kalte Fliesen an den Füßen ganz besonders unangenehm sind.

eljet ist ein Nachrüst-Spezialist: Die eljet Heizmatten können jederzeit nachträglich eingebaut werden, denn sie lassen sich sowohl mit Nivelliermasse als auch mit Fliesenkleber aufbringen. Da die Heizmatten nur etwa vier Millimeter dick sind, wird der Fußbodenaufbau nicht wesentlich erhöht. Als Ergänzungs-Wärmespender ist eljet nicht nur mit Heizkörpern kombinierbar, sondern kann im Fliesenkleber sogar über der normalen Fußbodenheizung eingebaut werden. eljet wird über einen Uhrenthermostaten mit Bodenföhler gesteuert; beides ist im Set enthalten. Einschalten ist sowohl manuell als auch zeitgesteuert möglich – dann ist der Boden schon warm, wenn der erste Bewohner ins Bad geht.

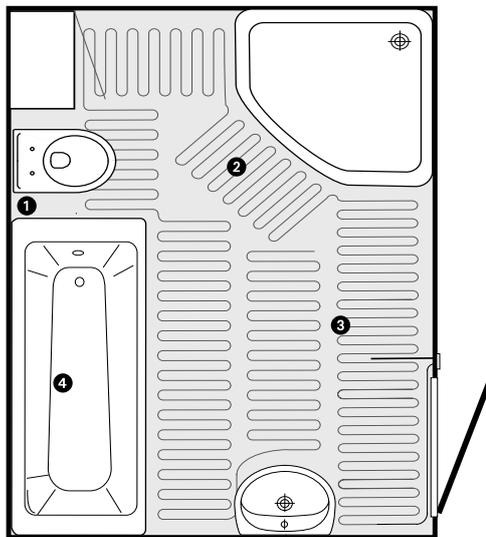

PLANUNG ELJET

Die Purmo Elektroheizmatten dürfen nur für freie Heizflächen eingeplant werden. Das heißt, Sie dürfen später im Betrieb nicht durch Einbaumöbel, Duschen, Badewannen, etc. abgedeckt und somit in ihrer Wärmeabgabe behindert werden. Für eine optimale Flächenausnutzung können mehrere Heizmatten auch parallel verschaltet werden.

Die Purmo Elektroheizmatten dürfen sich nicht überkreuzen und dürfen nicht gekürzt werden. Es muss sichergestellt sein, dass die für die Flächentemperierung verwendeten Materialien, wie z.B. Bodenbelag, Fliesenkleber, Nivelliermasse, etc. für Fußbodenheizung geeignet (min. 50 °C dauer-temperaturbeständig) sind. Die Heizmatten müssen mit mindestens 50 mm Abstand von allen aufsteigenden Bauteilen (Wände, Pfeiler, etc.) und mit mindestens 30 mm Abstand von leitfähigen Gebäudeteilen verlegt werden. Stellen Sie vor der Verlegung sicher, dass die Oberfläche der Heizmatte genau der zu beheizenden Fläche entspricht. Die Heizmatten dürfen nicht über Dehnungsfugen verlegt werden.

- ❶ Nichtbelegte Fläche wird auch nicht beheizt.
- ❷ Die Heizmatte ist im ganzen Stück zu verlegen und darf nicht gekürzt werden. Sollte die Heizmatte zu lang sein, kann das Heizkabel auch von der Matte entfernt und lose verlegt werden. Das Heizkabel darf dabei nicht überkreuzt verlegt werden.
- ❸ Der Bodenföhler muss in der Mitte der Heizschlangen verlegt werden. Es ist ein ausreichender Abstand zu anderen Heizquellen, wie z.B. Heizungs- oder Warmwasserleitungen, etc. zu gewährleisten.
- ❹ Die Heizmatte muss in der Lage sein, seine Heizleistung abzugeben. Daher darf sie nie unter Badewannen, Duschen, Küchenzeilen, etc. installiert werden.

Abb. 82 eljet Verlegeschema

ANFORDERUNGEN AN DEN UNTERGRUND

Der Untergrund muss fest, eben, trocken, trittfest, staub- und schmutzfrei und frei von Rissen sein. Bei unebenen Untergründen sind diese vor der Verlegung der Heizmatten mit einer geeigneten Ausgleichsmasse zu nivellieren. Je nach Bodenbeschaffenheit kann es ggf. erforderlich sein, den Untergrund mit einer Grundierung als Haftvermittler zu versehen. Eine Übersicht über die verschiedenen Einbausituationen finden Sie auf der folgenden Seite.

ANFORDERUNGEN AN DEN ELEKTRISCHEN ANSCHLUSS

Der elektrische Anschluss muss durch einen Fachmann erfolgen! Es ist eine Schalterklemmdose (Unterputzdose) zur Installation des beige packten Uhrenthermostats vorzusehen. Für den Stromanschluss und den Bodenfühler müssen zwei getrennte Leerrohre installiert werden. Bezüglich des Montageortes des Raumreglers sind in Badezimmern und Feuchträumen zusätzlich die Vorgaben der VDE 0100 zu beachten. Sofern nicht schon vorhanden, ist ein Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter) in der Hausinstallation vorzusehen. Sollen mehrere Heizmatten gekoppelt werden, ist hierfür eine geeignete Unterputzdose in ca. 30 cm Höhe zu installieren. Jede Purmo Elektro-Heizmatte wird vor Verlassen des Werkes einer Überspannungskontrolle von 4000 V unterzogen. Dieses wird auf der Kontrollkarte bestätigt. Vor der Installation ist die Purmo Elektro-Heizmatte auf evtl. Beschädigungen der Kabel oder der Isolierung hin zu überprüfen. Vor und nach der Installation müssen die ebenfalls auf der Kontrollkarte vermerkten Widerstandswerte mit dem beigefügten Multimeter überprüft werden. Für die Planung und Ausführung der notwendigen Elektroinstallation sind die Regeln der Technik, insbesondere die gültigen VDE-Vorschriften unbedingt zu beachten.

Werden mehrere eljet Heizmatten gekoppelt, ist darauf zu achten, dass der maximale Schaltstrom des eljet Uhrenthermostaten von 16 A, bzw. die maximale Leistung von 3,2 kW (entspricht 21m²) nicht überschritten werden. Bei größeren Flächen sind mehrere Thermostate vorzusehen.



Abb. 83 eljet Uhrenthermostat


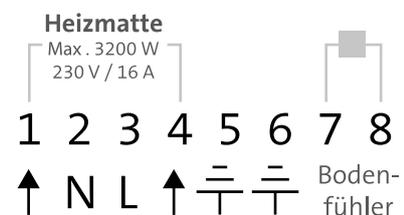


Abb. 84 eljet Anschluss Uhrenthermostat

Technische Daten eljet Uhrenthermostat	
Betriebsspannung	230 V 50/60 Hz
Max. Schaltstrom	16 A
Max. Schaltleistung	3200 W
Regelbereich	5 - 40°C
Betriebsart	Zweipunktregler
Schutzklasse	II
Schutzart	IP 21
Farbe	RAL 9010 (Reinweiß)
Zulassungen	FI, VDE, CE

Abb. 85 Technische Daten eljet Uhrenthermostat

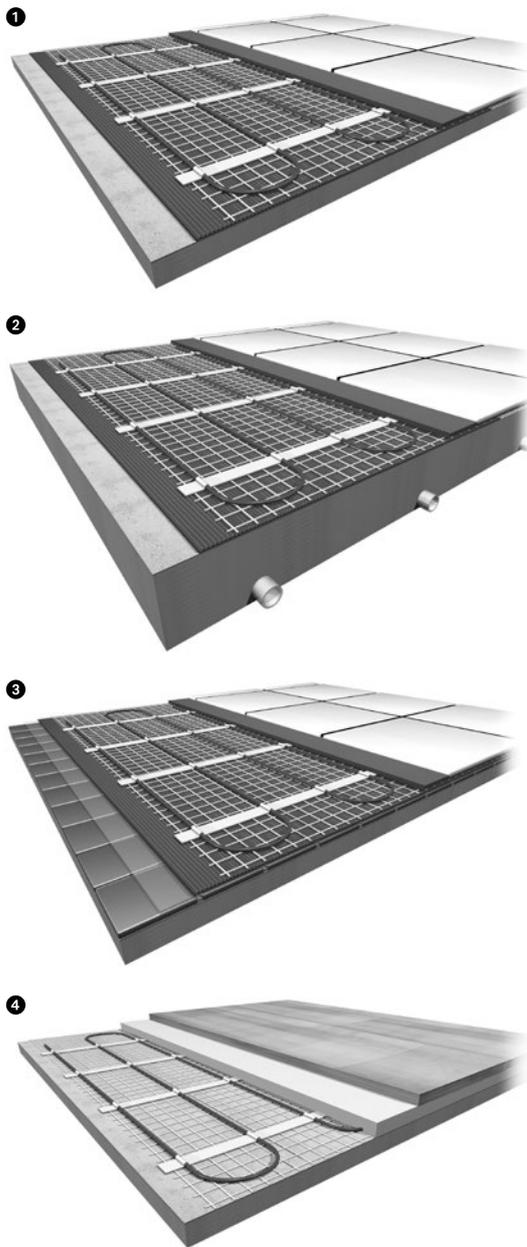

- 1 eljet mit Flexmörtel und Fliesen auf bestehendem Estrich (Aufbauhöhe incl. Fliesen ca. 15-20 mm)
- 2 eljet mit Flexmörtel und Fliesen in Kombination mit bestehender Fußbodenheizung
- 3 eljet mit Flexmörtel und Fliesen auf bestehendem Fliesenbelag in der Renovierung
- 4 eljet mit Nivelliermasse und Parkett (Aufbauhöhe incl. Parkett ca. 30-40 mm)

Abb. 86 Bodenaufbauten eljet

BODENAUFBAU

eljet eignet sich sowohl für den Einsatz im Neubau, als auch in der Renovierung auf bestehenden Böden. Der Einbau erfolgt bei keramischen Bodenbelägen direkt im Fliesenkleber oder bei anderen Belägen wie z.B. Teppich, Linoleum, Laminat oder Parkett in einer Nivelliermasse. Durch die geringe Systemstärke von nur 3 mm lässt sich eljet damit in nahezu jede Bodenkonstruktion integrieren. Es ist sicherzustellen, dass der Untergrund, der Fliesenkleber oder die Nivelliermasse sowie der Bodenbelag für eine Beheizung geeignet und vom Hersteller freigegeben sind. Die Aufbauhöhen betragen bei Einsatz im Fliesenkleber ca. 5-10 mm und bei Nivelliermassen ca. 10-20 mm ohne Bodenbelag. Die Gesamtaufbauhöhe beträgt somit, je nach Art des Bodenbelages, ca. 15-40 mm. Eine genaue Verlegeanleitung finden Sie in der technischen Preisliste und in der Gebrauchsanweisung eljet.

INBETRIEBNAHME

Vor dem erstmaligen Aufheizen muss der Boden eine ausreichende Trocknungszeit/Aushärtungszeit haben. Die Trocknungszeit des Bodens hängt von vielen Faktoren ab, z. B. von Raumtemperatur, Lüftung und Feuchtigkeit. Im Allgemeinen beträgt die Trocknungszeit für Kleber/Nivelliermasse 2 bis 3 Tage. Bitte beachten Sie die Herstellerangaben für den verwendeten Kleber bzw. für die verwendete Nivelliermasse. Das erstmalige Aufheizen des Bodens sollte frühestens 2 Tage nach dem Verkleben, bzw. dem Vergießen der Heizmatte und mit maximal 25 °C erfolgen, um ein langsames Aushärten des Klebers/Nivelliermasse zu gewährleisten. Das Aushärten des Klebers/Nivelliermasse darf nicht vorher durch den Betrieb der Heizmatten beschleunigt werden (evtl. Rissbildung). Vor der Verlegung von diffusionsdichten Bodenbelägen muss der Boden ca. 3 Tage beheizt werden, damit sich keine Restfeuchte mehr im Boden befindet. Die endgültige Inbetriebnahme sollte nicht vor Ablauf von 5 Tagen erfolgen. Die Herstellerangaben bezüglich der maximal zulässigen Betriebstemperaturen für Kleber, Nivelliermasse und Bodenbelag sind unbedingt zu beachten und dürfen max. 50 °C nicht überschreiten.

DÄMMSTOFF

Für den zweischichtigen Dämmungsaufbau gemäß DIN 18560, bzw. für die in der EnEV geforderten Dämmwerte bieten wir Zusatzdämmplatten für verschiedene Anwendungsgebiete in unterschiedlichen Qualitäten und Dicken an. Sie bestehen entweder aus, Polystyrol Hartschaum DEO oder Polyurethan Hartschaum PUR.

ANWENDUNG

Die Purmo Zusatzdämmungen dienen als Kombinationsdämmstoff mit rolljet, noppjet oder TS14 S zum Erreichen einer vorgesehenen Konstruktionshöhe oder der vorgesehenen Dämmschichtdicke zur Einhaltung der wärmetechnischen Anforderungen. Ferner finden sie auch gemäß DIN 18560 als Ausgleichsdämmung ihren Einsatz, wenn Kabel oder Rohre auf der Rohdecke verlegt sind.

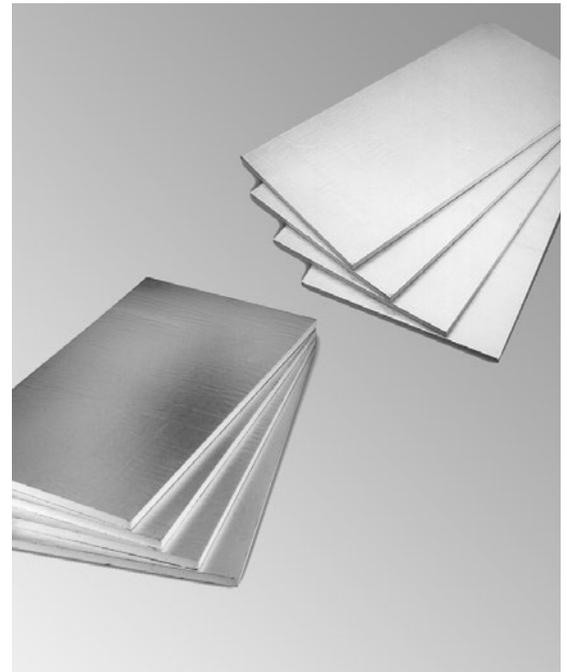


Abb. 87 Polystyrol Hartschaum DEO, PUR

TECHNISCHE DATEN ZUSATZDÄMMUNG

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Typ	Dicke mm	WLG	Pack m ²	Größe mm	R _λ m ² K/W	Dyn. Steif.	Trittschall verbess. dB	max. Belast. kPa
FBUINSUPS2002000	Poly-Dämmplatte EPS 100, 20 mm	DEO	20	040	12,5	1000x500	0,50	-	-	20
FBUINSUPS2002500	Poly-Dämmplatte EPS 100, 25 mm	DEO	25	040	10,0	1000x500	0,63	-	-	20
FBUINSUPS2003500	Poly-Dämmplatte EPS 100, 35 mm	DEO	35	040	7,0	1000x500	0,88	-	-	20
FBUINSUPS2005000	Poly-Dämmplatte EPS 100, 50 mm	DEO	50	040	5,0	1000x500	1,25	-	-	20
FBUINSUPS2006000	Poly-Dämmplatte EPS 100, 60 mm	DEO	60	040	4,0	1000x500	1,50	-	-	20
FBUINSUPUR004600	PUR Dämmplatte 46 mm	DEO	ds	46	025	8,25	1200x625	1,84	-	50
FBUINSUPUR005200	PUR Dämmplatte 52 mm	DEO	ds	52	025	7,50	1200x625	2,08	-	50

Andere Dämmdicken und -qualitäten auf Anfrage.

Abb. 88 Technische Daten Zusatzdämmung.

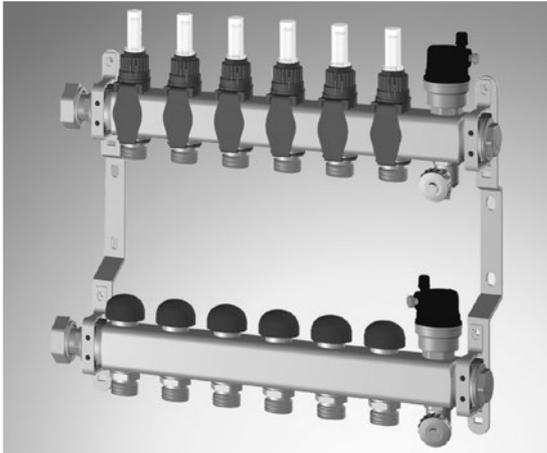


Abb. 89 Heizkreisverteiler Premium line

Ausführung Premium line

- Vor- und Rücklauf-Verteilerbalken auf Konsolen vormontiert
- Anschluss 1" Überwurf, flachdichtend (eingeschraubt)
- Endstopfen 1" (eingeschraubt)
- Durchflussmengenmesser 0-6 l/min
- Automatischer Schnellentlüfter und KFE-Hahn im Verteilerbalken integriert
- Verstellungsschutz mit Bezeichnungsschild
- Laserdruck auf dem Verteilerbalken

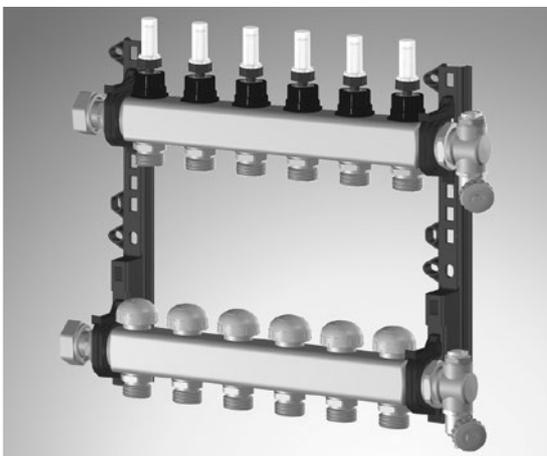


Abb. 90 Heizkreisverteiler Objekt line

Ausführung Objekt line

- Vor- und Rücklauf-Verteilerbalken nicht vormontiert
- Anschluss 1" Überwurf, flachdichtend (Beipack)
- Endstück 1" mit manueller Entlüftung und KFE-Hahn (Beipack)
- Durchflussmengenmesser 0-4 l/min schwarz

HEIZKREISVERTEILER

Heizkreisverteiler sind ein wichtiger Bestandteil für eine gut funktionierende Flächenheizung. Zum einen ermöglichen sie die exakte hydraulische Einbindung der einzelnen Flächenheizungsheizkreise in das Heizungssystem und zum anderen die Möglichkeit der individuellen Leistungsanpassung der einzelnen Kreise an die Nutzerbedürfnisse.

Purmo bietet Verteiler für Flächenheizungen, die dem Installateur nicht nur Vorteile bei der Montage und Inbetriebnahme bieten, sondern auch später bei der Wartung. Innovativ sind dabei vor allem die neu konzipierten Durchflussmengenmesser auf dem Vorlaufbalken. Beim hydraulischen Abgleich werden die gewünschten Wassermassenströme entsprechend der Berechnung exakt am Durchflussmengenmesser eingestellt. Über die spezielle Fixierkappe lässt sich die Voreinstellung arretieren. Somit können die Heizkreise gemäß DIN EN 1264 vor- und rücklaufseitig abgesperrt werden, ohne die Voreinstellung zu verändern.

Bei älteren Anlagen ist es nicht ungewöhnlich, dass das Anlagenwasser bei längerem Betrieb schwarz und trübe wird. Aus diesem Grund lässt sich auch das Schauglas des neuen Durchflussmengenmessers ohne Ausbau einfach reinigen. Obwohl innere Verschmutzungen die Funktion an sich nur selten beeinträchtigen und die Durchflussmengenmesser nur für den hydraulischen Abgleich benötigt werden, wünschen sich die Nutzer oft eine problemlose Ablesbarkeit des Durchflussmengenmesser auch bei längerem Betrieb, was der Wartungsmonteur mit diesem Verteiler ohne großen Aufwand erfüllen kann.

Die Purmo Heizkreisverteiler gibt es in der Premium line und der Objekt line Ausführung. Sämtliche optionalen Zubehöre wie Durchgangs- oder Eck Kugelventilsets, Wärmemengenähleranbausätze, Erweiterungsset, Festwertregelset oder Differenzdruckregler können universell für beide Verteilertypen eingesetzt werden.

PREMIUM LINE HEIZKREISVERTEILER

Der Premium line Heizkreisverteiler zeichnet sich durch seine Ausstattung und die Vormontage aus. Sinnvolle Details, wie z.B. dass alle Anschlusssteile mit O-Ringen abgedichtet sind und sich somit leicht an die baulichen Gegebenheiten anpassen lassen, erleichtern die Montage vor Ort. Und sollte einmal die beiliegende Montageanleitung verlorengegangen sein – ein per Laserdruck auf dem Verteilerbalken aufgedruckter QR-Code zeigt Ihnen die Montage und Einstellung in einem Video. Ein Film zeigt eben mehr als ein Bild und mehr als tausend Worte!

OBJEKT LINE HEIZKREISVERTEILER

Der Objekt line Heizkreisverteiler richtet sich an Kunden, denen ein günstiger Preis wichtiger ist als die Montage- und Ausstattungsvorteile. Bei dieser Verteilerserie wurde z. B. auf die Vormontage der Verteilerbalken auf den Konsolen oder der 1" Verteileranschlüsse verzichtet. Ferner hat der Objekt line Verteiler nur manuelle anstatt automatischer Entlüfter. Dafür sind aber die Kartonverpackungen kompakter, was Platz im Lager spart.

WÄRMEMENGENZÄHLER

Die Purmo Wärmemengenähler-Anbausätze ermöglichen den Anbau von Wärmehählern G 3/4"-110 mm und G 1"-130 mm an die Purmo Premium- und Objekt line-Heizkreisverteiler. Bei Verwendung von Objekt line Heizkreisverteilern muss zusätzlich das Anschlussnippelset (FAW3MAO0T5106300) verwendet werden. Die Lieferung der Wärmemengenähler Anbausätze erfolgt mit drei Kugelhähnen G 1", wobei zwei Kugelhähne mit einem Anschluss M10x1 für kurze direkt eintauchende Fühler nach EN 1434 ausgestattet ist. Die flachdichtende Montage der Anbausätze kann rechts oder links an den Purmo Verteilern erfolgen. Die für den Einbau der Wärmemengenähleranbausätze erforderlichen Verteilerschrankgrößen entnehmen Sie bitte Abb. 98.

WÄRMEMENGENZÄHLER-ANBAUSATZ MIT DYNAMISCHEM DIFFERENZDRUCKREGLER

Als Alternative zum Standard-Wärmemengenähler-Anbausatz senkrecht ist dieser auch komplett mit einem dynamischen Differenzdruckregler „Hycocn DTZ“ zur konstanten Regelung des eingestellten Differenzdruckes lieferbar. Der Differenzdruckregler arbeitet als Proportionalregler ohne Hilfsenergie und ist stufenlos von 50 bis 300 mbar einstellbar. Ferner ist der Wärmemengenähler-Anbausatz senkrecht integriert. Schrankgrößen entnehmen Sie bitte Abb. 98.

WMZ ADAPTER FÜR ALLMESSFÜHLER

Bei Einsatz von einigen Wärmemengenählern der Firma Allmess ist ein zusätzlicher Adapter zum Anschluss der Fühler an die Wärmemengenähler-Anbausätze notwendig.



Abb. 91 Anbausätze Wärmemengenähler



Abb. 92 Wärmemengenähler-Anbausatz senkrecht mit Differenzdruckregler

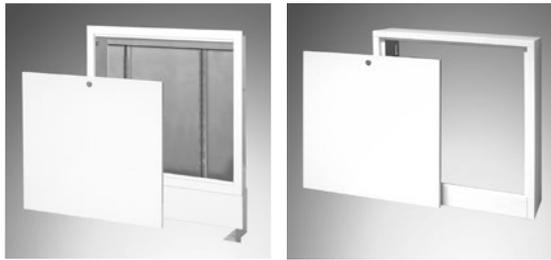


Abb. 93 Heizkreisverteilerschranke Unterputz (links) und Aufputz (rechts)

HEIZKREISVERTEILERSCHRÄNKE

Zur Aufnahme der Heizkreisverteiler stehen entsprechende weiße Verteilerschränke aus verzinktem und pulverbeschichtetem, 1 mm starkem Stahlblech zur Verfügung. Je nach Anzahl der einzubauenden Heizkreise sind 5 Standardtypen vorgesehen.

VERTEILERSCHRANK UNTERPUTZ

Bei der Unterputzversion lässt sich die frontseitige Blende von 110 bis 160 mm in der Bautiefe verstellen. Sie kann so jederzeit den Mauerverhältnissen angepasst werden.

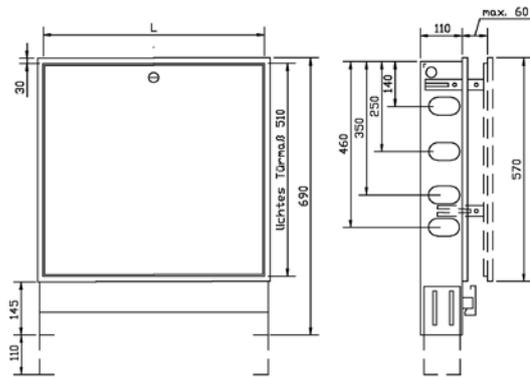


Abb. 96 Maße Heizkreisverteilerschrank Unterputz

Größe	Schranksktyp	Best.-Nr.	L = Einbaumaß in mm	Höhe, Tiefe
1	bis 3 Kreise	FBWCFS03A7004600	400	Höhe 690 – 800 mm
2	bis 6 Kreise	FBWCFS06A7005500	550	
3	bis 9 Kreise	FBWCFS09A7007500	750	
4	bis 12 Kreise	FBWCFS12A7009500	950	Tiefe 110 – 160 mm
5	bis 12 Kreise m. WMZ	FBWCFS13A7011500	1150	

Abb. 94 Schrankgrößen „Unterputz“

VERTEILERSCHRANK AUFPUTZ

Aufputzschränke werden mit fester Bauhöhe und Bautiefe, sowie ohne Rückwand geliefert. Sie dienen in erster Linie für den Fall des nachträglichen Einbaus. Auf Wunsch können die Heizkreisverteilerschränke auch ohne Pulverbeschichtung geliefert werden. Ebenso sind andere RAL-Farben auf Anfrage erhältlich.

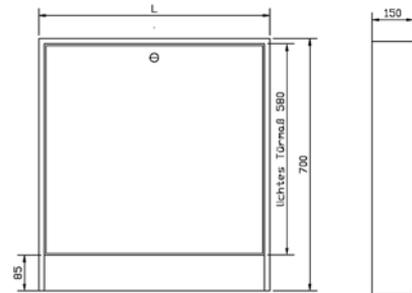


Abb. 97 Maße Heizkreisverteilerschrank Aufputz

Größe	Schranksktyp	Best.-Nr.	L = Einbaumaß in mm	Höhe, Tiefe
1	bis 3 Kreise	FBWCWS03F7004000	460	Höhe 700 mm
2	bis 6 Kreise	FBWCWS06F7006100	610	
3	bis 9 Kreise	FBWCWS09F7008100	810	
4	bis 12 Kreise	FBWCWS12F7010100	1010	
5	bis 12 Kreise m. WMZ	FBWCWS13F7012100	1210	Tiefe 150 mm

Abb. 95 Schrankgrößen „Aufputz“

Länge	Typ	Kreise	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			203	253	303	353	403	453	503	553	603	653	703	
Länge incl. Kugelhahn DG	Premium line	mm	268	318	368	418	468	518	568	618	668	718	768	
	Objekt line	mm	245	295	345	395	445	495	545	595	645	695	745	
Verteilerschrankgröße			1		2		3			4				
Länge incl. Kugelhahn Eck	Premium line	mm	353	403	453	503	553	603	653	703	753	803	853	
	Objekt line	mm	380	430	480	530	580	630	680	730	780	830	880	
Verteilerschrankgröße			2		3			4			5			
Länge incl. Festwertregelsset	Premium line	mm	473	523	573	623	673	723	773	823	873	923	973	
	Objekt line	mm	490	540	590	640	690	740	790	840	890	940	990	
Verteilerschrankgröße			2		3			4			5			
Länge incl. WMZ waagrecht	Premium line	mm	523	573	623	673	723	773	823	873	923	973	1023	
	Objekt line	mm	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	
Verteilerschrankgröße			3			4			5					
Länge incl. WMZ senkrecht	Premium line	mm	353	403	453	503	553	603	653	703	753	803	853	
	Objekt line	mm	380	430	480	530	580	630	680	730	780	830	880	
Verteilerschrankgröße			2		3			4			5			
Länge incl. Diff.-Druckregelsset	Premium line	mm	423	473	523	573	623	673	723	773	823	873	923	
	Objekt line	mm	460	510	560	610	660	710	760	810	860	910	960	
Verteilerschrankgröße			2		3			4			5			

Abb. 98 Einbaumaße und Schrankauswahl für Heizkreisverteiler

WITTERUNGSGEFÜHRTE REGELUNG

Gemäß EnEV ist es erforderlich, Heizungsanlagen in Abhängigkeit von Außentemperatur und Zeit zu regeln. Hierfür bietet Purmo eine Regelstation sowie eine Verteilerstation an.

REGELSTATION

Die Regelstation als kompakte und schnell zu installierende Einheit für die Montage in der Heizzentrale besteht aus einem Pumpenmischerblock mit einem 3-Wege-Mischer und einer elektronisch geregelten Umwälzpumpe. Diese Regelstation wird komplett vorverdrahtet mit einer Heizungsregelung geliefert. Die Regelung verfügt über eine Digitaluhr mit Wochenprogramm.

Da die Regelung eine einstellbare Begrenzung besitzt, bei der eine Nachtabsenkung ab einer bestimmten Außentemperatur unterbunden wird, braucht die zusätzliche Aufheizleistung für unterbrochenen Heizbetrieb bei der Berechnung der Heizlast gemäß DIN EN 12831 nicht berücksichtigt werden. Die automatische Sommer-Winter-Umschaltung sorgt bei Überschreitung einer einstellbaren Außentemperatur für ein Abschalten der Pumpe und ein Schließen des Mischers. Im Sommerprogramm wird die Pumpe einmal am Tag in Betrieb genommen, bzw. der Mischer auf- und zugefahren, um so ein Festsetzen dieser Komponenten zu verhindern.



Abb. 99 Regelstation TempCo Heat

FESTWERTREGELSET

Das Purmo Festwertregelset TempCo fix eco 2 wurde für die Installation von Fußbodenheizungskreisen in Anlagen mit dem Temperaturniveau von Heizkörperheizungen (z.B. 70/55 °C) konzipiert. Es arbeitet nach dem Prinzip der Beimischregelung als Festwertregler. Durch seine kompakte und flache Bauform wird das Festwertregelset direkt in den Heizkreisverteilerschrank eingebaut.



Abb. 100 Festwertregelset TempCo fix eco 2

FUNKTION

Das Mischventil (1) ist als Proportionalregler konzipiert (Abb. 101). In Abhängigkeit der am Thermostatkopf (4) eingestellten Temperatur (20-50 °C) wird „heißes“ Wasser aus dem Kesselkreis-Vorlauf mit dem „kalten“ Rücklaufwasser aus den Fußbodenheizungskreisen gemischt. Die gewünschte Vorlauftemperatur der Fußbodenheizungskreise wird über den Fühler im Fußbodenheizungs-Vorlauf (7) überwacht. Abweichungen vom eingestellten Sollwert bewirken eine Veränderung der Beimischmenge im Mischventil. Die Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung wird in einem engen Temperaturbereich konstant gehalten und kann direkt am Thermometer (6) abgelesen werden. Eine zusätzliche Absicherung gegen Übertemperatur gewährleistet ein Sicherheitstemperaturwächter STW (10), der bei einer Überschreitung der Vorlauftemperatur von 55 °C, die Pumpe des Festwertregelsets abschaltet.

EINZELKOMPONENTEN

- | | |
|--|--|
| 1 3-Wege-Mischventil | 8 Tauchhülse für Fernfühler STW |
| 2 Bypass | 9 Hocheffizienzpumpe Grundfos UPM 3 Auto L 25/50 |
| 3 Automatischer Schnellentlüfter | 10 Sicherheitstemperaturwächter STW |
| 4 Thermostatkopf mit Fernfühler 20-50°C | 11 Bohrung für Wandkonsole (nicht im Lieferumfang enthalten) |
| 5 Rückschlagventil | 12 Kugelventilset (nicht im Lieferumfang enthalten) |
| 6 Thermometer | |
| 7 Tauchhülse für Fernfühler Thermostatkopf | |

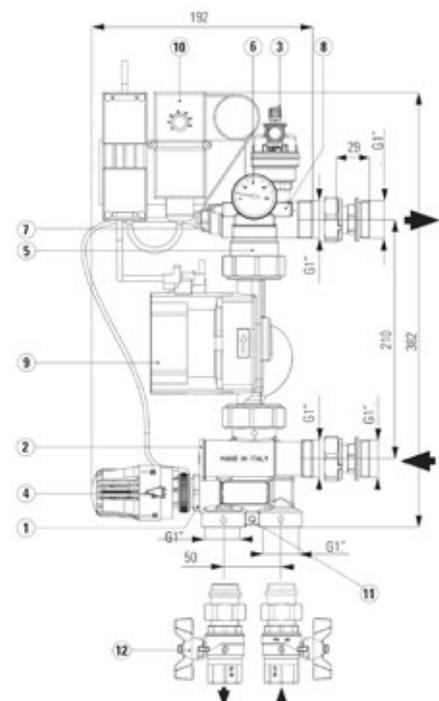


Abb. 101 Prinzipskizze Festwertregelset TempCo fix eco 2

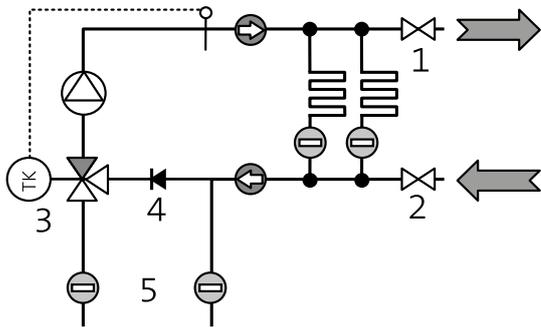


Abb. 102 Füllen von Verteiler und Regelstation

TECHNISCHE DATEN

Max. Umgebungstemperatur:	0 - 50 °C
Max. Medien Betriebstemperatur:	0 - 80 °C
Max. Betriebsdruck:	6 bar
Regelbereich Vorlauftemperatur:	20 - 50 °C ¹⁾
Nullförderhöhe Pumpe:	5,55 m
Leistungsaufnahme Pumpe:	4-42 W
Sicherheitstemperaturwächter:	integriert 55 °C
EEl (Energie-Effizienz-Index):	< 0,23
Energielabel:	A
Abmessung (B/H/T):	220/275/110 mm (ohne Kugelventile)

Der Einstellbereich der Vorlauftemperatur wird durch eine Verstell-Sicherung auf den Temperaturbereich von 20-50 °C begrenzt.

INBETRIEBNAHME

Die TempCo fix Regelstation an das Rohrnetz anschließen und zu diesem hin absperren (z.B. mittels Kugelhähnen (5), Art.-Nr. FBWAMVNP44F44000). Pumpe ausschalten und alle Heizkreise am Verteiler schließen. Es reicht aus, lediglich die Rücklaufventile am Sammler des Verteilers mit den Bauschutzkappen zu schließen.

Zunächst den Verteiler und die Regelstation mit Heizwasser nach VDI 2035 füllen. Dazu den Füllschlauch an Rücklauf (2) und Entleerschlauch an Vorlauf (1) anschließen (Abb. 102). Die Hähne (1 und 2) öffnen und Verteiler und Regelstation füllen, bis Wasser an dem Hahn im Vorlauf (1) austritt. Danach beide Hähne wieder schließen. Bei kalten Wassertemperaturen sollte das Fühlerelement des Thermostatkopfes (3) aus der Tauchhülse gezogen oder eine Bauschutzkappe anstatt des Thermostatkopfes verwendet werden, damit der Durchfluss durch das Dreiwegenventil gewährleistet wird.

Zum Füllen und Spülen der einzelnen Heizkreise den Füllschlauch an den Vorlauf (1) und Entleerschlauch an den Rücklauf (2) anschließen (Abb. 103). Den zu spülenden Heizkreis und die Hähne (1 und 2) öffnen. Heizkreis in Flussrichtung durchspülen bis die Luft und etwaige Verunreinigungen vollkommen aus dem Kreis beseitigt sind. Der Rückflussverhinderer (4) im Mischer-Bypass verhindert dabei eine Kurzschlussstrecke beim Spülen.

Diesen Vorgang für alle einzelnen Heizkreise wiederholen.

Wichtig: Es darf nur in Flussrichtung der Heizkreise gespült werden, d.h. der Wassereintritt muss am Vorlauf und der Wasseraustritt am Rücklauf zu erfolgen! Es ist zu beachten, dass der statische Druck der Spüleinrichtung den maximalen Betriebsdruck der Regelstation, des Verteilers und der Flächenheizungsrohre von 6 bar nicht überschreitet.

Nach dem Öffnen der kesselseitigen Absperrventile (5) und dem hydraulischen Abgleich der einzelnen Flächenheizungsheizkreise (siehe auch Montage- und Bedienungsanleitung des Heizkreisverteilers) ist die Regelstation betriebsbereit.

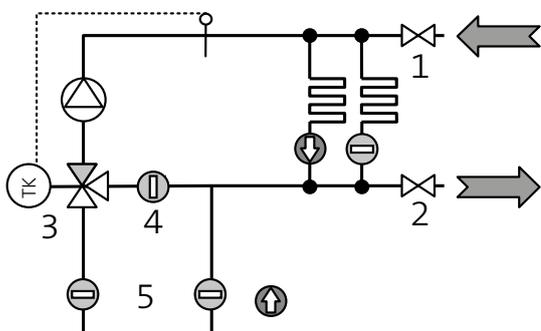


Abb. 103 Füllen und Spülen der einzelnen Heizkreise

TEMPCO VT

Bei der Grundsanierung und Neuplanung eines Bades steht der Wunsch nach zeitgemäßem Komfort und gefälligem Design an erster Stelle. Ein schöner und dabei funktioneller Heizkörper soll für schnelle Wärme sorgen und das Handtuch vorwärmen und trocknen. Doch für warme Füße und damit für das Wohlbefinden sorgt am besten eine Fußbodenheizung. Mit dem TempCo VT Anschlussblock lässt sich jetzt ein Fußbodenheizungskreis einfach und zu überschaubaren Kosten in einen bestehenden Heizkörperkreislauf integrieren. Die Bedienung im täglichen Betrieb ist denkbar einfach, denn die Temperatureinstellung erfolgt für beide Systeme dank TempCo VT an nur einem Ventil.

FUNKTION

Beim TempCo VT Anschlussblock handelt es sich um einen Hahnblock, der für den kombinierten Betrieb einer Fußbodenheizung mit Heizkörpern konzipiert ist. Der Vorteil im Gegensatz zu herkömmlichen Rücklauftemperaturenbegrenzerventilen ist, dass die Fußbodenheizung hydraulisch mit dem Heizkörper in Reihe geschaltet ist und somit die Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung bereits durch den Heizkörper „heruntergekühlt“ wird. Da bei dem TempCo VT Hahnblock durch den Thermostatkopf eine selbsttätig wirkende Regeleinrichtung zur raumweisen Temperaturregelung vorhanden ist, erfüllt er, anders als normale RTL-Ventile, die Vorgaben gemäß EnEV und den anerkannten Regeln der Technik. Ferner ermöglicht der TempCo VT Anschlussblock durch die Reihenschaltung einen einfachen hydraulischen Abgleich. Über das zentrale Ventil regeln Sie mit nur einem Dreh Fußbodenheizung und Heizkörper. Ein integrierter Sicherheitstemperturwächter schaltet die Fußbodenheizung automatisch bei einer Temperatur über 55 °C ab, ohne die Funktion des Heizkörpers zu beeinträchtigen.

AUSFÜHRUNG

Der TempCo VT Hahnblock wird mit einer Montageschablone zur einfachen und exakten Montage der Rohrleitungen geliefert. Mit den beiden Ausführungen der Abdeckung (in RAL 9016 oder verchromt) passt sich der TempCo VT nahezu jedem Wohnumfeld an.

THERMOSTATKÖPFE

Der Thermostatkopf ist beim TempCo VT nicht im Lieferumfang enthalten. Der im TempCo VT verwendete Ventileinsatz (M 30x1,5 mm) ist zur Anwendung folgender in untenstehender Tabelle dargestellten Thermostat-Köpfe geeignet:



Abb. 110 Thermostatköpfe

Geeignete Thermostat-Köpfe

Purmo	TempCo petite
Oventrop	uni LH, uni CH, uni XH
Heimeier	K
Danfoss	RAW-K
MNG	thera 2

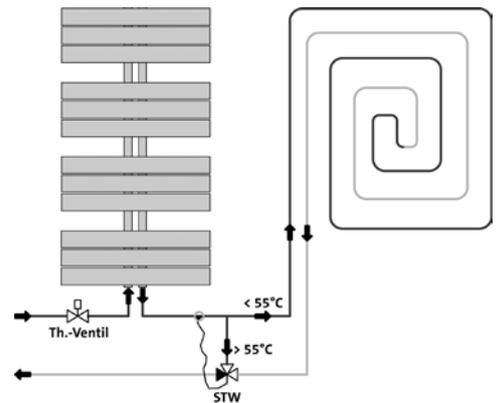


Abb. 104 Funktionsschema der Kombination von Heizkörpern (links der Badheizkörper, an dem direkt das Anschlussblock installiert wird) und Fußbodenheizung (rechts) in einem gemeinsamen Heizungskreislauf mit dem Anschlussblock TempCo VT

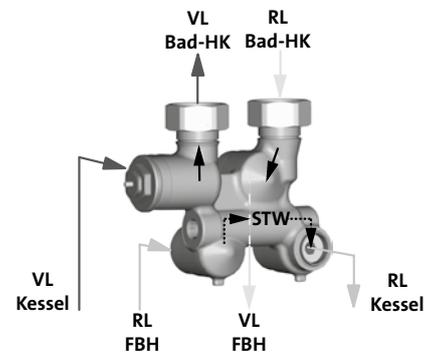


Abb. 105 Prinzipskizze für den Anschluss von TempCo VT (VL= Vorlauf, RL= Rücklauf)



Abb. 106 Kos V



Abb. 107 Delta Twin M



Abb. 108 Flores M



Abb. 109 Santorini M

EINZELRAUMREGELUNG TEMPCO

Einzelraumtemperaturregelungen sind für einen energiesparenden und komfortablen Betrieb von Flächenheizungen heutzutage nicht mehr wegzudenken. Darüber hinaus ist der Einsatz einer Einzelraumtemperaturregelung bei Flächenheizungen seit der Wärmeschutzverordnung von 1995 eine gesetzliche Forderung. Mit dem Komplett-Programm an Einzelraumtemperatur-Reglern vereinfacht Purmo die Regelung von Flächenheizungen. Ein weiteres Plus der Purmo-Regler ist ihr elegantes Design. Bei der Konzeption der TempCo Einzelraumregelungen spielte der Kundenwunsch nach einer einfach zu bedienenden, technisch vielseitigen und optisch ansprechenden Lösung eine entscheidende Rolle. Das Reglerprogramm ist modular aufgebaut und kann individuell auf fast jede Anforderung angepasst und sogar nachträglich aufgerüstet und erweitert werden. Die Purmo TempCo Einzelraumregelung bietet nicht nur einen einfach zu bedienenden Raumregler im zeitgemäßen Design, sondern ein komplett modular aufgebautes Reglerprogramm, das sich individuell an die Anforderungen des Nutzers anpasst. Die TempCo Einzelraumregelung ist in den Ausführungen 230 V, 24 V und als Funklösung erhältlich.

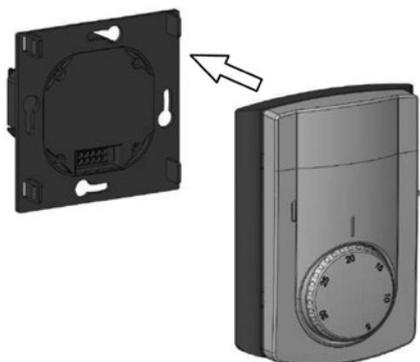


Abb. 111 Ein Klick und das Bedienteil ist betriebsbereit

TEMPCO 24 V UND TEMPCO 230 V

Bei diesen Versionen handelt es sich um eine Lösung, die stationär verdrahtet wird. Als Montageerleichterung bestehen die verdrahteten Raumregler aus einem fest zu montierenden Unterputzsockel und dem darauf einfach aufgesteckten Bedienteil. Die Regler sind auf diese Weise jederzeit abnehmbar. Ein unschätzbare Vorteil bei allen Maler- und Tapezierarbeiten, denn die Arbeit wird vereinfacht und die Regler sind nach dem Abnehmen vor Beschädigung und Verschmutzung geschützt. Die mitgelieferte Bauschutzkappe schützt zudem den Unterputzsockel.

Die Schaltleisten für je sechs Raumzonen sind modular aufgebaut und können, auch nachträglich, um vier oder sechs Zonen, oder auch um die kombinierte Heiz- und Kühlfunktion erweitert werden. Die Schaltleisten besitzen eine LED Schaltzustandsanzeige, sowie ein integriertes Kessel- und Pumpenabschaltmodul.

TECHNISCHE DATEN TEMPCO 24 V UND 230 V

TempCo Basic 24 V oder 230 V

- elektronischer P-Regler
- Raumfühler
- Klickmontage auf UP-Anschlusseinheit
- nur 25 mm flach
- mechanische Min./Max.-Begrenzung
- LED zur Anzeige des Schaltzustands

TempCo Comfort 24 V oder 230 V

- Funktionen wie Basic, jedoch zusätzlich:
- elektronischer PI-Regler (2-Punkt oder PWM)
- mit Nachtabsenkung 2K
- Frostschutzfunktion
- geeignet für Heizen und Kühlen (in Verbindung mit TempCo Cool)
- LED-Anzeige (LED rot = Heizen; LED blau = Kühlen)

TempCo Digital 24 V oder 230 V

- elektronischer PI-Regler (2-Punkt oder PWM)
- LCD-Display, Hintergrundbeleuchtung orange
- frei definierbare Komfort- und Absenkttemperaturen
- Frostschutzfunktion und Partymodus
- geeignet für Heizen und Kühlen (in Verbindung mit TempCo Cool)
- Raumfühler, optionaler Anschluss eines Bodenfühlers möglich
- 3 verschiedene Grundregelarten möglich: Raumtemperatur-Regelung, Raumtemperatur-Regelung und Bodentemperatur-Begrenzung (min./max.), Bodentemperatur-Regelung



Abb. 112 TempCo Basic
24 V oder 230 V

Abb. 113 TempCo Comfort
24 V oder 230 V



Abb. 114 TempCo Digital 24 V oder 230 V

TempCo Touch 24 V oder 230 V

Funktionen wie Digital, jedoch zusätzlich:

- hochauflösendes Touch Screen Farbdisplay
- Programmiermöglichkeit von 3 verschiedenen Zeitkanälen
- automatische Sommer-/Winterzeitumstellung
- Selbstoptimierungsfunktion
- Wochen- und Urlaubsprogramm
- Steuerung der Kühlfunktion aller angeschlossener Regler
- optionales Hygostat bei aktivem Kühlmodus

TempCo RH Air

- externen Fühler für die relative Raumluftfeuchte
- Batteriebetrieb
- drahtlose Verbindung mit TempCo Touch 24 V, 230 V oder Funk



Abb. 115 TempCo Touch 24 V oder 230 V



Abb. 116 TempCo RH oder 230 V

TempCo Connect 6M, 24 V oder 230 V

- Grundmodul für bis zu 6 Raumtemperaturregler
- mit integriertem Kessel- und Pumpenmodul
- LED Schaltzustandsanzeige
- Hutschiene montage
- 24 V Version mit externem Trafo

TempCo Connect 4S oder 6S, 24 V oder 230 V

- Erweiterungsmodule für 4 oder 6 zusätzliche Raumtemperaturregler
- kann nachträglich an Grundmodul angesteckt werden
- LED Schaltzustandsanzeige
- Hutschiene montage




Abb. 117 TempCo Connect 6M, 24 V oder 230 V





Abb. 118 TempCo Connect 4S oder 6S, 24 V oder 230 V

TempCo Cool, 24 V oder 230 V

- Erweiterungsmodul für die Funktion Heizen und Kühlen
- kann nachträglich an Grundmodul angesteckt werden
- LED Schaltzustandsanzeige
- Relaisausgänge zur Ansteuerung von Wärme- und Kälteerzeugern und thermischen Umschaltventilen



Abb. 119 TempCo Cool, 24 V oder 230 V

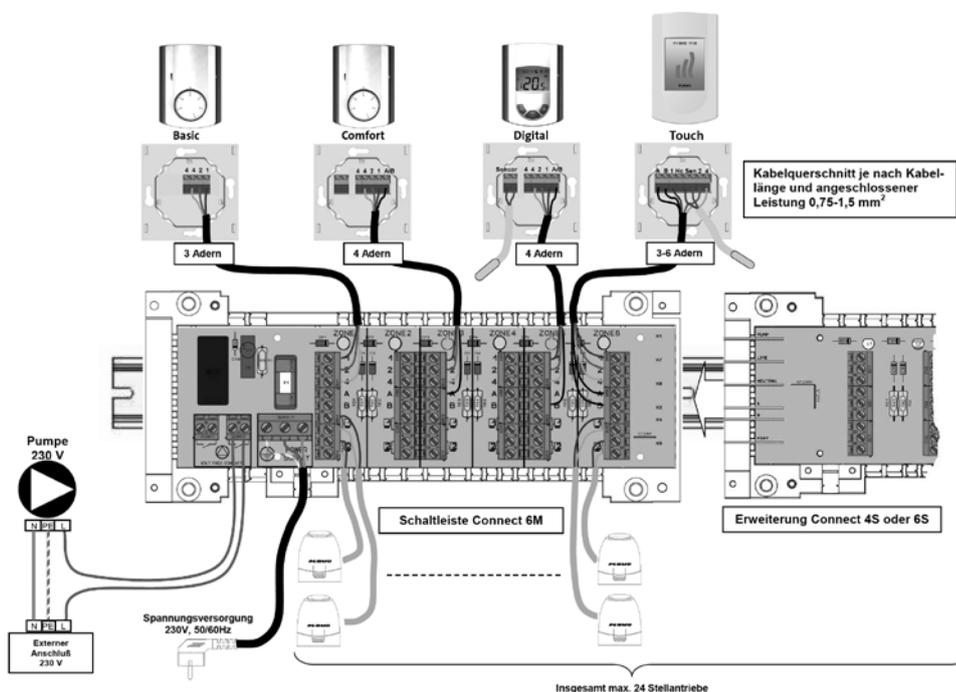

Klemmenbezeichnung:

- 1 Reglerausgang (24 V oder 230 V)*
- 2 Phase (L₁ oder L)*
- 4 Null (L₂ oder N)*
- A/B Uhrensinal (24 V oder 230 V)*
- H/C Change-Over-Kontakt für Heizen/Kühlen

* je nach Ausführung der Schaltleiste in 24 V oder 230 V

TEMPCO FUNK

Alternativ zu der drahtgebundenen Lösung, bei denen die Raumthermostaten mit einem Kabel direkt mit den Stellantrieben bzw. Verteilerleisten verbunden sind, bietet Purmo auch entsprechende Funkvarianten an. Sie bieten sich z.B. für die Nachrüstung bestehender Heizungsanlagen an, weil die Verbindungsleitungen zwischen Raumtemperaturregler und Stellglied und damit Stemm- und Maurerarbeiten für das Verlegen entfallen.

Die TempCo Funkregelung besteht aus zwei verschiedenen Komponenten. Zum einem dem Raumthermostaten als Sender und zum anderen der Schaltleiste zum Anschluss der Stellantriebe als Empfänger. Im Normalbetrieb sendet der Raumthermostat ca. alle 10 Minuten einen kodierten Funkimpuls an den Empfänger (Schaltleiste), der diesen in ein Steuersignal für die Stellantriebe umsetzt. Treten große Abweichungen der Raumtemperatur zwischen Soll- und Istwert auf, senden die Raumthermostaten auch außerhalb des 10-Minuten-Intervalls einen Impuls. Als Sendefrequenz wird 868 MHz verwendet.

Gesundheitliche Beeinträchtigungen durch die Funkwellen von Funk-Raumthermostaten sind nicht zu erwarten. Die Sendeleistung der TempCo Funk-Raumthermostaten liegt bei etwa 2 Milliwatt. Das ist etwa ein tausendstel der Leistung eines Handys im D-Netz, welches eine Sendeleistung von ca. 2 Watt hat. Selbst die Sendeleistung von W-LAN Routern liegt noch bei ca. 100 Milliwatt. Ferner sind beides Dauersignale, während die TempCo Funk-Raumthermostaten nur kurze Funkimpulse abgeben.

Entscheidend bei der Planung der TempCo Funkregelung ist die Reichweite und damit die Verbindung zwischen Sender und Empfänger. Die Reichweite beträgt in freier Luft ca. 300 m. Da Gebäude jedoch üblicherweise aus Wänden und Decken bestehen, hat dieser Wert nur theoretische Aussagekraft. Maßgeblich für eine sichere Verbindung ist die Beschaffenheit dieser Bauteile. Je mehr Metall diese Bauteile enthalten, desto höher ist die Abschirmung gegen die Funksignale. In den meisten Fällen ist die Verbindung völlig unkritisch, doch kann es bei speziellen Anforderungen notwendig sein, eine vorherige Reichweitenmessung durchzuführen. Als grober Richtwert lässt sich sagen: In Räumen in denen kein Handy oder W-LAN Empfang möglich ist, wird auch der Funk-Raumthermostat keinen Empfang haben! Bei schwierigen Empfangsverhältnissen ist es sinnvoll, die externe Antenne der Schaltleiste außerhalb des Verteilerschranks zu platzieren.

TECHNISCHE DATEN TEMPCO FUNK

TempCo Comfort Funk

- elektronischer PI-Regler (2-Punkt oder PWM)
- für Wandmontage oder Tischaufstellung
- Frequenz 868 MHz
- mit Nachtabsenkung 2K



Abb. 120 TempCo Comfort Funk

TempCo Digital Funk

Funktionen wie Comfort, jedoch zusätzlich:

- LCD-Display, Hintergrundbeleuchtung orange (abschaltbar)
- frei definierbare Komfort- und Absenkttemperaturen
- Frostschutzfunktion und Partymodus
- Raumfühler, optional Anschluss eines Bodenfühlers
- 3 verschiedene Grundregelarten möglich:
 - Raumtemperatur-Regelung
 - Raumtemperatur-Regelung und Bodentemperatur-Begrenzung (min./max.)
 - Bodentemperatur-Regelung



Abb. 121 TempCo Digital Funk

TempCo Clock Funk

- Uhrenthermostat mit Wochen- und Urlaubsprogramm
- elektronischer PI-Regler (2-Punkt oder PWM)
- LCD-Display, Hintergrundbeleuchtung orange
- Frostschutzfunktion und Partymodus
- für Wandmontage oder Tischaufstellung



Abb. 122 TempCo Clock Funk

TempCo Touch Funk*

Funktionen wie Digital, jedoch zusätzlich:

- hochauflösendes Touch Screen Farbdisplay
- Programmiermöglichkeit von 12 verschiedenen Zeitkanälen
- automatische Sommer-/Winterzeitumstellung
- Selbstoptimierungsfunktion
- Bi- Direktionaler Betrieb
- Wochen- und Urlaubsprogramm
- Steuerung von bis zu zwei Connect 6M Funk oder vier Connect 1M Funk



Abb. 123 TempCo Touch 24 V oder 230 V

**Der TempCo Touch Funk benötigt einen 230 V Anschluss als Spannungsversorgung für das Display. Die Kommunikation mit den TempCo Schaltleisten erfolgt jedoch per Funk!*

TempCo Connect 6M, Funk

- Grundmodul Heizen für bis zu 6 Raumtemperaturregler
- mit integriertem Kessel- und Pumpenmodul
- LED Schaltzustandsanzeige
- externe Antenne für optimierten Empfang
- Hutschienenmontage

TempCo Connect 4S oder 6S, Funk

- Erweiterungsmodul für 4 oder 6 zusätzliche Raumtemperaturregler
- kann nachträglich an Grundmodul angesteckt werden
- LED Schaltzustandsanzeige
- Hutschienenmontage



Abb. 124 TempCo Connect 6M, Funk



STELLANTRIEB

Als Stellglied bieten wir elektrothermische Stellantriebe an. Die Stellantriebe können einzeln oder als Gruppe dem jeweiligen Raumtemperaturregler zugeordnet werden. Die Stellantriebe werden mittels Thermoelement betrieben, welches über eine Heizwendel beheizt wird und somit ein Öffnen oder Schließen des Ventils bewirkt. Dieses Prinzip, welches in ähnlicher Form auch für Heizkörperthermostatventile eingesetzt wird, bietet eine kostengünstige, wartungsfreie und langlebige Alternative zu Elektromotoren. Die Purmo Stellantriebe haben eine extrem schlanke Bauform für einen platzsparenden Einbau. Für eine einfache und sichere Handhabung sorgen darüber hinaus die Montage über einen Adapterring mit Klickmechanismus, die First-Open-Funktion und die optische Öffnungsanzeige. Die Purmo Stellantriebe sind sowohl in 230 V- und 24 V-Ausführung erhältlich. Auf Anfrage können auch Spezialadapter für den Anbau der Stellantriebe auf Fremdventile geliefert werden.

Abb. 125 Stellantrieb

Achtung: Die Stellantriebe benötigen bei der Erstinbetriebnahme zur Entriegelung der First-Open Funktion mindestens 5 Minuten Spannung.

Technische Daten Stellantrieb	230 V	24 V
Ausführung	Stromlos geschlossen	
Spannung	230 V AC, 50/60 Hz	24 V AC/DC, 0/60 Hz
Einschaltstrom max.	550 mA für max. 200 ms	300 mA für max. 2 min.
Betriebsstrom	8 mA	75 mA
Betriebsleistung	1 W	
Schließ- und Öffnungszeit	ca. 3 min.	
Stellweg	4 mm	
Stellkraft	100 N	
Medientemperatur	0-100 °C	
Umgebungstemperatur	0 bis +60 °C	
Schutzgrad/ Schutzklasse	IP 54 /II	IP 54
CE Konformität nach	EN 60730	
Gewicht	100 g	
Anschlussleitung	2x 0,75 mm ² , 1m	
Überspannungsfestigkeit nach EN 60730-1	min. 2,5 kV	

Abb. 126 Technische Daten Stellantrieb

ANFORDERUNGEN / VORSCHRIFTEN

Seit dem 01.02.2002 gilt für Bauanträge und Bauanzeigen die Energieeinsparverordnung EnEV. Im Gegensatz zu der alten Wärmeschutzverordnung WSVO wird jetzt nicht nur der bauliche Wärmeschutz, sondern auch die Anlagentechnik mit berücksichtigt. Durch dieses ganzheitliche energetische Gebäudekonzept kann ein geringerer baulicher Wärmeschutz durch eine effizientere Anlagentechnik kompensiert werden. Dies hat den Vorteil, dass die Wünsche des Bauherren individueller an die baulichen Gegebenheiten angepasst werden können.

DÄMMUNG VON FLÄCHENHEIZUNGEN

Die Anforderungen an Wohnungstrenndecken bzw. an Decken über Räumen mit nicht gleichartiger Nutzung sind in der DIN EN 1264 Teil 4 beschreiben. Die entscheidenden Anforderungen gemäß EnEV ergeben sich für Außenbauteile bzw. für Gebäudeteile gegen wesentlich niedrigeren Innentemperaturen. Gemäß EnEV § 6 Abs. 1 sind die Anforderungen an den Mindestwärmeschutz nach den anerkannten Regeln der Technik einzuhalten.

Als Mindestanforderung für die Dämmschicht bezieht sich die EnEV somit auf die DIN EN 1264 Teil 4. Sie schreibt für Decken gegen unbeheizte Räume und gegen Erdreich einen Mindestwärmedurchgangswiderstand der Dämmung von $R_{\lambda} = 1,25 \text{ m}^2\text{K/W}$, bzw. bei Flächen gegen Außenluft (Auslegungsaußentemperatur von -5 bis $-15 \text{ }^\circ\text{C}$) einen Mindestwärmedurchgangswiderstand von $R_{\lambda} = 2,0 \text{ m}^2\text{K/W}$ vor (siehe nebenstehende Abb. oben). Hierbei handelt es sich jedoch nur um einen Mindestwärmeschutz und nicht um einen energiesparenden Wärmeschutz.

Laut Beschluss des DIBt muss deshalb bei Dämmungen gegen unbeheizte Räume, Erdreich und Außenluft ein Wärmedurchgangswiderstand von mindestens $R_{\lambda} = 2,0 \text{ m}^2\text{K/W}$ eingehalten werden. Wird ein geringerer Wärmedurchgangswiderstand eingesetzt, muss der zusätzliche spezifische Transmissionswärmeverlust $\Delta HT, FH$ gemäß DIN V 4108-6 ermittelt und gesondert im Energiebedarfsausweis ausgewiesen werden.

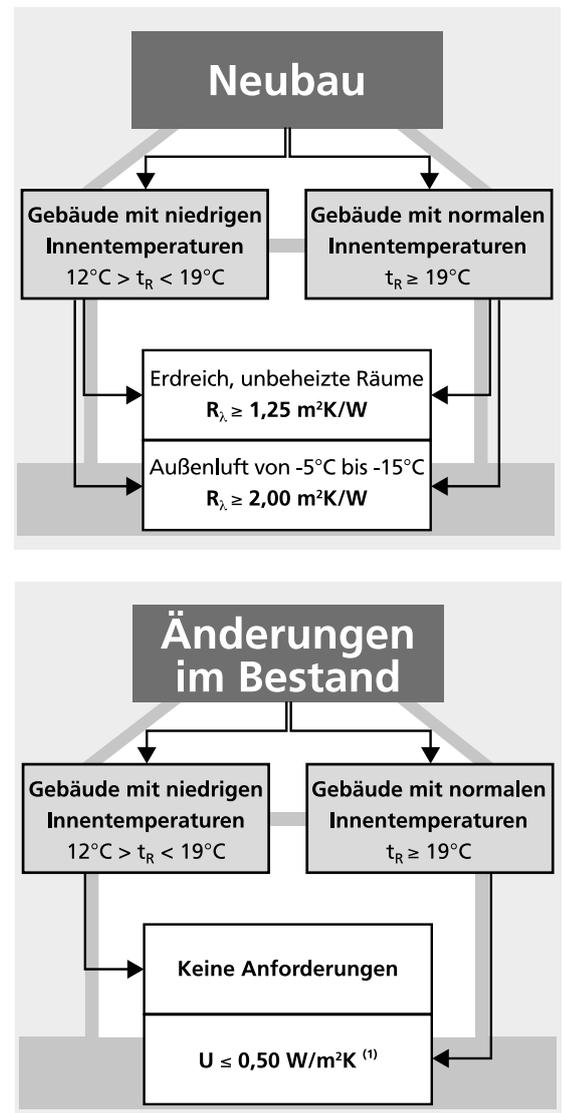


Abb. 127 Anforderungen an Wohnungstrenndecken nach EnEV
 (1) Anmerkung: Die Anforderungen gemäß EnEV gelten als erfüllt, wenn ein Fußbodenaufbau mit der – ohne Anpassung der Türhöhen – höchstmöglichen Dämmschichtdicke (bei einer Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,04 \text{ W/mK}$) ausgeführt wird.

R _λ m ² K/W	Wärmeleitgruppe WLГ				Bemerkung
	045 PSTK	040 PS20	035 PS30	025 PUR	
0,30	14	12	11	8	
0,44	20	18	15	11	
0,50	23	20	18	13	
0,56	25	22	20	14	
0,60	27	24	21	15	
0,67	30	27	23	17	
0,70	32	28	25	18	
0,75	34	30	26	19	Wohnungstrenn- decken
0,78	35	31	27	20	
0,86	39	34	30	22	
1,20	54	48	42	30	
1,25	56	50	44	31	nicht gleich- artig beheizt, Erdreich, unbeheizte Räume (EnEV)
1,45	65	58	51	36	
1,90	86	76	67	48	
2,00	90	80	70	50	Außenluft (EnEV)
2,10	95	84	74	52	
2,22	100	89	78	56	
2,69	121	108	94	67	unbeheizte Räu- me (WSVO 95)
2,80	126	112	98	70	
2,86	129	114	100	72	Erdreich, Außen- luft (WSVO 95)

Beispiel:

Laut Energiepass wird für eine erdreichberührende Fläche ein U-Wert von 0,35 W/m²K gefordert. Als Systemdämmung soll ein rolljet 30-2 (R = 0,75 m²K/W) eingesetzt werden. Wie stark muss eine PUR Zusatzdämmung (WLГ 025) sein?

Aus der o. g. Formel folgt:

$$R_{\lambda, \text{Gesamt}} = \frac{1}{0,35} = 2,86 \frac{\text{m}^2\text{K}}{\text{W}}$$

$$R_{\lambda, \text{Zusatzdämmung}} = 2,86 - 0,75 = 2,11 \frac{\text{m}^2\text{K}}{\text{W}}$$

Damit ergibt sich aus der oberen Tabelle eine Stärke der Zusatzdämmung von 52 mm.

Handelt es sich um keine erdreichberührende Fläche, so muss zusätzlich der äußere Wärmeübergangswiderstand abgezogen werden:

$$R_{\lambda, \text{Gesamt}} = \frac{1}{0,35} = 2,86 \frac{\text{m}^2\text{K}}{\text{W}}$$

$$R_{\lambda, \text{Zusatzdämmung}} = 2,86 - 0,75 - 0,17 = 1,94 \frac{\text{m}^2\text{K}}{\text{W}}$$

Gemäß Tabelle verringert sich somit die Dämmstärke auf 49 mm.

ABWEICHENDE DÄMMUNGS-AUFBAUTEN

Bei den auf Seite 58 angegebenen Dämmungsaufbauten handelt es sich lediglich um Mindestdämmstandards. Es ist jedoch nicht sichergestellt, dass diese Dämmungen auch für das zu errichtende Gebäude ausreichend ist. Die tatsächlich einzubringende Dämmung richtet sich nach der ganzheitlichen energetischen Betrachtung des Gebäudes, also inklusive der Anlagentechnik. Die Vorgaben der tatsächlich einzubringenden Dämmwerte finden Sie im jeweiligen Energiebedarfsausweis, der für jedes neue Gebäude erstellt werden muss. Der Energiebedarfsausweis sollte dem Haustechnikplaner, bzw. dem Ausführenden zum frühest möglichen Zeitpunkt übergeben werden, damit dieser die erforderlichen Dämmstoffqualitäten und -dicken rechtzeitig auswählen und festlegen kann. Das nachfolgende Beispiel soll es Ihnen ermöglichen, sich den passenden Dämmungsaufbau überschlägig zu ermitteln, sofern spezielle Dämmwerte im Energiepass gefordert werden. Die nachfolgende Tabelle enthält die jeweiligen Dämmdicken in Abhängigkeit des Wärmedurchgangswiderstandes und der Wärmeleitgruppe.

Zur einfachen Ermittlung Ihres gewünschten Dämmungsaufbaus können Sie auch unseren Dämmstoffkalkulator anfordern oder unter www.purmo.de aus dem Internet herunterladen. Selbstverständlich stellt Ihnen auch unser Technik-Team eine speziell auf Ihr Bauvorhaben abgestimmte Dämmstoffkombination zusammen.

AUSNAHMEN

Die nach Landesrecht zuständigen Behörden können auf Antrag von den Anforderungen dieser Verordnung befreien, soweit die Anforderungen im Einzelfall zu einer unbilligen Härte führen. Eine „unbillige Härte“ liegt insbesondere vor, wenn im Rahmen der Nutzungsdauer der Aufwand und damit die Kosten der Dämmmaßnahmen in keinem Verhältnis zu den Energieeinsparungen stehen. Dies ist häufig bei Industrieflächenheizungen der Fall.

TRITTSCHALLDÄMMUNG

Die Anforderungen und Maßnahmen zum Schallschutz sind in der DIN 4109 geregelt. Trotz der festgelegten Anforderungen kann nicht erwartet werden, dass Geräusche von außen oder aus benachbarten Räumen nicht mehr wahrgenommen werden. Im Bereich der Fußbodenheizung ist für den Praktiker der Trittschallschutz von Bedeutung. Daran sind folgende Komponenten beteiligt:

- Rohdecke
- Trittschalldämmung
- Randdämmstreifen
- Estrich
- Bodenbelag

Das Berechnungsverfahren liefert nur dann brauchbare Ergebnisse, wenn die Bauausführung einwandfrei ist, d. h. die Estrichfläche wirklich „schwimmend“ ausgeführt ist und keine Verbindung zur Rohdecke, den Wänden und aufgehenden Bauteilen bestehen.

Das Rechenverfahren der Norm verwendet folgende Begriffe:

$L_{n,W,eq,R}$ = äquivalenter bewerteter Norm-Trittschallpegel

$\Delta L_{W,R}$ = Trittschallverbesserungsmaß

$L'_{n,W}$ = bewerteter Norm-Trittschallpegel

Der äquivalente bewertete Norm-Trittschallpegel berücksichtigt die Masse der Rohdecke. Entsprechende Werte enthält Tabelle 16, Beiblatt 1 zur DIN 4109. Das Trittschallverbesserungsmaß berücksichtigt die trittschalldämmende Wirkung des Dämmstoffes zwischen Estrich und Rohdecke bei gleichzeitiger Berücksichtigung der üblichen Estrichdicken im Wohnungsbau. Zahlenangaben in Tabelle 17, Beiblatt 1 zur DIN 4109. Der bewertete Norm-Trittschallpegel ist die Forderung der Norm. Die Werte dazu enthält Tabelle 3 oder Tabelle

2 + 3 des Beiblattes 2 der DIN 4109. Die unterschiedlichen Tabellen berücksichtigen:

- Schallübertragung aus dem eigenen Wohnbereich
- Schallübertragung aus einem fremden Wohn-/Arbeitsbereich
- Mindestanforderungen
- Vorschläge für einen erhöhten Schallschutz
- Empfehlungen für einen normalen Schallschutz
- Empfehlungen für einen erhöhten Schallschutz

Da es sich beim äquivalenten bewerteten Norm-Trittschallpegel und dem Trittschallverbesserungsmaß um Rechenwerte handelt, wird ein Korrekturwert von zusätzlich 2 dB berücksichtigt.

Nachfolgend einige Werte:

$L_{n,W,eq,R}$ für 150 mm Betondecke = 77 dB

$L'_{n,W}$ für:

- Schallübertragung aus fremdem Arbeitsbereich
- Mindestanforderungen = 53 dB
 - Vorschläge für erhöhten Schallschutz = 46 dB

- Schallübertragung aus eigenem Arbeitsbereich
- Empfehlung für normalen Schallschutz = 56 dB
 - Empfehlung für erhöhten Schallschutz = 46 dB

Setzt man die Werte ein, so stellt man fest, dass die Forderungen für erhöhten Schallschutz von 46 dB in der Regel nur mit weichfedernden Bodenbelägen oder bei keramischen Belägen nur durch Einbau einer schalldämmenden Unterdecke zu erzielen sind. Unsere Unterlagen weisen zu allen Dämmstoffen die entsprechenden Werte für die Trittschallverbesserung aus. Es ist die Aufgabe des Planers, zu prüfen, ob dem Anwendungsplan entsprechend, ausreichender Trittschallschutz vorhanden ist.

Rechenbeispiel:		
$L_{n,W,eq,R}$	+	77 dB
$\Delta L_{W,R}$	-	28 dB
$L'_{n,W,R}$	=	49 dB
Korrekturwert	+	2 dB
$L'_{n,W}$	=	51 dB

DAS HEIZROHR IM ESTRICH

Beim Purmo rolljet, noppjet und clickjet System liegt das Heizrohr in der unteren Schicht des Estrichs wie in DIN 18560 unter Anwendung A beschrieben. Die gleichmäßige Höhenlage und die gute Umschließung der Heizrohre mit dem Estrich führt zu einer guten Wärmeverteilung auch in den zwischen den Heizrohren liegenden Zonen und bewirkt gleichmäßige Oberflächentemperaturen. In Estrich eingebettete Rohre können sich bei Erwärmung nicht ausdehnen. Stattdessen wird sich der Innendurchmesser um 0,02 bis 0,03 mm verringern. Somit kann auf einen Dehnungsausgleich wie z.B. bei Heizkörperanschlüssen verzichtet werden.

MECHANISCHE BEANSPRUCHUNG

Bei normalen Gebäuden treten Lasten normalerweise als Flächenlasten auf. D. h. die Belastungen werden gleichmäßig auf die Dämmschicht übertragen. Punktlasten, wie sie beispielsweise in Industriebauten auftreten können, kommen eher selten vor. Wenn aber große Lasten mit geringen Auflagepunkten, wie etwa Bücherregale, Flügel, Tresore etc. vorhanden sind, müssen ggf. besondere Vorkehrungen getroffen werden. In diesen Fällen muss ein Estrich mit einer höheren Güte, also einer höheren Biegezugfestigkeit und ein Dämmstoff mit einer höheren Belastbarkeit verwendet werden. Eine Bewehrung des Estrichs ist hier unwirksam, weil bei Belastungen in der Raummitte Druckspannungen bzw. bei Belastungen an den Rändern oder Ecken Zugspannungen an der Estrichoberseite auftreten. Somit müsste eine Estrichbewehrung entweder im oberen oder im unteren Drittel des Estrichs angeordnet werden. Dies ist technisch nur sehr schwer zu realisieren. Auch Rohrträgermatten erfüllen diese Aufgaben nicht.

THERMISCHE BEANSPRUCHUNG

Ein Estrich dehnt bei Erwärmung um 0,012 mm/mK aus. Das bedeutet zum Beispiel, dass sich eine Estrichfläche mit 8 m Kantenlänge bei einer Erwärmung von 10 °C auf 40 °C um ca. 3 mm ausdehnt. Aus diesem Grund schreibt die Estrichnorm DIN 18560 T.2 einen Randdämmstreifen vor, der eine Ausdehnungsmöglichkeit des Estrichs von min. 5 mm gewährleistet. Dies wird im Randbereich von dem Purmo Randdämmstreifen und im Fugenbereich vom Purmo Fugenprofil erreicht (siehe auch „Bewegungsfugen“). Lt. DIN darf bei Anhydrit- und Zementestrichen die mittlere Temperatur in der Rohrebene 55 °C auf Dauer nicht überschreiten. Somit ist bei Fußbodenheizungen ein Temperaturwächter einzusetzen, der die maximale Vorlauftemperatur auf 60 °C begrenzt.

ZEMENTESTRICH

Am häufigsten werden Zementestriche der Festigkeitsklasse F4 im Wohnungsbau verwendet. Der Einbau erfolgt entweder in steifplastischer Konsistenz oder als Fließestrich. Maßgebend ist DIN 18560 T. 2. Darin sind alle Angaben bezüglich Qualität, Dicken und Festigkeit enthalten. Durch Zugabe der Purmo Estrichemulsion wird der Wasseranteil bei der Herstellung reduziert.

Dadurch verringert sich der Luftporenanteil. Das Gefüge wird dichter, die Wärmeleitfähigkeit erhöht. Bei Vakuumestrichen mit zusätzlicher Verschleißschicht sind die erforderlichen Estrichzusätze vom Estrichhersteller zu verwenden.

CALCIUMSULFATESTRICH

Calciumsulfatestriche sind für Fußbodenheizung bestens geeignet. Der Einbau ist einfach und die Wärmeleitfähigkeit ist hoch. Calciumsulfatestriche dürfen aber nicht ständig mit Wasser, wie z. B. in Schwimmbädern, in Berührung kommen, sofern keine zusätzlichen Vorkehrungen getroffen werden. Für Calciumsulfatestriche sind die besonderen Aufheizvorschriften des Estrichherstellers zu beachten.

FLIESSESTRICH

Als Fließestrich bezeichnet man alle Estriche, die sich bei der Einbringung mehr oder weniger von allein nivellieren. Zumindest ist für die Verteilung und Nivellierung nur ein sehr geringer mechanischer Aufwand erforderlich. Fließestrich gibt es auf Basis von Zement und Calciumsulfat. Für den Heizungsbauer ist wichtig, dass wegen der Dünnpflüssigkeit zur Vermeidung von Schallbrücken der Übergang zwischen Randdämmstreifen und Wärmetrittschalldämmung absolut dicht sein muss. Das bereitet einigen Systemen große Probleme.

Beim rolljet System muss lediglich neben der Verklebung der Stöße bei der Dämmung zusätzlich auch die Folienlasche des Randdämmstreifens mit dem Purmo Klebeband abgeklebt werden.

Für das noppjet System sind spezielle Rundprofile lieferbar, mit denen die Folienlasche des Randdämmstreifens an den Noppen abgedichtet wird. Ein Festklemmen der Folienlasche mit dem Heizrohr ist nicht empfehlenswert, da u.U. die Folienlasche bei der Montage abreißen und der Fliessestrich eindringen könnte.

ESTRICHDICKEN

Die jeweilige Estrichdicke ist von der Art des Estrichs selbst, seiner Verarbeitung und den aufzunehmenden Belastungen abhängig. Die Estrichnorm DIN 18560 T.2 fordert für Fußbodenheizungen der Bauart A, bei Verwendung von Zementestrich der Klasse F4 und Belastungen von 2 kN/m^2 , eine Rohrüberdeckung von min. 45 mm. Für Calciumsulfatestriche der Klasse F4 und gleichen Belastungsanforderungen beträgt die Mindestrohrüberdeckung 40 mm. Dies bedeutet in der Praxis, dass unter Berücksichtigung eines Rohrdurchmessers von 20 mm eine Mindestestrichdicke von 60 bzw. 65 mm erforderlich ist. Darin sind etwaige Unebenheiten des Rohbetons noch nicht berücksichtigt.

Je nach Anforderung können zum Teil erheblich höhere Belastungen auftreten. Die notwendigen Rohrüberdeckungen für die unterschiedlichen Estrichklassen bei den jeweiligen Belastungsanforderungen sind in der DIN 18560 T2 in den Tabellen 1-4 aufgeführt. Ggf. kann auch eine Berechnung durch einen Statiker erforderlich sein.

Die Estrichnorm lässt auch geringere Dicken zu, wenn durch Zugabe chemischer und mechanisch verstärkender Substanzen, Stahl oder Kunststofffasern, die gleichen Festigkeiten wie in der DIN gefordert gewährleistet sind. Dies gilt auch für Spezialestrich.



Abb. 128 Estrichemulsion

BEWEHRUNG

Eine Bewehrung von Estrichen auf Dämmschichten ist nach DIN 18560 grundsätzlich nicht erforderlich. Gemäß Estrichnorm DIN 18560 T2 Punkt 5.3.2 kann durch eine etwaige Bewehrung das Entstehen von Rissen nicht verhindert werden. Eine Bewehrung kann lediglich die Breite und den Höhenversatz aufgetretener Risse begrenzen. Wenn Risse auftreten, hat dies Ursachen, die nichts mit einer fehlenden Bewehrung zu tun haben. Diesem Sachverhalt sind umfangreiche Untersuchungen am Otto-Graf-Institut der Universität Stuttgart im Auftrag des Bundesverbandes Flächenheizungen BVF vorausgegangen, die letztlich auch in der neuen Auflage der DIN 18560 Berücksichtigung fanden.

ESTRICHEMULSION

Die Purmo Estrichemulsion ist eine Copolymerisat-Dispersion auf der Basis von Vinylacetat, Äthylen und Vinylchlorid. Die Dispersion hat eine niedrige Viskosität und ist feindispers. Das Material ist zement-, kalk- und gipsverträglich. Die Purmo Estrichemulsion wird aufgrund ihrer guten Kombinationsfähigkeit mit Zementestrichen, zur Modifikation von Baumassen eingesetzt. Die Mörtelmischungen zeigen eine gute verflüssigende Wirkung. Die damit verbundene Wassereinsparung bringt die Voraussetzung für eine gute Festigkeitsentwicklung.

Ferner werden die Mörtelmischungen geschmeidig und gut verarbeitbar. Durch dauerhafte Entschäumung der Dispersion wird eine zusätzliche Luftführung in die Baumasse verhindert.

ANSATZ

Für den Einsatz in Wohnräumen werden dem Estrich wie folgt beigemischt:

1,5 l Emulsion je m³ Estrichmörtel. Dem entspricht eine Anmachwassermenge von etwa 100 l.

BEWEGUNGSFUGEN

Wie schon unter Punkt „Thermische Beanspruchung“ beschrieben, fordert die DIN eine allseitige Bewegungsmöglichkeit der Estrichfläche von 5 mm. Nur die ordnungsgemäße Planung und Montage der Estrichfugen sichert einen schadensfreien Betrieb einer Fußbodenheizung. Leider wird die Notwendigkeit von Bewegungsfugen von vielen Planer, Installateuren und Estrichlegern unterschätzt.

Die DIN 18560 sieht vor:

„Über die Anordnung der Fugen ist ein Fugenplan zu erstellen, aus dem Art und Anordnung der Fugen zu entnehmen sind. Der Fugenplan ist vom Bauwerksplaner zu erstellen und als Bestandteil der Leistungsbeschreibung dem Ausführenden vorzulegen.“

Fugen haben folgende Funktion:

- Bewegungsfugen nehmen Formänderungen des Estrichs in alle Richtungen auf
- Randfugen sind Bewegungsfugen im Randbereich des Estrichs und vermindern Schallübertragungen vom Fußboden zu angrenzenden Bauteilen
- Scheinfugen sind Sollbruchstellen für das Schwinden bei der Estrichtrocknung

Fugen müssen den gesamten Querschnitt des Estrichs trennen und bis zur Dämmung hinabreichen. Das Austrocknen des Estrichs ist stets mit einer Schwindung verbunden. Da sich die Estrichfläche zusammenzieht, macht man bei Zementestrichen einen sogenannten Kellenschnitt. Der Estrich soll bei der Schwindung genau an dieser Schnittstelle abreißen. Kellenschnitte sind als Bewegungsfuge ungeeignet, da die Spaltbreite zur Aufnahme der Estrichausdehnung nicht ausreicht. Ferner sind Kellenschnitte nach dem Erhärten und Austrocknen des Estriches wieder kraftschlüssig zu verschließen.

Deshalb ist es notwendig, auch in Türdurchgängen Bewegungsfugen anzuordnen. Die Ausbildung einer Bewegungsfuge im Türbereich bereitet dem Estrichleger erhebliche Schwierigkeiten, weil die Zuleitungen zu den Heizkreisen die erforderlichen Bewegungsfugen kreuzen. Eine einwandfreie Bewegungsfuge lässt sich mit Hilfe des Purmo Dehnungsprofils herstellen. Die Profilschiene aus Kunststoff wird auf Länge abgeschnitten und auf dem rolljet aufgeklebt. Bei noppjet wird das Dehnungsprofil auf den glatten Streifen des Übergangselementes geklebt. Die Schiene ist richtig positioniert, wenn sie genau unter der später zu montierenden Tür liegt. Auch in den Estrichflächen sind Bewegungsfugen anzubringen, bei :

- Flächen über 40 m²
- Kantenlängen über 8 m
- Längen-/ Seitenverhältnissen größer 2:1
- Bereichen zwischen beheizten und unbeheizten Flächen

Abgewinkelte oder Z-förmige Flächen sollten ebenfalls durch Bewegungsfugen unterteilt werden. Werden die vorgenannten Punkte nicht beachtet, so kann es durch fehlende Ausdehnungsmöglichkeit zu Estrichschäden kommen. Darüber hinaus können die Heizrohre im Bereich mangelhaft ausgebildeter Bewegungsfugen durch die gegenseitige Bewegung der Estrichflächen gestaucht und geschert werden. Wenn große Estrichflächen mit keramischen Belägen in mehrere Teilflächen aufgeteilt werden müssen, sollte man die Lage der Bewegungsfugen auf das Rastermaß der Fliesen abstimmen und den Fliesenleger hinzuziehen.

Bewegungs- und Randfugen dürfen erst nach Beendigung der Bodenbelagsarbeiten abgeschnitten werden. Bei keramischen Belägen müssen die Fugen bis an die Oberkante des Bodenbelages reichen, bzw. mit einem geeigneten dauerelastischen Material (z.B. Silikon) versehen werden.

Weitere Hinweise zum Thema „Fugen“ enthalten die Merkblätter des Zentralverbandes des deutschen Baugewerbes sowie das Hinweisblatt des Bundesverbandes Estrich und Belag e. V.



Abb. 129 Dehnfugenprofil rolljet (links) sowie Dehnungsfugenprofil und Übergangselement noppjet uni (rechts)

EINFLUSS

Grundsätzlich kann nahezu jeder Bodenbelag eingesetzt werden. Der Wärmedurchlasswiderstand R [$\text{m}^2\text{K}/\text{W}$] sollte jedoch möglichst gering sein und einen Wert von $R = 0,15 \text{ m}^2\text{K}/\text{W}$ nicht überschreiten. Bodenbeläge mit einem großem Wärmedurchlasswiderstand erfordern deutlich höhere Betriebstemperaturen und bewirken außerdem größere Wärmeverluste nach unten. Die jeweiligen Wärmeleistungen und Betriebstemperaturen in Abhängigkeit der verschiedenen Bodenbeläge finden Sie in den Wärmeleistungstabellen ab Seite 78. Nicht immer ist zum Zeitpunkt der Planung bekannt, welche Bodenbeläge zum Einbau kommen. In solchen Fällen sollte ein durchschnittlicher Teppichbelag ($R = 0,10 \text{ m}^2\text{K}/\text{W}$) berücksichtigt werden. Sämtliche Bodenbeläge, gleichgültig welche, dürfen erst dann aufgebracht werden, wenn das nach DIN EN1264 T.4 vorgeschriebene Funktionsheizen des Estrichs bzw. ein Belegreifheizen durchgeführt wurde.

KERAMISCHE BELÄGE

Keramische Bodenbeläge besitzen gegenüber anderen Belagsarten einen geringeren Wärmedurchlasswiderstand. Deshalb werden sie gern für fußbodenbeheizte Konstruktionen eingesetzt. Bei einer Aufheizung dehnt sich der Estrich nahezu doppelt so stark aus wie der keramische Belag. Deshalb sind großformatige Platten mit durchlaufendem Fugenbild bevorzugt zu verwenden. Bei Verlegung im Dünnbettverfahren sollte ein elastischer Kleber verwendet werden. Weitere Hinweise sind den Merkblättern des Zentralverbandes des deutschen Baugewerbes zu entnehmen.

Bei einer Verlegung im Mörtelbett ist zu beachten, dass entweder, soweit zulässig, der Mörtel Estrichqualität aufweist oder die in DIN 18560 T. 2 festgelegten Estrichdicken eingehalten wurden.


Erfolgt die Verlegung der Fliesen bereits mit dem Einbau des Estrichs „nass-in-nass“, so dürfen die Fugen erst verschlossen werden, wenn die Aufheizung abgeschlossen ist. Andernfalls kann die Feuchtigkeit beim Aufheizen nicht entweichen, und es kommt zu einer Verkrümmung der Estrichfläche.

Im übrigen sind zu beachten:

DIN 18157	Ausführung keramischer Bekleidungen im Dünnbettverfahren
DIN 18332	Naturwerksteinarbeiten
DIN 18333	Betonwerksteinarbeiten
DIN 18352	Fliesen- und Plattenarbeiten

TEPPICH

Vor der Verlegung ist der Heizestrich gemäß DIN 18365 zu spachteln. Wird der Teppichbelag geklebt, müssen die Klebstoffe eine Temperaturbeständigkeit bis $50 \text{ }^\circ\text{C}$ aufweisen. Die Klebung muss ganzflächig erfolgen. Teppiche müssen das Teppich-Siegel für Fußbodenheizung tragen. Spannteppiche sind für Fußbodenheizung ungeeignet. Bei der Auswahl des Teppichbodens sollte man auf einen möglichst geringen Durchlasswiderstand achten.



PARKETT

Bei der Verlegung von Parkett auf beheiztem Estrich sind zusätzliche Punkte zu beachten.

Die Holzfeuchte muss für Stab- und Mosaikparkett weniger als $9 \pm 2 \%$ betragen.


Klebstoffe müssen Dauertemperaturen von 60 °C standhalten. Die Oberflächentemperatur des Parketts darf je nach Hersteller $25 - 29 \text{ °C}$ nicht überschreiten.

Die Ausgleichsfeuchte des Estrichs darf bei Zementestrichen nicht über 2% und bei Anhydritestrichen nicht über $0,5 \%$ liegen.

Auf jeden Fall sollte die Verwendbarkeit des gewünschten Parketts in Verbindung mit einer Fußbodenheizung mit dem Parkettleger abgestimmt werden.

LAMINAT

Laminat ist ebenfalls für Fußbodenheizungen geeignet. Bei der Verlegung sollte jedoch darauf geachtet werden, dass keine zusätzliche Trittschalldämmung zwischen Laminat und Estrich eingebracht wird. Eine zusätzliche Trittschalldämmung erhöht nur den Wärmedurchgangswiderstand des Bodenbelages und ist wegen der ohnehin guten Trittschalleigenschaften des rolljet bzw. noppjet Systems in der Regel überflüssig.

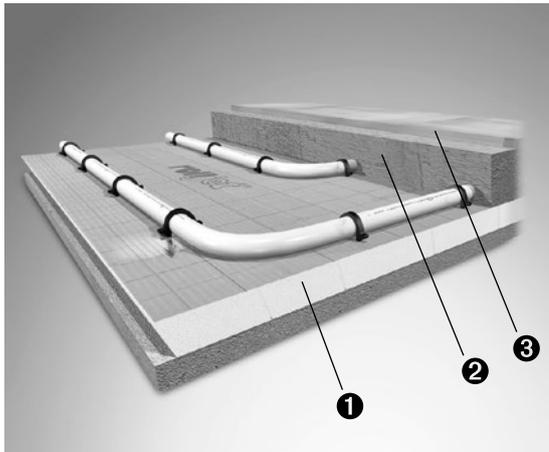

❶ Wärmedämmung ❷ Estrich ❸ Bodenbelag

Abb. 130 Aufbau

AUFBAUHÖHEN

Die jeweilige Aufbauhöhe ist abhängig von folgenden Schichtdicken:

- Wärmedämmung
- Estrich
- Bodenbelag

Die Dicke der Wärmedämmung ist wiederum abhängig von den jeweiligen Dämmvorschriften. Hochwertige Wärme- und Trittschalldämmstoffe erfüllen die Anforderungen mit geringen Dicken. Andererseits sind diese Dämmstoffe aber auch zum Teil erheblich teurer.

Befindet man sich noch in der Planungsphase des Gebäudes, so kann man sich in weiten Grenzen anpassen. Anders, wenn der Rohbau bereits fertiggestellt ist und nur noch feste Aufbauhöhen zur Verfügung stehen.

In diesen Fällen ist es immer sinnvoll, zunächst die erforderlichen Dicken für Bodenbelag, eventuell Mörtelbett und Estrich von der zur Verfügung stehenden Höhe abzuziehen, um so festzustellen, was theoretisch für die Dämmung übrig bleibt. Danach zeigt ein Blick in die Dämmstoffauswahltabelle oder in den Purmo Dämmstoffkalkulator die Möglichkeiten für die preisgünstigste Lösung.

Bisweilen mag auch eine angemessene Dickenänderung des Estrichs vertretbar sein, die jedoch die regelungstechnische Trägheit verändert. Deshalb ist bei sehr großen vorhandenen Aufbauhöhen eine Verstärkung der Dämmung, auch über die bestehenden Vorschriften hinaus, sinnvoller als eine größere Estrichdicke. Reicht die zur Verfügung stehende Aufbauhöhe nicht aus, so gibt es noch beschränkte Möglichkeiten die Estrichdicke zu verringern. Dies erfolgt durch die Verwendung besonderer Estrichzusätze oder Spezialestrichen. Nachfolgende Tabelle soll für einige Dämmstoffkombinationen eine Übersicht über die unterschiedlichen Gesamtaufbauhöhen geben.

Anwendungsfall	Dämmung			Heizrohr Dicke mm	Estrichüberdeckung Dicke mm	Bodenbelag Dicke mm	Gesamt Dicke mm
	R _λ m ² K/W	Art	Dicke mm				
Wohnungstrenndecke	0,75	rolljet 30-2	30	14-20	35-45	10-20	89-115
		noppjet 30-2	30				
		TS 14 S	25	14	35-45 (Nassaufbau)	10-20	60-100
			25	14	18-25 (Trockenaufbau)	10-20	53-70
nicht gleichartig beheizt	1,25	rolljet 30-2	30	14-20	35-45	10-20	109-135
		EPS 100, 20 mm	20				
		noppjet 30-2	30	14-17	35-45	10-20	109-132
		EPS 100, 20 mm	20				
Erdreich, unbeheizte Räume	1,25	rolljet 30-2	30	14-20	35-45	10-20	109-135
		EPS 100, 20 mm	20				
		noppjet 30-2	30	14-17	35-45	10-20	109-132
		EPS 100, 20 mm	20				
Außenluft o. min. Dämmung gemäß DIN 4108 T.6	2,00	rolljet 30-2	30	14-20	35-45	10-20	139-165
		EPS 100, 50 mm	50				
		noppjet 30-2	30	14-17	35-45	10-20	139-162
		EPS 100, 50 mm	50				
Erdreich (U=0,35 W/m ² K)	2,86	rolljet 30-2	30	14-20	35-45	10-20	141-167
		PUR 52 mm	52				
		noppjet 30-2	30	14-17	35-45	10-20	141-164
		PUR 52 mm	52				
Erdreich (U=0,25 W/m ² K)	4,00	noppjet 30-2	30	14-17	35-45	10-20	171-194
		PUR 82 mm	82				

Abb. 131 Aufbauhöhen

OBERFLÄCHENTEMPERATUREN

Die Oberflächentemperaturen des Fußbodens sind abhängig von der Wärmeleistung der Fußbodenheizung und diese wiederum vom Wärmeverlust des Raumes/ Gebäudes und der für die Verlegung der Fußbodenheizung zur Verfügung stehenden Fläche.

Außerdem bewirken die Abstände der Heizrohre, der Bodenbelag und die Bauart des Fußbodenheizungssystems eine mehr oder weniger große Welligkeit der Oberflächentemperatur, d. h. über den Heizrohren sind die Temperaturen höher als zwischen den Heizrohren.

Für die Wärmeleistung wird stets die mittlere Oberflächentemperatur $\vartheta_{F,m}$ herangezogen.

Die Welligkeit zwischen $\vartheta_{F,max}$ und $\vartheta_{F,min}$ ist in gewisser Weise ausschlaggebend für die Behaglichkeit. Die Norm DIN EN 1264, Warmwasser-Fußbodenheizungen, sieht eine Begrenzung der Oberflächentemperaturen vor. Danach sollen bei Auslegungsausentemperatur die maximalen Oberflächentemperaturen $\vartheta_{F,max}$ wie folgt betragen:

Aufenthaltszone $\vartheta_{F,max} \leq 29\text{ °C}$

Randzone $\vartheta_{F,max} \leq 35\text{ °C}$

Bäder ($\vartheta_i = 24\text{ °C}$) $\vartheta_{F,max} \leq 33\text{ °C}$

Durch die Einhaltung der vorgenannten Temperaturen sind zugleich die Wärmeleistungen der Fußbodenheizung begrenzt. Ist der Wärmeverlust eines Gebäudes zu groß, müssen ggf. Zusatzheizkörper eingebaut werden.

GRENZLEISTUNG

Bei einer Norminnentemperatur von $\vartheta_i = 20\text{ °C}$ in Wohnräumen und $\vartheta_i = 24\text{ °C}$ in Bädern ergeben sich folgende Grenzwärmeleistungen in Abhängigkeit von der mittleren Oberflächentemperatur:

$$q = 8,92 (\vartheta_{F,max} - \vartheta_i)^{1,1}$$

Aufenthaltszone $q = 8,92 (29\text{ °C} - 20\text{ °C})^{1,1} = 100\text{ W/m}^2$

Randzonen $q = 8,92 (35\text{ °C} - 20\text{ °C})^{1,1} = 175\text{ W/m}^2$

Bäder $q = 8,92 (33\text{ °C} - 24\text{ °C})^{1,1} = 100\text{ W/m}^2$

Mit der maximalen Oberflächentemperatur ist eine mittlere Oberflächentemperatur $\vartheta_{F,m}$ verknüpft, die die Wärmestromdichte bestimmt. Dabei gilt naturgemäß:

$$\vartheta_{F,m} < \vartheta_{F,max}$$

Der erreichbare Wert von $\vartheta_{F,m}$ ist sowohl vom Fußbodenheizungssystem als auch von den Betriebsbedingungen (Temperaturspreizung $\Delta\vartheta$, Wärmeabgabe nach unten q_u und Wärmeleitwiderstand des Fußbodenbelages $R_{\lambda,B}$) abhängig.

Dies bedeutet insbesondere, dass bei einem Fußbodenbelag mit hohem Wärmedurchgangswiderstand (z. B. Parkett $R_{\lambda,B} = 0,15\text{ m}^2\text{K/W}$) eine geringfügig höhere Leistung erreicht werden kann. Hierzu muss jedoch die Vorlauftemperatur höher eingestellt werden. Unterbleibt dies, so sinkt natürlich die Wärmeübergabe an den Raum. Diese Zusammenhänge sind physikalischer Natur und systemunabhängig.

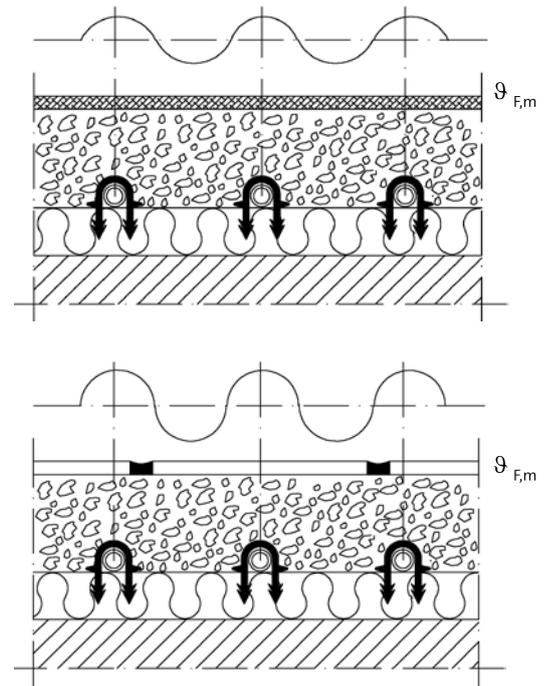


Abb. 132 Temperaturen in der Fußbodenheizung

WÄRMELEISTUNGEN GEMÄSS DIN EN 1264

Die Wärmeleistung einer Fußbodenheizung wird nach DIN EN 1246 T. 2 anhand der nachstehend angeführten Formel berechnet:

$$q = 6,7 \cdot a_B \cdot a_T^{m_T} \cdot a_U^{m_U} \cdot a_D^{m_D} \cdot \Delta\vartheta_H \text{ (W/m}^2\text{)}$$

Sie gilt für alle Fußbodenheizungssysteme der Bauart A, mit einer Wärmeleitfähigkeit des Rohrwerkes von $\lambda_r = 0,35 \text{ W/(mK)}$ und einer Wanddicke von $S_r = 2 \text{ mm}$. Die in der Formel angeführten Faktoren berücksichtigen alle bautechnischen Leistungseinflüsse. Einige Faktoren wurden direkt aus den Zahlentafeln der Norm entnommen. Hierbei sind:

a_B	= Fußbodenbelagsfaktor
a_T	= Teilungsfaktor
a_U	= Überdeckungsfaktor
a_D	= Rohr-Außendurchmesserfaktor
$\Delta\vartheta_H$	= Heizmittelübertemperatur

Einige Faktoren errechnen sich innerhalb bestimmter Grenzen aus weiteren Formeln:

$$m_T = 1 - T / 0,075$$

(gültig für Rohrteilungen $0,050 \text{ m} \leq T \leq 0,375 \text{ m}$)

$$m_U = 100 (0,045 \text{ m} - S_U)$$

(gültig für Rohrüberdeckung $S_U \geq 0,015 \text{ m}$)

$$m_D = 250 (D - 0,020 \text{ m})$$

(gültig für Rohrdurchmesser $0,012 \text{ m} \leq D \leq 0,030 \text{ m}$)

Nehmen wir für eine Leistungsberechnung folgende Werte an:

Fußbodenheizungssystem: Bauart A	
Estrichüberdeckung:	$S_U = 45 \text{ mm}$
Zementestrich:	F4
Rohrteilung:	150 mm
Rohrdimension:	17 x 2 mm
Bodenbelag:	Keramik

Aus den Tabellen nach DIN EN 1264 ergeben sich folgende Werte:

$$\begin{aligned} a_B &= 1,058 & m_T &= -1 \\ a_T &= 1,23 & m_U &= 0 \\ a_U &= 1,057 & m_D &= -0,75 \\ a_D &= 1,04 \\ q &= 6,7 \text{ W/m}^2\text{K} \cdot 1,058 \cdot 1,23^{-1} \cdot 1,0570 \cdot 1,04 \cdot -0,75 \cdot \Delta\vartheta_H \\ q &= 5,596 \cdot \Delta\vartheta_H \end{aligned}$$

Mit dieser Formel können nun die Leistungen in Abhängigkeit von der Heizmittelübertemperatur bei den zugrunde liegenden Systemkenndaten berechnet werden.

Das rolljet und noppjet uni Fußbodenheizungssystem entspricht der Bauart A gemäß DIN 18560 Teil 2, mit einer Estrichüberdeckung von $S_{\text{ü}} = 45 \text{ mm}$ und für Zementestrich der Klasse F4.

In den Wärmeleistungstabellen ab Seite 78 sind die jeweiligen spezifischen Wärmeleistungen q in Abhängigkeit der mittleren Rohrtemperatur $\Delta\vartheta_{\text{HM}}$ ($\vartheta_{\text{V}} - \vartheta_{\text{R}}$), der Raumtemperatur ϑ_{r} , dem Wärmedurchgangswiderstand des Bodenbelages $R_{\lambda, \text{B}}$ und dem Verlegeabstand VA aufgeführt. Bitte beachten Sie bei der Auslegung, dass die ebenfalls in den Tabellen aufgeführte Oberflächentemperatur die maximal zulässigen Werte $\vartheta_{\text{F, max}}$ nicht überschreitet.

Die in den Wärmeleistungstabellen aufgeführten mittleren Rohrtemperaturen $\Delta\vartheta_{\text{HM}}$ sind arithmetische Mittelwerte aus Vor- und Rücklauftemperatur. Diese mittlere Rohrtemperatur ist nicht identisch mit der logarithmischen Heizmittelübertemperatur. Diese Wärmeleistungstabellen können jedoch bei Spreizungen zwischen Vor- und Rücklauftemperatur bis 20 K hinreichender Genauigkeit verwendet werden. Bei größeren Spreizungen können wir Ihnen auch Wärmeleistungsdiagramme auf Basis der logarithmischen Heizmittelübertemperaturen zu Verfügung stellen.

Die ausgewiesenen Leistungswerte wurden von der Wärme-Technischen-Prüfgesellschaft Berlin geprüft und durch den DIN CERTCO unter folgenden Registernummern zertifiziert :

7 F 022 (rolljet + Heizrohr 17 x 2 mm)

7 F 082 (noppjet + Heizrohr 14 x 2 mm)

7 F 425-F (Klettjet + Heizrohr 16 x 2 mm)

Im Planungsstadium ist oftmals nicht ganz klar, welcher Bodenbelag zum Einsatz kommt. Für diesen Fall ist nach der Fußbodenheizungsnorm DIN EN 1264 für die Berechnung ein Wärmedurchlasswiderstand von $R_{\lambda, \text{B}} = 0,10 \text{ m}^2\text{K/W}$ zu berücksichtigen.

In Bädern mit Keramikboden ist ein Durchlasswiderstand von $R_{\lambda, \text{B}} = 0,00 \text{ m}^2\text{K/W}$ anzusetzen. Wir geben jedoch zu bedenken, dass in den meisten Bädern der Fußboden teilweise mit sehr dicken wärmedämmenden Badvorlegern und -matten abgedeckt ist.

SOFTWARE

Umfangreiche Projekte werden heutzutage kaum noch ohne Computerprogramm bearbeitet. Diese Programme nach DIN EN 1264 beinhalten in der Regel alle Parameter einer Fußbodenheizung, so dass jeder Fußbodenaufbau gerechnet werden kann. PURMO bietet hier ein komplettes haustechnisches Programmpaket zur Berechnung von U-Werten, der Heizlast, zur Auslegung von Heizkörpern Fußbodenheizungen sowie zur Rohrnetz-berechnung an. Ferner sind Datensätze gemäß VDI 3809 und für folgende Softwareprogramme erhältlich:

- PlanCal
- Solar
- Willms
- Consoft
- ETU

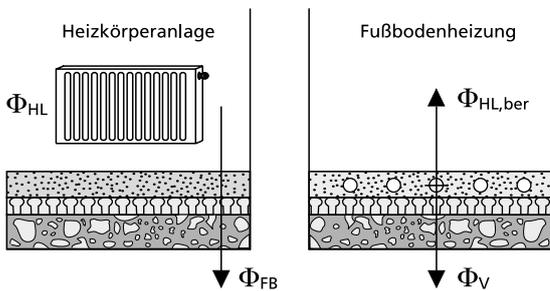


Abb. 133 Wärmeströme durch den Fußboden

HEIZLAST

Für die Auslegung der Fußbodenheizung benötigt man die Normheizlast Φ_{HL} des Raumes, der nach DIN EN 12831 zu ermitteln ist. Dieser berücksichtigt auch die durch den Fußboden abfließende Wärme Φ_{FB} . Bei normalen Anlagen muss dieser Wärmestrom mit berücksichtigt werden. Bei einer Fußbodenheizung stellt der Fußboden selbst die Heizfläche dar. Der nach Norm berechnete Verlust durch den Fußboden bleibt für die Ermittlung der Heizlast zunächst unberücksichtigt und wird von der Gesamt-Normheizlast Φ_{HL} abgezogen. Die Auslegung der Fußbodenheizung erfolgt somit mit der bereinigten Normheizlast $\Phi_{HL,ber}$.

$$\Phi_{HL,ber} = \Phi_{HL} - \Phi_{FB} \text{ [Watt]}$$

Der Wärmeverlust Φ_V der Fußbodenheizung an den darunterliegenden Raum oder das Erdreich muss jedoch bei der Heizkreisauslegung mit berücksichtigt werden. Der durchschnittliche Verlust beträgt je nach Dämmung und angrenzender Temperatur ca. 7-10 % des nach oben abgegebenen Nutzwärmestromes.

Für die Verlegung der Heizrohre steht nur eine bestimmte Verlegefläche A zur Verfügung. Daraus ergibt sich in Verbindung mit dem bereinigten Wärmebedarf $\Phi_{HL,ber}$ die von der Fußbodenheizung zu erbringende spezifische Wärmeleistung q .

$$q_{HL} = \frac{\Phi_{HL,ber}}{A} \text{ [Watt/m}^2\text{]}$$

Dieser geforderte spezifische Wärmebedarf q_{HL} muss der spezifischen Wärmeleistung q des Systems bei den gewünschten Parametern entsprechen (siehe Wärmeleistungstabellen ab Seite 78).

Im Bereich kalter Außenwände oder großer Fensterflächen lässt die DIN EN 1264 höhere Oberflächentemperaturen (Randzonen), d. h. höhere Wärmeleistungen, zu. In solchen Fällen wird ein engerer Rohrabstand verlegt. Die Wärmeleistung der Randzone Φ_{RZ} errechnet sich aus der Randzonenfläche A_{RZ} und der Wärmeleistung des Verlegeabstandes

$$\Phi_{RZ} = q_{RZ} \cdot A_{RZ} \text{ [Watt]}$$

Für die Berechnung der spezifischen Wärmeleistung der Aufenthaltszone ist dem bereinigten Gesamtwärmebedarf des Raumes $\Phi_{HL,ber}$ die Wärmeleistung der Randzone Φ_{RZ} in Abzug zu bringen

$$\Phi_{AZ} = \Phi_{HL,ber} - \Phi_{RZ} \text{ [Watt]}$$

Daraus ergibt sich aus der zur Verfügung stehenden Restfläche der Aufenthaltszone A_{AZ} die geforderte spezifische Wärmeleistung q_{AZ} der Aufenthaltszone zu

$$q_{AZ} = \frac{\Phi_{AZ}}{A_{RZ}} \text{ [Watt/m}^2\text{]}$$

ZUSÄTZLICHE AUFHEIZLEISTUNG

In dem nationalen Anhang der DIN EN 12831 kann zusätzlich zum Wärmeverlust des Raumes eine zusätzliche Aufheizleistung für Räume mit unterbrochenem Heizbetrieb vorgesehen werden. Diese ist ggf. notwendig, damit Räume nach einer Temperaturabsenkung innerhalb einer bestimmten Zeit die geforderte Norminnentemperatur wieder erreichen. Die zusätzliche Aufheizleistung ist abhängig von der Temperaturabsenkung, der Wiederaufheizzeit und der Luftwechselzahl. Diese Anforderungen sind für jeden Raum mit dem Auftraggeber zu vereinbaren.

STELLFLÄCHEN

Stellflächen von Einbauschränken, Badewannen, Duschen, etc. sollten von der zur Beheizung stehenden Verlegefläche abgezogen werden. Nach der neuen DIN 18560 sollten diese Flächen zwar mit Heizrohr belegt werden (siehe auch Thema Bewegungsfugen ab Seite 54), doch wird durch diese Einbauten die Wärmeabgabe der Fußbodenheizung reduziert, bzw. ganz unterbunden. Diese Flächen stehen der Beheizung des Raumes somit nicht mehr zu Verfügung.

OPTIMIERUNG DER VORLAUFTEMPERATUR

Zwar wird die Wärmeleistung einer Fußbodenheizung auch durch die Wahl der Verlegeabstände und Oberbodenbeläge beeinflusst, doch hat wegen der geringen Heizmittelübertemperaturen einer Fußbodenheizung die Betriebstemperatur den größten Einfluss. Bei mehreren zu einer Anlage gehörenden Räumen ist die Vorlauftemperatur des Wassers stets gleich. Für die Optimierung wird der Raum mit der höchsten Auslegungswärmestromdichte bestimmt (Bäder ausgenommen). Hierfür wird ein einheitlicher Bodenbelag von $R\lambda_b = 0,1 \text{ m}^2\text{K/W}$ und eine Spreizung von $s = 5\text{K}$ zugrundegelegt. Die Anpassung der Wärmeleistung erfolgt durch die Auswahl eines sinnvollen Verlegeabstandes der Heizrohre. Für die Optimierung können folgende Verlegeabstände vorab zugrundegelegt werden :

Wohn-, Schlaf-, Kinderzimmer etc.	VA 200 mm
Küchen, Dielen, Räume (<10m ²) etc.	VA 150 mm
Bäder, WC etc.	VA 100 mm

Mit diesen Parametern wird in der jeweiligen Wärmeleistungstabelle ab Seite 78 die entsprechende mittlere Rohrtemperatur Δt_{Hm} ausgewählt. Mit folgender Formel erhält man die Auslegungsvorlauftemperatur $\Delta t_{\text{v,aus}}$:

$$\Delta t_{\text{v,aus}} = \Delta t_{\text{Hm}} + 2,5 \text{ [}^\circ\text{C]}$$

Es ist zu beachten, dass die maximale Oberflächentemperatur nicht überschritten werden darf.

So entstehen in jedem anderen Heizkreis automatisch unterschiedliche Rücklauftemperaturen, die von der abgegebenen Wärmeleistung des Heizkreises abhängen.

VERLEGEFORMEN

Heizrohre können reihen- oder spiralförmig verlegt werden. Auf die Gesamtwärmeleistung des Kreises hat dies keinen Einfluss. Es kann lediglich die Temperaturverteilung gesteuert werden. Beginnt man bei einer reihenförmigen Verlegung mit dem Vorlauf an der Außenwand, so wird im Bereich des größten Wärmeverlustes auch dort von der Fußbodenheizung mehr Wärme abgegeben. Bei einer spiralförmigen Verlegung herrscht an fast jeder Stelle der Verlegefläche eine ausgeglichene Temperatur. Diese Verlegung ist zu bevorzugen, weil die Verlegeradien der Rohre an den Umlenkpunkten frei gewählt werden können. Somit kann das Rohr auch noch bei Verlegertemperaturen von 0°C einwandfrei verlegt werden.

Nach DIN EN 1264 T. 4 können die Anforderungen an die Lage der Rohre besser erfüllt werden, je kleiner die Abstände der Befestigungen voneinander sind. Die Befestigungsabstände der U-Clips beim rolljet System sollten außer bei Rohrbögen ca. 40-50 cm betragen. Beim noppjet Noppenplatten System wird diese Forderung durch die Noppenstruktur erfüllt und beim klettjet System wird das Heizrohr vollflächig auf der Dämmung fixiert.


Beispiel:

Ungünstigster Raum (Küche):	85 W/m ²
Raumtemperatur:	20 °C
Bodenbelag:	$R\lambda_b = 0,1 \text{ m}^2\text{K/W}$
Verlegeabstand:	VA 150 mm
System:	rolljet

Aus der Wärmeleistungstabelle ab Seite 78 ergibt sich aus diesen Werten eine mittlere Rohrtemperatur Δt_{Hm} von 45°C . Daraus folgt:
 $\Delta t_{\text{Hm,Aus}} = 45^\circ\text{C} + 2,5^\circ\text{C} = 47,5^\circ\text{C}$

Somit beträgt die Auslegungsvorlauftemperatur für die gesamte Fußbodenheizungsanlage $47,5^\circ\text{C}$ nach der alle anderen Heizkreise ausgelegt werden.

Abb. 134 Beispielrechnung Auslegungsvorlauftemperatur

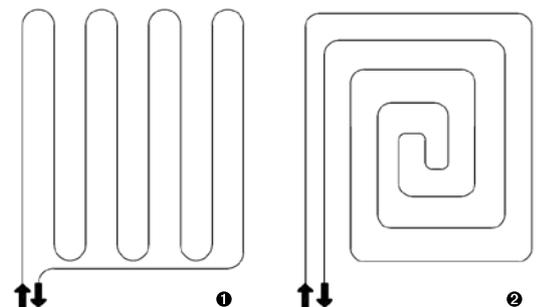

① Mäander-/reihenförmig ② Spiralförmig

Abb. 135 Verlegeschema

RANDZONEN

Randzonen sind bei heutiger Bauweise eher unüblich. Zum einen können mit den heutigen geringen Systemtemperaturen (z.B. 35/28 °C) keine Oberflächentemperaturen von 35 °C mehr erreicht werden und zum anderen ist wegen der guten U-Werte auch kein Kaltluftabfall an Außenwänden oder bodentiefen Fensterflächen mehr zu erwarten.

Bei älteren Gebäuden mit schlechten U-Werten der Außenwand oder bodentiefen Fensterfronten kann jedoch eine Randzone weiterhin sinnvoll sein, um dem Kaltluftabfall entgegenzuwirken.

In diesen Bereichen wird dann die nach unten gerichtete Kaltluftströmung stärker erwärmt, damit sie nach Erreichen der Aufenthaltszone nicht mehr als störend empfunden wird.

EINZELRAUMREGELUNG IN KLEINEN RÄUMEN UND FLUREN

Die Installation einer Fußbodenheizung etwa in Fluren war früher eine rechtliche Grauzone, denn die DIN EN 1264-4 fordert eine möglichst zentrale Anordnung des Heizkreisverteilers – in der Regel also im Flur. Flure sind aber häufig sehr klein und schon mit den Leitungen der anderen Heizkreise belegt, so dass kaum Platz für einen eigenen vorhanden ist. Also wurden die Anbindeleitungen teilweise unter der Trittschalldämmung verlegt, was jedoch zu Problemen beim Schallschutz, der Entlüftbarkeit der Heizkreise oder der Aufbauhöhe geführt hat. Und das für einen regelbaren Heizkreis, der aufgrund einer geringen benötigten Heizlast wahrscheinlich sowieso nie betrieben wurde.

Mit der EnEV 2014 sind nun Räume mit weniger als sechs Quadratmetern Nutzfläche seit dem 1. Mai 2014 von der Pflicht zur Einzelraumregelung befreit. In kleinen, zentralen Fluren ist somit gesetzlich künftig kein eigener Heizkreis mehr erforderlich. Je nachdem wie der Raum genutzt wird, kann nun fallweise darüber entschieden werden, ob eine separate Einzelraumregelung erfolgen soll. Sie ist somit also Abwägungssache, wobei aber auch die Faktoren Energieeffizienz, Behaglichkeit und Komfort zu berücksichtigen werden sollten.

In puncto Energieeinsparung und Komfort ist es weiterhin absolut vernünftig, auch in kleinen oder untergeordneten Räumen einen eigenen regelbaren Heizkreis einzuplanen. Der Sollwert der Raumtemperatur kann damit in jedem Zimmer individuell nach Nutzeranforderung behaglich geregelt werden. Die Änderung der EnEV sollte daher nicht als Möglichkeit zur Installationskostenreduktion missverstanden werden.

DÄMMEN VON ANBINDELEITUNGEN

Grundsätzlich muss schon bei der Planung auf eine mögliche Überheizung gewisser Räume auf Grund von durchlaufenden Anbindeleitungen geachtet werden. Eine durchschnittliche Wohnung verfügt über etwa sieben Heizkreise und somit verlaufen also 14 Anbindeleitungen durch einen Flur oder einen Abstellraum von zwei bis drei Quadratmetern Größe. Bei dieser Leitungsdichte, einem effektiven Verlegeabstand von 100 mm und einer Systemtemperatur von 35/28/20 °C, ergibt sich eine Heizleistung von circa 40 bis 50 W/m². Die Heizlasten bei innenliegenden Räumen liegen aber in der Regel nur zwischen 10 und 20 W/m². Der Raum wird also überheizt.

Die DIN EN 12831 schlägt für Nebenräume eine Norminnentemperatur von 15 °C vor. Das ist jedoch kaum umsetzbar, da die angrenzenden Räume mit Innentemperaturen von 20 bis 22 °C ausgelegt sind. Bei innenliegenden, unbeheizten Nebenräumen führt das zu Temperaturen um die 20 °C. Es empfiehlt sich daher, solche Räume mit einer Norminnentemperatur von 20 °C zu definieren, um so einer eventuellen Mängelrüge zu entgehen.

In Räumen mit vielen durchlaufenden Leitungen und geringen Heizlasten ist es zudem erforderlich, diese Leitungen zu dämmen und damit die Wärmeabgabe zu verringern. Schon die Verlegung der Anbindeleitungen in einem Well- oder Schutzrohr verringert die Wärmeabgabe um bis zu 40 Prozent. Bei hohen Systemtemperaturen oder sehr geringen Heizlasten kann es aber auch erforderlich werden, einen dünnen Dämmschlauch zu verwenden. Die Dämmung der Leitungen sollte vor der Installation mit dem Kunden besprochen und vertraglich festgehalten werden, um rechtliche Sicherheit zu gewährleisten.

TEMPERATURSPREIZUNG

Um möglichst einheitliche Oberflächentemperaturen zu erzielen, sollte die Spreizung zwischen Vor- und Rücklauf nicht zu groß sein. Andererseits bewirkt eine zu kleine Spreizung einen zu großen Massenstrom mit höherem Druckverlust im Rohrkreis. Deshalb geht man meistens von einer Spreizung von 8 - 10 K aus.

Besonders bei Kreisen mit sehr geringer Wärmeleistung lässt sich diese Spreizung nicht einhalten. Da alle Vorlauftemperaturen der Kreise einheitlich hoch sind, kann die Leistung nur durch eine Vergrößerung des Rohrabstandes oder Drosselung des Massenstromes herbeigeführt werden. Rohrabstände lassen sich aus Komfortgründen nicht unbegrenzt vergrößern. Somit führt die Verringerung des Massenstromes zu niedrigeren Rücklauftemperaturen und somit zu einer größeren Spreizung. Heizkreisthermometer sind somit für die Einstellung nur im Rücklauf sinnvoll.

HEIZMITTELSTROM

Die vom Heizkreis über den Fußboden an den Raum abgegebene Nutzwärme $\Phi_{HL,ber}$ und die nach unten durch die Decke abgegebene Verlustwärme Φ_V müssen mit dem Heizwasser zugeführt werden. Je nach sich ergebender Temperaturspreizung $\Delta\vartheta = \vartheta_V - \vartheta_R$ zwischen Vor- und Rücklauf ist der Massenstrom des Heizwassers größer oder kleiner. Näherungsweise gilt:

$$m = \frac{(\Phi_{HL,ber} + \Phi_V)}{1,163 \times \Delta\vartheta} \text{ [kg/h]}$$

Wird die Spreizung geringer, so erhöht sich der Heizmittelmassenstrom, aber auch die Druckverluste im Heizkreis und in den Ventilen.

ROHRDURCHMESSER

Für die Wärmeleistung der Fußbodenheizung ist es eher unerheblich, ob Heizrohre der Dimension 14 x 2, 17 x 2 oder 20 x 2 mm Verwendung finden. Der Leistungsunterschied liegt bei ca. 2 %, er ist daher bedeutungslos.

Heizrohre haben bei der Verlegung das Bestreben, die ursprüngliche aufgewickelte Form anzunehmen. Aufgrund der größeren Querschnitte lassen sich deshalb Rohre der Dimension 20 x 2 ungünstiger verlegen als Rohre mit geringerem Querschnitt. Dies ist besonders dann von großer Bedeutung, wenn die Verlegefläche klein und die Rohre in engem Abstand verlegt werden müssen. Die Entscheidung ob Heizrohre der Abmessung 14 x 2, 17 x 2 oder 20 x 2 mm günstiger sind, ist ausschließlich vom Druckverlust der einzelnen Heizkreise abhängig.

HEIZKREISGRÖSSE

Ein Heizkreis gibt sowohl Nutzwärme nach oben als auch Verlustwärme durch die Dämmung hindurch nach unten ab. Beide Wärmemengen ergeben in Verbindung mit der Temperaturspreizung zwischen Vor- und Rücklauf die erforderliche stündliche Heizwassermenge. Je nach Heizrohrdimension ergibt sich daraus der entsprechende Druckverlust eines jeweiligen Heizkreises. Die Umwälzpumpe muss bei entsprechender Fördermenge diesen Druckverlust überwinden. Die Strömungsgeschwindigkeit im Heizrohr sollte 0,5 m/s nicht überschreiten. Unter Zugrundelegung normaler Verhältnisse beträgt im Wohnungsbau der durchschnittliche Verlegeabstand der Heizrohre 175 mm. Die durchschnittliche spezifische Wärmeleistung einschließlich der unterseitigen Verluste beträgt ca. 60 W/m². Aus einem Ring von 120 m Rohrlänge lässt sich unter vorgenannten Bedingungen eine Fläche von 23 m² verlegen. Die Gesamtwärmeleistung einschließlich der unterseitigen Verluste beträgt dann für den gesamten Kreis :

$$\Phi_{HL} = 23 \text{ m}^2 \times 60 \text{ W/m}^2 = 1380 \text{ W}$$

Unter Zugrundelegung einer Temperaturspreizung von 8 K zwischen Vor- und Rücklauf wird dafür ein Heizwasserdurchsatz von 148 kg/h erforderlich. Ein Blick in die Druckverlusttabelle Seite 68 zeigt, dass sich für diese Durchflussmenge bei einem Heizrohr 17 x 2 mm ein Druckverlust von 1,5 mbar/m einstellt. Der Gesamtdruckverlust des Heizkreises beträgt somit :

$$\Delta p = 120 \text{ m} \times 1,5 \text{ mbar/m} = 180 \text{ mbar}$$

Dieser Druckverlust ist in der Regel mit einer herkömmlichen Umwälzpumpe zu bewältigen.

Anders verhält sich die Situation, wenn z. B. die Pausenhalle eines Schulgebäudes mit Fußbodenheizung auszurüsten ist. Da keine besonderen Anforderungen an die gleichmäßige Oberflächentemperatur gestellt werden und auch die Norminnentemperatur bei ca. 18 °C liegen darf, kann auch ohne weiteres ein Heizrohrabstand von 300 mm ausgeführt werden. Dafür ergibt sich unter Zugrundelegung einer Rohrlänge von 120 m je Bund eine mögliche Verlegefläche von 37,5 m². Aufgrund der niedrigen Norminnentemperatur ist es ohne Überschreitung der zulässigen Oberflächentemperatur (29 °C) möglich, eine spezifische Wärmeleistung von 125 W/m² zu erzeugen.

Jetzt beträgt der Durchfluss durch den Heizkreis 504 kg/h. Ein Blick in die Druckverlusttabelle zeigt, dass für ein Heizrohr 17 x 2 mm ein Druckverlust von ca. 12,6 mbar/m zu erwarten ist. Somit ergibt sich für die Gesamtkreislänge von 120 m ein Druckverlust von 1512 mbar. Wie man leicht erkennt, dürfte dieser Druckverlust nicht ohne Probleme abzudecken sein. Selbst für ein Heizrohr 20 x 2 mm ergibt sich noch ein Druckverlust von 610 mbar.

Aus vorgenannten Gründen sollten deshalb folgende Eckparameter eingehalten werden:

- Max. Druckverlust von 250 mbar pro Heizkreis
- Max. Rohrlänge pro Heizkreis bei Heizrohr 14 x 2 mm von 100 m, bei 17 x 2 mm von 120 m und bei 20 x 2 mm von 140 m

Diese Vorgaben haben sich in der Praxis bewährt. Selbstverständlich können bei speziellen Bauvorhaben auch andere Vorgaben verwendet werden. Diese sollten jedoch mit dem Auftraggeber abgestimmt werden.

HEIZKREIS HK 1 (UNGÜNSTIGSTER HEIZKREIS)

Verlegefläche	A	=	20 m ²
Nutzwärme	$\Phi_{HL,ber}$	=	1400 W
Bodenverlust	Φ_V	=	140 W
Rohrabstand	VA	=	200 mm
Heizkreislänge	l	=	100 m
Rohrdurchmesser	d _r	=	17 mm
Spreizung	Δ_t	=	8 K
			1400 +140

$$\text{Massenstrom } m = \frac{1400 + 140}{1,163 \times 8}$$

$$m = 166 \text{ kg/h}$$

gemäß Abbildung auf der folgenden Seite beträgt der Druckverlust je lfd. m Heizrohr $\Delta p = 1,8 \text{ mbar/m}$

Druckverlust Heizrohr	Δp	=	100 x 1,8 = 180 mbar
Rücklaufventil	Δp	=	11 mbar (offen)
Vorlaufventil	Δp	=	17 mbar (offen)
Gesamt HK 1	$\Delta p_{HK 1}$	=	180 + 11 + 17
	$\Delta p_{HK 1}$	=	208 mbar

Der Druckverlust für den ungünstigsten Heizkreis beträgt 208 mbar. Dabei wären die beiden Ventile am Vorlaufverteiler und Rücklaufsammler voll geöffnet. Damit alle Heizkreise des Verteilers den gleichen Druckverlust besitzen, muß bei den anderen Kreisen über das Vorlaufventil ein zusätzlicher Druckverlust erzeugt werden.

Frage: Wie ist ein Heizkreis in der gleichen Anlage mit den nachfolgenden Daten abzugleichen?

HEIZKREIS HK 2

Verlegefläche	A	=	15 m ²
Nutzwärme	$\Phi_{HL,ber}$	=	1000 W
Bodenverlust	Φ_v	=	100 W
Rohrabstand	VA	=	200 mm
Heizkreislänge	l	=	75 m
Spreizung	Δ_t	=	8 K

$$\text{Massenstrom } m = \frac{(1000 + 100)}{1,163 \times 8}$$

$$m = 118 \text{ kg/h}$$

gemäß der unten stehenden Abbildung beträgt der Druckverlust je lfd. m Heizrohr $\Delta p = 1,0 \text{ mbar/m}$


Druckverlust Heizrohr	Δp	=	75 x 1,0 = 75 mbar
Rücklaufventil	Δp	=	5 mbar (offen)
Gesamt HK 2	Δp_{HK2}	=	75 + 5 = 80 mbar
	Δp_{HK2}	=	83 mbar

Um für Heizkreis 2 den gleichen Druckverlust wie der ungünstigste Kreis von 208 mbar zu erhalten, muss die Differenz über das Vorlaufventil aufgebaut werden.

$$\Delta p = 208 - 83 = 125 \text{ mbar}$$

Bei den Purmo Heizkreisverteilern mit Durchflussmengenmessern kann die erforderliche Wassermenge in l/min direkt an der Anzeige abgelesen und eingestellt werden. Hierzu wird mit dem beiliegendem Entlüftungsschlüssel das Rücklaufventil verstellt bis der angezeigte Wert den Berechnungsergebnissen entspricht.

DRUCKVERLUSTE HEIZROHR

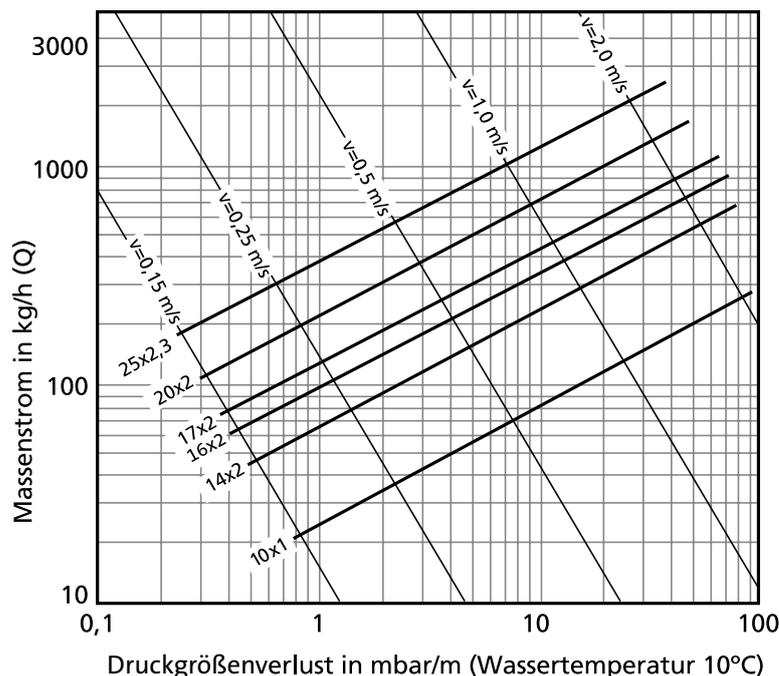

INSTALLATION

Gemäß VOB hat der Auftragnehmer das Vorgewerk zu prüfen. Wurden bauliche Maßnahmen, die der Auftragnehmer nicht übernommen hat, nicht oder nicht ordnungsgemäß durchgeführt, so sind diese Bedenken schriftlich beim Auftraggeber bzw. Bauherren anzumelden.

ANFORDERUNGEN AN DEN TRAGENDEN UNTERGRUND

Der Untergrund muss zur Aufnahme des schwimmenden Estrichs ausreichend trocken sein und eine ebene Oberfläche aufweisen. Er darf keine punktförmigen Erhebungen o. ä. aufweisen, die zu Schallbrücken und/oder Schwankungen in der Estrichdicke führen könnten. Die Toleranzen der Höhenlage und der Neigung des tragenden Untergrundes müssen der DIN 18202 entsprechen. Bei Altbauten ist ferner zu prüfen, ob die Gewichtsbelastung durch die neue Fußbodenheizung von der Geschossdecke aufgenommen werden kann (6,5 cm Zementestrich ca. 130 kg/m²).

BAULICHE VORAUSSETZUNGEN

Bei Wohnungstrenndecken betragen die Gesamtaufbauhöhen ca. 110 mm (siehe Tabelle Seite 58). Bei erdreichberührten Bauteilen können je nach Dämm Anforderung und Art des Dämmstoffes bis zu 200 mm Gesamtaufbauhöhe erforderlich sein. Zuschläge für Unebenheiten der Rohdecke sind ebenfalls zu berücksichtigen. Die erforderlichen Bauhöhen sind zum frühestmöglichen Zeitpunkt mit dem Auftraggeber abzustimmen.

FEUCHTIGKEITSSPERRE

Wird Fußbodenheizung auf erdberührten Bauteilen verlegt, so ist zunächst vor der Verlegung eine normgerechte Abdichtung z.B. nach DIN 18195 gegen aufsteigende Feuchtigkeit herzustellen. Dazu verwendet man u. a. bitumenhaltige Schweißbahnen, die heiß verklebt werden oder Bahnen aus PVC. Desweiteren werden z.T. auch Bauteile eingesetzt, die so wasserundurchlässig sind, dass sie ohne weitere Abdichtung im Sinne der DIN 18560 auskommen. Bei bitumenhaltigen Feuchtigkeitsperren oder PVC sollte gegenüber EPS-Hartschäumen eine Trennschicht aus PE-Folie verlegt werden. Bei Nichtbeachtung können die Dämmstoffe zerstört werden.

ROHRLEITUNGEN/KABEL

Falls Rohrleitungen auf dem tragenden Untergrund verlegt sind, müssen diese festgelegt sein. Die Estrichnorm DIN 18560 T. 2 schreibt vor, dass in diesem Fall ein zweischichtiger Dämmungsaufbau vorzusehen ist. Durch einen Ausgleich ist wieder eine ebene Oberfläche zur Aufnahme der Dämmschicht, mindestens jedoch der Trittschalldämmung zu schaffen. Wird als oberste Dämmschicht ein Hartschaum eingeplant müssen die Rohrleitungen trittschalldämmende Eigenschaften aufweisen, um so Schallbrücken zu vermeiden.

Ausgleichsschichten müssen im eingebauten Zustand eine gebundene Form aufweisen. Schüttungen dürfen nur verwendet werden, wenn ihre Brauchbarkeit nachgewiesen ist.


ESTRICHE

In Verbindung mit Fußbodenheizung lassen sich fast alle Estricharten verwenden. Am gebräuchlichsten sind Zementestriche und Calciumsulfatestriche der Klasse F4 gemäß DIN 18560. Wichtig ist, dass die geforderten Dicken eingehalten werden und der Estrich normgerecht eingebaut wird. Es dürfen keine Verbindungen zum tragenden Untergrund, aufgehenden Bauteilen oder Einbauten entstehen. Die behinderungsfreie Ausdehnung der Estrichflächen muss im Heizbetrieb sichergestellt sein.

ESTRICHEINBAU

In Bezug auf die Verarbeitungseigenschaften unterscheidet man zwischen steifplastischen Zementestrichen oder Fließestrichen.

Heutzutage werden Estriche fast ausnahmslos über Schlauchleitungen zur Verarbeitungsstelle gepumpt. Bei Zementestrichen von steifplastischer Konsistenz verursacht die pulsierende Förderung eine zum Teil heftige Bewegung der Förderschläuche. Damit die verlegten Heizrohre der Fußbodenheizung nicht aus ihrer Befestigung gerissen werden, sollte man vorsorglich geeignete Abdeckungen zur Auflage der Förderschläuche verwenden.



BODENBELÄGE

In Verbindung mit Fußbodenheizung eignen sich fast alle Bodenbeläge. Der Wärmedurchlasswiderstand R_{λ_b} sollte $0,15 \text{ m}^2\text{K/W}$ nicht übersteigen. Alle Teppichbeläge, die für Fußbodenheizung geeignet sind, tragen ein entsprechendes Eignungssiegel.

Je größer der Widerstand des Bodenbelages ist, desto höher muss bei gleicher Wärmeleistung auch die Wassertemperatur in den Fußbodenheizrohren werden. Ferner muss der Rohrabstand verringert werden, wodurch der Rohrbedarf steigt. Keramische Beläge sind wegen ihres geringen Widerstands besonders günstig.

VERKEHRSLASTEN

Nach DIN EN 1991 betragen die Nutzlasten in Gebäuden:

Wohnräume:	1,5 - 2,0 kN/m ²
Büroräume:	2,0 - 3,0 kN/m ²
Verkaufsräume:	4,0 - 5,0 kN/m ²
Hörsäle, Klassenzimmer:	2,0 - 4,0 kN/m ²

Hierbei handelt es sich um Richtwerte. Ggf. können in Objekten z. T. erheblich höhere Belastungen auftreten, für die nur spezielle Dämmstoffe und andere Estrichdicken als angegeben zur Anwendung kommen können. Diese Anforderungen sind vorab mit dem Auftraggeber abzustimmen.

RANDDÄMMSTREIFEN

An Wänden und anderen aufgehenden Bauteilen sind Randdämmstreifen anzuordnen. Randdämmstreifen müssen eine Ausdehnung der Estrichfläche von mindestens 5 mm ermöglichen. Bei großen fugenlosen Estrichflächen kann es u. U. erforderlich sein, die Dicke des Randdämmstreifens zu verstärken.

Randdämmstreifen müssen vom tragenden Untergrund bis zur Oberfläche des Oberbelages reichen. Bei mehrlagigen Dämmschichten muss der Randdämmstreifen vor dem Einbringen der Dämmschicht für die Trittschalldämmung verlegt sein. Die überstehenden Teile des Randdämmstreifens

dürfen erst nach Fertigstellung des Fußbodenbelages, bzw. bei textilen und elastischen Belägen erst nach Erhärtung der Spachtelmasse, abgeschnitten werden.

FUNKTIONSHHEIZEN

Jeder Estrich enthält zum Zeitpunkt des Einbaus eine von seiner Art und Güte abhängige Menge Wasser. Ein Teil davon wird von der Oberseite in den darauffolgenden Tagen und Wochen an die Raumluft abgegeben. Dennoch verbleibt eine Restfeuchte, die bei unbeheizten Estrichen, bei der Aufbringung der Bodenbeläge nicht weiter stört und die Gesamtkonstruktion nicht negativ beeinflusst.

Völlig anders verhalten sich fußbodenbeheizte Flächen. Mit der Aufbringung des Bodenbelages wird der Weg für entweichende Feuchtigkeit versperrt. Durch die Inbetriebnahme der Heizung kommt es zu einer Verschiebung der bislang gleichmäßig verteilten Restfeuchte.

Unten im Bereich der Heizrohre ist die Restfeuchte gering, während sich oben unter dem Bodenbelag die Feuchte konzentriert. Dies bewirkt eine mehr oder weniger große Verkrümmung der Estrichfläche, verbunden mit einer Anhebung in Raummitte und einer Absenkung der Ränder, besonders aber der Raumecken.

Aus den genannten Gründen ist es erforderlich, den Estrich vor Aufbringung des Bodenbelages trockenzuheizen. Man unterscheidet das Trockenheizen vom Funktionsheizen. Das Funktionsheizen ist ein Bestandteil der VOB, bzw. DIN EN 1264 Teil 4. Es soll bei Zementestrichen frühestens nach 21 Tagen, bei Anhydritestrichen frühestens nach 7 Tagen bzw. nach Angaben des Anhydritherstellers erfolgen. Das erste Aufheizen beginnt mit einer Vorlauftemperatur von 25 °C, die 3 Tage zu halten ist. Danach wird die maximale Auslegungsvorlauftemperatur eingestellt und weitere 4 Tage gehalten.

Nach dem beschriebenen Aufheizvorgang ist noch nicht sichergestellt, dass der Estrich den für die Belegreife erforderlichen Feuchtigkeitsgehalt erreicht hat. Ergibt eine Restfeuchtemessung eine zu hohe Estrichfeuchte, muss Trocken- bzw. Belagsreif geheizt werden. Ein zusätzliches Trockenheizen des Estriches stellt gemäß VOB eine zusätzliche Leistung dar, die gesondert beauftragt werden muss.

Die nebenstehende Tabelle enthält Anhaltswerte für die Belegreife, die vom Bodenleger in der Regel mit einem CM-Gerät gemessen wird. Hierzu wird bis auf die Dämmung gebohrt und das Bohrmehl auf seine Feuchtigkeit bestimmt. Hierzu sollten vom Heizungsbauer Messstellen zur Feuchtigkeitsprüfung angegeben werden, um eine Beschädigung des Heizrohres zu vermeiden.

Über das Funktionsheizen ist vom Heizungsbauer ein Protokoll zu erstellen. Ein entsprechendes Formblatt finden Sie auf Seite 96.

SCHNITTSTELLENPROTOKOLL



Da bei der Installation einer Flächenheizung mehrere Gewerke ineinander greifen, wurde vom BVF ein Schnittstellenprotokoll entwickelt, welches bei der Koordination von Planung und Ausführung sowie der beteiligten Gewerke helfen soll. Dieses Schnittstellenprotokoll kann auf unserer und der Internetseite des BVF heruntergeladen werden. Ferner kann eine gedruckte Version gegen eine Schutzgebühr über die Geschäftsstelle des Bundesverbandes Flächenheizungen und Flächenkühlungen e.V. bezogen werden.

	CE	CAF
Keramik-Dünnbettverfahren	2,0 %	0,5 %
Keramik-Dickbettverfahren	2,0 %	0,5 %
Teppich, PVC	2,5 %	1,0 %
Parkett	2,0 %	0,5 %

Abb. 136 Belegreife von Zementestrich (CE) und Calciumsulfatfließestrich (CAF)




VERLEGEANLEITUNG ROLLJET

- 1 Auf der besenreinen Decke wird der Randdämmstreifen an allen aufgehenden Bauteilen aufgestellt.
- 2 Ausrollen der rolljet Dämmrolle oder Ausklappen der rolljet Faltbahn auf der Rohbetondecke oder einer Zusatzdämmung. Bei rolljet im Randbereich 1 m von der Wand abmessen und auf dem rolljet anzeichnen.
- 3 rolljet etwas zurückziehen und 1 m von der angezeichneten Markierung entfernt mit dem Cuttermesser abschneiden. Danach das rolljet wieder an die Wand schieben. Mit dem restlichen auf der Rolle verbliebenden Material mit der zweiten Reihe beginnen und fortfahren bis die Fläche belegt ist.
- 4 Folienlasche des Purmo Randdämmstreifens auf die Dämmung legen und die Stöße mit dem Purmo Klebeband abkleben. Bei Fließestrich muss auch die Folienlasche auf der Dämmung abgeklebt werden!
- 5 Heizrohr mittels Tacker und U-Clips auf der Dämmung im gewünschten Heizrohrabstand befestigen. In den Bogenbereichen darf der Mindestbiegeradius von $5 \times d$ nicht unterschritten werden!
- 6 In Tüрдurchgängen und bei Bewegungsfugen das Fugenprofil vor der Heizrohrverlegung auf die Dämmung kleben. Nach der Heizrohrverlegung in diesen Bereichen das Schutzrohr über die Rohre stecken, den PE-Schaumstreifen ausschneiden und in das Fugenprofil stecken.

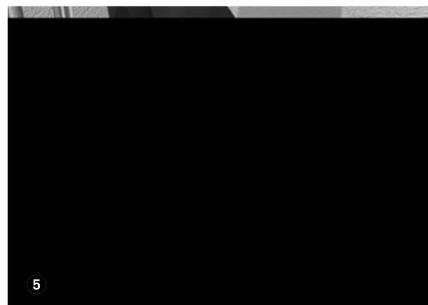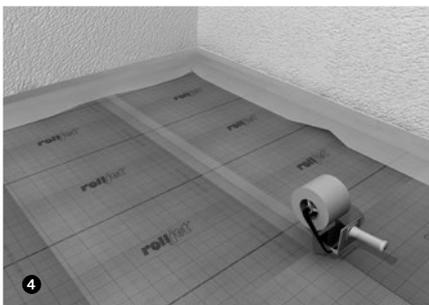

VERLEGEANLEITUNG NOPPET UNI






- ❶ Auf der besenreinen Decke wird der Randdämmstreifen an allen aufgehenden Bauteilen aufgestellt.
- ❷ noppjet auf Rohdecke oder Zusatzdämmung in der linken Raumecke beginnend verlegen. Die wandseitigen Folienüberstände vor dem Verlegen entfernen.
- ❸ Nach Entfernen des wandseitigen Überstandes den verbleibenden Überstand auf die mit X gekennzeichneten Noppen stecken.
- ❹ Wandseitige Platte wenden und an schon verlegter Plattenkante zuzüglich einer Noppenreihe abschneiden. Platte wieder umdrehen und auf die andere Platte aufstecken. Die Restplatte wird für den Beginn der neuen Reihe verwendet.
- ❺ Verlegereihenfolge
- ❻ Folienlasche des Randdämmstreifens auf die Dämmung legen. Bei Verwendung von Fliessestrich die Folienlasche mit dem Rundprofil auf der Dämmung abdichten. Zur Heizrohrverlegung das Heizrohr mit dem Fuß im gewünschten Verlegeabstand zwischen die Noppen drücken.

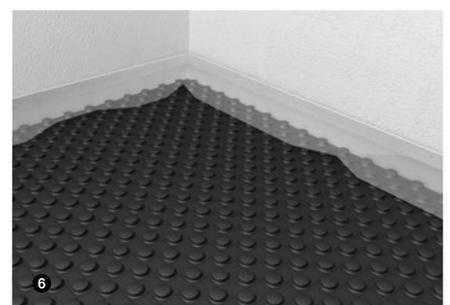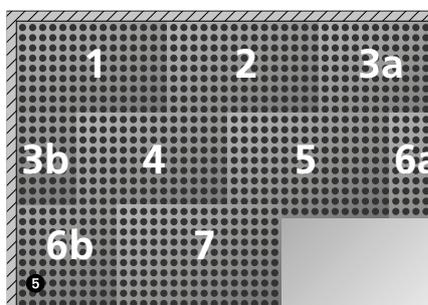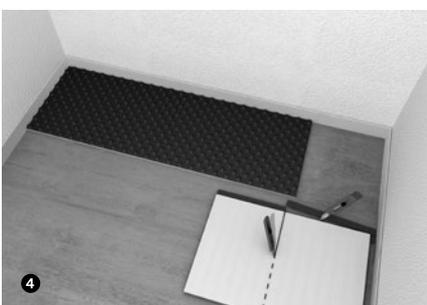

- 7 In den Bogenbereichen den Mindestbiegeradius von 5xd nicht unterschreiten.
- 8 Bei einer Diagonalverlegung bis ca. 1,5 m kann das Heizrohr normal verlegt werden. Bei größeren Längen Diagonalhalter verwendet. Hierzu vor der Rohrverlegung den Diagonalhalter auf das noppjet clipsen.
- 9 In Türdurchgängen und bei Bewegungsfugen wird das Übergangselement und das Fugenprofil verwendet. Bei der Verlegung der Flächen werden diese Bereiche ausgespart. Danach wird der Dämmstreifen für das Übergangselement eingelegt.
- 10 Übergangselemente überlappend auf das noppjet clipsen. Durch die extragroßen Noppen des Übergangselementes kann es auf jede Noppe der noppjet Systemplatten gedrückt werden. Die individuelle Anpassung an die jeweilige Mauerstärke erfolgt durch eine entsprechend überlappende Verlegung der Übergangselemente.

Das noppjet Übergangselement kann darüber hinaus vor Heizkreisverteilern eingesetzt werden, um den Übergang großer Rohrkonzentrationen auf die Verlegefläche zu erleichtern.




- 11 Zur Erstellung der Bewegungsfugen das selbstklebende Fugenprofil auf das Übergangselement kleben. Nach Montage der Heizrohre wird das geschlitzte Fugenschutzrohr über die Heizrohre geschoben und der PE-Schaumstreifen in das Fugenprofil eingesteckt.

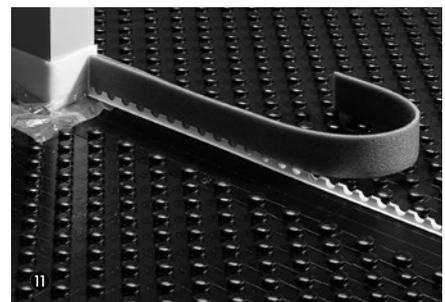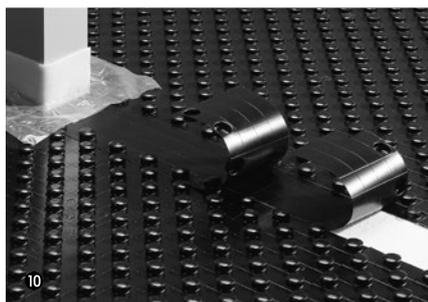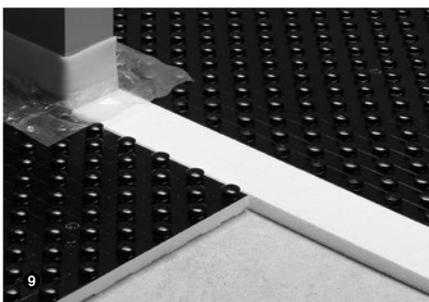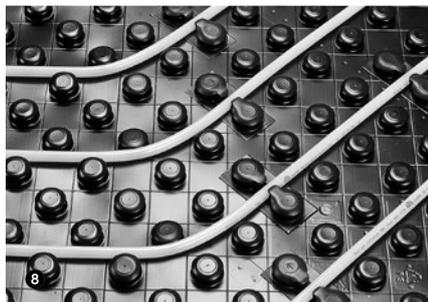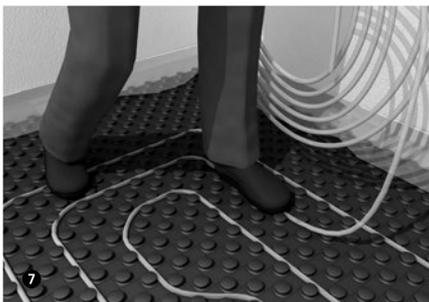

VERLEGEANLEITUNG TS14 S






- ❶ Auf der besenreinen Decke wird der Randdämmstreifen an allen aufgehenden Bauteilen aufgestellt
- ❷ ts14 S Systemplatte auf Rohdecke oder Zusatzdämmung mit den Umlenkbögen zur Wand hin verlegen. Auf der gegenüberliegenden Wandseite Systemplatte um 180° drehen, so dass auch dort die Umlenkbögen zur Wand zeigen. Bei großen Räumen sollten die Abstände zwischen den gegenüberliegenden Bogenkonturen, also die geraden Strecken, 8 m nicht überschreiten, sonst kann die Ausdehnung des Rohres bei Erwärmung nicht mehr vollständig aufgenommen werden.
- ❸ Folienüberstand des Randdämmstreifens auf die Systemplatte auflegen und anschließend die Wärmeleitbleche mit ca. 5 mm Abstand im gewünschten Verlegeabstand in die Rillen einlegen. Es ist darauf zu achten, dass die Wärmeleitbleche die Stöße der Dämmplatten überdecken. Die Wärmeleitbleche dürfen nur im Bereich des geraden Rohrverlaufs, weit genug vom Bogenbeginn entfernt, eingelegt werden. Sollten die Wärmeleitbleche gekürzt werden, ist auf eine einwandfreie Entgratung zu achten.
- ❹ SKR Heizrohr 14x2 mm in die Wärmeleitbleche drücken. Durch die spezielle Omega-Form wird das Rohr sicher fixiert.
- ❺ Bei Nassestrichen wird darauf die Abdeckfolie ausgelegt. Wir empfehlen diese aber auch bei Trockenestrichplatten. Nun kann der übrige Bodenaufbau erfolgen, wobei die Vorteile des ts14 S vor allem mit Trockenestrichplatten erzielt werden.

Bei Trockenestrichplatten darf die Vorlauftemperatur 50 °C nicht überschreiten!

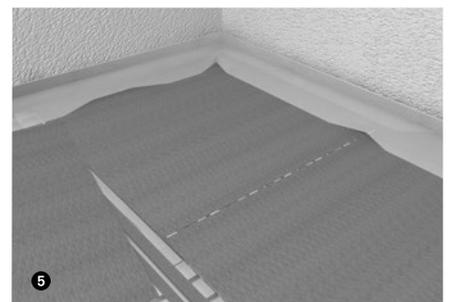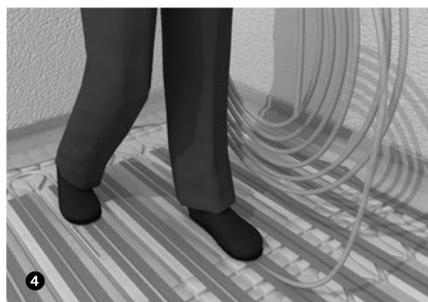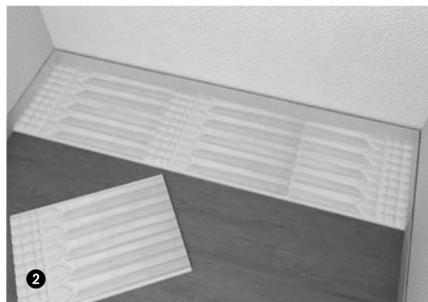

VERLEGEANLEITUNG CLICKJET




- 1 Auf der besenreinen Decke wird der Randdämmstreifen an allen aufgehenden Bauteilen aufgestellt.
- 2 Die Dämmung wird auf dem Rohfußboden verlegt. Es ist sicherzustellen, dass dieser keine punktförmigen Erhebungen aufweist und die Dämmung planeben aufliegt. Bei zweilagigem Dämmungsaufbau ist eine fugenversetzte Verlegung notwendig.
- 3 Die Abdeckfolie wird mit einem Folienüberstand von min. 80 mm auf der Dämmung verlegt. Die Folienlasche des Randdämmstreifens wird auf die Abdeckfolie gelegt. Bei Verwendung von Fließestrich müssen sowohl die Stöße der Abdeckfolie, als auch die Folienlasche des Randdämmstreifens mit dem Purmo Klebeband abgeklebt werden.
- 4 Gittermatten auf die entsprechende Größe zuschneiden, auf der Abdeckfolie auslegen und mit den Mattenverbindern untereinander verbinden (ca. 6 Stck/m²). Beim Verlegen der Gittermatten ist darauf zu achten, dass evtl. Schnittkanten die Abdeckfolie nicht durchstoßen. Ferner sollte zwischen Gittermatte und Randdämmstreifen ein Abstand von min. 5 cm, bzw. bei Bewegungsfugen von ca. 10 cm zwischen den Gittermatten sein.
- 5 Die clickjet Gittermattenclips werden mittels Tacker im gewünschten Heizrohrabstand auf der Gittermatte befestigt. Der Clipabstand sollte in den geraden Rohrbereichen bei Zementestrich max. 50 cm und bei Fließestrich max. 30 cm betragen. Vor und nach den Rohrbögen und im Umlenkbereich sollten je zwei Clips im Abstand von ca. 10 cm gesetzt werden.
Achtung: Für eine ordnungsgemäße Funktion des Tackers ist es unbedingt notwendig, nach dem Aufstecken der Clips auf den Tacker den Klebestreifen von den Clipriegeln zu entfernen!
- 6 Heizrohr drallfrei abrollen und die clickjet Clips eindrücken. In den Bogenbereichen darf der Mindestbiegeradius von $5 \times d$ nicht unterschritten werden! In Türdurchgängen und bei Bewegungsfugen das Fugenprofil vor der Heizrohrverlegung auf die Dämmung kleben. Nach der Heizrohrverlegung in diesen Bereichen das Schutzrohr über die Rohre stecken, den PE-Schaumstreifen ausschneiden und in das Fugenprofil stecken.

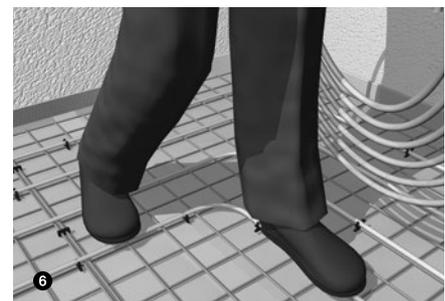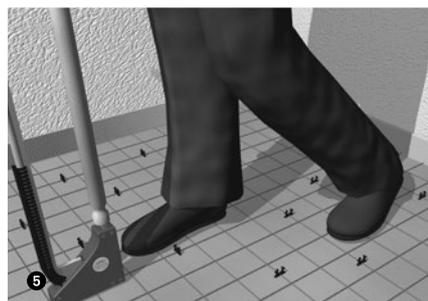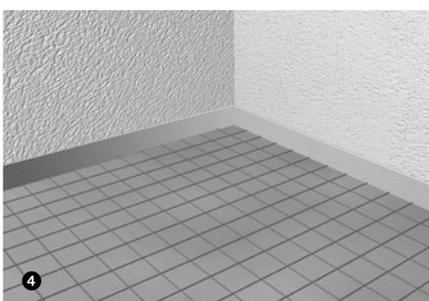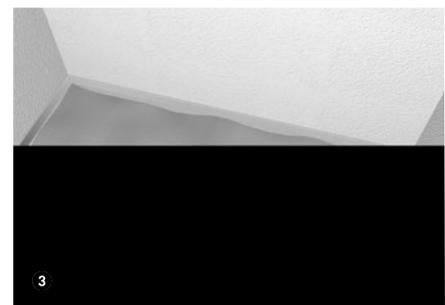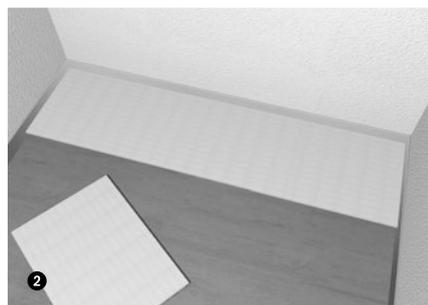

VERTEILERANSCHLUSS

- ❶ Heizrohr im Verteilerbereich passend mit Rohrschere ablängen, Überwurfmutter und Klemmring überstecken, Stützteil in Rohr einstecken.
- ❷ Überwurfmutter mit Schlüssel SW 27 handfest am Verteileranschluss anziehen. Mit Schlüssel SW 24 gegenhalten. Alle Klemmverschraubungen sollten frühestens nach 2 Stunden und vor dem Befüllen nochmals nachgezogen werden!
- ❸ Beim Verteiler zum hydraulischen Abgleich Schutzkappe des Ventils im Rücklauf entfernen und Ventil durch Drehen mit dem beiliegendem Vierkantschlüssel einstellen.

Die Einstellwerte und Druckverlustdiagramme finden Sie auf Seite 68.

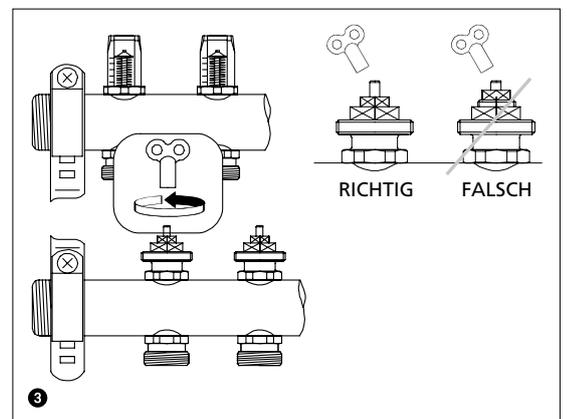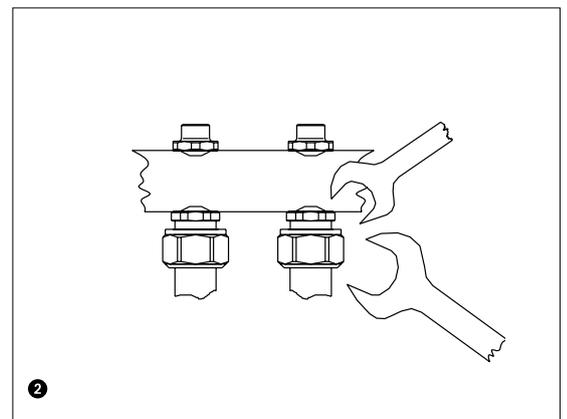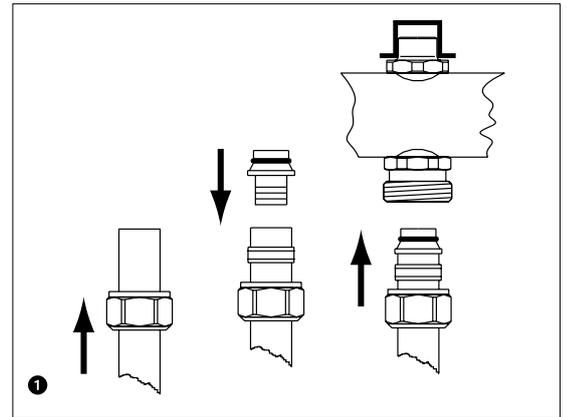

mittlere Rohrtemperatur t_{Hm} °C	Norm-Innen-temperatur t_i °C	Wärmeleistung q und max. Oberflächentemperatur $t_{f,max}$ bei Bodenbelag $R_\lambda = 0,00 \text{ m}^2\text{K/W}$ Verlegeabstand der Heizrohre in mm												$R_\lambda =$ 0,00 $\text{m}^2\text{K/W}$
		300		250		200		150		100		50		
		W/m ²	°C	W/m ²	°C	W/m ²	°C	W/m ²	°C	W/m ²	°C	W/m ²	°C	
35	18	62	25,5	72	25,8	83	26,3	95	27,1	110	28,0	128	29,3	
	20	55	26,7	63	27,0	73	27,4	84	28,1	97	28,9	113	30,0	
	22	48	27,8	55	28,1	63	28,5	73	29,1	84	29,9	98	30,8	
	24	40	29,0	46	29,3	53	29,6	62	30,1	71	30,7	83	31,6	
40	18	81	27,4	93	27,9	107	28,5	123	29,4	142	30,7	165	32,2	
	20	73	28,6	84	29,0	97	29,6	112	30,5	129	31,6	150	33,0	
	22	66	29,9	76	30,2	87	30,7	101	31,5	116	32,6	135	33,9	
	24	59	31,1	67	31,4	78	31,8	90	32,6	104	33,5	120	34,6	
45	18	99	29,4	114	29,9	131	30,6	151	31,8	175	33,3	203	35,1	
	20	92	30,6	105	31,1	122	31,8	140	32,9	162	34,2	188	36,0	
	22	84	31,8	97	32,3	112	32,9	129	33,9	149	35,2	173	36,8	
	24	77	33,0	88	33,5	102	34,0	118	35,0	136	36,1	158	37,6	
50	18	117	31,3	135	31,9	156	32,7	179	34,1	207	35,8	241	38,0	
	20	110	32,5	126	33,1	146	33,9	168	35,2	194	36,8	226	38,9	
	22	103	33,7	118	34,3	136	35,1	157	36,2	181	37,8	211	39,7	
	24	95	35,0	109	35,5	126	36,2	146	37,3	168	38,7	196	40,6	

ohne Belag

mittlere Rohrtemperatur t_{Hm} °C	Norm-Innen-temperatur t_i °C	Wärmeleistung q und max. Oberflächentemperatur $t_{f,max}$ bei Bodenbelag $R_\lambda = 0,05 \text{ m}^2\text{K/W}$ Verlegeabstand der Heizrohre in mm												$R_\lambda =$ 0,05 $\text{m}^2\text{K/W}$
		300		250		200		150		100		50		
		W/m ²	°C	W/m ²	°C	W/m ²	°C	W/m ²	°C	W/m ²	°C	W/m ²	°C	
35	18	50	24,1	56	24,3	63	24,5	72	25,0	81	25,6	91	26,3	
	20	44	25,5	50	25,6	56	25,8	63	26,2	71	26,8	81	27,4	
	22	38	26,8	43	26,9	48	27,1	55	27,5	62	27,9	70	28,5	
	24	32	28,1	36	28,2	41	28,4	46	28,7	52	29,1	59	29,6	
40	18	65	25,7	73	25,9	82	26,2	93	26,8	105	27,6	118	28,5	
	20	59	27,1	66	27,3	74	27,5	84	28,1	95	28,8	108	29,6	
	22	53	28,4	60	28,6	67	28,9	76	29,4	86	30,0	97	30,7	
	24	47	29,8	53	29,9	60	30,2	67	30,6	76	31,2	86	31,9	
45	18	80	27,3	89	27,6	100	27,9	114	28,6	128	29,5	145	30,6	
	20	74	28,7	83	28,9	93	29,2	105	29,9	119	30,7	135	31,8	
	22	68	30,1	76	30,3	86	30,6	97	31,2	109	32,0	124	32,9	
	24	62	31,4	70	31,6	78	31,9	88	32,5	100	33,2	113	34,1	
50	18	94	28,9	106	29,1	119	29,6	135	30,4	152	31,5	172	32,7	
	20	89	30,3	99	30,5	112	30,9	126	31,7	143	32,7	161	33,9	
	22	83	31,6	93	31,9	104	32,2	118	33,0	133	33,9	151	35,1	
	24	77	33,0	86	33,2	97	33,6	109	34,3	124	35,1	140	36,2	

Keramik

MAX. OBERFLÄCHENTEMPERATUREN NACH DIN EN 1264

Aufenthaltsbereich: $t_{f,max} = 29 \text{ °C}$	Randzone: $t_{f,max} = 29 \text{ °C}$	Bäder: $t_{f,max} = t_i + 9 \text{ °C} = 33 \text{ °C}$
---	---------------------------------------	---

*Die Wärmeleistungen wurden gemäß DIN EN 1264 geprüft und beziehen sich auf ein Purmo PE-X Heizrohr 17x2 mm sowie einen Zementestrich mit einer Rohrüberdeckung von 45 mm

mittlere Rohrtemperatur t_{Hm} °C	Norm-Innen-temperatur t_i °C	Wärmeleistung q und max. Oberflächentemperatur $t_{F,max}$ bei Bodenbelag $R_{\lambda} = 0,10 \text{ m}^2\text{K/W}$ Verlegeabstand der Heizrohre in mm												$R_{\lambda} =$ 0,10 m ² K/W
		300		250		200		150		100		50		
		W/m ²	°C	W/m ²	°C	W/m ²	°C	W/m ²	°C	W/m ²	°C	W/m ²	°C	
35	18	43	23,3	47	23,3	52	23,5	58	23,7	64	24,1	71	24,6	Teppich
	20	38	24,7	42	24,8	46	24,9	51	25,1	56	25,4	63	25,9	
	22	33	26,1	36	26,2	40	26,3	44	26,5	49	26,8	54	27,2	
	24	28	27,6	30	27,6	34	27,7	37	27,9	41	28,1	46	28,4	
40	18	55	24,7	61	24,7	68	24,9	75	25,3	83	25,7	92	26,3	
	20	50	26,1	55	26,2	61	26,3	68	26,6	75	27,1	83	27,6	
	22	45	27,6	50	27,6	55	27,8	61	28,0	68	28,4	75	28,9	
	24	40	29,0	44	29,0	49	29,2	54	29,4	60	29,8	67	30,2	
45	18	68	26,0	75	26,1	83	26,3	92	26,7	101	27,3	113	28,0	
	20	63	27,5	69	27,6	77	27,8	85	28,1	94	28,7	104	29,3	
	22	58	29,0	64	29,0	71	29,2	78	29,5	86	30,0	96	30,7	
	24	53	30,4	58	30,5	64	30,6	71	31,0	79	31,4	88	32,0	
50	18	80	27,4	89	27,5	98	27,7	108	28,2	120	28,8	133	29,7	
	20	75	28,9	83	28,9	92	29,2	102	29,6	113	30,2	125	31,0	
	22	70	30,3	78	30,4	86	30,6	95	31,0	105	31,6	117	32,4	
	24	65	31,8	72	31,9	80	32,0	88	32,4	98	33,0	108	33,7	

mittlere Rohrtemperatur t_{Hm} °C	Norm-Innen-temperatur t_i °C	Wärmeleistung q und max. Oberflächentemperatur $t_{F,max}$ bei Bodenbelag $R_{\lambda} = 0,15 \text{ m}^2\text{K/W}$ Verlegeabstand der Heizrohre in mm												$R_{\lambda} =$ 0,15 m ² K/W
		300		250		200		150		100		50		
		W/m ²	°C	W/m ²	°C	W/m ²	°C	W/m ²	°C	W/m ²	°C	W/m ²	°C	
35	18	37	22,7	41	22,7	44	22,7	48	22,9	53	23,1	58	23,5	Parkett / dicker Teppich
	20	33	24,2	36	24,2	39	24,2	43	24,4	47	24,6	51	24,9	
	22	28	25,7	31	25,7	34	25,7	37	25,8	40	26,0	44	26,3	
	24	24	27,1	26	27,1	29	27,2	31	27,3	34	27,5	37	27,7	
40	18	48	23,9	53	23,9	57	24,0	63	24,2	68	24,5	75	24,9	
	20	44	25,4	48	25,4	52	25,5	57	25,7	62	26,0	68	26,3	
	22	39	26,9	43	26,9	47	27,0	51	27,2	56	27,4	61	27,8	
	24	35	28,4	38	28,4	42	28,5	46	28,6	50	28,9	54	29,2	
45	18	59	25,1	65	25,1	70	25,2	77	25,5	84	25,8	92	26,3	
	20	55	26,6	60	26,6	65	26,7	71	27,0	78	27,3	85	27,8	
	22	50	28,1	55	28,1	60	28,2	66	28,4	72	28,8	78	29,2	
	24	46	29,7	50	29,7	55	29,7	60	29,9	65	30,2	71	30,6	
50	18	70	26,3	76	26,3	84	26,4	91	26,7	100	27,2	109	27,7	
	20	66	27,8	72	27,8	78	27,9	86	28,2	93	28,6	102	29,2	
	22	61	29,3	67	29,3	73	29,4	80	29,7	87	30,1	95	30,6	
	24	57	30,9	62	30,9	68	30,9	74	31,2	81	31,6	88	32,0	

PRÜFERGEBNISSE DER WÄRMETECHNISCHEN PRÜFUNG NACH DIN EN 1264-2

Verlegeabstand [mm]	300	250	200	150	100	50
Norm-Wärmestromdichte [W/m ²]	76,7	83,7	90,4	94,6	97,7	100,0
Norm-Heizmittelübertemperatur [K]	20,9	19,9	18,6	16,9	15,1	13,3

*Die Wärmeleistungen wurden gemäß DIN EN 1264 geprüft und beziehen sich auf ein Purmo PE-X Heizrohr 17x2 mm sowie einen Zementestrich mit einer Rohrüberdeckung von 45 mm

mittlere Rohrtemperatur t_{Hm} °C	Norm-Innen-temperatur t_i °C	Wärmeleistung q und max. Oberflächentemperatur $t_{f,max}$ bei Bodenbelag $R_\lambda = 0,00 \text{ m}^2\text{K/W}$ Verlegeabstand der Heizrohre in mm												$R_\lambda =$ 0,00 $\text{m}^2\text{K/W}$
		300		250		200		150		100		50		
		W/m ²	°C	W/m ²	°C	W/m ²	°C	W/m ²	°C	W/m ²	°C	W/m ²	°C	
35	18	60	25,2	69	25,5	79	26,0	92	26,8	107	27,8	126	29,1	
	20	53	26,4	61	26,7	70	27,1	81	27,8	95	28,7	111	29,9	
	22	46	27,6	53	27,9	61	28,3	70	28,9	82	29,7	96	30,7	
	24	39	28,8	44	29,1	51	29,4	60	29,9	69	30,6	82	31,5	
40	18	77	27,1	89	27,5	103	28,1	119	29,1	139	30,4	163	32,0	
	20	70	28,3	81	28,7	93	29,3	108	30,2	126	31,4	148	32,9	
	22	63	29,5	73	29,9	84	30,4	97	31,2	114	32,3	133	33,7	
	24	56	30,8	65	31,1	75	31,6	87	32,3	101	33,3	119	34,5	
45	18	95	28,9	109	29,5	126	30,2	146	31,4	170	32,9	200	34,9	
	20	88	30,2	101	30,7	117	31,4	135	32,5	158	33,9	185	35,8	
	22	81	31,4	93	31,9	107	32,5	125	33,6	145	34,9	170	36,6	
	24	74	32,7	85	33,1	98	33,7	114	34,6	133	35,9	156	37,5	
50	18	112	30,7	129	31,4	150	32,2	173	33,6	202	35,4	237	37,7	
	20	105	32,0	121	32,6	140	33,4	162	34,7	189	36,4	222	38,6	
	22	98	33,3	113	33,8	131	34,6	152	35,8	177	37,4	207	39,5	
	24	91	34,5	105	35,1	121	35,8	141	36,9	164	38,4	193	40,3	

ohne Belag

mittlere Rohrtemperatur t_{Hm} °C	Norm-Innen-temperatur t_i °C	Wärmeleistung q und max. Oberflächentemperatur $t_{f,max}$ bei Bodenbelag $R_\lambda = 0,05 \text{ m}^2\text{K/W}$ Verlegeabstand der Heizrohre in mm												$R_\lambda =$ 0,05 $\text{m}^2\text{K/W}$
		300		250		200		150		100		50		
		W/m ²	°C	W/m ²	°C	W/m ²	°C	W/m ²	°C	W/m ²	°C	W/m ²	°C	
35	18	48	23,9	54	24,1	62	24,3	70	24,8	79	25,4	90	26,2	
	20	43	25,3	48	25,4	54	25,7	62	26,1	70	26,6	80	27,3	
	22	37	26,6	42	26,8	47	27,0	53	27,3	61	27,8	69	28,4	
	24	31	28,0	35	28,1	40	28,3	45	28,6	51	29,0	58	29,5	
40	18	62	25,5	70	25,7	80	26,0	90	26,6	103	27,4	117	28,4	
	20	57	26,8	64	27,1	72	27,4	82	27,9	93	28,6	106	29,5	
	22	51	28,2	58	28,4	65	28,7	74	29,2	84	29,8	96	30,6	
	24	45	29,6	51	29,8	58	30,0	66	30,5	75	31,0	85	31,8	
45	18	77	27,0	86	27,3	98	27,7	111	28,4	126	29,3	143	30,5	
	20	71	28,4	80	28,6	91	29,0	103	29,7	117	30,6	133	31,6	
	22	65	29,8	74	30,0	83	30,4	94	31,0	107	31,8	122	32,8	
	24	60	31,2	67	31,4	76	31,7	86	32,3	98	33,0	112	33,9	
50	18	91	28,5	102	28,8	116	29,3	131	30,1	149	31,2	170	32,6	
	20	85	29,9	96	30,2	109	30,6	123	31,4	140	32,5	159	33,7	
	22	80	31,3	90	31,6	101	32,0	115	32,7	130	33,7	149	34,9	
	24	74	32,7	83	33,0	94	33,3	107	34,0	121	34,9	138	36,1	

Keramik

MAX. OBERFLÄCHENTEMPERATUREN NACH DIN EN 1264

Aufenthaltsbereich: $t_{f,max} = 29 \text{ °C}$	Randzone: $t_{f,max} = 29 \text{ °C}$	Bäder: $t_{f,max} = t_i + 9 \text{ °C} = 33 \text{ °C}$
---	---------------------------------------	---

*Die Wärmeleistungen wurden gemäß DIN EN 1264 geprüft und beziehen sich auf ein Purmo PE-X Heizrohr 17x2 mm sowie einen Zement-estrich mit einer Rohrüberdeckung von 45 mm

mittlere Rohrtemperatur t_{Hm} °C	Norm-Innen-temperatur t_i °C	Wärmeleistung q und max. Oberflächentemperatur $t_{F,max}$ bei Bodenbelag $R_{\lambda} = 0,10 \text{ m}^2\text{K/W}$ Verlegeabstand der Heizrohre in mm												$R_{\lambda} =$ 0,10 m ² K/W
		300		250		200		150		100		50		
		W/m ²	°C	W/m ²	°C	W/m ²	°C	W/m ²	°C	W/m ²	°C	W/m ²	°C	
35	18	41	23,1	46	23,2	51	23,3	56	23,6	63	24,0	70	24,5	Teppich
	20	37	24,6	41	24,7	45	24,8	50	25,0	56	25,4	62	25,8	
	22	32	26,0	35	26,1	39	26,2	43	26,4	48	26,7	54	27,1	
	24	27	27,5	30	27,5	33	27,6	37	27,8	41	28,1	45	28,4	
40	18	54	24,5	59	24,6	66	24,7	73	25,1	81	25,6	91	26,2	
	20	49	26,0	54	26,0	60	26,2	66	26,5	74	27,0	83	27,6	
	22	44	27,4	49	27,5	54	27,6	60	27,9	67	28,4	74	28,9	
	24	39	28,9	43	28,9	48	29,0	53	29,3	59	29,7	66	30,2	
45	18	66	25,8	73	25,9	81	26,1	90	26,6	100	27,2	112	27,9	
	20	61	27,3	68	27,4	75	27,6	83	28,0	93	28,6	103	29,3	
	22	56	28,8	62	28,9	69	29,0	76	29,4	85	29,9	95	30,6	
	24	51	30,2	57	30,3	63	30,5	70	30,8	78	31,3	87	31,9	
50	18	78	27,1	86	27,3	96	27,5	106	28,0	118	28,7	132	29,6	
	20	73	28,6	81	28,7	90	28,9	100	29,4	111	30,1	124	30,9	
	22	68	30,1	76	30,2	84	30,4	93	30,9	104	31,5	116	32,3	
	24	63	31,6	70	31,7	78	31,8	86	32,3	96	32,9	107	33,6	

mittlere Rohrtemperatur t_{Hm} °C	Norm-Innen-temperatur t_i °C	Wärmeleistung q und max. Oberflächentemperatur $t_{F,max}$ bei Bodenbelag $R_{\lambda} = 0,15 \text{ m}^2\text{K/W}$ Verlegeabstand der Heizrohre in mm												$R_{\lambda} =$ 0,15 m ² K/W
		300		250		200		150		100		50		
		W/m ²	°C	W/m ²	°C	W/m ²	°C	W/m ²	°C	W/m ²	°C	W/m ²	°C	
35	18	36	22,6	40	22,6	44	22,6	48	22,8	53	23,1	57	23,4	Parkett / dicker Teppich
	20	32	24,1	35	24,1	38	24,1	42	24,3	47	24,6	51	24,9	
	22	28	25,6	30	25,6	33	25,6	36	25,8	40	26,0	44	26,3	
	24	23	27,1	26	27,1	28	27,1	31	27,2	34	27,5	37	27,7	
40	18	47	23,8	51	23,8	56	23,9	62	24,1	68	24,5	74	24,9	
	20	43	25,3	47	25,3	51	25,4	56	25,6	62	26,0	68	26,3	
	22	38	26,8	42	26,8	46	26,9	50	27,1	56	27,4	61	27,7	
	24	34	28,3	37	28,3	41	28,4	45	28,6	50	28,9	54	29,1	
45	18	58	24,9	63	25,0	69	25,1	76	25,3	84	25,8	91	26,3	
	20	53	26,5	58	26,5	64	26,6	70	26,8	78	27,3	85	27,7	
	22	49	28,0	54	28,0	59	28,1	64	28,3	71	28,8	78	29,2	
	24	45	29,5	49	29,5	54	29,6	59	29,8	65	30,2	71	30,6	
50	18	68	26,1	75	26,1	82	26,2	90	26,6	99	27,1	108	27,7	
	20	64	27,6	70	27,6	77	27,8	84	28,1	93	28,6	101	29,1	
	22	60	29,2	65	29,2	72	29,3	78	29,6	87	30,1	95	30,6	
	24	56	30,7	61	30,7	67	30,8	73	31,1	81	31,6	88	32,0	

PRÜFERGEBNISSE DER WÄRMETECHNISCHEN PRÜFUNG NACH DIN EN 1264-2

Verlegeabstand [mm]	300	250	200	150	100	50
Norm-Wärmestromdichte [W/m ²]	77,8	84,6	90,9	94,8	97,8	100
Norm-Heizmittelübertemperatur [K]	22,1	20,9	19,5	17,5	15,5	13,5

*Die Wärmeleistungen wurden gemäß DIN EN 1264 geprüft und beziehen sich auf ein Purmo PE-X Heizrohr 17x2 mm sowie einen Zementestrich mit einer Rohrüberdeckung von 45 mm

mittlere Rohrtemperatur t_{Hm} °C	Norm-Innen-temperatur t_i °C	Wärmeleistung q und max. Oberflächentemperatur $t_{f,max}$ bei Bodenbelag $R_{\lambda} = 0,00 \text{ m}^2\text{K/W}$ Verlegeabstand der Heizrohre in mm												$R_{\lambda} =$ 0,00 m ² K/W
		300		250		200		150		100		50		
		W/m ²	°C	W/m ²	°C	W/m ²	°C	W/m ²	°C	W/m ²	°C	W/m ²	°C	
35	18	60	25,2	69	25,5	80	26,0	92	26,8	108	27,8	127	29,2	
	20	53	26,4	61	26,7	70	27,2	81	27,8	95	28,8	112	30,0	
	22	46	27,6	53	27,9	61	28,3	70	28,9	82	29,7	97	30,8	
	24	39	28,8	45	29,1	52	29,4	60	29,9	70	30,6	82	31,5	
40	18	78	27,1	89	27,5	103	28,1	119	29,1	139	30,4	164	32,1	
	20	71	28,3	81	28,7	94	29,3	108	30,2	127	31,4	149	32,9	
	22	64	29,6	73	29,9	84	30,5	98	31,3	114	32,4	134	33,8	
	24	56	30,8	65	31,1	75	31,6	87	32,3	101	33,3	119	34,6	
45	18	95	29,0	109	29,5	127	30,2	146	31,4	171	33,0	201	35,0	
	20	88	30,2	101	30,7	117	31,4	136	32,5	159	34,0	187	35,9	
	22	81	31,5	93	31,9	108	32,6	125	33,6	146	35,0	172	36,7	
	24	74	32,7	85	33,1	98	33,7	114	34,6	133	35,9	157	37,5	
50	18	113	30,8	130	31,4	150	32,3	173	33,6	203	35,5	239	37,9	
	20	106	32,1	122	32,6	141	33,5	163	34,7	190	36,5	224	38,7	
	22	99	33,3	113	33,9	131	34,6	152	35,8	178	37,5	209	39,6	
	24	92	34,6	105	35,1	122	35,8	141	36,9	165	38,5	194	40,4	

ohne Belag

mittlere Rohrtemperatur t_{Hm} °C	Norm-Innen-temperatur t_i °C	Wärmeleistung q und max. Oberflächentemperatur $t_{f,max}$ bei Bodenbelag $R_{\lambda} = 0,05 \text{ m}^2\text{K/W}$ Verlegeabstand der Heizrohre in mm												$R_{\lambda} =$ 0,05 m ² K/W
		300		250		200		150		100		50		
		W/m ²	°C	W/m ²	°C	W/m ²	°C	W/m ²	°C	W/m ²	°C	W/m ²	°C	
35	18	48	23,9	54	24,1	62	24,3	70	24,8	79	25,4	90	26,2	
	20	43	25,3	48	25,4	54	25,7	61	26,1	70	26,6	80	27,3	
	22	37	26,6	42	26,8	47	27,0	53	27,3	61	27,8	69	28,4	
	24	31	28,0	35	28,1	40	28,3	45	28,6	51	29,0	59	29,5	
40	18	62	25,5	70	25,7	80	26,0	90	26,6	103	27,4	117	28,4	
	20	57	26,8	64	27,1	72	27,4	82	27,9	93	28,6	106	29,5	
	22	51	28,2	58	28,4	65	28,7	74	29,2	84	29,8	96	30,7	
	24	45	29,6	51	29,8	58	30,0	65	30,4	75	31,0	85	31,8	
45	18	77	27,0	86	27,3	98	27,7	110	28,4	126	29,3	144	30,5	
	20	71	28,4	80	28,6	91	29,0	102	29,7	117	30,6	133	31,7	
	22	65	29,8	74	30,0	83	30,4	94	31,0	107	31,8	122	32,8	
	24	60	31,2	67	31,4	76	31,7	86	32,2	98	33,0	112	34,0	
50	18	91	28,5	102	28,8	116	29,3	131	30,1	149	31,2	170	32,6	
	20	85	29,9	96	30,2	109	30,6	123	31,4	140	32,5	160	33,8	
	22	80	31,3	90	31,6	101	32,0	115	32,7	130	33,7	149	34,9	
	24	74	32,7	83	33,0	94	33,3	106	34,0	121	34,9	138	36,1	

Keramik

MAX. OBERFLÄCHENTEMPERATUREN NACH DIN EN 1264

Aufenthaltsbereich: $t_{f,max} = 29 \text{ °C}$	Randzone: $t_{f,max} = 29 \text{ °C}$	Bäder: $t_{f,max} = t_i + 9 \text{ °C} = 33 \text{ °C}$
---	---------------------------------------	---

*Die Wärmeleistungen wurden gemäß DIN EN 1264 geprüft und beziehen sich auf ein Purmo PE-X Heizrohr 14x2 mm sowie einen Zementestrich mit einer Rohrübedeckung von 45mm

mittlere Rohrtemperatur t_{Hm} °C	Norm-Innen-temperatur t_i °C	Wärmeleistung q und max. Oberflächentemperatur $t_{F,max}$ bei Bodenbelag $R_{\lambda} = 0,10 \text{ m}^2\text{K/W}$ Verlegeabstand der Heizrohre in mm												$R_{\lambda} =$ 0,10 m ² K/W
		300		250		200		150		100		50		
		W/m ²	°C	W/m ²	°C	W/m ²	°C	W/m ²	°C	W/m ²	°C	W/m ²	°C	
35	18	41	23,1	46	23,2	51	23,3	56	23,6	63	24,0	70	24,5	
	20	36	24,6	40	24,6	45	24,8	50	25,0	56	25,4	62	25,8	
	22	32	26,0	35	26,1	39	26,2	43	26,4	48	26,7	54	27,1	
	24	27	27,5	30	27,5	33	27,6	37	27,8	41	28,1	45	28,4	
40	18	53	24,5	59	24,6	66	24,7	73	25,1	81	25,6	91	26,2	
	20	49	25,9	54	26,0	60	26,2	66	26,5	74	27,0	83	27,6	
	22	44	27,4	48	27,5	54	27,6	60	27,9	67	28,4	74	28,9	
	24	39	28,9	43	28,9	48	29,0	53	29,3	59	29,7	66	30,2	
45	18	66	25,8	73	25,9	81	26,1	90	26,6	100	27,2	112	27,9	
	20	61	27,3	67	27,4	75	27,6	83	28,0	93	28,6	103	29,3	
	22	56	28,7	62	28,8	69	29,0	76	29,4	85	29,9	95	30,6	
	24	51	30,2	56	30,3	63	30,5	70	30,8	78	31,3	87	31,9	
50	18	78	27,1	86	27,2	96	27,5	106	28,0	118	28,7	132	29,6	
	20	73	28,6	81	28,7	90	28,9	100	29,4	111	30,1	124	30,9	
	22	68	30,1	75	30,2	84	30,4	93	30,9	104	31,5	116	32,3	
	24	63	31,5	70	31,6	78	31,8	86	32,3	96	32,9	107	33,6	

Teppich

mittlere Rohrtemperatur t_{Hm} °C	Norm-Innen-temperatur t_i °C	Wärmeleistung q und max. Oberflächentemperatur $t_{F,max}$ bei Bodenbelag $R_{\lambda} = 0,15 \text{ m}^2\text{K/W}$ Verlegeabstand der Heizrohre in mm												$R_{\lambda} =$ 0,15 m ² K/W
		300		250		200		150		100		50		
		W/m ²	°C	W/m ²	°C	W/m ²	°C	W/m ²	°C	W/m ²	°C	W/m ²	°C	
35	18	36	22,5	40	22,6	43	22,6	48	22,8	52	23,1	57	23,4	
	20	32	24,1	35	24,1	38	24,1	42	24,3	46	24,5	51	24,9	
	22	28	25,6	30	25,6	33	25,6	36	25,8	40	26,0	44	26,3	
	24	23	27,1	26	27,1	28	27,1	31	27,2	34	27,4	37	27,7	
40	18	47	23,8	51	23,8	56	23,8	62	24,1	68	24,4	74	24,9	
	20	43	25,3	47	25,3	51	25,3	56	25,6	61	25,9	68	26,3	
	22	38	26,8	42	26,8	46	26,8	50	27,1	55	27,4	61	27,7	
	24	34	28,3	37	28,3	41	28,3	45	28,6	49	28,8	54	29,1	
45	18	58	24,9	63	24,9	69	25,0	76	25,3	83	25,8	91	26,3	
	20	53	26,5	58	26,5	64	26,6	70	26,8	77	27,2	85	27,7	
	22	49	28,0	54	28,0	59	28,1	64	28,3	71	28,7	78	29,2	
	24	45	29,5	49	29,5	54	29,6	59	29,8	64	30,2	71	30,6	
50	18	68	26,1	75	26,1	82	26,2	90	26,6	98	27,0	108	27,7	
	20	64	27,6	70	27,6	77	27,7	84	28,1	92	28,5	101	29,1	
	22	60	29,2	65	29,2	71	29,2	78	29,6	86	30,0	95	30,6	
	24	55	30,7	61	30,7	66	30,8	73	31,1	80	31,5	88	32,0	

Parkett /
dicker
Teppich

PRÜFERGEBNISSE DER WÄRMETECHNISCHEN PRÜFUNG NACH DIN EN 1264-2

Verlegeabstand [mm]	300	250	200	150	100	50
Norm-Wärmestromdichte [W/m ²]	76,7	84,3	90,9	94,8	97,7	100,0
Norm-Heizmittelübertemperatur [K]	22,0	20,8	19,4	17,5	15,4	13,4

*Die Wärmeleistungen wurden gemäß DIN EN 1264 geprüft und beziehen sich auf ein Purmo PE-X Heizrohr 14x2 mm sowie einen Zementestrich mit einer Rohrüberdeckung von 45mm

mittlere Rohrtemperatur t_{Hm} °C	Norm-Innen-temperatur t_i °C	Wärmeleistung q und max. Oberflächentemperatur $t_{F,max}$ bei Bodenbelag $R_{\lambda} = 0,00 \text{ m}^2\text{K/W}$ Verlegeabstand der Heizrohre in mm								$R_{\lambda} =$ 0,00 $\text{m}^2\text{K/W}$
		300		225		150		75		
		W/m ²	°C	W/m ²	°C	W/m ²	°C	W/m ²	°C	
35	18	33	22,2	46	23,3	62	24,4	79	25,7	
	20	29	23,8	41	24,7	55	25,7	70	26,8	
	22	25	25,3	35	26,1	47	27,0	61	28,0	
	24	22	26,8	30	27,5	40	28,3	51	29,2	
40	18	43	23,3	60	24,7	80	26,1	103	27,7	
	20	39	24,9	55	26,1	73	27,4	93	28,9	
	22	35	26,4	49	27,5	66	28,7	84	30,1	
	24	31	28,0	44	29,0	58	30,0	75	31,3	
45	18	53	24,4	74	26,0	98	27,7	126	29,7	
	20	49	26,0	68	27,5	91	29,1	117	30,9	
	22	45	27,6	63	28,9	84	30,4	107	32,1	
	24	41	29,1	57	30,4	76	31,7	98	33,3	
50	18	63	25,5	87	27,4	116	29,3	149	31,6	
	20	59	27,1	82	28,8	109	30,7	140	32,9	
	22	55	28,6	76	30,3	102	32,0	131	34,1	
	24	51	30,2	71	31,7	95	33,4	121	35,3	

ohne Belag

mittlere Rohrtemperatur t_{Hm} °C	Norm-Innen-temperatur t_i °C	Wärmeleistung q und max. Oberflächentemperatur $t_{F,max}$ bei Bodenbelag $R_{\lambda} = 0,05 \text{ m}^2\text{K/W}$ Verlegeabstand der Heizrohre in mm								$R_{\lambda} =$ 0,05 $\text{m}^2\text{K/W}$
		300		225		150		75		
		W/m ²	°C	W/m ²	°C	W/m ²	°C	W/m ²	°C	
35	18	33	22,2	46	23,3	62	24,4	79	25,7	
	20	29	23,8	41	24,7	55	25,7	70	26,8	
	22	25	25,3	35	26,1	47	27,0	61	28,0	
	24	22	26,8	30	27,5	40	28,3	51	29,2	
40	18	43	23,3	60	24,7	80	26,1	103	27,7	
	20	39	24,9	55	26,1	73	27,4	93	28,9	
	22	35	26,4	49	27,5	66	28,7	84	30,1	
	24	31	28,0	44	29,0	58	30,0	75	31,3	
45	18	53	24,4	74	26,0	98	27,7	126	29,7	
	20	49	26,0	68	27,5	91	29,1	117	30,9	
	22	45	27,6	63	28,9	84	30,4	107	32,1	
	24	41	29,1	57	30,4	76	31,7	98	33,3	
50	18	63	25,5	87	27,4	116	29,3	149	31,6	
	20	59	27,1	82	28,8	109	30,7	140	32,9	
	22	55	28,6	76	30,3	102	32,0	131	34,1	
	24	51	30,2	71	31,7	95	33,4	121	35,3	

Keramik

MAX. OBERFLÄCHENTEMPERATUREN NACH DIN EN 1264

Aufenthaltsbereich: $t_{F,max} = 29 \text{ °C}$	Randzone: $t_{F,max} = 29 \text{ °C}$	Bäder: $t_{F,max} = t_i + 9 \text{ °C} = 33 \text{ °C}$
---	---------------------------------------	---

*Die Wärmeleistungen wurden gemäß DIN EN 1264 geprüft und beziehen sich auf ein SKR Heizrohr 14x2 mm sowie einen 25 mm Trockenestrich

mittlere Rohrtemperatur t_{Hm} °C	Norm-Innen-temperatur t_i °C	Wärmeleistung q und max. Oberflächentemperatur $t_{F,max}$ bei Bodenbelag $R_{\lambda} = 0,10 \text{ m}^2\text{K/W}$ Verlegeabstand der Heizrohre in mm								$R_{\lambda} =$ 0,10 m ² K/W
		300		225		150		75		
		W/m ²	°C	W/m ²	°C	W/m ²	°C	W/m ²	°C	
35	18	27	21,5	35	22,1	43	22,6	52	23,2	Teppich
	20	24	23,1	31	23,6	38	24,1	46	24,7	
	22	21	24,7	27	25,2	33	25,6	40	26,1	
	24	17	26,3	23	26,7	28	27,1	34	27,5	
40	18	35	22,4	45	23,1	56	23,8	67	24,6	
	20	32	24,0	41	24,7	51	25,3	61	26,1	
	22	28	25,7	37	26,3	46	26,9	55	27,5	
	24	25	27,3	33	27,8	41	28,4	49	28,9	
45	18	43	23,3	55	24,2	69	25,0	83	26,0	
	20	40	24,9	51	25,8	64	26,6	77	27,4	
	22	36	26,6	47	27,3	59	28,1	70	28,9	
	24	33	28,2	43	28,9	54	29,6	64	30,3	
50	18	51	24,2	66	25,2	82	26,2	98	27,3	
	20	47	25,8	62	26,8	77	27,7	92	28,8	
	22	44	27,5	57	28,4	71	29,3	86	30,2	
	24	41	29,1	53	30,0	66	30,8	80	31,7	

mittlere Rohrtemperatur t_{Hm} °C	Norm-Innen-temperatur t_i °C	Wärmeleistung q und max. Oberflächentemperatur $t_{F,max}$ bei Bodenbelag $R_{\lambda} = 0,15 \text{ m}^2\text{K/W}$ Verlegeabstand der Heizrohre in mm								$R_{\lambda} =$ 0,15 m ² K/W
		300		225		150		75		
		W/m ²	°C	W/m ²	°C	W/m ²	°C	W/m ²	°C	
35	18	24	21,2	31	21,7	38	22,1	45	22,5	Parkett / dicker Teppich
	20	22	22,8	27	23,3	33	23,6	39	24,0	
	22	19	24,5	24	24,9	29	25,2	34	25,6	
	24	16	26,1	20	26,5	24	26,7	29	27,1	
40	18	32	22,0	40	22,6	49	23,1	58	23,7	
	20	29	23,7	37	24,2	44	24,7	52	25,3	
	22	26	25,4	33	25,9	40	26,3	47	26,8	
	24	23	27,0	29	27,5	36	27,8	42	28,3	
45	18	39	22,9	49	23,6	60	24,2	71	24,9	
	20	36	24,5	46	25,2	56	25,8	66	26,4	
	22	33	26,2	42	26,8	51	27,4	60	28,0	
	24	30	27,9	38	28,4	47	28,9	55	29,5	
50	18	46	23,7	59	24,5	71	25,2	84	26,1	
	20	43	25,3	55	26,1	67	26,8	79	27,6	
	22	40	27,0	51	27,8	62	28,4	73	29,1	
	24	37	28,7	48	29,4	58	30,0	68	30,7	

*Die Wärmeleistungen wurden gemäß DIN EN 1264 geprüft und beziehen sich auf ein SKR Heizrohr 14x2 mm sowie einen 25 mm Trockenestrich

mittlere Rohrtemperatur t_{Hm} °C	Norm-Innen-temperatur t_i °C	Wärmeleistung q und max. Oberflächentemperatur $t_{f,max}$ bei Bodenbelag $R_{\lambda} = 0,00 \text{ m}^2\text{K/W}$ Verlegeabstand der Heizrohre in mm												$R_{\lambda} =$ 0,00 $\text{m}^2\text{K/W}$
		300		250		200		150		100		50		
		W/m ²	°C	W/m ²	°C	W/m ²	°C	W/m ²	°C	W/m ²	°C	W/m ²	°C	
35	18	62	25,5	72	25,8	83	26,3	95	27,1	110	28,0	128	29,3	
	20	55	26,7	63	27,0	73	27,4	84	28,1	97	28,9	113	30,0	
	22	48	27,8	55	28,1	63	28,5	73	29,1	84	29,9	98	30,8	
	24	40	29,0	46	29,3	53	29,6	62	30,1	71	30,7	83	31,6	
40	18	81	27,4	93	27,9	107	28,5	123	29,4	142	30,7	165	32,2	
	20	73	28,6	84	29,0	97	29,6	112	30,5	129	31,6	150	33,0	
	22	66	29,9	76	30,2	87	30,7	101	31,5	116	32,6	135	33,9	
	24	59	31,1	67	31,4	78	31,8	90	32,6	104	33,5	120	34,6	
45	18	99	29,4	114	29,9	131	30,6	151	31,8	175	33,3	203	35,1	
	20	92	30,6	105	31,1	122	31,8	140	32,9	162	34,2	188	36,0	
	22	84	31,8	97	32,3	112	32,9	129	33,9	149	35,2	173	36,8	
	24	77	33,0	88	33,5	102	34,0	118	35,0	136	36,1	158	37,6	
50	18	117	31,3	135	31,9	156	32,7	179	34,1	207	35,8	241	38,0	
	20	110	32,5	126	33,1	146	33,9	168	35,2	194	36,8	226	38,9	
	22	103	33,7	118	34,3	136	35,1	157	36,2	181	37,8	211	39,7	
	24	95	35,0	109	35,5	126	36,2	146	37,3	168	38,7	196	40,6	

ohne Belag

mittlere Rohrtemperatur t_{Hm} °C	Norm-Innen-temperatur t_i °C	Wärmeleistung q und max. Oberflächentemperatur $t_{f,max}$ bei Bodenbelag $R_{\lambda} = 0,05 \text{ m}^2\text{K/W}$ Verlegeabstand der Heizrohre in mm												$R_{\lambda} =$ 0,05 $\text{m}^2\text{K/W}$
		300		250		200		150		100		50		
		W/m ²	°C	W/m ²	°C	W/m ²	°C	W/m ²	°C	W/m ²	°C	W/m ²	°C	
35	18	50	24,1	56	24,3	63	24,5	72	25,0	81	25,6	91	26,3	
	20	44	25,5	50	25,6	56	25,8	63	26,2	71	26,8	81	27,4	
	22	38	26,8	43	26,9	48	27,1	55	27,5	62	27,9	70	28,5	
	24	32	28,1	36	28,2	41	28,4	46	28,7	52	29,1	59	29,6	
40	18	65	25,7	73	25,9	82	26,2	93	26,8	105	27,6	118	28,5	
	20	59	27,1	66	27,3	74	27,5	84	28,1	95	28,8	108	29,6	
	22	53	28,4	60	28,6	67	28,9	76	29,4	86	30,0	97	30,7	
	24	47	29,8	53	29,9	60	30,2	67	30,6	76	31,2	86	31,9	
45	18	80	27,3	89	27,6	100	27,9	114	28,6	128	29,5	145	30,6	
	20	74	28,7	83	28,9	93	29,2	105	29,9	119	30,7	135	31,8	
	22	68	30,1	76	30,3	86	30,6	97	31,2	109	32,0	124	32,9	
	24	62	31,4	70	31,6	78	31,9	88	32,5	100	33,2	113	34,1	
50	18	94	28,9	106	29,1	119	29,6	135	30,4	152	31,5	172	32,7	
	20	89	30,3	99	30,5	112	30,9	126	31,7	143	32,7	161	33,9	
	22	83	31,6	93	31,9	104	32,2	118	33,0	133	33,9	151	35,1	
	24	77	33,0	86	33,2	97	33,6	109	34,3	124	35,1	140	36,2	

Keramik

MAX. OBERFLÄCHENTEMPERATUREN NACH DIN EN 1264

Aufenthaltsbereich: $t_{f,max} = 29 \text{ °C}$	Randzone: $t_{f,max} = 29 \text{ °C}$	Bäder: $t_{f,max} = t_i + 9 \text{ °C} = 33 \text{ °C}$
---	---------------------------------------	---

*Die Wärmeleistungen wurden gemäß DIN EN 1264 geprüft und beziehen sich auf ein Purmo PE-X Heizrohr 17x2 mm sowie einen Zementestrich mit einer Rohrüberdeckung von 45 mm

mittlere Rohrtemperatur t_{Hm} °C	Norm-Innen-temperatur t_i °C	Wärmeleistung q und max. Oberflächentemperatur $t_{F,max}$ bei Bodenbelag $R_{\lambda} = 0,10 \text{ m}^2\text{K/W}$ Verlegeabstand der Heizrohre in mm												$R_{\lambda} =$ 0,10 $\text{m}^2\text{K/W}$
		300		250		200		150		100		50		
		W/m ²	°C	W/m ²	°C	W/m ²	°C	W/m ²	°C	W/m ²	°C	W/m ²	°C	
35	18	43	23,3	47	23,3	52	23,5	58	23,7	64	24,1	71	24,6	Teppich
	20	38	24,7	42	24,8	46	24,9	51	25,1	56	25,4	63	25,9	
	22	33	26,1	36	26,2	40	26,3	44	26,5	49	26,8	54	27,2	
	24	28	27,6	30	27,6	34	27,7	37	27,9	41	28,1	46	28,4	
40	18	55	24,7	61	24,7	68	24,9	75	25,3	83	25,7	92	26,3	
	20	50	26,1	55	26,2	61	26,3	68	26,6	75	27,1	83	27,6	
	22	45	27,6	50	27,6	55	27,8	61	28,0	68	28,4	75	28,9	
	24	40	29,0	44	29,0	49	29,2	54	29,4	60	29,8	67	30,2	
45	18	68	26,0	75	26,1	83	26,3	92	26,7	101	27,3	113	28,0	
	20	63	27,5	69	27,6	77	27,8	85	28,1	94	28,7	104	29,3	
	22	58	29,0	64	29,0	71	29,2	78	29,5	86	30,0	96	30,7	
	24	53	30,4	58	30,5	64	30,6	71	31,0	79	31,4	88	32,0	
50	18	80	27,4	89	27,5	98	27,7	108	28,2	120	28,8	133	29,7	
	20	75	28,9	83	28,9	92	29,2	102	29,6	113	30,2	125	31,0	
	22	70	30,3	78	30,4	86	30,6	95	31,0	105	31,6	117	32,4	
	24	65	31,8	72	31,9	80	32,0	88	32,4	98	33,0	108	33,7	

mittlere Rohrtemperatur t_{Hm} °C	Norm-Innen-temperatur t_i °C	Wärmeleistung q und max. Oberflächentemperatur $t_{F,max}$ bei Bodenbelag $R_{\lambda} = 0,15 \text{ m}^2\text{K/W}$ Verlegeabstand der Heizrohre in mm												$R_{\lambda} =$ 0,15 $\text{m}^2\text{K/W}$
		300		250		200		150		100		50		
		W/m ²	°C	W/m ²	°C	W/m ²	°C	W/m ²	°C	W/m ²	°C	W/m ²	°C	
35	18	37	22,7	41	22,7	44	22,7	48	22,9	53	23,1	58	23,5	Parkett / dicker Teppich
	20	33	24,2	36	24,2	39	24,2	43	24,4	47	24,6	51	24,9	
	22	28	25,7	31	25,7	34	25,7	37	25,8	40	26,0	44	26,3	
	24	24	27,1	26	27,1	29	27,2	31	27,3	34	27,5	37	27,7	
40	18	48	23,9	53	23,9	57	24,0	63	24,2	68	24,5	75	24,9	
	20	44	25,4	48	25,4	52	25,5	57	25,7	62	26,0	68	26,3	
	22	39	26,9	43	26,9	47	27,0	51	27,2	56	27,4	61	27,8	
	24	35	28,4	38	28,4	42	28,5	46	28,6	50	28,9	54	29,2	
45	18	59	25,1	65	25,1	70	25,2	77	25,5	84	25,8	92	26,3	
	20	55	26,6	60	26,6	65	26,7	71	27,0	78	27,3	85	27,8	
	22	50	28,1	55	28,1	60	28,2	66	28,4	72	28,8	78	29,2	
	24	46	29,7	50	29,7	55	29,7	60	29,9	65	30,2	71	30,6	
50	18	70	26,3	76	26,3	84	26,4	91	26,7	100	27,2	109	27,7	
	20	66	27,8	72	27,8	78	27,9	86	28,2	93	28,6	102	29,2	
	22	61	29,3	67	29,3	73	29,4	80	29,7	87	30,1	95	30,6	
	24	57	30,9	62	30,9	68	30,9	74	31,2	81	31,6	88	32,0	

*Die Wärmeleistungen wurden gemäß DIN EN 1264 geprüft und beziehen sich auf ein Purmo PE-X Heizrohr 17x2 mm sowie einen Zementestrich mit einer Rohrüberdeckung von 45 mm

mittlere Rohrtemperatur t_{Hm} °C	Norm-Innen-temperatur t_i °C	Wärmeleistung q und max. Oberflächentemperatur $t_{F,max}$ bei Bodenbelag $R_{\lambda} = 0,00 \text{ m}^2\text{K/W}$ Verlegeabstand der Heizrohre in mm								$R_{\lambda} =$ 0,00 m ² K/W
		300		200		150		100		
		W/m ²	°C	W/m ²	°C	W/m ²	°C	W/m ²	°C	
35	18	97	29,2	11	28,8	114	28,7	121	28,9	
	20	86	30,0	98	29,7	101	29,5	106	29,7	
	22	74	30,8	85	30,5	87	30,4	92	30,5	
	24	63	31,5	72	31,3	74	31,2	78	31,3	
40	18	126	32,1	143	31,7	148	31,5	156	31,8	
	20	114	32,9	130	32,5	135	32,4	142	32,6	
	22	103	33,8	117	33,4	121	33,3	128	33,5	
	24	92	34,6	104	34,2	108	34,1	113	34,3	
45	18	154	35,0	176	34,5	182	34,3	191	34,6	
	20	143	35,9	163	35,4	168	35,2	177	35,5	
	22	132	36,7	150	36,2	155	36,1	163	36,3	
	24	120	37,5	137	37,1	141	37,0	149	37,2	
50	18	183	37,8	208	37,2	215	37,0	227	37,4	
	20	172	38,7	195	38,1	202	37,9	213	38,3	
	22	160	39,6	182	39,0	188	38,8	199	39,1	
	24	149	40,4	169	39,9	175	39,7	184	40,0	

ohne Belag

mittlere Rohrtemperatur t_{Hm} °C	Norm-Innen-temperatur t_i °C	Wärmeleistung q und max. Oberflächentemperatur $t_{F,max}$ bei Bodenbelag $R_{\lambda} = 0,05 \text{ m}^2\text{K/W}$ Verlegeabstand der Heizrohre in mm								$R_{\lambda} =$ 0,05 m ² K/W
		300		200		150		100		
		W/m ²	°C	W/m ²	°C	W/m ²	°C	W/m ²	°C	
35	18	76	26,9	84	26,5	88	26,5	96	26,9	
	20	67	27,9	75	27,6	78	27,6	85	27,9	
	22	58	29,0	65	28,6	68	28,6	73	28,9	
	24	49	30,0	55	29,7	57	29,7	62	30,0	
40	18	98	29,3	109	28,7	114	28,7	124	29,2	
	20	89	30,3	99	29,8	104	29,8	113	30,3	
	22	80	31,4	89	30,9	94	30,9	102	31,3	
	24	71	32,4	80	32,0	83	32,0	90	32,4	
45	18	120	31,6	134	30,9	140	30,9	153	31,5	
	20	112	32,6	124	32,0	130	32,0	141	32,6	
	22	103	33,7	114	33,1	120	33,1	130	33,7	
	24	94	34,8	104	34,3	109	34,3	119	34,7	
50	18	143	33,8	159	33,0	166	33,0	181	33,7	
	20	134	34,9	149	34,2	156	34,2	169	34,8	
	22	125	36,0	139	35,3	146	35,3	158	35,9	
	24	116	37,1	129	36,5	135	36,5	147	37,0	

Keramik

MAX. OBERFLÄCHENTEMPERATUREN NACH DIN EN 1264

Aufenthaltsbereich: $t_{F,max} = 29 \text{ °C}$	Randzone: $t_{F,max} = 29 \text{ °C}$	Bäder: $t_{F,max} = t_i + 9 \text{ °C} = 33 \text{ °C}$
---	---------------------------------------	---

*Die Wärmeleistungen wurden gemäß DIN EN 1264 geprüft und beziehen sich auf ein Purmo PE-X Heizrohr 10x1 mm sowie eine Ausgleichsmasse mit einer Rohrüberdeckung von 10 mm

mittlere Rohrtemperatur t_{Hm} °C	Norm-Innen-temperatur t_i °C	Wärmeleistung q und max. Oberflächentemperatur $t_{F,max}$ bei Bodenbelag $R_{\lambda} = 0,10 \text{ m}^2\text{K/W}$ Verlegeabstand der Heizrohre in mm								$R_{\lambda} =$ 0,10 m ² K/W
		300		200		150		100		
		W/m ²	°C	W/m ²	°C	W/m ²	°C	W/m ²	°C	
35	18	63	25,6	69	25,0	73	25,1	80	25,5	Teppich
	20	56	26,7	61	26,3	65	26,4	70	26,7	
	22	48	27,9	53	27,5	56	27,6	61	27,9	
	24	41	29,1	45	28,7	47	28,8	52	29,0	
40	18	82	27,5	89	26,9	95	27,0	103	27,5	
	20	74	28,8	81	28,2	86	28,3	94	28,7	
	22	67	30,0	73	29,4	77	29,5	85	29,9	
	24	60	31,1	65	30,7	69	30,7	75	31,1	
45	18	100	29,5	110	28,7	116	28,8	127	29,4	
	20	93	30,7	102	30,0	108	30,1	117	30,6	
	22	86	31,9	93	31,3	99	31,4	108	31,9	
	24	78	33,2	85	32,5	90	32,6	99	33,1	
50	18	119	31,4	130	30,5	138	30,7	150	31,3	
	20	112	32,7	122	31,8	129	31,9	141	32,6	
	22	104	33,9	114	33,1	120	33,2	131	33,8	
	24	97	35,1	106	34,4	112	34,5	122	35,0	

mittlere Rohrtemperatur t_{Hm} °C	Norm-Innen-temperatur t_i °C	Wärmeleistung q und max. Oberflächentemperatur $t_{F,max}$ bei Bodenbelag $R_{\lambda} = 0,15 \text{ m}^2\text{K/W}$ Verlegeabstand der Heizrohre in mm								$R_{\lambda} =$ 0,15 m ² K/W
		300		200		150		100		
		W/m ²	°C	W/m ²	°C	W/m ²	°C	W/m ²	°C	
35	18	55	24,6	59	24,1	61	24,1	68	24,5	Parkett / dicker Teppich
	20	48	25,9	52	25,5	54	25,4	60	25,8	
	22	42	27,2	45	26,8	47	26,8	52	27,1	
	24	36	28,5	38	28,1	40	28,1	44	28,4	
40	18	71	26,4	77	25,7	79	25,7	88	26,2	
	20	65	27,7	70	27,1	72	27,0	80	27,5	
	22	58	29,0	63	28,4	65	28,4	72	28,8	
	24	52	30,3	56	29,8	58	29,7	64	30,2	
45	18	87	28,1	94	27,3	97	27,2	108	27,9	
	20	81	29,4	87	28,7	90	28,6	100	29,2	
	22	74	30,7	80	30,1	83	30,0	92	30,6	
	24	68	32,0	73	31,4	76	31,4	84	31,9	
50	18	103	29,8	111	28,9	116	28,8	129	29,5	
	20	97	31,1	104	30,3	108	30,2	121	30,9	
	22	90	32,5	97	31,6	101	31,6	112	32,2	
	24	84	33,8	90	33,0	94	32,9	104	33,6	

*Die Wärmeleistungen wurden gemäß DIN EN 1264 geprüft und beziehen sich auf ein Purmo PE-X Heizrohr 10x1 mm sowie eine Ausgleichsmasse mit einer Rohrüberdeckung von 10 mm

mittlere Rohrtemperatur t_{Hm} °C	Norm-Innen-temperatur t_i °C	Wärmeleistung q und max. Oberflächentemperatur $t_{F,max}$ bei Bodenbelag $R_{\lambda} = 0,00 \text{ m}^2\text{K/W}$ Verlegeabstand der Heizrohre in mm						$R_{\lambda} = 0,00 \text{ m}^2\text{K/W}$
		150		100		50		
		W/m ²	°C	W/m ²	°C	W/m ²	°C	
35	18	78	25,6	90	26,4	106	27,5	ohne Belag/ Farbe
	20	69	26,7	80	27,5	93	28,4	
	22	60	27,9	69	28,6	81	29,4	
	24	50	29,1	58	29,6	68	30,4	
40	18	101	27,6	117	28,6	137	30,0	
	20	92	28,8	106	29,7	124	31,0	
	22	83	30,0	96	30,8	112	32,0	
	24	73	31,1	85	31,9	99	32,9	
45	18	124	29,5	143	30,8	168	32,4	
	20	115	30,7	133	31,9	155	33,4	
	22	106	31,9	122	33,0	143	34,4	
	24	96	33,2	112	34,1	130	35,5	
50	18	147	31,4	170	32,9	199	34,8	
	20	138	32,7	159	34,0	186	35,8	
	22	129	33,9	149	35,2	174	36,9	
	24	119	35,1	138	36,3	161	37,9	

mittlere Rohrtemperatur t_{Hm} °C	Norm-Innen-temperatur t_i °C	Wärmeleistung q und max. Oberflächentemperatur $t_{F,max}$ bei Bodenbelag $R_{\lambda} = 0,05 \text{ m}^2\text{K/W}$ Verlegeabstand der Heizrohre in mm						$R_{\lambda} = 0,05 \text{ m}^2\text{K/W}$
		150		100		50		
		W/m ²	°C	W/m ²	°C	W/m ²	°C	
35	18	62	24,1	70	24,7	80	25,3	Tapete/ Fliesen geklebt
	20	55	25,5	62	25,9	70	26,5	
	22	47	26,8	54	27,2	61	27,7	
	24	40	28,1	45	28,5	51	28,9	
40	18	80	25,8	91	26,4	103	27,2	
	20	73	27,1	82	27,7	94	28,5	
	22	66	28,5	74	29,0	84	29,7	
	24	58	29,8	66	30,3	75	30,9	
45	18	99	27,3	111	28,1	126	29,1	
	20	91	28,7	103	29,4	117	30,4	
	22	84	30,1	95	30,8	108	31,6	
	24	77	31,4	87	32,1	98	32,9	
50	18	117	28,9	132	29,8	150	31,0	
	20	110	30,3	124	31,1	140	32,3	
	22	102	31,7	115	32,5	131	33,5	
	24	95	33,0	107	33,8	122	34,8	

mittlere Rohrtemperatur t_{Hm} °C	Norm-Innen-temperatur t_i °C	Wärmeleistung q und max. Oberflächentemperatur $t_{F,max}$ bei Bodenbelag $R_{\lambda} = 0,10 \text{ m}^2\text{K/W}$ Verlegeabstand der Heizrohre in mm						$R_{\lambda} = 0,10 \text{ m}^2\text{K/W}$
		150		100		50		
		W/m ²	°C	W/m ²	°C	W/m ²	°C	
35	18	52	23,2	57	23,5	64	24,0	dicke Tapete/ Fliesen im Mörtelbett
	20	45	24,6	50	24,9	56	25,3	
	22	39	26,1	44	26,3	49	26,7	
	24	33	27,5	37	27,7	41	28,0	
40	18	67	24,5	74	25,0	83	25,6	
	20	61	26,0	67	26,4	75	26,9	
	22	55	27,5	60	27,8	68	28,3	
	24	48	28,9	54	29,2	60	29,7	
45	18	82	25,9	91	26,4	101	27,1	
	20	76	27,4	84	27,8	94	28,5	
	22	70	28,8	77	29,3	86	29,9	
	24	64	30,3	71	30,7	79	31,2	
50	18	97	27,2	108	27,8	120	28,6	
	20	91	28,7	101	29,3	113	30,0	
	22	85	30,2	94	30,7	105	31,4	
	24	79	31,6	87	32,1	98	32,8	

*Die Wärmeleistungen wurden gemäß DIN EN 1264 geprüft und beziehen sich auf ein SKR Heizrohr 14x2 mm sowie einen Kalkzementputz mit einer Rohrüberdeckung von 10 mm

mittlere Rohrtemperatur t_{Hm} °C	Norm-Innen-temperatur t_i °C	Wärmeleistung q und max. Oberflächentemperatur $t_{F,max}$ bei Bodenbelag $R_{\lambda} = 0,00 \text{ m}^2\text{K}/\text{W}$ Verlegeabstand der Heizrohre in mm						$R_{\lambda} =$ 0,00 m ² K/W
		225		150		75		
		W/m ²	°C	W/m ²	°C	W/m ²	°C	
35	18	33	21,5	52	32,1	75	24,9	ohne Belag/ Farbe
	20	29	23,1	46	24,5	66	26,2	
	22	25	24,7	40	26,0	57	27,4	
	24	21	26,3	34	27,4	48	28,6	
40	18	43	22,4	68	24,4	97	26,7	
	20	39	24,0	61	25,9	88	28,0	
	22	35	25,6	55	27,4	79	29,3	
	24	31	27,3	49	28,8	70	30,5	
45	18	52	23,3	83	25,8	119	28,5	
	20	49	24,9	77	27,2	110	29,8	
	22	45	26,6	71	28,7	101	31,1	
	24	41	28,2	65	30,2	92	32,4	
50	18	62	24,1	98	27,1	140	30,3	
	20	58	25,8	92	28,5	132	31,6	
	22	54	27,4	86	30,0	123	32,9	
	24	51	29,1	80	31,5	114	34,1	

mittlere Rohrtemperatur t_{Hm} °C	Norm-Innen-temperatur t_i °C	Wärmeleistung q und max. Oberflächentemperatur $t_{F,max}$ bei Bodenbelag $R_{\lambda} = 0,05 \text{ m}^2\text{K}/\text{W}$ Verlegeabstand der Heizrohre in mm						$R_{\lambda} =$ 0,05 m ² K/W
		225		150		75		
		W/m ²	°C	W/m ²	°C	W/m ²	°C	
35	18	30	21,1	44	22,4	60	23,7	Tapete/ Fliesen geklebt
	20	26	22,8	39	23,9	53	25,0	
	22	23	24,5	34	25,4	46	26,4	
	24	19	26,1	28	26,9	39	27,8	
40	18	39	22,0	57	23,5	78	25,2	
	20	35	23,6	52	25,0	71	26,6	
	22	32	25,3	46	26,6	64	28,0	
	24	28	27,0	41	28,1	56	29,4	
45	18	47	22,8	70	24,6	95	26,6	
	20	44	24,5	65	26,2	88	28,0	
	22	40	26,1	59	27,7	81	29,4	
	24	37	27,8	54	29,3	74	30,9	
50	18	56	23,6	83	25,7	113	28,1	
	20	53	25,3	77	27,3	106	29,5	
	22	49	26,9	72	28,8	99	30,9	
	24	46	28,6	67	30,4	92	32,3	

mittlere Rohrtemperatur t_{Hm} °C	Norm-Innen-temperatur t_i °C	Wärmeleistung q und max. Oberflächentemperatur $t_{F,max}$ bei Bodenbelag $R_{\lambda} = 0,10 \text{ m}^2\text{K}/\text{W}$ Verlegeabstand der Heizrohre in mm						$R_{\lambda} =$ 0,10 m ² K/W
		225		150		75		
		W/m ²	°C	W/m ²	°C	W/m ²	°C	
35	18	27	20,8	38	21,8	50	22,8	dicke Tapete/ Fliesen im Mörtelbett
	20	23	22,5	33	23,4	44	24,3	
	22	20	24,2	29	25,0	38	25,8	
	24	17	25,9	25	26,6	32	27,2	
40	18	34	21,6	49	22,8	65	24,1	
	20	31	23,3	45	24,4	59	25,6	
	22	28	25,0	40	26,0	53	27,1	
	24	25	26,7	36	27,6	47	28,5	
45	18	42	22,3	60	23,8	80	25,3	
	20	39	24,0	56	25,4	74	26,8	
	22	36	25,7	51	27,0	68	28,3	
	24	33	27,4	47	28,6	62	29,8	
50	18	50	23,0	71	24,8	94	26,5	
	20	47	24,7	67	26,4	89	28,1	
	22	44	26,5	62	28,0	83	29,6	
	24	41	28,2	58	29,6	77	31,1	

*Die Wärmeleistungen wurden gemäß DIN EN 1264 geprüft und beziehen sich auf ein SKR Heizrohr 14x2 mm sowie eine 10 mm starke Gipsfaserplatte

mittlere Rohrtemperatur t_{Hm} °C	Norm-Innen-temperatur t_i °C	Spezifische Kühlleistung und mittlere Oberflächentemperatur Verlegeabstand der Heizrohre in mm								$R_{\lambda} =$ 0,00 m ² K/W
		200		150		100		50		
		W/m ²	°C	W/m ²	°C	W/m ²	°C	W/m ²	°C	
12	22	36	16,5	40	15,8	45	15,1	50	14,3	
	24	43	17,4	48	16,6	54	15,7	60	14,7	
	26	50	18,3	56	17,3	63	16,3	70	15,2	
	28	58	19,2	64	18,1	72	17,0	80	15,6	
14	22	29	17,6	32	17,1	36	16,5	40	15,8	
	24	36	18,5	40	17,8	45	17,1	50	16,3	
	26	43	19,4	48	18,6	54	17,7	60	16,7	
	28	50	20,3	56	19,3	63	18,3	70	17,2	
16	22	22	18,7	24	18,3	27	17,9	30	17,4	
	24	29	19,6	32	19,1	36	18,5	40	17,8	
	26	36	20,5	40	19,8	45	19,1	50	18,3	
	28	43	21,4	48	20,6	54	19,7	60	18,7	
18	22	14	19,8	16	19,5	18	19,2	20	18,9	
	24	22	20,7	24	20,3	27	19,9	30	19,4	
	26	29	21,6	32	21,1	36	20,5	40	19,8	
	28	36	22,5	40	21,8	45	21,1	50	20,3	

ohne Belag

mittlere Rohrtemperatur t_{Hm} °C	Norm-Innen-temperatur t_i °C	Spezifische Kühlleistung und mittlere Oberflächentemperatur Verlegeabstand der Heizrohre in mm								$R_{\lambda} =$ 0,05 m ² K/W
		200		150		100		50		
		W/m ²	°C	W/m ²	°C	W/m ²	°C	W/m ²	°C	
12	22	30	17,4	30	17,3	36	16,5	40	15,9	
	24	36	18,5	36	18,4	43	17,4	48	16,7	
	26	42	19,6	42	19,5	50	18,3	55	17,5	
	28	47	20,7	48	20,6	57	19,2	63	18,3	
14	22	24	18,4	24	18,3	29	17,6	32	17,1	
	24	30	19,4	30	19,3	36	18,5	40	17,9	
	26	36	20,5	36	20,4	43	19,4	48	18,7	
	28	42	21,6	42	21,5	50	20,3	55	19,5	
16	22	18	19,3	18	19,2	22	18,7	24	18,3	
	24	24	20,4	24	20,3	29	19,6	32	19,1	
	26	30	21,4	30	21,3	36	20,5	40	19,9	
	28	36	22,5	36	22,4	43	21,4	48	20,7	
18	22	12	20,2	12	20,1	14	19,8	16	19,6	
	24	18	21,3	18	21,2	22	20,7	24	20,3	
	26	24	22,4	24	22,3	29	21,6	32	21,1	
	28	30	23,4	30	23,3	36	22,5	40	21,9	

Fliesen

Die fettgedruckten Kühlleistungen bedeuten, dass hier eine Taupunkttemperaturunterschreitung (Kondensatbildung) bei relativen Raumluftfeuchten von über 75% stattfindet. Zur Vermeidung einer Taupunkttemperaturunterschreitung sind geeignete Schutzmaßnahmen vorzusehen.

*Kühlleistungen bezogen auf ein Purmo PE-X Heizrohr 14x2 mm

PRÜFERGEBNISSE DER WÄRMETECHNISCHEN PRÜFUNG NACH DIN EN 1264

Wärmedurchlasswiderstand Bodenbelag R_{λ} [m ² K/W]	Kühlleistung in W/m ² * bei Verlegeabstand [mm]			
	200	150	100	50
0,00	28,8	32,1	35,9	40,2
0,05	23,7	26,1	28,7	31,7
0,10	20,2	22,0	23,9	26,1
0,15	17,6	19,0	20,5	22,2

*Die Kühlleistungen wurden gemäß DIN EN 1264 geprüft und beziehen sich auf ein PE-X Heizrohr 17x2 mm, einer Spreizung von 8K und einem Zementestrich mit einer Rohrüberdeckung von 45 mm

ROLLJET / KLETTJET / OBJEKT LINE

Leistungstabellen nach DIN EN 1264*

KÜHLLLEISTUNGEN
FLÄCHENHEIZUNG

mittlere Rohrtemperatur t_{Hm} °C	Norm-Innen-temperatur t_i °C	Spezifische Kühlleistung und mittlere Oberflächentemperatur Verlegeabstand der Heizrohre in mm								$R_{\lambda} =$ 0,10 m ² K/W
		200		150		100		50		
		W/m ²	°C	W/m ²	°C	W/m ²	°C	W/m ²	°C	
12	22	25	18,1	27	17,8	30	17,4	33	17,0	
	24	30	19,3	33	18,9	36	18,5	39	18,0	
	26	35	20,6	38	20,1	42	19,6	46	19,0	
	28	40	21,8	44	21,2	48	20,6	52	20,0	
14	22	20	18,9	22	18,6	24	18,3	26	18,0	
	24	25	20,1	27	19,8	30	19,4	33	19,0	
	26	30	21,3	33	20,9	36	20,5	39	20,0	
	28	35	22,6	38	22,1	42	21,6	46	21,0	
16	22	15	19,7	16	19,5	18	19,2	20	19,0	
	24	20	20,9	22	20,6	24	20,3	26	20,0	
	26	25	22,1	24	21,8	30	21,4	33	21,0	
	28	30	23,3	33	22,9	36	22,5	39	22,0	
18	22	10	20,4	11	20,3	12	20,2	13	20,0	
	24	15	21,7	16	21,5	18	21,2	20	21,0	
	26	20	22,9	22	22,6	24	22,3	26	22,0	
	28	25	24,1	27	23,8	30	23,4	33	23,0	

Teppich

mittlere Rohrtemperatur t_{Hm} °C	Norm-Innen-temperatur t_i °C	Spezifische Kühlleistung und mittlere Oberflächentemperatur Verlegeabstand der Heizrohre in mm								$R_{\lambda} =$ 0,15 m ² K/W
		200		150		100		50		
		W/m ²	°C	W/m ²	°C	W/m ²	°C	W/m ²	°C	
12	22	22	18,6	24	18,3	26	18,1	28	17,7	
	24	26	19,9	28	19,6	31	19,3	33	18,9	
	26	31	21,3	33	20,9	36	20,5	39	20,0	
	28	35	22,6	38	22,2	41	21,7	44	21,2	
14	22	18	19,3	19	19,1	21	18,8	22	18,6	
	24	22	20,6	24	20,3	26	20,1	28	19,7	
	26	26	21,9	28	21,6	31	21,3	33	20,9	
	28	31	23,3	33	22,9	36	22,5	39	22,0	
16	22	13	20,0	14	19,8	15	19,6	17	19,4	
	24	18	21,3	19	21,1	21	20,8	22	20,6	
	26	22	22,6	24	22,3	26	22,1	28	21,7	
	28	26	23,9	28	23,6	31	23,3	33	22,9	
18	22	9	20,6	9	20,5	10	20,4	11	20,3	
	24	13	22,0	14	21,8	15	21,6	17	21,4	
	26	18	23,3	19	23,1	21	22,8	22	22,6	
	28	22	24,6	24	24,3	26	24,1	28	23,7	

Parkett

Die fettgedruckten Kühlleistungen bedeuten, dass hier eine Taupunkttemperaturunterschreitung (Kondensatbildung) bei relativen Raumluftfeuchten von über 75% stattfindet. Zur Vermeidung einer Taupunkttemperaturunterschreitung sind geeignete Schutzmaßnahmen vorzusehen.

*Kühlleistungen bezogen auf ein Purmo PE-X Heizrohr 14x2 mm

mittlere Rohrtemperatur t_{Hm} °C	Norm-Innen-temperatur t_i °C	Spezifische Kühlleistung und mittlere Oberflächentemperatur Verlegeabstand der Heizrohre in mm								$R_{\lambda} =$ 0,00 m ² K/W
		200		150		100		50		
		W/m ²	°C	W/m ²	°C	W/m ²	°C	W/m ²	°C	
12	22	35	16,6	39	16,0	44	15,2	50	14,3	
	24	42	17,6	47	16,8	53	15,8	60	14,8	
	26	49	18,5	55	17,6	62	16,5	70	15,2	
	28	56	19,4	63	18,3	71	17,1	80	15,7	
14	22	28	17,7	31	17,2	35	16,6	40	15,8	
	24	35	18,6	39	18,0	44	17,2	50	16,3	
	26	42	19,6	47	18,8	53	17,8	60	16,8	
	28	49	20,5	55	19,6	62	18,5	70	17,2	
16	22	21	18,8	24	18,4	27	17,9	30	17,4	
	24	28	19,7	31	19,2	35	18,6	40	17,8	
	26	35	20,6	39	20,0	44	19,2	50	18,3	
	28	42	21,6	47	20,8	53	19,8	60	18,8	
18	22	14	19,9	16	19,6	18	19,3	20	18,9	
	24	21	20,8	24	20,4	27	19,9	30	19,4	
	26	28	21,7	31	21,2	35	20,6	40	19,8	
	28	35	22,6	39	22,0	44	2,2	50	20,3	

ohne Belag

mittlere Rohrtemperatur t_{Hm} °C	Norm-Innen-temperatur t_i °C	Spezifische Kühlleistung und mittlere Oberflächentemperatur Verlegeabstand der Heizrohre in mm								$R_{\lambda} =$ 0,05 m ² K/W
		200		150		100		50		
		W/m ²	°C	W/m ²	°C	W/m ²	°C	W/m ²	°C	
12	22	29	17,6	32	17,1	35	16,6	39	15,9	
	24	35	18,7	38	18,1	43	17,5	47	16,7	
	26	40	19,8	45	19,1	50	18,4	55	17,5	
	28	46	20,9	51	20,1	57	19,3	63	18,3	
14	22	23	18,4	26	18,1	28	17,6	31	17,2	
	24	29	19,6	32	19,1	35	18,6	39	17,9	
	26	35	20,7	38	20,1	43	19,5	47	18,7	
	28	40	21,8	45	21,1	50	20,4	55	19,5	
16	22	17	19,3	19	19,0	21	18,7	24	18,4	
	24	23	20,4	26	20,1	28	19,6	31	19,2	
	26	29	21,6	32	21,1	35	20,6	39	19,9	
	28	35	22,7	38	22,1	43	21,5	47	20,7	
18	22	12	20,2	13	20,0	14	19,8	16	19,6	
	24	17	21,3	19	21,0	21	20,7	24	20,4	
	26	23	22,4	26	22,1	28	21,6	31	21,2	
	28	29	23,6	32	23,1	35	22,36	39	21,9	

Fliesen

Die fettgedruckten Kühlleistungen bedeuten, dass hier eine Taupunkttemperaturunterschreitung (Kondensatbildung) bei relativen Raumluftfeuchten von über 75% stattfindet. Zur Vermeidung einer Taupunkttemperaturunterschreitung sind geeignete Schutzmaßnahmen vorzusehen.

*Kühlleistungen bezogen auf ein Purmo PE-X Heizrohr 14x2 mm

PRÜFERGEBNISSE DER WÄRMETECHNISCHEN PRÜFUNG NACH DIN EN 1264

Wärmedurchlasswiderstand Bodenbelag R_{λ} [m ² K/W]	Kühlleistung in W/m ² * bei Verlegeabstand [mm]			
	200	150	100	50
0,00	27,9	31,4	35,3	40,0
0,05	23,1	25,6	28,3	31,5
0,10	19,7	21,6	23,6	26,0
0,15	17,2	18,7	20,3	22,1

*Die Kühlleistungen wurden gemäß DIN EN 1264 geprüft und beziehen sich auf ein PE-X Heizrohr 17x2 mm, einer Spreizung von 8K und einem Zementestrich mit einer Rohrüberdeckung von 45 mm

mittlere Rohrtemperatur t_{Hm} °C	Norm-Innen-temperatur t_i °C	Spezifische Kühlleistung und mittlere Oberflächentemperatur Verlegeabstand der Heizrohre in mm								$R_{\lambda} =$ 0,10 m ² K/W
		200		150		100		50		
		W/m ²	°C	W/m ²	°C	W/m ²	°C	W/m ²	°C	
12	22	25	18,2	27	17,8	30	17,5	32	17,0	
	24	30	19,4	32	19,0	35	18,5	39	18,0	
	26	35	20,7	38	20,2	41	19,6	45	19,0	
	28	39	21,9	43	21,3	47	20,7	52	20,0	
14	22	20	19,0	22	18,7	24	18,4	26	18,0	
	24	25	20,2	27	19,8	30	19,5	32	19,0	
	26	30	21,4	32	21,0	35	20,5	39	20,0	
	28	35	22,7	38	22,2	41	21,6	45	21,0	
16	22	15	19,7	16	19,5	18	19,3	19	19,0	
	24	20	21,0	22	20,7	24	20,4	26	20,0	
	26	25	22,2	27	21,8	30	21,5	32	21,0	
	28	30	23,4	32	23,0	35	22,5	39	22,0	
18	22	10	20,5	11	20,3	12	20,2	13	20,0	
	24	15	21,7	16	21,5	18	21,3	19	21,0	
	26	20	23,0	22	22,7	24	22,4	26	22,0	
	28	25	24,2	27	23,8	30	23,5	32	23,0	

Teppich

mittlere Rohrtemperatur t_{Hm} °C	Norm-Innen-temperatur t_i °C	Spezifische Kühlleistung und mittlere Oberflächentemperatur Verlegeabstand der Heizrohre in mm								$R_{\lambda} =$ 0,15 m ² K/W
		200		150		100		50		
		W/m ²	°C	W/m ²	°C	W/m ²	°C	W/m ²	°C	
12	22	21	18,7	23	18,4	25	18,1	28	17,7	
	24	26	20,0	28	19,7	30	19,3	33	18,9	
	26	30	21,4	33	21,0	36	20,5	39	20,0	
	28	34	22,7	37	22,2	41	21,8	44	21,2	
14	22	17	19,4	19	19,1	20	18,9	22	18,6	
	24	21	20,7	23	20,4	25	20,1	28	19,7	
	26	26	22,0	28	21,7	30	21,3	33	20,9	
	28	30	23,4	33	23,0	36	22,5	39	22,0	
16	22	13	20,0	14	19,8	15	19,7	17	19,4	
	24	17	21,4	19	21,1	20	20,9	22	20,6	
	26	21	22,7	23	22,4	25	22,1	28	21,7	
	28	26	24,0	28	23,7	30	23,3	33	22,9	
18	22	9	20,7	9	20,6	10	20,4	11	20,3	
	24	13	22,0	14	21,8	15	21,7	17	21,4	
	26	17	23,4	19	23,1	20	22,9	22	22,6	
	28	21	24,7	23	24,4	25	24,1	28	23,7	

Parkett

Die fettgedruckten Kühlleistungen bedeuten, dass hier eine Taupunkttemperaturunterschreitung (Kondensatbildung) bei relativen Raumluftfeuchten von über 75% stattfindet. Zur Vermeidung einer Taupunkttemperaturunterschreitung sind geeignete Schutzmaßnahmen vorzusehen.

*Kühlleistungen bezogen auf ein Purmo PE-X Heizrohr 14x2 mm

AUFHEIZPROTOKOLL

... für Purmo Flächenheizungen gemäß DIN EN 1264

Bauvorhaben: _____

Bauteil/Stock: _____

Auftraggeber: _____

Die **Purmo Flächenheizung** wurde gemäß DIN 18560 Teil 2/DIN EN 1264 Teil 4 im o.g. Bauvorhaben eingebaut und auf Dichtigkeit geprüft (Druckprüfprotokoll).

Art des eingebrachten Estrichs: _____

Estrichdicke: _____

Estrichzusätze: _____

Verfahrensweise gemäß DIN EN 1264 Teil 4:

Anhydrit- und Zementestriche müssen vor dem Verlegen von Bodenbelägen aufgeheizt werden. Bei Zementestrichen soll frühestens nach 21 Tagen und bei Anhydritestrichen, nach Angaben des Herstellers, frühestens nach 7 Tagen aufgeheizt werden. Das erste Aufheizen beginnt mit einer Vorlauftemperatur von 25 °C, die 3 Tage zu halten ist. Danach wird die maximale Vorlauftemperatur eingestellt und weitere 4 Tage gehalten.

Estricharbeiten beendet am: _____

Beginn der Aufheizung mit konstant 25 °C Vorlauftemperatur am: _____

Beginn der Aufheizung mit maximaler Auslegungstemperatur von _____ °C am: _____

Ende der Aufheizung (frühestens 7 Tage nach Aufheizbeginn) am: _____

Wurde die Aufheizung unterbrochen? ja nein

Wenn ja von: _____ bis: _____

War die beheizte Bodenfläche frei von Baumaterialien und sonstigen Abdeckungen? ja nein

Waren die Räume zugfrei belüftet? ja nein

Die Anlage wurde bei einer Außentemperatur von _____ °C für weitere Baumaßnahmen freigegeben am: _____

Die Anlage war dabei außer Betrieb ja nein

Der Estrich wurde dabei mit einer Temperatur von _____ °C beheizt ja nein

Anmerkung:

Nach dem Aufheizvorgang, wie vor beschrieben, ist noch nicht sichergestellt, dass der Estrich den für die Belegreife erforderlichen Feuchtigkeitsgehalt erreicht hat (Anhaltswerte für die Belegreife enthält DIN EN 1264 Teil 4, Tab. 1). Vor der Belagsverlegung muss vom Bodenleger mit einem geeigneten Messgerät die Belegreife ermittelt werden. Zur Messung des Feuchtigkeitsgehaltes sind in der Heizfläche geeignete Stellen auszuweisen. Unabhängig von der tatsächlichen Anzahl der Messungen sollten min. 3 Messstellen je 200 m² bzw. je Wohnung ausgewiesen werden.

Bestätigung:

Bauherr/Auftraggeber
Stempel/Unterschrift _____

Bauleitung/Architekt
Stempel/Unterschrift _____

Heizungsbaufirma
Stempel/Unterschrift _____

PURMO 

RETTIG Germany GmbH, Postfach 1325, D-38688 Goslar
+49 (0) 5324 808-0, www.purmo.de, info@purmo.de

DICHTHEITSPRÜFUNG

... für Purmo Flächenheizungen gemäß DIN EN 1264

Bauvorhaben: _____

Bauteil/Stock: _____

Auftraggeber: _____

Die **Purmo Flächenheizung** wurde gemäß DIN 18560 Teil 2/DIN EN 1264 Teil 4 im o.g. Bauvorhaben eingebaut.

Typ Purmo Flächenheizung: _____

- Verwendetes Heizrohr
- PexPenta Ø _____ mm
- Difustop Heizrohr Ø _____ mm
- SKR Heizrohr Ø _____ mm
- Objektline PE-RT Ø _____ mm

Verfahrensweise gemäß DIN EN 1264 Teil 4:

Vor dem Einbau des Estrichs sind die Heizkreise der Flächenheizung mit Hilfe eines Druckversuchs auf Dichtheit zu prüfen. Die Dichtheitsprüfung kann mit Wasser, Druckluft* oder inerten Gasen* durchgeführt werden.

Bei einer Kaltwasserdruckprobe darf der Prüfdruck nicht weniger als 4 bar und nicht mehr als 6 bar betragen.

Bei einer Druckprüfung mit Druckluft oder inerten Gasen ist zu gewährleisten, dass nur die Heizkreise geprüft werden. Andere Anlagenteile müssen gemäß VOB einer Kaltwasserprobe unterzogen werden. Die Druckluftprobe hat mit 0,11 bar und die Festigkeitsprüfung mit maximal 3 bar zu erfolgen.

Bei Frostgefahr müssen geeignete Maßnahmen getroffen werden, wie z. B. die Verwendung von Frostschutzmitteln oder die Temperierung des Gebäudes. Zu Beginn des Normalbetriebs des Systems können alle Frostschutzmittel entsprechend den nationalen Arbeitsschutzbestimmungen abgelassen und entsorgt werden; das System muss anschließend dreimal mit sauberem Wasser gespült werden.

*da durch Ausdehnung der Rohre oder durch Temperaturschwankungen der Prüfdruck stark schwanken kann, empfehlen wir eine Kaltwasserdruckprobe

Rohrverlegung Beginn am: _____ bei Raumtemperatur _____ °C

Ende am: _____ bei Raumtemperatur _____ °C

Druckprobe Wasser Druckluft Inertgas

Beginn am: _____ mit Prüfdruck _____ bar

Ende am: _____ mit Prüfdruck _____ bar

Estrichverlegung Beginn am: _____ bei Anlagendruck _____ bar

Wurde dem Anlagenwasser ein Frostschutzmittel zugegeben und wie oben beschrieben verfahren?

ja nein

Die Anlage wurde für weitere Baumaßnahmen freigegeben

am: _____

Bestätigung:

Bauherr/Auftraggeber
Stempel/Unterschrift _____

Bauleitung/Architekt
Stempel/Unterschrift _____

Heizungsbaufirma
Stempel/Unterschrift _____

PURMO 

RETTIG Germany GmbH, Postfach 1325, D-38688 Goslar
+49 (0) 5324 808-0, www.purmo.de, info@purmo.de

GARANTIE ANFORDERUNGSFORMULAR

Fordern Sie mit diesem Formular Ihre ganz persönliche 10-Jahres-Garantie (30-Jahres-Garantie für PexPenta) für Ihre Purmo Flächenheizung bei uns an. Bitte einfach ausfüllen und an unten genannte Adresse senden. Innerhalb von 14 Tagen erhalten Sie unsere Garantieerklärung zugunsten des Bauherren und des verarbeitenden Heizungsbau-Fachbetriebes.

Die Garantieerklärung ist nur wirksam, wenn sie durch den anerkannten und zugelassenen Installateur innerhalb von 3 Monaten nach Einbau per Formblatt angefordert wurde. Darin erklärt er, dass die von uns aufgestellten Verwendungs- und Montageanweisungen beachtet wurden und für den Einbau ausschließlich original Purmo Komponenten verwendet wurden.

m² Purmo Flächenheizung

Einbau abgeschlossen am:

Bauherr

Name _____

Straße _____

PLZ/Ort _____

Bauobjekt

(falls abweichend von obiger Anschrift)

Straße _____

PLZ/Ort _____

Heizungsbau-Fachbetrieb

Name _____

Straße _____

PLZ/Ort _____

Tel./Fax _____

Architekt

Name _____

Planer

Straße _____

Ing.-Büro

PLZ/Ort _____

Art des Objekts

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> 1. Wohngebäude/-anlage | <input type="checkbox"/> 4. Sporthalle | <input type="checkbox"/> 7. Autohaus |
| <input type="checkbox"/> 2. Büro-/Verwaltungsgebäude | <input type="checkbox"/> 5. Krankenhaus/Seniorenresidenz | <input type="checkbox"/> 8. Freifläche |
| <input type="checkbox"/> 3. Industriehalle | <input type="checkbox"/> 6. Schule/Kindergarten | <input type="checkbox"/> 9. _____ |

Hiermit erkläre(n) ich/wir, dass die oben aufgeführte Purmo Flächenheizung gemäß den von der Rettig Germany GmbH aufgestellten Verwendungs- und Montagehinweisen fachgerecht geplant, eingebaut und in Betrieb genommen wurde.

Dabei sind folgende Original-Komponenten der Purmo Flächenheizung zum Einbau gekommen:

1. Purmo Rohr

- | | | | |
|--|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> PexPenta-Rohr | <input type="checkbox"/> Difustop Fußbodenheizungsrohr | <input type="checkbox"/> Purmo SKR-Rohr | <input type="checkbox"/> Objektline PE-RT |
|--|--|---|---|

2. Purmo System

- | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> rolljet | <input type="checkbox"/> klettjet | <input type="checkbox"/> klettjet R | <input type="checkbox"/> Objekt line | <input type="checkbox"/> noppjet | <input type="checkbox"/> ts14 S |
| <input type="checkbox"/> ts14 R | <input type="checkbox"/> clickjet | | | | |

3. Purmo Verteiler

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Premium line | <input type="checkbox"/> Objekt line |
|---------------------------------------|--------------------------------------|

Bestätigung:

Heizungsbaufirma
Stempel/Unterschrift _____



RETTIG Germany GmbH, Postfach 1325, D-38688 Goslar
+49 (0) 5324 808-0, www.purmo.de, info@purmo.de

Nr. _____

GARANTIEERKLÄRUNG FLÄCHENHEIZUNG

zugunsten des Bauherren und des verarbeitenden Heizungsbau-Fachbetriebes

_____ m² Purmo Flächenheizung Einbau abgeschlossen am: _____

Bauherr Name _____
 Straße _____
 PLZ/Ort _____

Bauobjekt
(falls abweichend von obiger Anschrift) Straße _____
 PLZ/Ort _____

**Heizungsbau-
Fachbetrieb** Name _____
 Straße _____
 PLZ/Ort _____
 Tel./Fax _____

Auf die für vorgenanntes Bauobjekt gelieferten Komponenten der Flächenheizung des Herstellers RETTIG Germany GmbH leisten wir über unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen hinaus nachfolgende Garantie:

1. Innerhalb der unten genannten Garanziezeiten ab Lieferdatum leisten wir kostenlosen Ersatz für Purmo Flächenheizungs-Komponenten, an denen Schäden auftreten, die nachweisbar auf Produktionsfehler zurückzuführen sind. Die Garanziezeiten sind:

30 Jahre

für PexPenta Heizrohr

10 Jahre

für alle weiteren Flächenheizungs-Komponenten (außer elektrischen und elektronischen Komponenten)

2 Jahre

für elektrische und elektronische Komponenten

2. Innerhalb der oben genannten Garanziezeiten leisten wir für nachweisliche Produktionsfehler auch Ersatz für
- Schäden, die an Sachen Dritter eintreten und die hieraus entstehenden weiteren Schäden (Mangelfolgeschäden)
 - Aufwendungen Dritter für Beseitigung, Ausbau, Abnahme oder Freilegung mangelhafter Purmo Flächenheizungs-Komponenten und für den Einbau, Anbringung, Verlegung mangelfreier Purmo Flächenheizungs-Komponenten.
3. Diese Garanziezusage ist der Höhe nach begrenzt auf
- EUR 1.000.000**
-
- pro Jahr für Personen- und Sachschäden und setzt die Erklärung des verantwortlichen Installationsbetriebes auf der Garantie-Anforderung voraus.*
4. Zur Absicherung des genannten Schadenrisikos haben wir bei einem namhaften Versicherer eine erweiterte Produkthaftpflichtversicherung abgeschlossen.
5. Im übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die gesetzlichen Rechte und Pflichten des Verbrauchers werden durch diese Garanzieerklärung nicht eingeschränkt.

* Die vorstehende Garanzieerklärung ist nur wirksam, wenn sie durch den anerkannten und zugelassenen Installationsbetrieb innerhalb von 3 Monaten nach Einbau per Formblatt angefordert wurde. Darin erklärt er, dass die von uns aufgestellten Verwendungs- und Montageanweisungen sowie die zum Zeitpunkt des Einbaus geltenden Normen und Verordnungen beachtet wurden und für den Einbau ausschließlich original Purmo Komponenten verwendet wurden.

**Bestätigung:
Unterschrift**

EINBAUVORSCHRIFTEN

1. Die Rohbetondecken sind nach den Richtlinien der DIN 4172 und DIN 18202 zu überprüfen. Mängel sind beseitigen zu lassen. Hierunter fallen insbesondere: Unebenheiten, unterschiedliche Höhenlagen, Abweichungen von der Waagerechten, Setz- und Spannungsrisse, mangelnde Festigkeit, feuchter oder gefrorener Untergrund.
2. Grenzt der Fußboden an Erdreich an, so muss zunächst eine Abdichtung gegen Feuchtigkeit z.B. gemäß DIN 18195 eingebracht werden.
3. Das Bauvorhaben muss geschlossen sein, d. h. Fenster und Außentüren müssen vorhanden und geschlossen sein.
4. Vor Beginn der Verlegearbeiten haben sich Auftraggeber und Auftragnehmer über Aufbauhöhen, Wärme-Trittschall-Dämmung, Dehnungsfugen, zusätzliche Aufheizleistungen für unterbrochenen Heizbetrieb, Raumtemperaturen und den späteren Oberbodenbelag zu einigen.
5. An allen Innen- und Außenwänden, Türzargen und aufgehenden Bauteilen, sowie Rohren, Abflüssen usw. sind zunächst die Purmo Randdämmstreifen aufzustellen. Sie müssen eine allseitige Ausdehnung der Estrichfläche von 5 mm ermöglichen.
6. Alle Stöße der rolljet Dämmung sind vor der Estricheinbringung mit dem Purmo Klebeband bzw. beim klettjet mit dem Fugenband abzukleben. Bei Einsatz von Fließestrich sind zusätzlich die Folienlaschen des Randdämmstreifens mit der Dämmung zu verkleben, bzw. beim noppjet mit dem Rundelement abzudichten. Beim clickjet müssen alle Stöße der Abdeckfolie min. 80 mm überlappen. Bei Verwendung von Fließestrich sind diese Stöße zusätzlich abzukleben.
7. Beim Verlegen der clickjet Gittermatten ist darauf zu achten, dass an den Stoßkanten nicht mehr als zwei Gittermatten überlappen und evtl. Schnittkanten die Abdeckfolie nicht durchstoßen. Ferner sollte zwischen Gittermatte und Randdämmstreifen ein Abstand von min. 5 cm, bzw. bei Bewegungsfugen von ca. 10 cm zwischen den Gittermatten vorhanden sein.
8. Die Verlegung des Heizrohres erfolgt nach den anerkannten Regeln der Technik. An scharfkantigen Durchbrüchen und Übergängen sind geeignete Maßnahmen zu treffen, damit das Heizrohr nicht beschädigt wird. Das Heizrohr ist mit einer geeigneten Rohrschere rechtwinklig und gratfrei abzulängen. Klemm- oder Pressverbindungen dürfen nur in geraden Rohrstrecken und spannungsfrei eingebaut werden. Es dürfen nur zugelassene Purmo Verbinder verwendet werden. Bei den Pressverbindern dürfen nur Original Purmo Pressbacken und Kalibrierwerkzeuge verwendet werden. Alle Klemmverschraubungen sind vor dem Befüllen handfest anzuziehen und sollten nach frühestens 2 Stunden nochmals nachgezogen werden.
9. Die minimal zulässigen Biegeradien der Heizrohre von 5x4 dürfen nicht unterschritten werden.
10. Vor Estricheinbringung muss eine Dichtheitsprüfung mit

Kaltwasser, inerten Gasen oder Luft erfolgen. Aus Kontrollgründen bleibt der spätere Betriebsdruck auch während der Estricheinbringung bestehen. Bei einer Kaltwasserdruckprobe sind bei Frostgefahr geeignete Maßnahmen zum Schutz vor Einfrieren zu treffen. Ein entsprechendes Druckprüfprotokoll muss erstellt werden. Ein geeignetes Formular finden Sie auf Seite 97 oder es ist auf Anfrage erhältlich.

11. Der Auftraggeber hat dafür Sorge zu tragen, dass nach dem Verlegen der Rohrleitungen und bis zum endgültigen Abbinden des Estrichs die Räume nicht betreten werden und darüber hinaus bis zum Aushärten keine Überbeanspruchung durch Lasten auftritt.
12. Vor Beginn der Arbeiten ist dem Ausführenden der Fußbodenheizung ein Fugenplan vom Bauwerksplaner zu übergeben. Dehnungsfugen und Kellenschnitte sind den Erfordernissen anzupassen und mit dem Auftraggeber und Bauwerksplaner abzustimmen.
13. Die Verlegung der Oberböden darf erst nach einer Funktionsheizung gemäß DIN EN 1264 T.4 und dem Erreichen der vorgeschriebenen Ausgleichsfeuchte erfolgen. Die Überstände der Randdämmstreifen dürfen erst nach Verlegen des Oberbodenbelages abgeschnitten werden. Vor dem Funktionsheizen ist ein hydraulischer Abgleich am Heizkreisverteiler durchzuführen. Es muss ein Aufheizprotokoll erstellt werden. Ein entsprechendes Formular finden Sie auf Seite 96 oder ist auf Anfrage erhältlich.
14. Die Planung und Verlegung der Fußbodenheizung muss den gültigen Normen und Verordnungen, sowie dem Stand der Technik entsprechen. Die Merkblätter des Zentralverbandes des Deutschen Baugewerbes „Keramische und nichtkeramische Bodenbeläge auf beheizten Konstruktionen“ sind zu beachten.

FÜLLEN UND INBETRIEBNAHME

1. Heizkreise an den Verteilern absperren.
2. Kesselanlage bis zu den Verteilern füllen und entlüften.
3. Heizkreisverteiler und Heizkreise langsam über den Rücklauf füllen und am Vorlauf entlüften.
4. Sicherheitsthermostat im Vorlauf der Fußbodenheizung auf max. 60 °C begrenzen.
5. Druckstufe und Umwälzpumpe gemäß Druckverlust aus der Berechnung einstellen.
6. Die Einstellung der Mengenbegrenzer am Heizkreisverteiler entsprechend der Berechnung und dem Durchflussdiagramm vornehmen.
7. Differenzdruckregler, sofern vorhanden, einstellen.
8. Witterungsabhängige Regelanlage einschalten, einstellen und Funktion überprüfen.
9. Einzelraumtemperaturregelung auf Funktion prüfen.

Goslar, den 01.01.2017

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Pos.	Menge	Artikelbezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
		<p>Purmo PexPenta PE-Xc Heizrohr 5-Schicht-Polyethylen-Heizrohr nach DIN 4726/ DIN EN ISO 21003, physikalische Elektronenstrahlen-Vernetzung, Diffusionssperre mittig, durch innere und äußere Ummantelung aus vernetztem PE-Xc geschützt, laufende Güteüberwachung durch unabhängige Prüfinstitute, 30-jährige Purmo Qualitätsgarantie.</p> <p>max. Betriebstemperatur: 90 °C, kurzzeitig 110 °C max. Betriebsdruck: 6 bar min. Biegeradius: 5 x d Werkstoff: PE-Xc Anwendungsklasse: 4/5 Zertifizierung: DIN CERTCO 3V365 MVR (P), 3V387 MVR(P)</p> <p>PexPenta 10x1 mm 120 m Ring FBAXC5C102012000 PexPenta 10x1 mm 240 m Ring FBAXC5C102024000 PexPenta 14x2 mm 120 m Ring FBAXC5C142012000 PexPenta 14x2 mm 240 m Ring FBAXC5C142024000 PexPenta 14x2 mm 600 m Ring FBAXC5C142060000 PexPenta 17x2 mm 120 m Ring FBAXC5C172012000 PexPenta 17x2 mm 240 m Ring FBAXC5C172024000 PexPenta 17x2 mm 600 m Ring FBAXC5C172060000 PexPenta 20x2 mm 120 m Ring FBAXC5C202012000 PexPenta 20x2 mm 240 m Ring FBAXC5C202024000 PexPenta 20x2 mm 500 m Ring FBAXC5C202050000 PexPenta 25x2,3 mm 300 m Ring FBAXC5C252330000 PexPenta Klett PE-Xc 16x2 mm 120 m Ring FF3XC5K162012000 PexPenta Klett PE-Xc 16x2 mm 240 m Ring FF3XC5K162024000 PexPenta Klett PE-Xc 16x2 mm 600 m Ring FF3XC5K162060000</p>		
		<p>Purmo Difustop Heizrohr PE-Xa Polyethylen Heizrohr hoher Dichte nach DIN 4726/ DIN EN ISO 15875, Reg.-Nr. 3V309 PE-Xa, peroxidische Heißvernetzung nach dem PAM-Verfahren, äußere Diffusionssperre durch mehrlagige Ummantelung aus Spezialkunststoffen, laufende Güteüberwachung durch unabhängige Prüfinstitute</p> <p>max. Betriebstemperatur: 90 °C, kurzzeitig 110 °C max. Betriebsdruck: 6 bar min. Biegeradius: 5 x d Werkstoff: PE-HDXa Zertifizierung: DIN CERTCO 3V309 PE-Xa</p> <p>Difustop 17x2 mm 120 m Ring FBAXA3C172012000 Difustop 17x2 mm 240 m Ring FBAXA3C172024000 Difustop 17x2 mm 600 m Ring FBAXA3C172060000</p>		

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Pos.	Menge	Artikelbezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
		<p>Purmo SKR-Verbundrohr 100% diffusionsdichtes Mehrschicht-Metallverbundrohr für die einfache und rationelle Verlegung auf den Purmo Dämmsystemen. Purmo SKR-Verbundrohr bestehend aus hochwertigem Kunststoff-Metall-Verbund.</p> <p>Aufbau: PE-RT/Alu/PE-RT max. Betriebstemperatur: 95 °C max. Betriebsdruck: 10 bar Zertifizierung: DIN CERTCO, 3V390 MVR(M) Farbe: Weiß</p> <p>SKR 14x2 mm 120 m Ring FBDPTAC142012000 SKR 14x2 mm 240 m Ring FBDPTAC142024000 SKR 14x2 mm 500 m Ring FBDPTAC142050000</p> <p>SKR 16x2 mm 120 m Ring FBDPTAC162012000 SKR 16x2 mm 240 m Ring FBDPTAC162024000 SKR 16x2 mm 500 m Ring FBDPTAC162050000</p> <p>SKR Klett 16x2mm 120 m Ring FF3PTAK162012000 SKR Klett 16x2mm 240 m Ring FF3PTAK162024000 SKR Klett 16x2mm 500 m Ring FF3PTAK162050000</p> <p>Aufbau: PE-RT/Alu/PE-HD max. Betriebstemperatur: 60 °C max. Betriebsdruck: 6 bar Prüfungen: SKZ, TÜV Farbe: Rot</p> <p>SKR 17x2 mm 120 m Ring FBDPTAC172012000 SKR 17x2 mm 240 m Ring FBDPTAC172024000 SKR 17x2 mm 500 m Ring FBDPTAC172050000</p>		
		<p>Objekt line Heizrohr PE-RT 5-Schichten Objekt line PE-RT Heizrohr bestehend aus Polyethylen erhöhter Temperaturbeständigkeit (PE-RT) gemäß DIN EN ISO 22391, sowie einer zusätzlichen Sauerstoffdiffusionssperre gemäß DIN 4726.</p> <p>max. Betriebstemperatur: 70 °C max. Betriebsdruck: 4 bar min. Biegeradius: 5 x d Werkstoff: PE-RT Zertifizierung: DIN CERTCO, 3V360 PE-RT</p> <p>PE-RT 14x2 mm 120 m Ring FBAPT3C1420120G0 PE-RT 14x2 mm 240 m Ring FBAPT3C1420240G0 PE-RT 14x2 mm 600 m Ring FBAPT3C1420600G0</p> <p>PE-RT 17x2 mm 120 m Ring FBAPT3C1720120G0 PE-RT 17x2 mm 240 m Ring FBAPT3C1720240G0 PE-RT 17x2 mm 600 m Ring FBAPT3C1720600G0</p>		

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Pos.	Menge	Artikelbezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis																				
		<p>Purmo Fußbodenheizung System rolljet Schnellverlegesystem nach DIN EN 1264, bestehend aus:</p> <p>Purmo PexPenta 5-Schicht-Heizrohr PE-Xc nach DIN 4726/ DIN EN ISO 21003, physikalische Elektronenstrahlen-Vernetzung, Diffusionssperre mittig, durch innere und äußere Ummantelung aus vernetztem PE-Xc geschützt, laufende Güteüberwachung durch unabhängige Prüfinstitute, 30-jährige Purmo Qualitätsgarantie.</p> <p>In unterschiedlichen frei wählbaren Verlegeabständen zur individuellen Anpassung der Wärmeleistung an den jeweiligen spezifischen Wärmebedarf des Raumes.</p> <p>Rohrbefestigung mit magazinierten und patentierten 3D-Clips, die sich nach dem Eindrücken mittels Tacker in die Dämmung in der integrierten Gewebeschicht fest verankern.</p> <p>Dämmstoffe je nach Dämm-, Schall- und Belastungsanforderungen in unterschiedlichen Qualitäten und Dicken ein- oder zweischichtig verlegt.</p> <p>Bei ausreichender Aufbauhöhe und bei Rohrleitungen, bzw. Elektrokabeln auf der Rohdecke, ist gemäß Estrichnorm DIN 18560, T. 2. ein zweischichtiger Aufbau vorzunehmen.</p> <p>Normen und Vorschriften Folgende Normen und Vorschriften sind zu beachten:</p> <table border="0"> <tr> <td>DIN EN 1264</td> <td>Fußbodenheizung</td> </tr> <tr> <td>DIN 4726</td> <td>Anforderungen an Rohrleitungen aus Kunststoffen in Fußbodenheizungen</td> </tr> <tr> <td>DIN 4108</td> <td>Wärmeschutz im Hochbau</td> </tr> <tr> <td>DIN 4109</td> <td>Schallschutz im Hochbau</td> </tr> <tr> <td>DIN EN 13163</td> <td>Dämmstoffe aus Polystyrol</td> </tr> <tr> <td>DIN EN 13165</td> <td>Dämmstoffe aus Polyurethan</td> </tr> <tr> <td>DIN 18195</td> <td>Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit</td> </tr> <tr> <td>DIN 18 560 T.2</td> <td>Estriche im Hochbau</td> </tr> <tr> <td>DIN EN 12831</td> <td>Berechnung der Heizlast</td> </tr> <tr> <td>EnEV</td> <td>Energieeinsparverordnung</td> </tr> </table> <p>Merkblätter des Zentralverbandes des Deutschen Baugewerbes, Ausführungs- und Einbauvorschriften des Herstellers. Auf- und Ausheizvorschriften für den Estrich. Ferner sind die anerkannten Regeln der Technik zu beachten.</p> <p>Koordinierung Vor Baubeginn ist eine Koordinierung aller am Aufbau der Fußbodenheizung beteiligter Gewerke vorzunehmen. Dieses gilt insbesondere für die Punkte: Belastbarkeit der Dämmung, Estrichart und -dicke, vorgesehener Bodenbelag, Lage und Ausführung von Bewegungsfugen, Abdichtung gegen Feuchtigkeit, etc.</p> <p>Liefernachweis RETTIG Germany GmbH Postfach 13 25 · 38688 Goslar Tel.: (0 53 24) 808-0 · Fax: (0 53 24) 808-999 E-Mail: info@purmo.de · Internet www.purmo.de</p>	DIN EN 1264	Fußbodenheizung	DIN 4726	Anforderungen an Rohrleitungen aus Kunststoffen in Fußbodenheizungen	DIN 4108	Wärmeschutz im Hochbau	DIN 4109	Schallschutz im Hochbau	DIN EN 13163	Dämmstoffe aus Polystyrol	DIN EN 13165	Dämmstoffe aus Polyurethan	DIN 18195	Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit	DIN 18 560 T.2	Estriche im Hochbau	DIN EN 12831	Berechnung der Heizlast	EnEV	Energieeinsparverordnung		
DIN EN 1264	Fußbodenheizung																							
DIN 4726	Anforderungen an Rohrleitungen aus Kunststoffen in Fußbodenheizungen																							
DIN 4108	Wärmeschutz im Hochbau																							
DIN 4109	Schallschutz im Hochbau																							
DIN EN 13163	Dämmstoffe aus Polystyrol																							
DIN EN 13165	Dämmstoffe aus Polyurethan																							
DIN 18195	Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit																							
DIN 18 560 T.2	Estriche im Hochbau																							
DIN EN 12831	Berechnung der Heizlast																							
EnEV	Energieeinsparverordnung																							

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Pos.	Menge	Artikelbezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
		<p>Purmo rolljet DES sg Wärme-Trittschall-Dämmrolle, hergestellt aus güteüberwachtem Polystyrol-Hartschaum EPS T nach DIN EN 13163 und DIN EN 4108-10 für Wohnräume mit Flächenbelastungen von bis zu 5,0 kN/m². Mit unterseitigen Schrägschnitten, die sich nach dem Ausrollen wieder dicht schließen und eine ebene, homogene Dämmschicht bilden.</p> <p>Mit oberseitiger, hoch reißfester Deckschicht aus Verbundfolie mit längsseitigem 30 mm breiten Folienüberstand gem. DIN 18560 mit aufgedrucktem Linienraster zum Zuschneiden der Dämmung und Verlegen der Rohrleitungen im vorgesehenen Abstand. Mit eingearbeitetem Ankergewebe zur Befestigung der 3D-Rohrclips. Normal entflammbar B2, Trittschallverbesserungsmaß VM = 26-28 dB, WLG 040.</p> <p>rolljet 20-2 Rλ = 0,50 m²K/W FBMC420100150000 rolljet 25-2 Rλ = 0,63 m²K/W FBMC425100120000 rolljet 30-2 Rλ = 0,75 m²K/W FBMC430100100000 rolljet 35-2 Rλ = 0,88 m²K/W FBMC435100090000</p>		
		<p>Purmo rolljet S DES sg desgleichen wie vor jedoch: Wärme-Trittschall-Dämmrolle für Wohnräume mit Flächenbelastungen von bis zu 5,0 kN/m². Trittschallverbesserungsmaß VM = 28 dB, WLG 032.</p> <p>rolljet S 24-2 Rλ = 0,75 m²K/W FBMC524100120000 rolljet S 30-2 Rλ = 0,94 m²K/W FBMC530100100000</p>		
		<p>Purmo rolljet EPS 100 DEO desgleichen wie vor jedoch: Wärme-Dämmrolle für Räume mit Flächenbelastungen von bis zu 20,0 kN/m². Trittschallverbesserungsmaß VM = 0 dB, WLG 040.</p> <p>rolljet 20 Rλ = 0,50 m²K/W FBMC020100150000 rolljet 25 Rλ = 0,63 m²K/W FBMC025100120000 rolljet 30 Rλ = 0,75 m²K/W FBMC030100100000</p>		
		<p>Purmo rolljet EPS 200 DEO desgleichen wie vor jedoch: Wärme-Dämmrolle für Räume mit Flächenbelastungen von bis zu 35,0 kN/m². Trittschallverbesserungsmaß VM = 0 dB, WLG 035.</p> <p>rolljet 20 Rλ = 0,57 m²K/W FBMC120100150000 rolljet 25 Rλ = 0,71 m²K/W FBMC125100120000 rolljet 30 Rλ = 0,86 m²K/W FBMC130100100000</p>		
		<p>Purmo Objekt line Wärme-Trittschall-Dämmrolle, hergestellt aus güteüberwachtem Polystyrol-Hartschaum EPS T nach DIN EN 13163 und DIN EN 4108-10 für Wohnräume mit Flächenbelastungen von bis zu 4,0 kN/m². Mit unterseitigen Schrägschnitten, die sich nach dem Ausrollen wieder dicht schließen und eine ebene, homogene Dämmschicht bilden. Mit oberseitiger Deckschicht aus Verbundfolie mit eingearbeitetem Ankergewebe zur Befestigung der original PURMO Clips und gem. DIN 18560, mit aufgedrucktem Linienraster zum Zuschneiden der Dämmung und Verlegen der Rohrleitungen im vorgesehenen Abstand. Normal entflammbar B2,</p> <p>Objekt line 25-2 0,56 FBMC3251001200G0 Objekt line 30-3 0,67 FBMC3301001000G0 Objekt line 35-3 0,78 FBMC3351000900G0</p>		

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Pos.	Menge	Artikelbezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
		<p>Purmo 3D-Clips Patentierte Clips mit dreiseitigen Widerhaken für Purmo Heizrohre 14 - 20 mm, in magaziniertes Ausführung mit Abreißlasche, zur zeitsparenden Befestigung der Heizrohre mittels Purmo 3D-Tacker auf Purmo rolljet-Unterboden.</p> <p>3D-Clips 14 - 17 mm Kto. mit 400 Stck. FBMACLI117P40000 3D-Clips 20 mm Kto. mit 400 Stck. FBMACLI120P40000</p>		
		<p>Purmo 3D-Tacker Tacker für die patentierten 3D-Clips, für Clipgrößen 14 - 17 und 20 mm, ergonomisches Design für schnelles und ermüdungsfreies Arbeiten, Revisionsklappe für die einfache Reinigung des Tackerstößels</p> <p>3D- Tacker 14 - 20 mm FBMATOOL20P21700</p>		
		<p>Purmo klettjet DES sg Klettsystem mit Dämmstoff DES sg gem. DIN EN 13163, Deckschicht mit Veloursfolie und Linienraster zur Befestigung der PexPenta oder SKR Klettrohre, langseitiger 30 mm breiter Folienüberstand, VM 26-28 dB, WLG 040, für Verkehrslast $\leq 5,0$ kN/m², Baustoffklasse B2, DIN CERTCO Registrierung 7F425-F</p> <p>klettjet 25-2 $R\lambda=0,63$ m²K/W FF1K425100120000 klettjet 30-2 $R\lambda=0,75$ m²K/W FF1K430100120000</p>		
		<p>Purmo klettjet DES sm Klettsystem mit Dämmstoff DES sm gem. DIN EN 13163, Deckschicht mit Veloursfolie und Linienraster zur Befestigung der PexPenta oder SKR Klettrohre, langseitiger 30 mm breiter Folienüberstand, VM 28 dB, WLG 045, für Verkehrslast $\leq 4,0$ kN/m², Baustoffklasse B2, DIN CERTCO Registrierung 7F425-F</p> <p>klettjet 30-3 $R\lambda=0,67$ m²K/W FF1K433100120000</p>		
		<p>Purmo klettjet R, selbstklebende Wärme-Trittschall-Dämmrolle 6 mm Selbstklebende PE-Wärme-Trittschall-Dämmrolle mit 6 mm Stärke und oberseitiger Veloursfolie mit Linienraster zur Befestigung der PexPenta oder SKR Klettrohre. Verwendung als Rohrträgersystem auf bauseitigen Dämmungen oder als Renovierungssystem auf tragenden Untergründen. Trittschallverbesserungsmaß 18 dB, WLG 040, Euroklasse E.</p> <p>klettjet R 6 mm $R\lambda=0,15$ m²K/W FF1KP06100200000</p>		
		<p>Purmo Fugenband für klettjet mit einer Vielzahl von Miniaturpilzen zur Abdichtung der Stoßkanten beim klettjet Klettsystem</p> <p>klettjet Fugenband Rolle à 100m FBSAOTHE00P22600</p>		

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Pos.	Menge	Artikelbezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
		<p>Purmo Fußbodenheizung System noppjet uni Schnellverlegesystem nach DIN EN 1264, bestehend aus:</p> <p>Purmo PexPenta 5-Schicht-Heizrohr PE-Xc nach DIN 4726/ DIN EN ISO 21003, physikalische Elektronenstrahlen-Vernetzung, Diffusionssperre mittig, durch innere und äußere Ummantelung aus vernetztem PE-Xc geschützt, laufende Güteüberwachung durch unabhängige Prüfinstitute, 30-jährige Purmo Qualitätsgarantie.</p> <p>2- Schicht Noppenplatten mit Folienüberstand für unterschiedliche, im 50 mm Raster frei wählbaren Verlegeabständen zur individuellen Anpassung der Wärmeleistung an den jeweiligen spezifischen Wärmebedarf des Raumes.</p> <p>Dämmstoffe je nach Dämm-, Schall- und Belastungsanforderungen in unterschiedlichen Qualitäten und Dicken ein- oder zweischichtig verlegt. Bei ausreichender Aufbauhöhe und bei Rohrleitungen, bzw. Elektrokabeln auf der Rohdecke, ist gemäß Estrichnorm DIN 18560, T. 2. ein zweischichtiger Aufbau vorzunehmen.</p> <p>Dämmstoffe gemäß nachfolgender Beschreibung:</p> <p>Purmo noppjet uni 30-2 Noppenplatte Wärmetrittschaldämmung als Noppenplatte zur exakten Rohrfixierung der Heizrohrdimensionen 14-17 mm. Für die einschichtige Verlegung gegen Wohnungstrenndecken. Noppensystem bestehend aus formgeschäumter zweischichtiger Polystyrol-Noppenplatte aus EPST/EPS 200 mit aufgesteckter, tiefgezogener Noppenfolie. Durch die speziellen Randnoppen ergibt sich bei überlappender Verlegung eine geschlossene Foliendecke zur Einhaltung der DIN 18560. Dämmung hergestellt aus güteüberwachtem Polystyrol-Hartschaum EPS T/EPS 200 nach DIN EN 13163 für Flächenbelastungen von bis zu 5 kPa.</p> <p>Dicke Dämmung 30-2 mm Noppenhöhe 19 mm Gesamthöhe 49 mm Verlegeraster 50 mm Dämmstoff EPS T gemäß DIN EN 13163 Wärmeleitgruppe WLG 040 Wärmedurchlasswiderstand 0,75 m²K/W Trittschallverbesserungsmaß 28 dB max. Belastbarkeit 5 kPa Abmessung Dämmung 1200 x 800 mm Abmessung Folie 1250 x 850 mm Verpackungseinheit Karton mit 9,6 m² Brandklasse B2 Artikelnummer FBLD449058012000</p>		
		<p>Purmo noppjet uni 11 Noppenplatte desgleichen wie vor, jedoch: Wärmedämmung als Polystyrol-Hartschaum EPS nach DIN EN 13163 für Flächenbelastungen von bis zu 60 kPa.</p> <p>Dicke Dämmung 11 mm Noppenhöhe 19 mm Gesamthöhe 30 mm Verlegeraster 50 mm Dämmstoff PS 30 gemäß DIN 18164 Wärmeleitgruppe WLG 035 Wärmedurchlasswiderstand 0,314 m²K/W max. Belastbarkeit 60 kPa Abmessung Dämmung 1200 x 800 mm Abmessung Folie 1250 x 850 mm Verpackungseinheit Karton mit 9,6 m² Brandklasse B2 Artikelnummer FBLD421158012000</p>		

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Pos.	Menge	Artikelbezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
		<p>Purmo noppjet uni Übergangselement für Türdurchgänge und Bewegungsfugen mit einem 15 cm breiten, glatten Folienbereich und einer Noppenreihe. Dämmstreifen aus EPS T 30-2, bzw. EPS 200, 11 mm.</p> <p>Übergangselement 1250 x 200 mm FBLADOO1F5019900 Dämmstreifen EPS T, 30-2 1000 x 150 mm FBLAINSUF5019600 Dämmstreifen EPS 200, 11 1000 x 150 mm FBLAINSUF5020300</p>		
		<p>Purmo noppjet Verbindungselement zur Verbindung von auf Stoß verlegten noppjet Noppenplatten</p> <p>Verbindungselement 1200 x 100 mm FBLACON1F5019500</p>		
		<p>Purmo noppjet Diagonalhalter zur diagonalen Rohrverlegung, zum Aufstecken auf die noppjet Noppenplatten</p> <p>Diagonalelement 100 x 50 mm FBLADIAGF5019800</p>		
		<p>Purmo noppjet Rundlelement zur sicheren Abdichtung der Purmo Randdämmstreifen auf den noppjet Systemelementen; erforderlich bei Verwendung von Fließestrichen.</p> <p>Rundprofil 18 mm 100 m FBLAOTHEF5019700</p>		

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Pos.	Menge	Artikelbezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis																				
		<p>Purmo Trocken-Fußbodenheizungs-System ts14 S Schnellverlegesystem für den Trockenaufbau nach DIN EN 1264, bestehend aus:</p> <p>Purmo SKR-Verbundrohr 14x2 mm als 100% diffusionsdichtes bestehend aus hochwertigem Kunststoff-Metall-Verbund. Schichtenfolge von innen nach außen: Polyethylen PE-RT, Verbundschicht, Aluminiumschicht, Verbundschicht, Polyethylen PE-RT ohne Biegewerkzeuge verformbar und nach dem Biegen formstabil.</p> <p>Systemplatten aus EPS 200 gemäß DIN EN 13163 als Kopf- und Mittelplatten, incl. Wärmeleitblechen mit Omega-Kontur zum sicheren Rohrhalt, sowie Abdeckblechen zur besseren Last- und Wärmeverteilung</p> <p>Zusätzliche Dämmstoffe je nach Dämm-, Schall- und Belastungsanforderungen in unterschiedlichen Qualitäten und Dicken ein- oder zweischichtig verlegt. Bei ausreichender Aufbauhöhe und bei Rohrleitungen, bzw. Elektrokabeln auf der Rohdecke, ist gemäß Estrichnorm DIN 18560, T. 2. ein zweischichtiger Aufbau vorzunehmen.</p>																						
		<p>Purmo ts14 S Systemplatte EPS 200 DEO wärmedämmendes Hartschaum-Profilelement DEO, aus EPS 200, 25 mm stark, nach DIN EN 13163, schwer entflammbar nach DIN 4102-, B1 als kombinierte Kopf- und Mittelplatte mit eingeschäumter Spezialkontur.</p> <table border="0"> <tr> <td>Verlegeabstände</td> <td>VA 75, 150, 225, 300 mm</td> <td>Verpackungseinheit</td> <td>Pack mit 8,25 m²</td> </tr> <tr> <td>Dicke</td> <td>25 mm</td> <td>Brandklasse</td> <td>B1</td> </tr> <tr> <td>Maße</td> <td>750 x 1100 mm</td> <td>Artikelnummer</td> <td>FBN1123257511000</td> </tr> <tr> <td>Wärmeleitgruppe</td> <td>WLG 035</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Wärmedurchlasswiderstand</td> <td>0,75 m²K/W</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Verlegeabstände	VA 75, 150, 225, 300 mm	Verpackungseinheit	Pack mit 8,25 m ²	Dicke	25 mm	Brandklasse	B1	Maße	750 x 1100 mm	Artikelnummer	FBN1123257511000	Wärmeleitgruppe	WLG 035			Wärmedurchlasswiderstand	0,75 m ² K/W				
Verlegeabstände	VA 75, 150, 225, 300 mm	Verpackungseinheit	Pack mit 8,25 m ²																					
Dicke	25 mm	Brandklasse	B1																					
Maße	750 x 1100 mm	Artikelnummer	FBN1123257511000																					
Wärmeleitgruppe	WLG 035																							
Wärmedurchlasswiderstand	0,75 m ² K/W																							
		<p>Purmo ts14 S Wärmeleitblech verzinktes Wärmeleitblech mit Sollbruchstellen zur werkzeuglosen Trennung in Omega-Form zur Wärmeverteilung, 1000 mm lang.</p> <table border="0"> <tr> <td>Wärmeleitblech</td> <td>Länge 1000 mm</td> <td>FBNAG00470009800</td> </tr> </table>	Wärmeleitblech	Länge 1000 mm	FBNAG00470009800																			
Wärmeleitblech	Länge 1000 mm	FBNAG00470009800																						
		<p>Purmo ts14 S Anschlussplatte EPS 200 DEO Wärmedämmendes Hartschaumelement DEO aus EPS 200, 25 mm stark nach DIN EN 13163, schwer entflammbar nach DIN 4102-B1, ohne Profilierung, zur Verlegung der Heizrohre im Verteilerbereich und zum Ausgleich bei Blindflächen. Die Profilierung kann mit dem Rillenschneider (Best.-Nr.: FBNAC00000P75900 u. FBNAC00000P7600) individuell erstellt werden.</p> <table border="0"> <tr> <td>Dicke</td> <td>25 mm</td> <td>Verpackungseinheit</td> <td>Pack mit 7 m²</td> </tr> <tr> <td>Maße</td> <td>500 x 1000 mm</td> <td>Brandklasse</td> <td>B1</td> </tr> <tr> <td>Wärmeleitgruppe</td> <td>WLG 035</td> <td>Artikelnummer</td> <td>FBUINSUPS3002500</td> </tr> <tr> <td>Wärmedurchlasswiderstand</td> <td>0,75 m²K/W</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Dicke	25 mm	Verpackungseinheit	Pack mit 7 m ²	Maße	500 x 1000 mm	Brandklasse	B1	Wärmeleitgruppe	WLG 035	Artikelnummer	FBUINSUPS3002500	Wärmedurchlasswiderstand	0,75 m ² K/W								
Dicke	25 mm	Verpackungseinheit	Pack mit 7 m ²																					
Maße	500 x 1000 mm	Brandklasse	B1																					
Wärmeleitgruppe	WLG 035	Artikelnummer	FBUINSUPS3002500																					
Wärmedurchlasswiderstand	0,75 m ² K/W																							
		<p>Purmo Systemplatte ts14 R, EPS DEO 240, 17 mm Trockenrenovierungs-Systemplatte mit 17mm Stärke für SKR Heizrohr 14x2 mm. Sandwichelement aus EPS und Aluminiumblech werkseitig fest verbunden. Geeignet zum direkten Aufbringen von Bodenbelägen. Geringe Aufbauhöhen von 35-40 mm inklusive Bodenbelag möglich. Verlegeabstände 125 und 250 mm. Spezialkontur zum sicheren Halt der Heizrohre. WLG 035, Druckspannung > 200 kPa, Aluminiumstärke 0,25 mm.</p> <table border="0"> <tr> <td>Dicke:</td> <td>17 mm</td> <td>Verpackungseinheit:</td> <td>Pack mit 9 m²</td> </tr> <tr> <td>Maße:</td> <td>750x1200 mm</td> <td>Artikelnummer:</td> <td>FBN2243177512000</td> </tr> <tr> <td>WLG:</td> <td>035</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Wärmedurchlasswiderstand:</td> <td>0,50 m²K/W</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Dicke:	17 mm	Verpackungseinheit:	Pack mit 9 m ²	Maße:	750x1200 mm	Artikelnummer:	FBN2243177512000	WLG:	035			Wärmedurchlasswiderstand:	0,50 m ² K/W								
Dicke:	17 mm	Verpackungseinheit:	Pack mit 9 m ²																					
Maße:	750x1200 mm	Artikelnummer:	FBN2243177512000																					
WLG:	035																							
Wärmedurchlasswiderstand:	0,50 m ² K/W																							

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Pos.	Menge	Artikelbezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
		<p>Purmo Kombi-Element ts14 R, EPS DEO 240, 17 mm Kombi-Element für den Bogenbereich und als Blindelement für den Verteilerbereich. Das Element besteht aus 3 Reihen Bogenelementen (720x750mm) für den Umlenkbereich und zwei Reihen Blindelementen (480x750 mm) für die Restbereiche an den Rändern und vor dem Verteiler. Ohne Aluminiumbleche. WLG 035, Druckspannung >200 kPa.</p> <p>Dicke: 17 mm Maße: 750x1200mm WLG: 035 Wärmedurchlasswiderstand: 0,50 m²K/W</p> <p>Verpackungseinheit: Pack mit 4,5 m² Artikelnummer: FBNAT21775012000</p>		
		<p>Purmo Lastverteil-Element Lastverteil-Element für Fliesenbeläge und für schwimmend verlegtes Laminat. Faserplatte 5 mm aus Aluminium-Vlies-Compound mit hoher Druckfestigkeit. Gute Wärmeleitfähigkeit von 0,2 W/mK.</p> <p>Lastverteil-Element 600x1150 mm FBNAWSTGB000FL00</p>		
		<p>Purmo Verbundkleber, 5 kg-Eimer Leicht zu verarbeitende Dispersionsfixierung auf Acrylharzbasis für die Fixierung der Lastverteilelemente oder der ts14 R Systemelemente bei Verwendung von Parkettböden. Verbrauch ca. 80-200 g/m² = 25-62 m² pro Eimer.</p> <p>Verbundkleber FBNAW0ULBOND0500</p>		
		<p>Purmo Therm PU-Schüttung, 50 l-Sack incl. PU-Binder Schüttung aus harzgebundenem Blähglasgranulat zum Ausgleich unebener Untergründe. Für Schichtstärken von min. 10 mm bis max. 100 mm. Schnelltrocknend, zement- und wasserfrei. Begehbar nach 3-4 Stunden, Belegreif nach ca. 12 Stunden. Verbrauch: 5 m² / Sack bei 10 mm Ausgleichshöhe.</p> <p>ts14 R Schüttung FBNAWPUSWELL5000</p>		
		<p>Purmo clickjet und clickjet S Gittermatte Rohrträgermatte aus 3 mm starkem, überstandslosen und verzinkten Stahldraht zur Befestigung der Heizrohre mittels der Original clickjet Gittermattenclips. Mattenraster 100x100mm oder 150x150mm. Mattengröße 2100x1200 mm.</p> <p>Gittermatte VA 100 mm FBKMG31012021000 Gittermatte VA 150 mm FBKMG31512021000</p>		
		<p>Purmo clickjet und clickjet S Gittermattenclip 17 mm zum Befestigen der Purmo Heizrohre 17x2 mm auf der clickjet Gittermatte. Für einfache Verwendung im Original Purmo Gittermattentacker zu je 30 Stck. magaziniert.</p> <p>clickjet S Gittermattenclip 10 mm FBKAPCP100300000 clickjet Gittermattenclip 17 mm FBKAPCP170300000</p>		
		<p>Purmo clickjet und clickjet S Gittermattentacker Original Setzgerät (zum Patent angemeldet) für Purmo Gittermattenclips. Ausführung mit höhenverstellbarem und drehbarem Griff, Magazin für 120 Stck. Gittermattenclips, sowie hochschlagfesten, glasfaserverstärktem Kunststofffuß.</p> <p>clickjet Gittermattentacker 17 mm FBKATTP100021600</p>		
		<p>Purmo clickjet Mattenverbinder zum einfachen Verbinden der clickjet Rohrträgermatten ohne Werkzeug.</p> <p>Mattenverbinder FBKAMCP170300000</p>		
		<p>Purmo clickjet S Niederhaltepad selbstklebender Niederhaltepad zum zusätzlichen Fixieren der clickjet S Gittermatten auf dem vorhandenen, grundierten Untergrund, wie z.B. Estrich, Holz- oder Fliesenboden.</p> <p>clickjet S Niederhaltepad FBKAMAP100300000</p>		

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Pos.	Menge	Artikelbezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
		<p>Purmo PE-Abdeckfolie 0,15 mm zum Abdecken der Dämmschicht gemäß DIN 18560 und Ö-Norm B 2232. Maße 4000x25000x0,15 mm.</p> <p>Abdeckfolie FBNAC00000P75800</p>		
		<p>eljet Elektro-Fußbodentemperierung Vorkonfektionierte Dünnbett-Elektroheizmatte 230 V (50/60 Hz) für die Direktheizung zur Verlegung im Fliesenkleber oder Dünnbettestrich. Stärke der Heizmatte 3 mm. Heizleistung 150 W/m². Heizleiter mit Schutzisolierung aus verzinnem Kupfergeflecht und einer Isolierung aus temperaturbeständigem PVC. Die Heizleiter sind mäanderförmig auf einer Glasfaserträgermatte aufgebracht. Heizmatte für einseitigen Anschluss inklusive 5 m Kaltleiter (Anschlusskabel).</p>		
		<p>eljet Komplettsset inklusive Fußboden-Raumtemperaturregler, Multimeter und Zubehör bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - elektrische Flächentemperierung 150 W/m² - elektronisches UP-Uhrenthermostat - Bodenfühler - Schutzrohr für Bodenfühler - Digitales Multimeter <p>500 x 2000 Kto. mit 1 m² FB1MT3T1500150G0 500 x 4000 Kto. mit 2 m² FB1MT3T1500300G0 500 x 6000 Kto. mit 3 m² FB1MT3T1500450G0 500 x 8000 Kto. mit 4 m² FB1MT3T1500600G0 500 x 12000 Kto. mit 6 m² FB1MT3T1500900G0 500 x 16000 Kto. mit 8 m² FB1MT3T1501200G0 500 x 20000 Kto. mit 10 m² FB1MT3T1501500G0</p>		
		<p>eljet Erweiterungsset wie vor, jedoch als Erweiterungsset zur Kombination mit eljet-Komplettpaketen. Bestehend aus Dünnbett-Elektroheizmatte, 230 V (50/60 Hz), 150 W/m² (ohne UP-Thermostat, Multimeter etc.).</p> <p>500 x 4000 Kto. mit 2 m² FB1MT3T150030000 500 x 6000 Kto. mit 3 m² FB1MT3T150045000 500 x 8000 Kto. mit 4 m² FB1MT3T150060000</p>		

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Pos.	Menge	Artikelbezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
		<p>Purmo Heizkreisverteilerschrank Unterputz 110 mm zum Einbau der Purmo-Heizkreisverteiler. Verteilerschrank aus verzinktem Stahlblech 1 mm. Abnehmbarer Frontrahmen und Tür zusätzlich in weiß pulverbeschichtet. Höhen- (690-800 mm) und tiefenverstellbar (110-160 mm).</p> <p>Wandeinbaugehäuse mit Verstärkungsprofil und Umlenkrohr, herausnehmbar. Vorgestanzte Anschlussöffnungen.</p> <p>Höhe : 690-800 mm, Tiefe : 110-160 mm</p> <p>bis 3 Kreise Länge 400 mm FBWCFS03A7004600 bis 6 Kreise Länge 550 mm FBWCFS06A7005500 bis 9 Kreise Länge 750 mm FBWCFS09A7007500 bis 12 Kreise Länge 950 mm FBWCFS12A7009500 bis 12 Kreise mit WMZ Länge 1150 mm FBWCFS13A7011500</p>		
		<p>Purmo Heizkreisverteilerschrank Aufputz 150 mm desgleichen wie vor, jedoch: Für Aufputzmontage, nicht höhen- und tiefenverstellbar und ohne Rückwand Höhe: 700 mm, Tiefe: 150 mm.</p> <p>bis 3 Kreise Länge 460 mm FBWCWS03F7004000 bis 6 Kreise Länge 610 mm FBWCWS06F7006100 bis 9 Kreise Länge 810 mm FBWCWS09F7008100 bis 12 Kreise Länge 1010 mm FBWCWS12F7010100 bis 12 Kreise mit WMZ Länge 1210 mm FBWCWS13F7012100</p>		
		<p>Purmo Premium line Edelstahl-Heizkreisverteiler 1" flachdichtend Verteil- und Sammelrohr als Rechteckrohr aus Edelstahl 1.4301 /C5CrNi18-10. Vor- und Rücklauf-Verteilerbalken schallgedämmt auf verzinkten Stahl-Konsolen vormontiert. Flachdichtender Anschluss mit 1" Überwurf und 1" Endstopfen handfest für schnellen Wechsel der Anschlussrichtung vormontiert. Integrierte und funktionsmaßgeprüfte Ventile im Rücklauf. Einstell- und absperbare (gemäß DIN EN 1264) Durchflussmengenmesser 0-6 l/min. im Vorlauf. Die Durchflussmengenmesser lassen sich ohne Wasserverlust reinigen und austauschen. Im jedem Verteilerbalken ein integrierter automatischer Schnelllüfter sowie ein Füll- und Entleerungshahn. Mit Verstellsperr, Bezeichnungsschildern, Schrauben und Dübeln. Lasergravur mit QR-Code für Online-Bedienungsanleitung und Montagefilm.</p> <p>2 Kreise Länge 203 mm FBWMSST0240142P0 3 Kreise Länge 253 mm FBWMSST0340142P0 4 Kreise Länge 303 mm FBWMSST0440142P0 5 Kreise Länge 353mm FBWMSST0540142P0 6 Kreise Länge 403mm FBWMSST0640142P0 7 Kreise Länge 453 mm FBWMSST0740142P0 8 Kreise Länge 503 mm FBWMSST0840142P0 9 Kreise Länge 553 mm FBWMSST0940142P0 10 Kreise Länge 603 mm FBWMSST1040142P0 11 Kreise Länge 653 mm FBWMSST1140142P0 12 Kreise Länge 703 mm FBWMSST1240142P0</p>		

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Pos.	Menge	Artikelbezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
		<p>Purmo Objekt line Edelstahl- Heizkreisverteiler 1“ flachdichtend Verteil- und Sammelrohr als Rechteckrohr aus Edelstahl 1.4301 /C5CrNi18-10. Schalldämmende Kunststoff-Schnellmontagekonsolen nicht vormontiert. Flachdichtender Anschluss mit 1“-Überwurf und 1“-Endstück mit manuellem Lufthahn sowie Füll- und Entleerungshahn beige packt. Integrierte und funktionsmaßgeprüfte Ventile im Rücklauf. Einstell- und absperbare (gemäß DIN EN 1264) Durchflussmengenmesser 0-4 l/min. im Vorlauf. Die Durchflussmengenmesser lassen sich ohne Wasserverlust reinigen und austauschen.</p> <p>2 Kreise Länge 180 mm FBWMSST0240125P0 3 Kreise Länge 230 mm FBWMSST0340125P0 4 Kreise Länge 280 mm FBWMSST0440125P0 5 Kreise Länge 330 mm FBWMSST0540125P0 6 Kreise Länge 380 mm FBWMSST0640125P0 7 Kreise Länge 430 mm FBWMSST0740125P0 8 Kreise Länge 480 mm FBWMSST0840125P0 9 Kreise Länge 530 mm FBWMSST0940125P0 10 Kreise Länge 580 mm FBWMSST1040125P0 11 Kreise Länge 630 mm FBWMSST1140125P0 12 Kreise Länge 680 mm FBWMSST1240125P0</p>		
		<p>Purmo Randdämmstreifen aus Polyethylenweichschaum zur Aufnahme der geforderten Estrichausdehnung von 5 mm, mit angeschweißter Überlappungsfolie zur Abdichtung zwischen Randdämmstreifen und Dämmschicht (160 x 8 mm). Randdämmstreifen Rolle mit 30 m FBSOTHEFB5022000</p>		
		<p>Purmo Klebeband aus Polypropylen zum Abkleben der gemeinsamen Stoßkanten der Dämmung mittels Handabroller. 75 mm breit. Klebeband Rolle mit 66 m FBMAOTHE00P22500</p>		
		<p>Purmo Estrichemulsion zur Plastifizierung des Estrichmörtels und Gefügeverdichtung, Zugabe 0,1 kg/m² bei 65 mm Estrichdicke. Estrichemulsion Kanister mit 20 Liter FBSADDIFB5007500</p>		
		<p>Purmo Führungsbögen zur Rohrumlenkung, z. B. im Verteilerbereich. Für Heizrohre 14-17 mm und 18-20 mm. Führungsbogen 14-17 mm Kto. mit 50 Stck. FBWAMPP017014000 Führungsbogen 18-20 mm Kto. mit 50 Stck. FBWAMPP020018000</p>		
		<p>Purmo Fugenschutzrohre geschlitzt, 400 mm lang, zum Schutz der Rohre an Bewegungsfugen. Schutzrohr 400 mm lang FBSOTHEFB5007800</p>		
		<p>Purmo Fugenprofil mit PE-Schaumstreifen 10 x 100 mm, zur sicheren Herstellung von Bewegungsfugen in Türdurchgängen und Estrichfeldern. Fugenprofil Länge 2 m FBSOTHEFB5007600 PE-Schaumstreifen Länge 2 m FBSOTHEFB5007700</p>		

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Pos.	Menge	Artikelbezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
		<p>Regelstation TempCo Heat Purmo Regelstation zum Einsatz in kombinierten Heiz- und Kühlanlagen als kompakte und montagefreundliche Einheit. Mit witterungsgeführter 3-Punkt-Heiz- und Kühlregelung. Werkseitig mit 3-Wege-Mischer und einstellbarer Bypassmengenregulierung, Hocheffizienzpumpe, Isolierschale, sowie Vor- und Rücklaufthermometer. Fertig verdrahtet inklusive aller Fühler.</p> <p>Regelstation TempCo Heat bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mischerblock H-Form Anschluss 1" als 3-Wege Mischer mit einstellbarem Bypass - Mischermotor mit witterungsgeführter 3-Punkt Heizungsregelung - Digitaluhr mit Wochenprogramm und automatischer Sommer/ Winterzeitumstellung - Hocheffizienzpumpe - Vorlauf- und Außenfühler - Isolierschale - Vor- und Rücklaufthermometer <p>Regelstation TempCo Heat FAW3IH00B25V4400</p>		
		<p>Festwertregelset TempCo fix eco 2 Purmo Festwertregelset für Heizkreisverteiler 1" zum Betrieb von Flächenheizungen in Anlagen mit höherem Temperaturniveau (z.B. 70/55 °C). Hocheffizienzpumpe mit einem EEI (Energie-Effizienz-Index) von <0,23. Das Festwertregelset ist fertig vormontiert und besteht aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hocheffizienzpumpe UPM3 25-60 - Thermostatkopf mit Fühler 20-50 °C - 3-Wege Mischventil - Rückflussverhinderer - Thermometer - Regulierventil - Sicherheitstemperaturwächter <p>TempCo fix eco Festwertregelset FAW3MTFVT5106300</p>		
		<p>Elektrothermischer Stellantrieb zur Ausrüstung der Verteilerheizkreise auf Einzelraumregelung, Steuerung über Raumtemperaturregler.</p> <p>Stellantrieb 230 V FAW3ANCSCNN54P00 Stellantrieb 24 V FAW0ANCSCNN54P00</p>		

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Pos.	Menge	Artikelbezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
		<p>Raumtemperaturregler TempCo Basic Elektronischer P-Regler mit geräuschlosem Triac-Ausgang, Temperaturbereich 5-30 °C, Klickmontage auf UP-Anschlusseinheit, Kontakt: Öffner</p> <p>Basic 230 V FAW3RWRFFENCH0100 Basic 24 V FAW0RWRFFENCH0100</p>		
		<p>Raumtemperaturregler TempCo Comfort Elektronischer PI-Regler (2-Punkt oder PWM) mit geräuschlosem Triac-Ausgang, Temperaturbereich 5-30 °C, Klickmontage auf UP-Anschlusseinheit, Kontakt: Öffner, geeignet für Heizen und Kühlen, Nachtabenkungswiderstand 2K.</p> <p>Comfort 230 V FAW3RWRFFENC0100 Comfort 24 V FAW0RWRFFENC0100</p>		
		<p>Raumtemperaturregler TempCo Digital Elektronischer PI-Regler (2-Punkt oder PWM) mit geräuschlosem Triac-Ausgang und LCD-Display Temperaturbereich 5-30 °C, Klickmontage auf UP-Anschlusseinheit, Kontakt: Öffner, geeignet für Heizen und Kühlen, frei definierbare Nachtabenkung; zusätzliche Anschlussmöglichkeit des optionalen Bodensensors FAW4ROROSPTDFL00.</p> <p>Digital 230 V FAW3RWRFDVNC0300 Digital 24 V FAW0RWRFDVNC0300</p>		
		<p>Raumtemperaturregler TempCo Touch Elektronischer PI-Regler (2-Punkt oder PWM) mit geräuschlosem Triac-Ausgang und hochauflösendem Touch Screen Display, Temperaturbereich 5-30 °C, Klickmontage auf UP-Anschlusseinheit, Kontakt: Öffner, Steuergerät für Heiz- und Kühlbetrieb, Anschlussmöglichkeit eines externen Hygrostaten zur Feuchteüberwachung im Kühlfall per Funk, Wochenprogramm mit drei Zeitkanälen, automatische Sommer- und Winterzeitumstellung, Selbstoptimierungsfunktion und zusätzliche Anschlussmöglichkeit des optionalen Bodensensors FAW4ROROSPTDFL00.</p> <p>Touch 230 V FAW3RWPFTC3C0500 Touch 24 V FAW0RWPFTC3C0500</p>		
		<p>Schaltleiste TempCo Connect 6M Zur sicheren und einfachen Verdrahtung der Raumtemperaturregler und Stellantriebe. Für 6 Raumtemperaturregler und je 2 Stellantriebe je Raum. Nachträglich erweiterbar um 4 oder 6 zusätzliche Raumtemperaturregler mit den Schaltleisten Connect 4S und 6S. LED-Schaltzustandsanzeige, integriertes Kessel- und Pumpenabschaltmodul.</p> <p>Connect 6M 230 V FAW3RWCDM0603P00 Connect 6M 24 V, incl. Trafo FAW0RWCDM0603P00</p>		
		<p>Schaltleistenerweiterung TempCo Connect 4S für die Erweiterung der Schaltleiste TempCo 6M um 4 zusätzliche Raumtemperaturregler.</p> <p>Connect 4S 230 V FAW3RWCD50401P00 Connect 4S 24 V FAW0RWCD50401P00</p>		
		<p>Schaltleistenerweiterung TempCo Connect 6S wie vor, jedoch für die Erweiterung der Schaltleiste TempCo 6M um 6 zusätzliche Raumtemperaturregler.</p> <p>Connect 6S 230 V FAW3RWCD50601P00</p>		
		<p>Schaltleistenerweiterung TempCo Cool für die Erweiterung der Schaltleiste TempCo 6M um die Funktion Heizen und Kühlen. Relaisausgänge zur Ansteuerung von Wärme- und Kälteerzeugern, sowie thermischen Umschaltventilen.</p> <p>Cool 230 V FAW3RWCD50605C00 Cool 24 V FAW0RWCD50605C00</p>		

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Pos.	Menge	Artikelbezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
		<p>Raumtemperaturregler TempCo Comfort, Funk Elektronischer Funk PI-Regler (2-Punkt oder PWM) Funkfrequenz 868 MHz., Temperaturbereich 5-30 °C, für Wandmontage oder Tischaufstellung, geeignet für Heizen- und Kühlen, Nachtabsenkungswiderstand 2K.</p> <p>Comfort Funk FAW3R8RSEFNC0100</p>		
		<p>Raumtemperaturregler TempCo Digital, Funk Elektronischer Funk PI-Regler (2-Punkt oder PWM) Funkfrequenz 868 MHz und LCD-Display, Temperaturbereich 5-30 °C, für Wandmontage oder Tischaufstellung, geeignet für Heizen- und Kühlen, frei definierbare Nachtabsenkung, zusätzliche Anschlussmöglichkeit des optionalen Bodensensors FAW4ROROSPTDFL00.</p> <p>Digital Funk FAW3R8RSDVNC0300</p>		
		<p>Raumtemperaturregler TempCo Touch, Funk Elektronischer Funk PI-Regler (2-Punkt oder PWM) Funkfrequenz 868 MHz und hochauflösendem Touch Screen Display zur Verbindung mit max. zwei Schaltleisten Connect 6M Funk oder vier Connect 1M Funk, Temperaturbereich 5-30 °C, Klickmontage auf UP-Anschlusseinheit, Betriebsspannung für Display 230 VAC, 50/60 Hz, Wochenprogramm mit 12 Zeitkanälen, automatische Sommer- und Winterzeitumstellung, Selbstoptimierungsfunktion und zusätzliche Anschlussmöglichkeit des optionalen Bodensensors FAW4ROROSPTDFL00.</p> <p>Touch Funk (230 V) FAW3R8PFTC9C0500</p>		
		<p>Schaltleiste TempCo Connect 1M, Funk 1-Kanal Funkempfänger 868 MHz zum direkten Anschluss der Stellantriebe; für 1 Raumtemperaturregler und 2 Stellantriebe (maximale Schaltleistung für bis zu 10 Stellantriebe).</p> <p>Connect 1M Funk FAW3R8CDM0103P00</p>		
		<p>Schaltleiste TempCo Connect 6M, Funk 6-Kanal Funkempfänger 868 MHz zum direkten Anschluss der Stellantriebe; für 6 Raumtemperaturregler und je 2 Stellantriebe je Raum; nachträglich erweiterbar um 4 zusätzliche Raumtemperaturregler mit der Schaltleiste Connect 4S Funk; LED-Schaltzustandsanzeige, integriertes Kessel- und Pumpenabschaltmodul, Betriebsspannung 230 VAC, 50/60 Hz; externe Antenne.</p> <p>Connect 6M Funk FAW3R8CDM0603P00</p>		

Diese Broschüre wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Rettig ICC darf kein Teil dieser Broschüre vervielfältigt werden. Rettig ICC übernimmt keine Verantwortung für etwaige Ungenauigkeiten oder für die Folgen der Verwendung oder des Missbrauchs der darin enthaltenen Informationen.

RETTIG Germany GmbH
Postfach 13 25 - D-38688 Goslar
T. +49 (0) 5324 808-0 - F. +49 (0) 5324 808-999
info@purmo.de
www.purmo.de

170001-08/17-2-5'BM

